


GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD Pavel Dočekal  Oblá 421/22 634 00 Brno – Nový Lískovec		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Dočekal +420 608 974 286 e-mail: docekalp@post.cz SPOLUPRÁCE: Ing. Vladimír Brom +420 777 761 043 brom@elektrokonzult.com		DATUM 08 / 2018	
ČÁST PD E.2.11 - HROMOSVODY				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY BRNO - ŽIDENICE, BUDOVA ZASTÁVKY NOVÁ OCHRANA PŘED BLESKEM LAZARETNÍ 610/11, 615 00 BRNO - ŽIDENICE PARC.Č 5882, , K.Ú. BRNO - ŽIDENICE				FORMÁT 6 A 4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200166	
OBJEKT SO-01 BUDOVA ZASTÁVKY - BRNO ŽIDENICE LAZARETNÍ 610/11, 615 00 BRNO - ŽIDENICE PARC.Č 5882, , K.Ú. BRNO - ŽIDENICE				MĚŘÍTKO - - -	
NÁZEV PŘÍLOHY PŘÍLOHY				ČÍSLO PŘÍLOHY - 05 -	

MODELOVÉ SCHÉMA KOTVENÍ JÍMACÍ TYČE
PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ DODRŽET BEZPEČNOU VZDÁLENOST "s" PRO VZDUCH

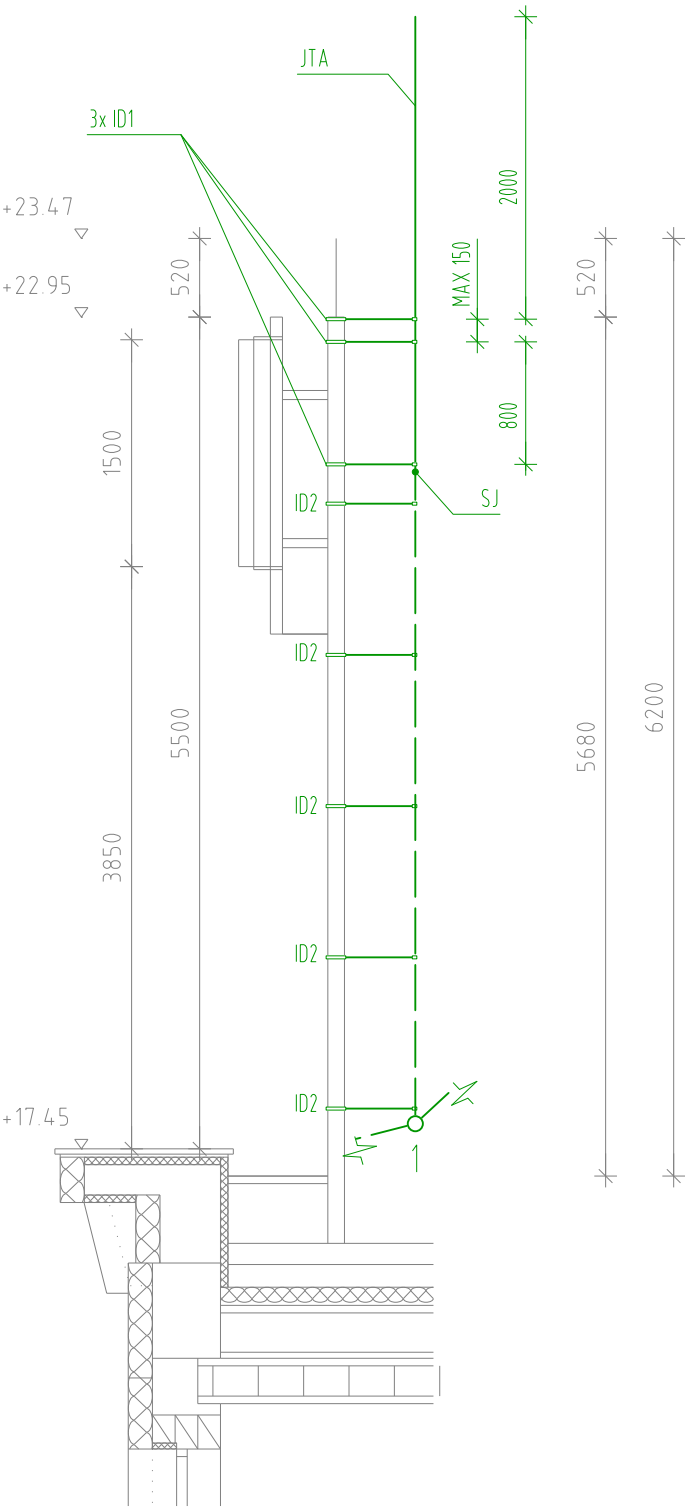

ČD - Telematika, Brno**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 5x příloha

Podepsal Pavel Kříž, ČD-T Brno dne 11.09.2018

SEE**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází zařízení a sítě ve správě SEE OŘ Brno. V příloze zasíláme orientační zákres sítí NN, DOUO. Upozorňujeme, že trať Brno - Česká Třebová je elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Vrchní vedení trakce nezakresluje, neboť jeho umístění v terénu je zřejmé.

Požadujeme před realizací předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení.

Před započítím zemních prací je nutné objednat vytyčení kabelových sítí u správce zařízení NN a OTV. Před započítím prací je nutné vyžádat si podmínky pro práci v blízkosti zařízení u jednotlivých správců. Před započítím prací provést odsouhlasení prací se správcem zařízení.

OED Brno hl.n., vedoucí provozního střediska p. Marek Jan: 972 624 532, mob: 724 913 457

VN - trakční vedení s NN kabelem DoÚo (odpojovače TV) v úseku žst. Maloměřice - opravna trakčního vedení Modřice, vrchní mistr p. Fazekaš Ondřej, tel: 972 626 251, 725 548 047

Mana

+ 2x příloha

Podepsal Mana Petr Bc. dne 05.09.2018

SSZT Brno**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází kabelové zemní trasy ve správě SSZT Brno.

Před započítím zemních prací je nutné objednat vytyčení kabelových sítí.

Kontaktní osoba pro vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Brno:

Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno, mobil: 724 110 851, e-mail: mollinova@szdc.cz

Na fasádě výpravní budovy jsou instalovány:

ze strany kolejíště - podružné hodiny včetně přírodních kabelů

ze strany ulice venkovní jednotky klimatizace 3 ks pro technologie pro SSZT včetně přírodních kabelů

nad schodištěm do podchodu - majáček pro nevidomé a slabozraké a reproduktory včetně přírodních kabelů.

Požadujeme dodržení vzdáleností sdělovacích kabelů od nadzemní částí hromosvodů dle čl.114 ČSN 341390 - při souběhu 1 m a při křížování 0,5 m.

Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno, 11.9. 2018

Podepsal Jambor Petr Bc. dne 13.09.2018

SŽDC, SŽE Brno**Souhlasím**

Č.j.:

Podepsal Václav Losa, SSŽE Brno dne 30.08.2018

Správa železniční dopravní cesty s.o.
Kounicova 26
611 43 Brno

Číslo jednací 1201815179
Datum 11.9.2018

Vyřizuje Pavel Kříž
telefon +420 724 815 186
e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. .**

Název stavby: **Brno Židenice - oprava hromosvodu**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.9.2020

Dotčená zařízení:

Nová kabelizace je vedena v kabelovodu do výpravní budovy.

Stávající DOK 12vl. a 16vl. + TK 15XN + MK vedou viz příložené situace.

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

www.cdt.cz

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:

MOK na BTS je vyveden na střešku budovy.

Počet příloh: 4

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3