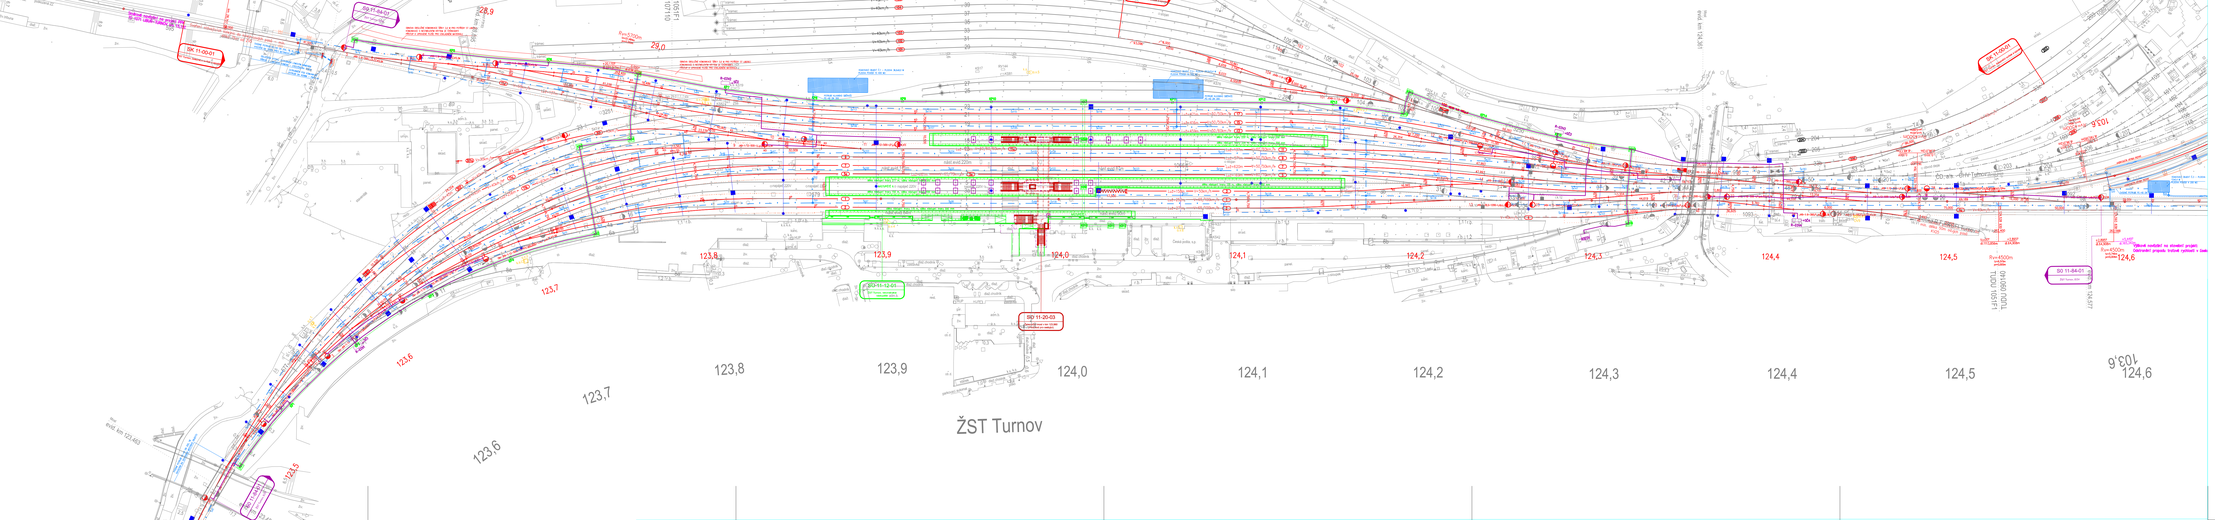

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná sněžení:

Pásmí:

Orientační schéma:

Razítko správního orgánu:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení povolení k Dislpisu	Ing. Jiří Štoba

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel díla:	**PROJEKT servis spol. s r.o.**
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz
Zhotovitel objektu:	**STOSMOL, s.r.o.**
Adresa:	U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem
Kontakt:	T: +420 605 258 472 E: info@stosmol.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka — Specialista: Ing. Jiří Štoba

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce žst. Turnov**
	Označení investora: 563170007?
	Označení zhotovitele: ZAK-2021-13
Název části:	Ohřev výhybek (elektrický, plynový) — Označení části: D.2.3.4
Název objektu/ÚSO část:	**ŽST Turnov, EOV** — Označení objektu/Kompletace: **SO 11-84-01**
Název přílohy:	SITUACE — Číslo přílohy: **2 . 001**
Název části části přílohy:	
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Štoba	Zpracovatel přílohy: Lukáš Školnípa — Měřítko: - — Formáty: 7 x A4 — Stupeň dokumentace: **DUR**
Kraj: Liberecký	Katastrální území: 771501 — TUDU: 105110 — **Smluvní datum zpracování: 30.11.2022**

Změny a upřesnění v dalším stupni projektové dokumentace musí být projednány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. Před započetím prací je nutné prokazatelně seznámit všechny pracovníky provádějící zemní práce s polohou podzemních vedení a možným nebezpečím jejich poškození. Při provádění zemních prací je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení. Pokud dojde k poškození podzemního vedení, je nutné neprodleně informovat jeho správce. Před započetím prací je nutné vytýčit polohu podzemních vedení jejich správci. Vytýčení je nutné si objednat nejpozději 3 pracovní dny před započetím prací. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu podzemních vedení je nutné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.