


VZDÁLENOST ŠACHET (m)	32.09	32.60	32.13	25.30	20.88	18.19	27.25	20.33	43.64	49.99	17.24
SKLON POTRUBÍ A	96.82m			46.18m	-0.30%	45.44m	-0.50%	131.19m		0.50%	
MATERIÁL, SVĚTLOST	PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150						PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150				

VZDÁLENOST ŠACHET (m)	49.92	36.43	33.36	32.96	62.11	56.74	28.30	33.65	19.32	34.99	28.41	39.72
SKLON POTRUBÍ B	86.35m	-0.50%	33.36m	0.50%	32.96m	0.50%	62.11m	0.50%	56.74m	0.50%	28.30m	0.50%
MATERIÁL, SVĚTLOST	PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150						PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150					

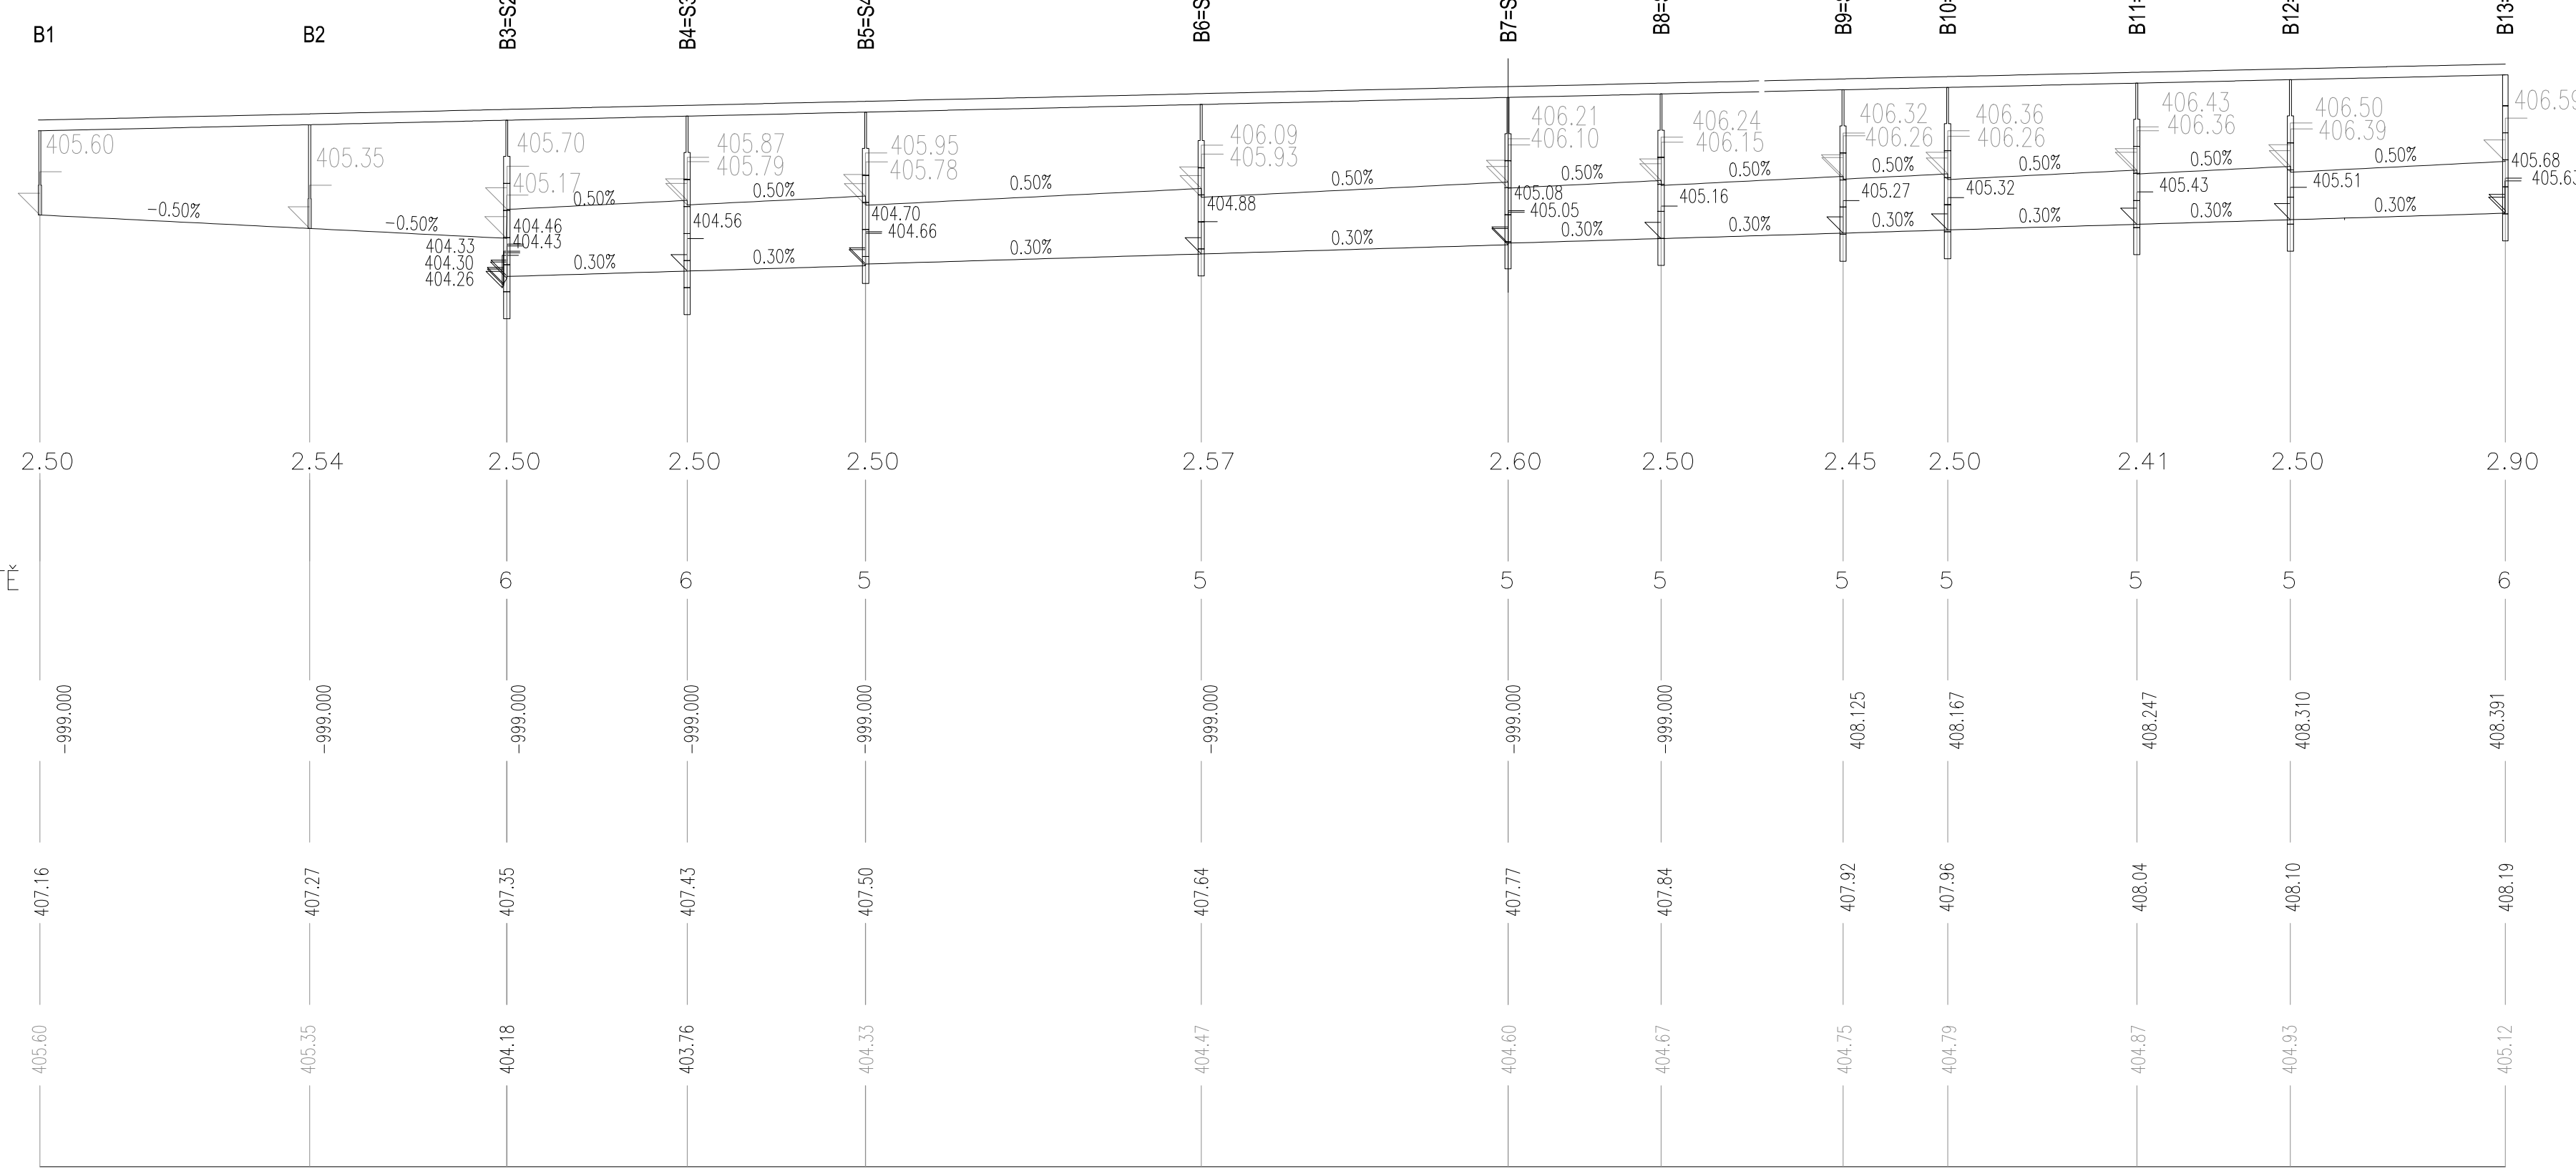

VZDÁLENOST ŠACHET (m)	49.92	36.43	33.36	32.96	62.11	56.74	28.30	33.65	19.32	34.99	28.41	39.72
SKLON POTRUBÍ B	86.35m	-0.50%	33.36m	0.50%	32.96m	0.50%	62.11m	0.50%	56.74m	0.50%	28.30m	0.50%
MATERIÁL, SVĚTLOST	PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150						PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150					

LEGENDA	
niveleta TK nové koleje	
trativod	
svodně potrubí	

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

1	Úprava plochy volné skládky z důvodu koordinace s plánovaným kolejštěm (Z3)	30.3.2022	Ing. Kučera
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o.	Inženýrská činnost:
	Správa železnic, s.o.	METROPROJEKT Praha a.s.
	Správa železnic, s.o.	Argentinská 1621/36
	Správa železnic, s.o.	170 00 Praha 7
	Správa železnic, s.o.	www.metroprojekt.cz
	Správa železnic, s.o.	info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava čísel:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------

HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245 Specializace projekt: Ing. Vladimír Pátek Stupeň: DSP + PDPS	Název a účel díla: "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Zpracovatelství úprav: STŘEDISKO S60 DOPRAVNÍCH STAVEB tel.: +420 296 154 247 Vedoucí úprav: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Robert Kučera	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Železniční svršek a spodek SO 06-10-01 ŽST Kladno, železniční svršek SO 06-11-01 ŽST Kladno, železniční spodek	D.2 D.2.1 D.2.1.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Vypracoval: Ing. Eva Vondráčková Kontroloval: Ing. Milan Bárta Start: V20/2042 Měřítko: 1:1000/100	Název přílohy: Podélný profil odvodnění Trativody - větev A, B	Změna: - Číslo příl.: 742
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------