


ŘEZ TRASOU PŘI PŘEKOPU POD KOLEJÍ

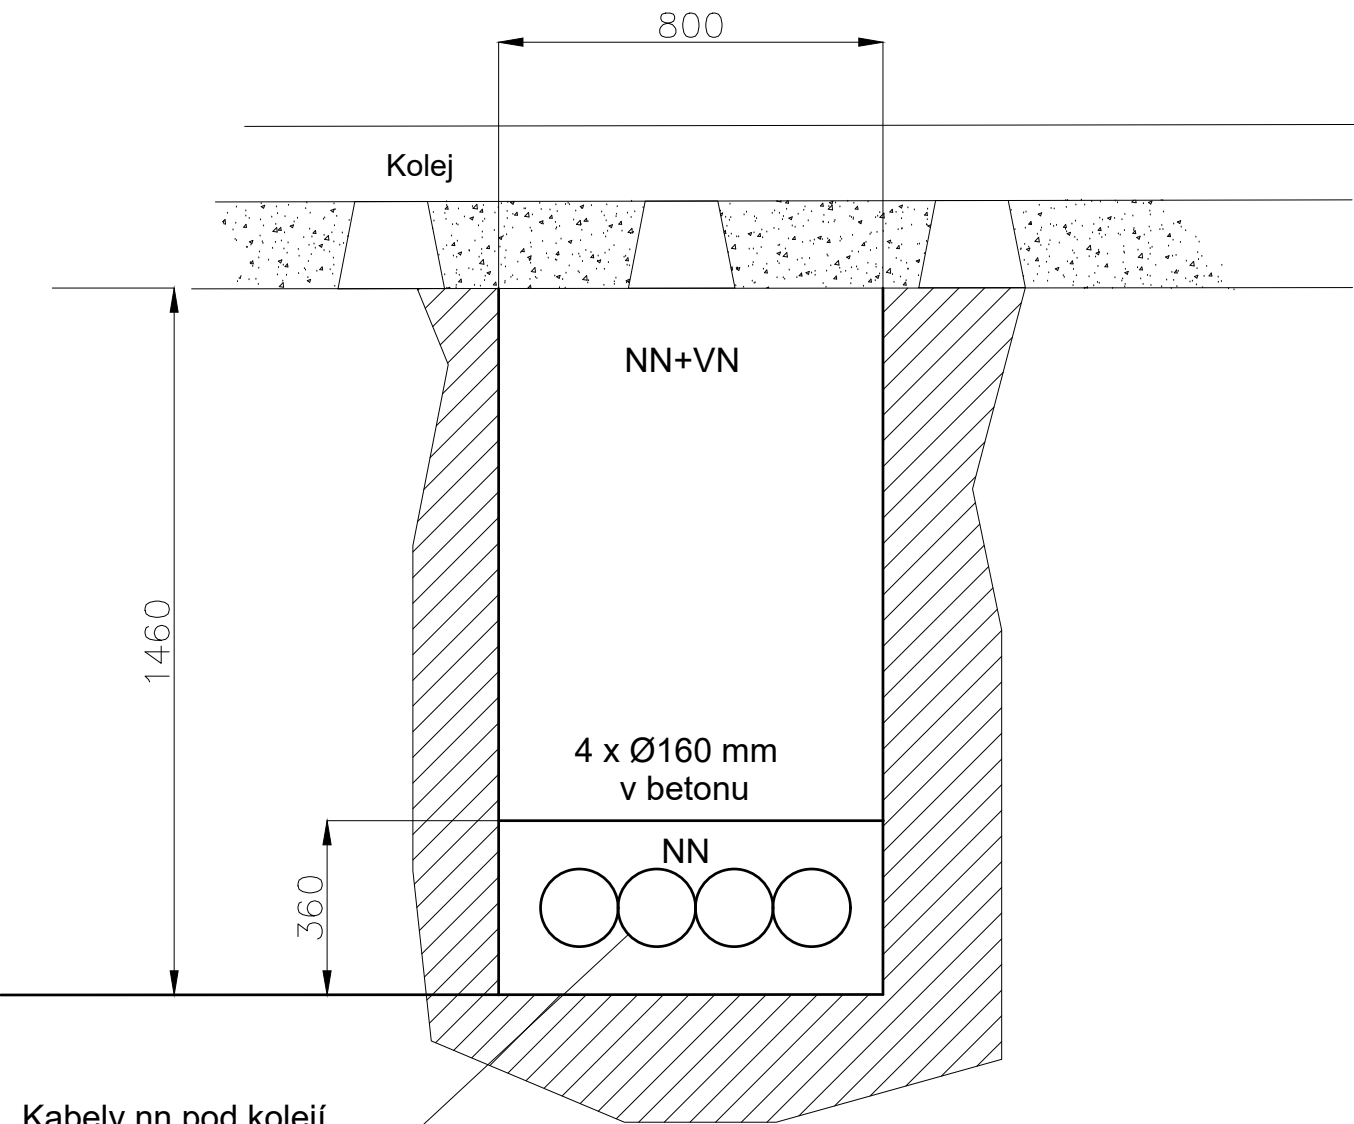

Kabely nn pod kolejí
v chráničkách 4xØ160mm
1 - kabel pro osvětlení na zhlaví
2 - kabely pro čidla EOv
3 - silové kabely pro výhybku
4 - silové kabely pro výhybku

POZNÁMKA:

Krytí chrániček 1200mm pod spodní hranou pražce.
Při překopu stávající koleje bude jeden pražec posunut tak, aby byl umožněn překop. Povoleno je uvolnit pouze jeden pražec !!
Na jeden překop stávající koleje je uvažováno 30ks podbití pražců.
Zhotovitel musí zajistit důkladné zhutnění zeminy, kterou bude překop zasypán

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítka oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 5/2023	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:		Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	
Zhotovitel díla:			
Adresa:			
Kontakt:			
Zhotovitel objektu:		ENPRO Energo s.r.o.	
Adresa:		Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí	
Kontakt:		Telefon: +420 571 108 836 E-mail: [info@enpro.cz]	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Kostelenec	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:	Oprava EOv v žst. Děřichov nad Bystřicí		Označení investora: S-----
Název části:	Sdělovací zařízení		Zakázka: 33-0003-1
Název objektu/dílní části:	Děřichov nad Bystřicí, místní kabelizace		Označení části: D.1.2.1
Název přílohy:	PŘEKOP POD KOLEJÍ		Označení objektu/komplexu: PS 01
Název dílní části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 07
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Lumír Knápek	Vladimír Kamarád	Formáty: 2 x A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Moravskoslezský kraj	Děřichov nad Bystřicí [626066]	2191 H1	31.05.2023
Kódové označení přílohy:			