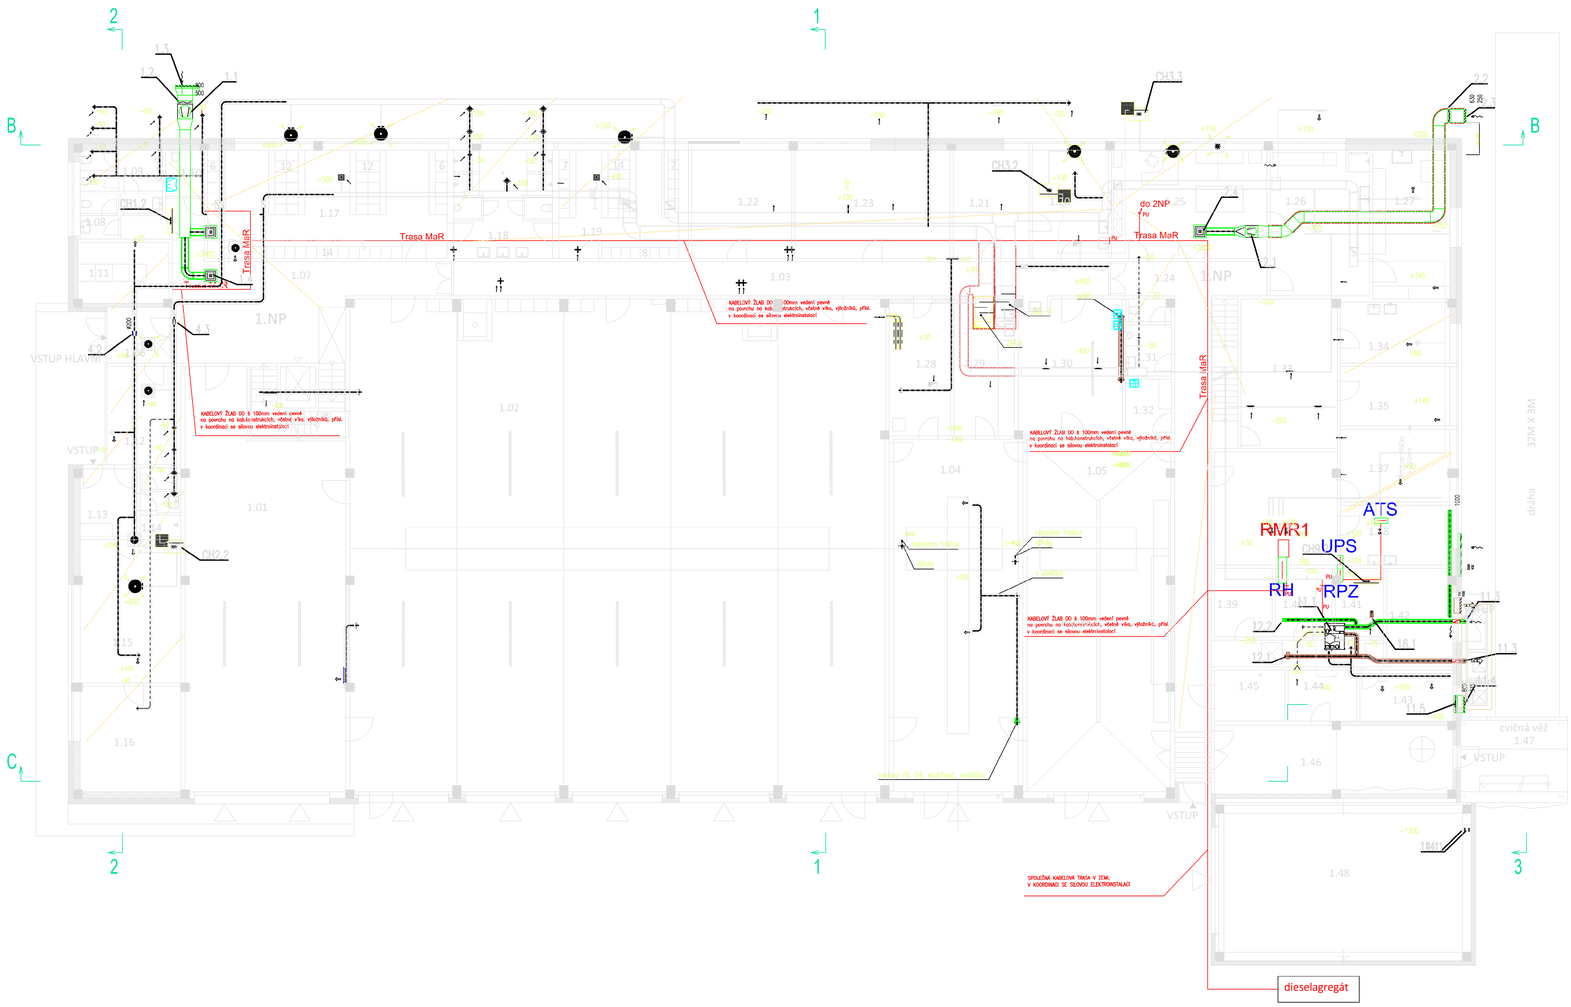
Trasa MaR
do 2NP
PU
Trasa MaR
Trasa MaR
KABELOVÍ ŽLAB DO š 100mm vedení pevně na povrchu na kab.konstrukcích, včetně víka, výkolků, přísl. v koordinaci se silovou elektroinstalací
KABELOVÍ ŽLAB DO š 100mm vedení pevně na povrchu na kab.konstrukcích, včetně víka, výkolků, přísl. v koordinaci se silovou elektroinstalací
KABELOVÍ ŽLAB DO š 100mm vedení pevně na povrchu na kab.konstrukcích, včetně víka, výkolků, přísl. v koordinaci se silovou elektroinstalací
SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA V ZEMI, V KOORDINACI SE SILOVOU ELEKTROINSTALACÍ
RMR1
ATS
UPS
RH
RPZ
dieselagregát
VSTUP HLAVNÍ
VSTUP
VSTUP
HŘIŠTĚ 14x26m
32M X 3M
dráha
cvičná věž 1.47
1.NP
CH1.1
CH1.2
CH2.2
CH3.1
CH3.2
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49