


VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

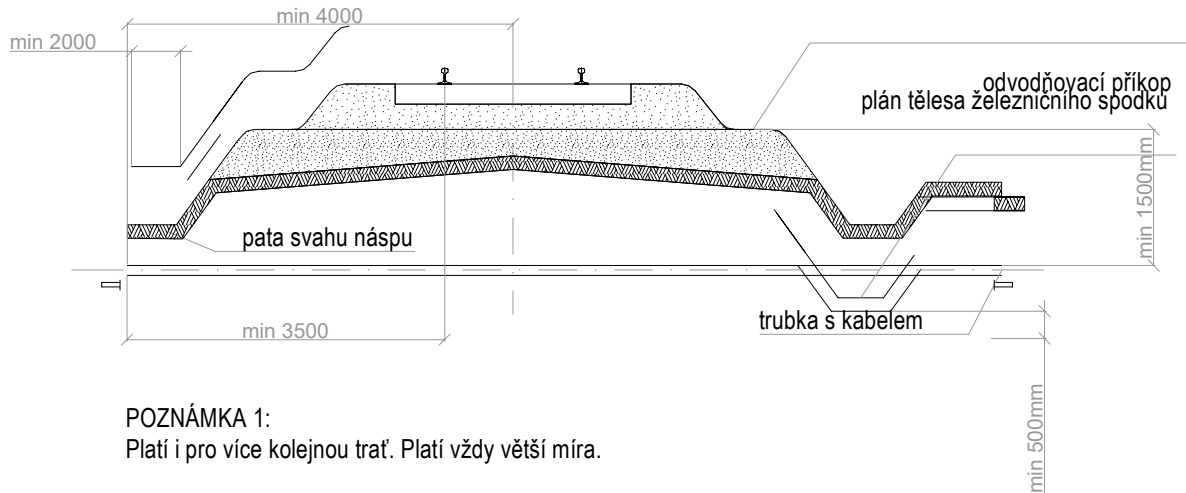


Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.

vzárodnost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

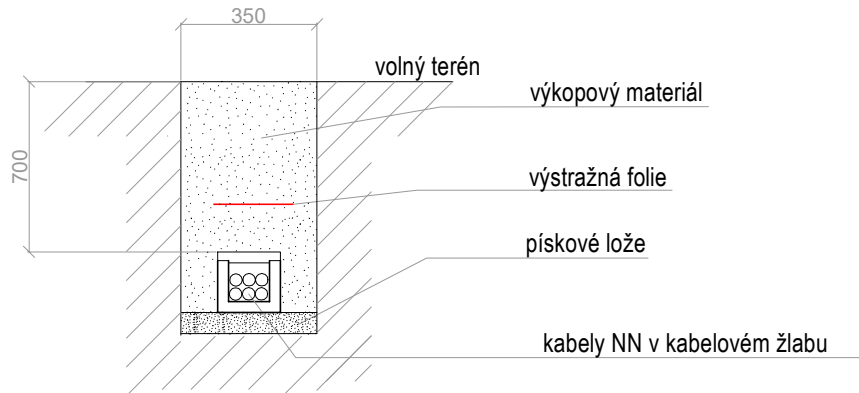



V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
DRUH VEDENÍ	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vytýčení

ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena.

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>			
<div>Orientační schéma:</div>			<div>Razítko oprávněné osoby:</div>
<div>Podpis:</div>			<div>Datum:</div>
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	5/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		<div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové		
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové		
Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	Ing. Martin Vánský
Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov		Označení (S-kód): S622000137
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Označení zhotovitele: 20-116-35-311
Název objektu:	Napájení PZS P5431, P5432 a P5433		Označení části: D.2.3.6
Název přílohy:	Vzorové řezy uložení kabelového vedení		Označení objektu/komplexu: SO 11-86-01
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: 2. 006
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Královéhradecký	Jaroměř [657336]	1651 02	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	5/2021	2 x A4	-
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 2 2 0 0 0 1 3 7 - P D P S - D 2 3 0 1 - S O 1 1 8 6 0 1 - X X			
Podobъекt: Příloha: Revize:			
- 2 - 0 0 6 - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			