


vstup kabelu do budovy  
1x TK 3xN 0,6  
4x UTP 4x2x0,5 cat.5e

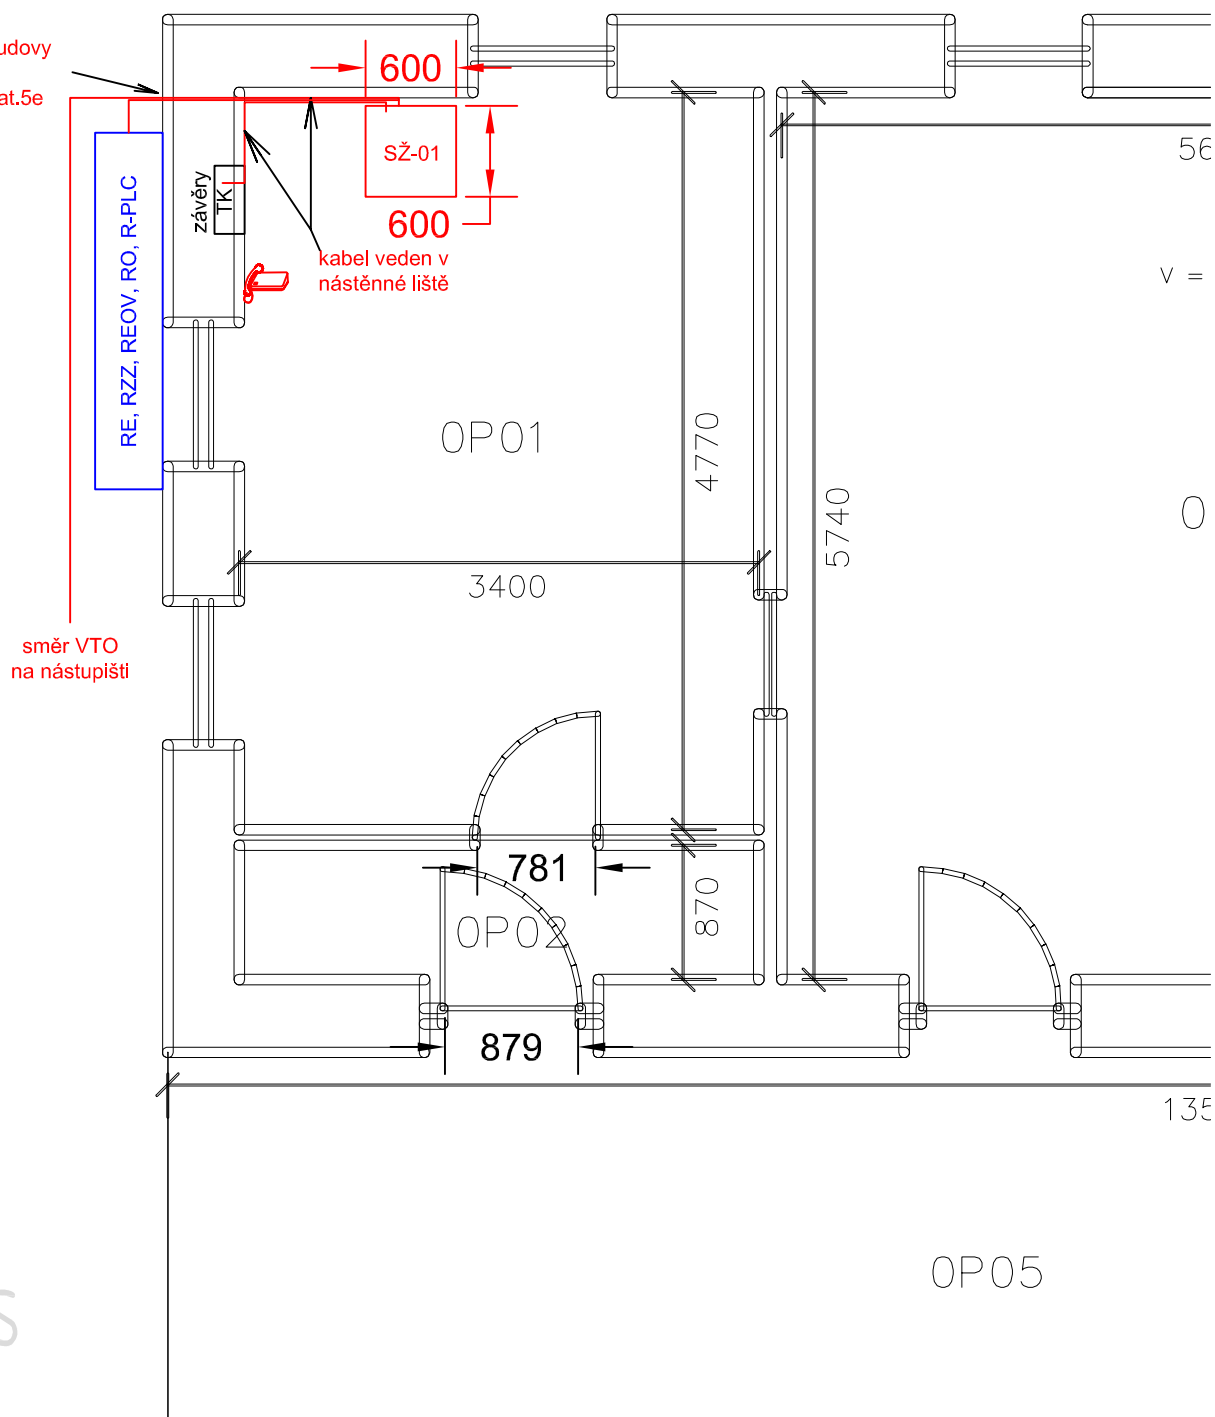

## Legenda:

- OP01 provozní místnost
- OP02 předsíň
- OP05 nástupní prostory
- zařízení dodávané v rámci silnoproudu
- zařízení dodávané v rámci tohoto PS

Investor: SS Východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Účel: DUSP+PDPS

Číslo zakázky: 3111-20-072

Datum: 05/2021

Archiv: CD\Teplice\_nad\_Metují.1-3\

Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.

Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz

Odp. projektant: Ing. Rostislav Fitz



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169 DIČ: CZ25292161  
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161

Stavba: Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město

PS/SO: PS 11-02-11Místní kabelizace a VTO, Teplice nad Metují město

Název výkresu: Teplice nad Metují město, dispozice sděl. zař. v objektu dopravní

List

2.4