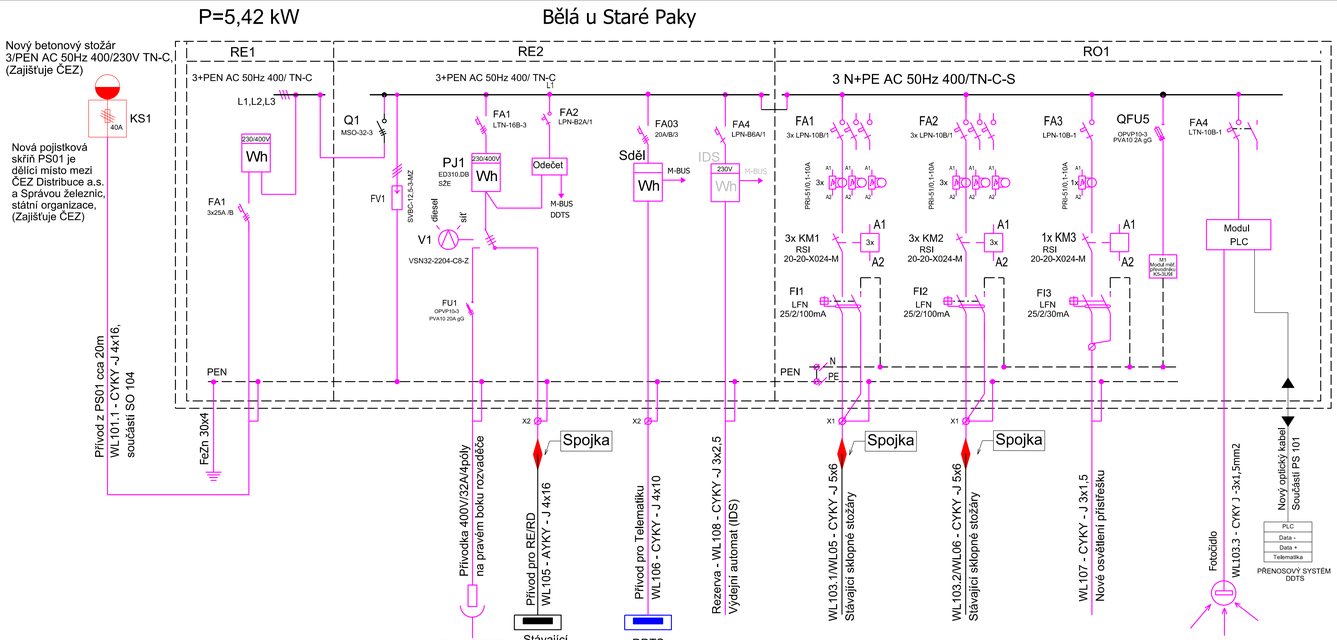

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

Rozměr (v x š x h):1200/390/240 mm, 1200/1110/240 mm
a 1200/1110/500 mm plus základ pilíře 600 mm
Materiál: Celoplastová polyesterová skříň s žebry robustní provedení
Provedení: Osazení do pilíře v zemi
Krytí: IP44/31, opatřen krytem pro zaplombování
Přívod a vývody: Spodem, uchycení kabelů na sonapky

Napětová soustava:
3 PEN AC 50Hz 400/230V - TNC - stávající rozvody nn vč. kabel. skříní
3PEN AC 50Hz, 400V/230V -TN-C-S - vstupní části napáj. rozvaděče
1N AC, 50Hz, 230V - ovládací napětí

Základní ochrana:
- Izolací živých částí, kryty a přepážkami
Ochrana při poruše:
- Ochrannným pospojováním
- Samočinným odpojením od zdroje
- V případě poruchy podle čl. 411.3, 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2,

Poznámka:
- Specifikace podle výkresu
- Prosím typ elektroměru před realizací konzultovat (OES Hradec Králové).

LEGENDA:

Správa železnic, státníorganizace - Součástí SO 104
ČEZ Distibuce a.s. - Součástí SO 104

Nové rozvaděče



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
000	04/2021	Definitivní odevzdání dokumentace po zapracování připomínek	ING. LUIS PINTO	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Zadavatel: **Správa železnic, státní organizace**
Dlabočová 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
Správa železnic, Stavební správa východ
Nerudova 1, Olomouc 772 58

Zhotovitel: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 45823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu: Jiří Novosad, DiS.
Zástupce hlavního inženýra projektu: Bc. Michal Munzar

Zpracovatel části: **STOSMOL, s.r.o.**
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 286 95 097
tel.: 725 881 561
www.stosmol.cz info@stosmol.cz

Vypracoval:	Kontroloval:	Odpovědný projektant:
ING. LUIS PINTO	ING. JIŘÍ ŠTOLBA	ING. LUIS PINTO

KRAJ: Liberecký | OKRES: Semily | OÚ: Bělá

Název akce:
„Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky "

Část: D.2.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ
SO 104 Bělá u Staré Paky, rozvody nn, přeložka ČEZ

Číslo zakázky: **ZAK-2020-34**
Stupeň: DSP,PDPS
Datum: 04/2021
Měřítko: -
Formát: 5xA4

Příloha: **Přehledové schéma**
Verze: **000** Část: **D.2.3.6.1** Č. přílohy: **4**

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.