LEGENDA SILNOPROUD:

RZ	ROZVADĚČ NAPÁJENÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE SOUČÁST SO 01–86–04
R–sděl	ROZVADĚČ NAPÁJENÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE SOUČÁST SO 01–86–04
———	SVĚTELNÝ OBVOD CYKY 1,5mm^2
- - - - -	ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm^2
—·—·—	OBVOD 400V
———	KABELOVÁ TRASA

VE VŠECH PROSTORECH JSOU VNĚJŠÍ VLIVY DLE PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ SOUČÁST SO 01–86–04

OVLÁDACÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE A ZÁSUVKY IP44 VE VÝŠI 1,2m NAD PODLAHOU,

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TT

MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE: RZ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ–AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

ROZVODY JSOU ULOŽENY NA POVRCHU V TRUBKÁCH, PŘÍCHYTKÁCH A ŽLABECH.

KLIMATIZACE MAJÍ VLASTNÍ REGULACI.

PŘÍMOTOPY MAJÍ VLASTNÍ TERMOSTAT A JSOU NAPOJENY PŘES KRABICI.

INSTALACE V M.Č. 02 NAPOJENA Z ROZVADĚČE RZ (SOUČÁST SO 01–86–04).

INSTALACE V M.Č. 01 NAPOJENA Z ROZVADĚČE R–sděl (SOUČÁST SO 01–86–04).

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	KABELOVÝ VÝVOD REZERVA 3m
	SPÍNAČ 10A 250V 3558N–C01510B IP54 ABB NA POVRCH
16A	SPÍNAČ BACO VS.. 1101 OK–PLAST
16A	SPÍNAČ BACO VS.. 1103 OK–PLAST
	ZÁSUVKA JEDN. 250V 16A IP54 ABB 5518N–C02510 B NA POVRCH
	KRABICOVÁ ROZVODKA KR68, 6455–11
	STOUPACÍ VEDENÍ
	TERMOSTAT ZPA PROSTOROVÝ 61113 0–40 C
V	VENTILÁTOR 230V 19W

LEGENDA SVÍTIDEL:

H	——	SVÍTIDLO LED 1x20W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 2700lm 1 x 20W
J	——	SVÍTIDLO LED 1x32W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 4000lm 1 x 32W
N2	□	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x5W IP44 NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM 1HOD

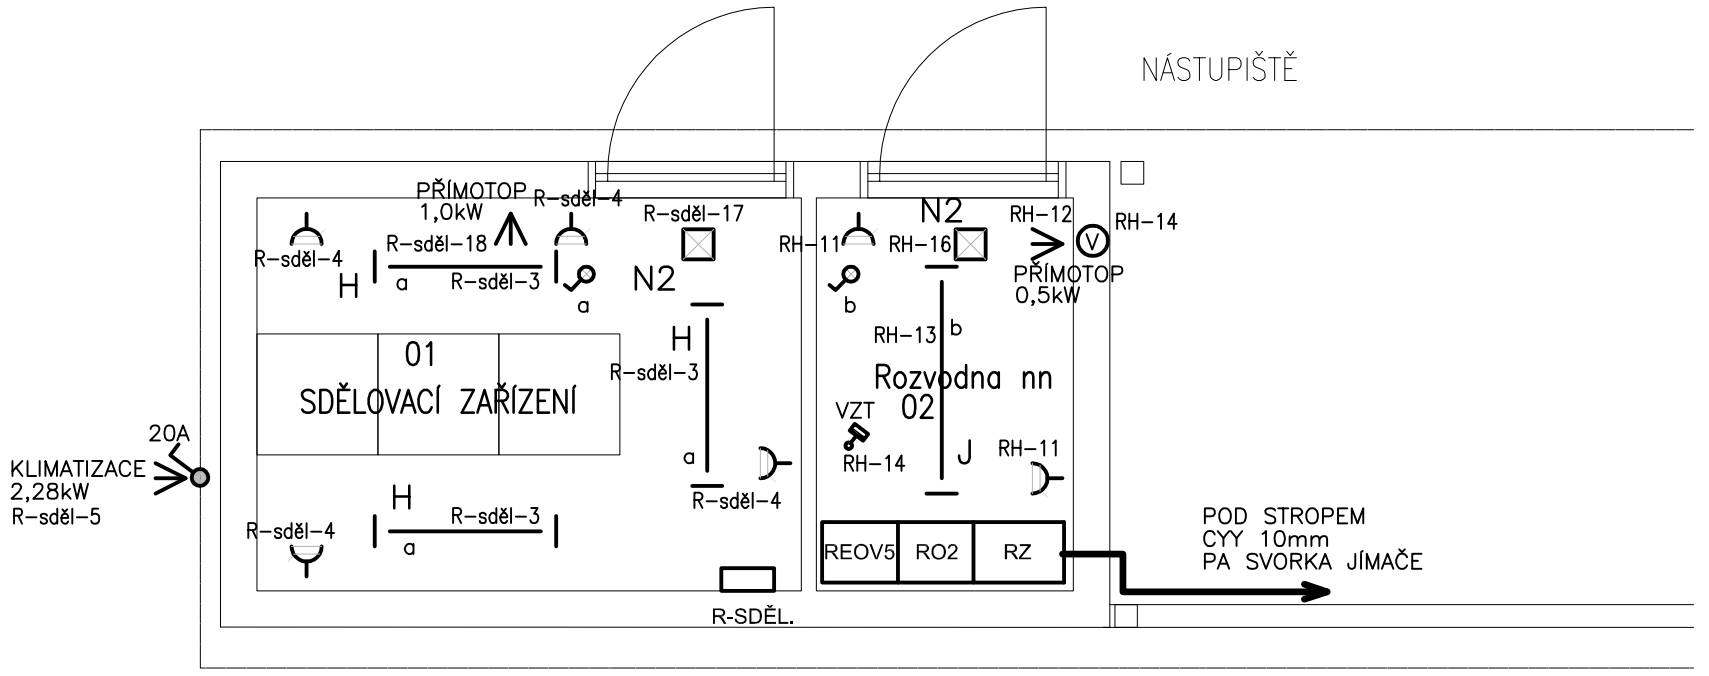

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	02.02.2022	Odevzdání dokumentace k připomínkám	Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz

SUDOP BRNO

Zhotovitel objektu:	**Dopravní projektování, spol. s r. o.**
Adresa:	28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava
Kontakt:	T: +420 595 155 011 E: ostrava@dopravniprojektovani.cz

Dopravní projektování spol. s r. o.

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Pelc
Specialista:	Ing. Stanislav Kašpárek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**		Označení investora: S621600233 Označení zhotovitele: 21043-01-0522
Název části:	Pozemní objekty provozních a technologických budov		Označení části: D.2.2.2
Název objektu/dílčí části:	**SO 01-75-02 Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující**		Označení objektu/komplexu: **SO 01-75-02**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.NP		Číslo přílohy: **2.301**
Odpovědný projektant: Ing. Jan Zářecký	Zpracovatel přílohy: Ing. Luboš Novák	Měřítko: 1:50 Formáty: 3 x A4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: Osová	TUDU: 2031 G1	**Smluvní datum zpracování: 02.02.2022**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S621600233	PDPS	D.2.2.2	SO 01 75 02		2.301	P01

Prostor pro další informace