


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
000	04/2021	Definitivní odevzdání dokumentace po zapracování připomínek	ING. LUIS PINTO	
-	-	-	-	
-	-	-	-	


<b>Zadavatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00  <b>Správa železnic, Stavební správa východ</b> Nerudova 1, Olomouc 772 58		
<b>Zhotovitel:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz		
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Jiří Novosad, DiS.	<b>Zástupce hlavního inženýra projektu</b>  Bc. Michal Munzar	
<b>Zpracovatel části:</b> STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem IČ: 286 95 097 tel.: 725 881 561 www.stosmol.cz   info@stosmol.cz		
<b>Vypracoval:</b>  ING. LUIS PINTO	<b>Kontroloval:</b>  ING. JIŘÍ ŠTOLBA	<b>Odpovědný projektant:</b>  ING. LUIS PINTO
KRAJ: Liberecký	OKRES: Semily	OÚ: Bělá
<b>Název akce:</b> „Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky“		
<b>Část:</b> D.2.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ  <b>SO 104 Bělá u Staré Paky, rozvody nn, přeložka ČEZ</b>	<b>Číslo zakázky:</b> ZAK-2020-34	
	<b>Stupeň:</b>	DSP,PDPS
	<b>Datum:</b>	04/2021
	<b>Měřítko:</b>	-
<b>Příloha:</b> <b>Řezy</b>	<b>Formát:</b>	5xA4
	<b>Verze:</b> <b>000</b>	<b>Část:</b> <b>D.2.3.6.1</b>
		<b>Č. přílohy:</b> <b>7</b>



Výkop 350/800mm


# PS1 - PS5









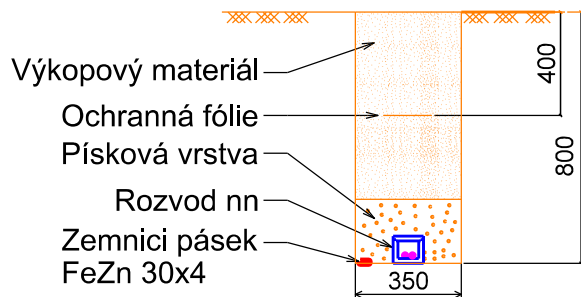

Napájecí kabelů:  
- Nové osvětlení přístřešku  
WL107 - CYKY - J 3x1,5  
Kabelový žlab 100x100mm  
Výkop 350/800mm

## Stávající led světlo PS1

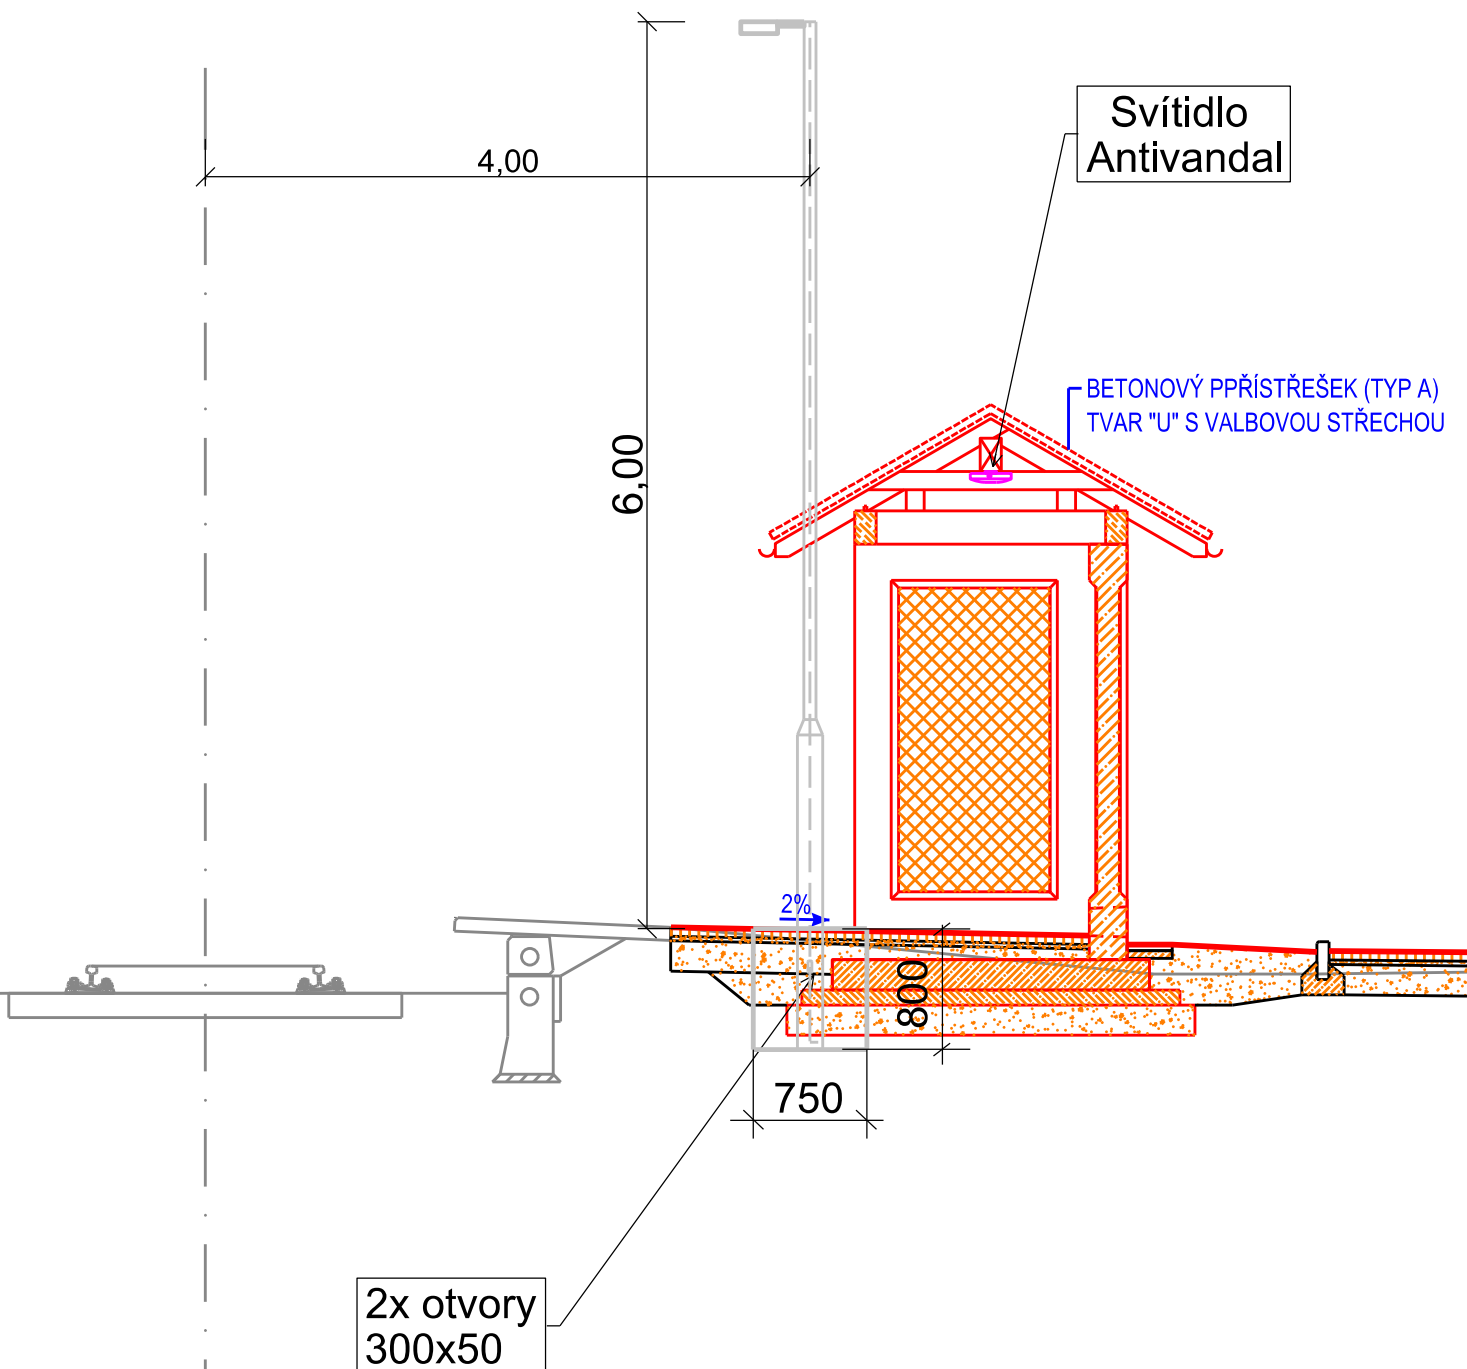

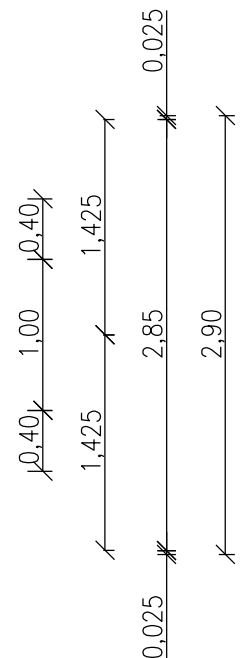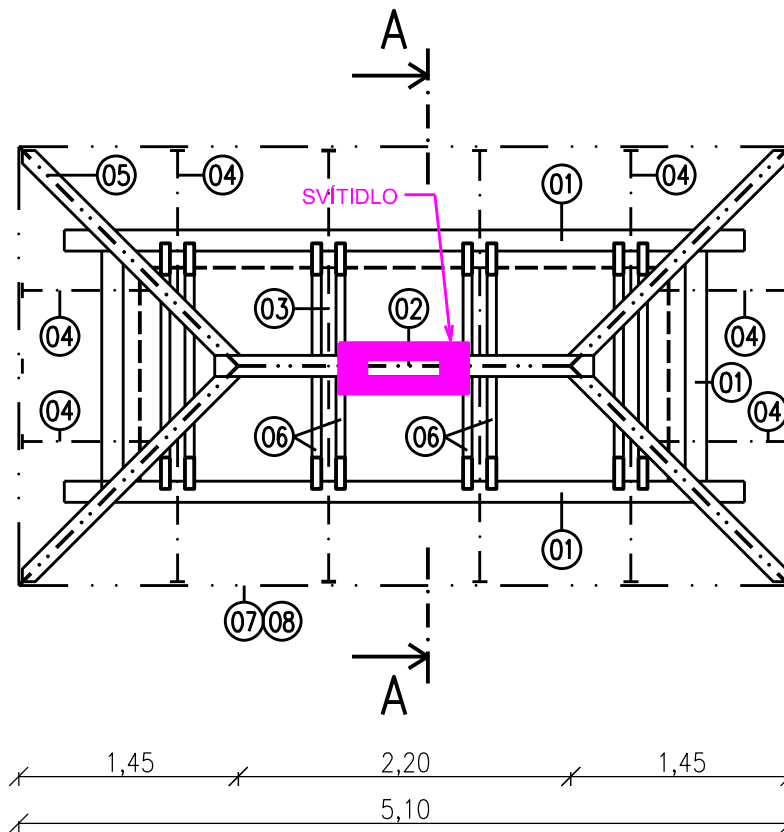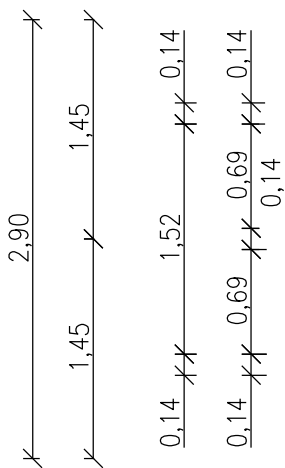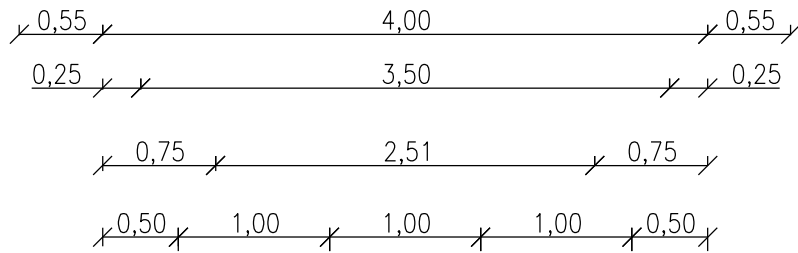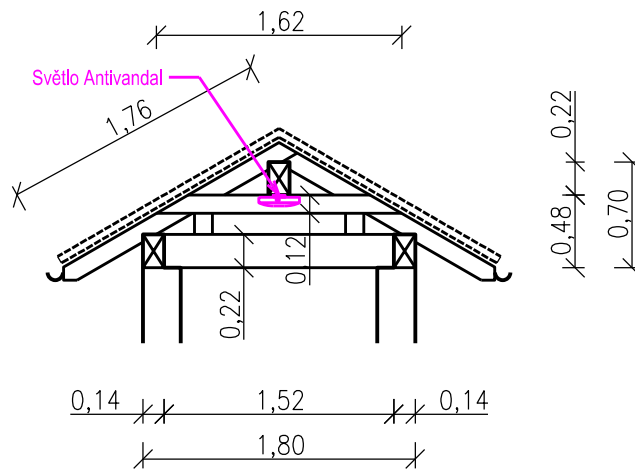

# PŮDORYS

