



TRASA KABELŮ V TERÉNU

(kóty v cm)

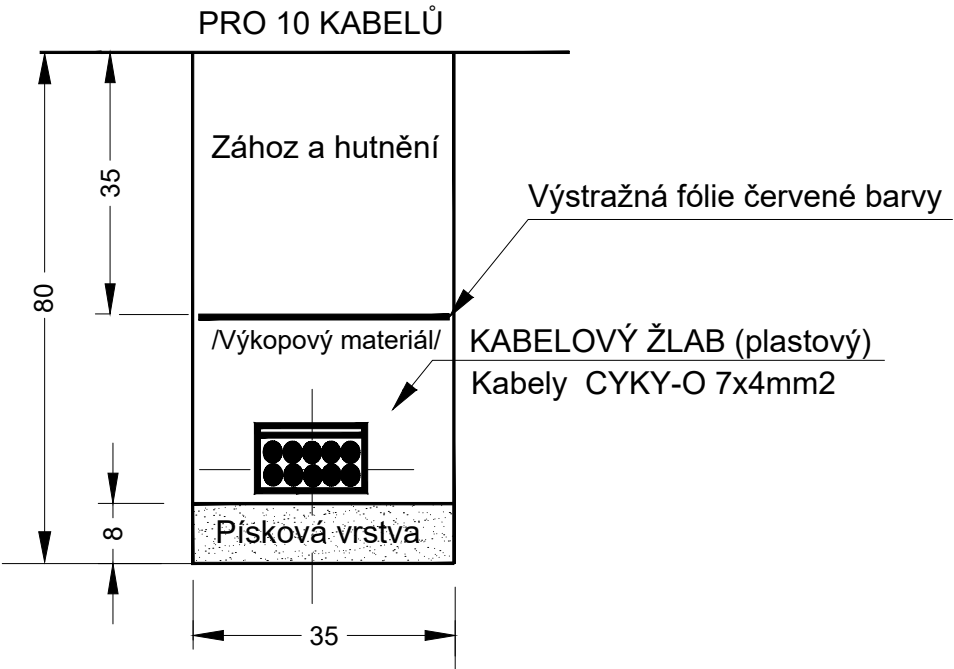

Dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, SŽDC S4

PRO 6 KABELŮ

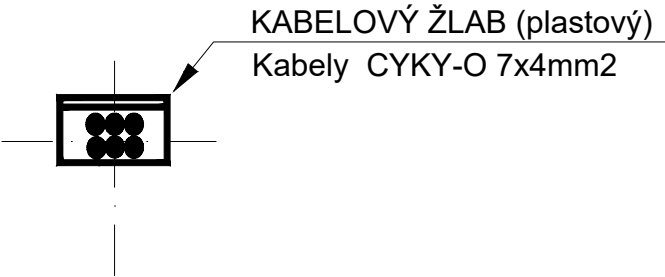

LEGENDA:

*Před zahájením výkopových prací je nezbytné požádat o vytyčení podzemních sítí.
Místa křížení je nutné označit osazením kabelových označníků.*

Uložení a křížení kabelů provést dle ČSN 37 5711 ed. 2.

Souběhy kabelů s kolejí provést dle TNŽ 37 5715.

Souběhy kabelů a křížení kabelů provést dle ČSN 73 6005 tab. 2

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4a 772 00 Olomouc</div></div>	
Vladimír Kamarád	Vladimír Kamarád	Ing. Jaroslav Kypús	Jiří Wlodaz		
					
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, OŘ Brno		KRAJ: Jihomoravský		DATUM	3/2020
OPRAVA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ TV - 2018 SO 04 ÚOTV ŽST VRANOVICE				FORMÁT	2xA4
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	14/2019
				MĚŘÍTKO	----
Vzorové řezy uložení kabelů				ČÁST DOKUMENTACE E.3.6	PŘÍLOHA 8.