


PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM POTRUBÍM

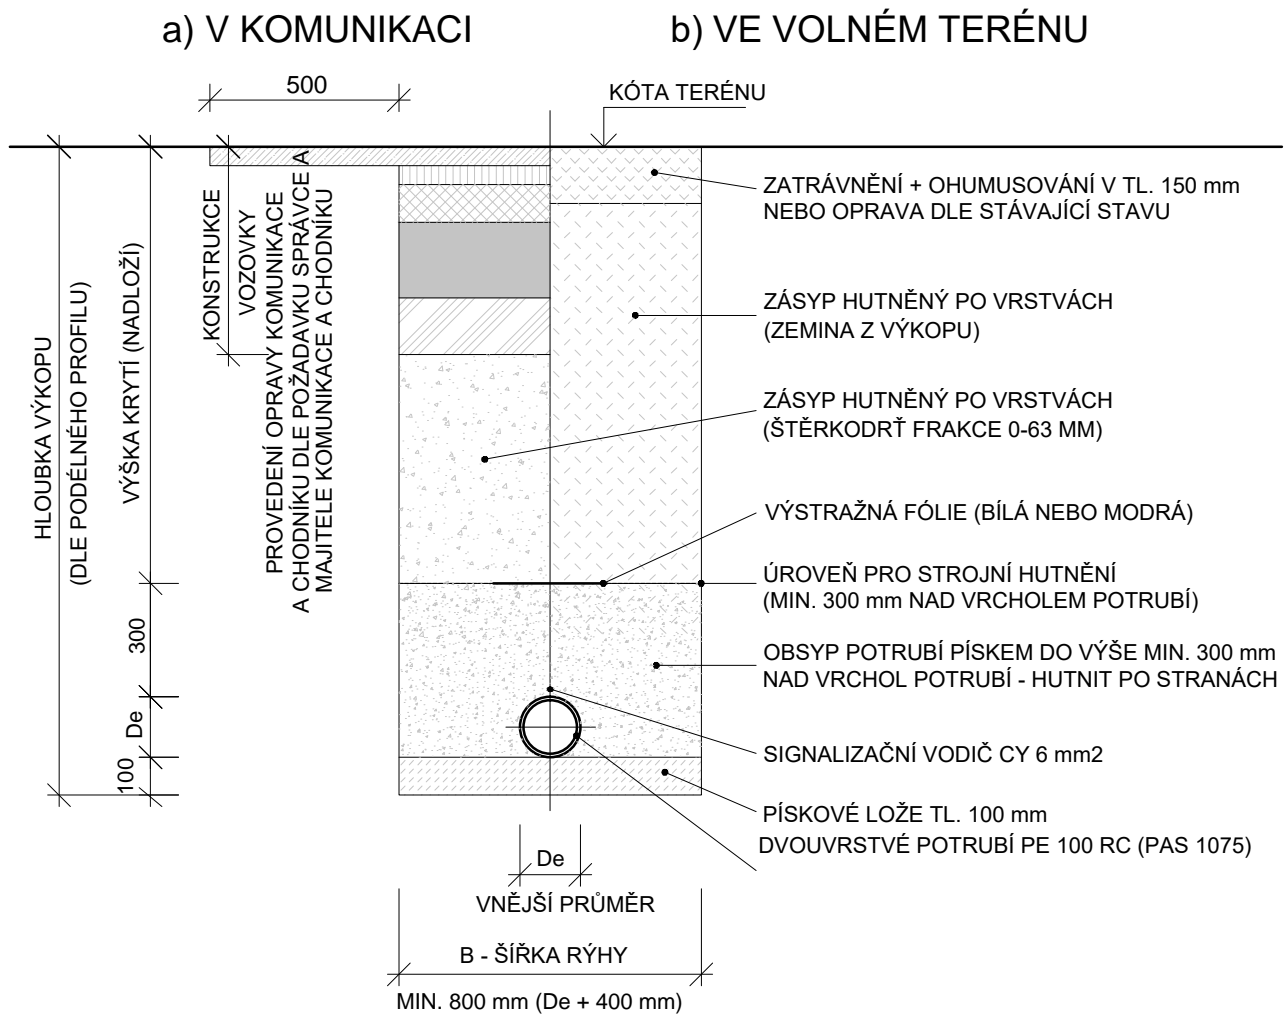

POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>TAPA projekt</div> <div>TAPA projekt s.r.o.</div> <div>Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01</div> <div>IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273</div> <div>e-mail: posta@tapa-p.cz</div>	
M.KYNCLOVÁ		M.KYNCLOVÁ			
OBEC: TLUMAČOV		KRAJ: ZLÍNSKÝ			
INVESTOR:					
SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace					
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1					
Oblastní ředitelství Olomouc					
TLUMAČOV ON OPRAVA				DATUM	9/2021
				ÚČEL	PDPS
				ZAK.Č.	21007
				MĚŘÍTKO	Č.KOPIE

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ON S ČÁSTEČNOU DEMOLICÍ				Č.V.	D.2.2.a.3-05
				D.2.2.a.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	
k.ú. Tlumačov na Moravě par.č. stavby 1269, 360, par.č 1398/33, 2452/1					
NÁZEV VÝKRESU:					
PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM POTRUBÍM					