ŘEZ C-C - NÁVRH

M 1:100

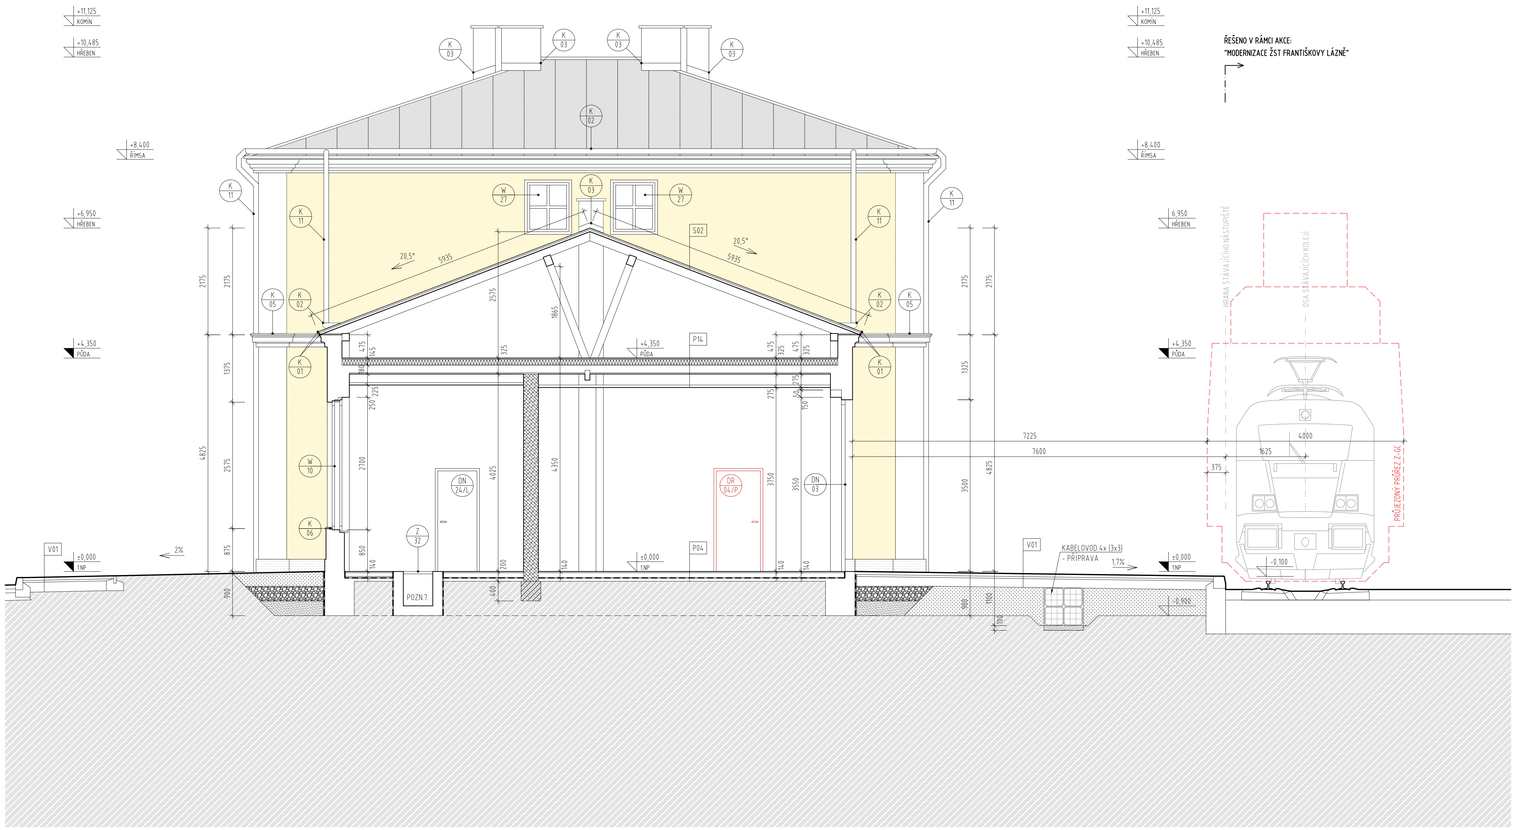

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA MEZIBYTOVÁ - NA KOVOVÉ DVOJITÉ KONSTRUKCI R-CW 75+75 (PRO TL. PŘÍČKY 205 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠTĚKY 60+60 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3, S VLOŽENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. 0,8 mm
- SDK PŘÍČKA BYTOVÁ - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 100/50 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm R-CW 100, PRO TL. PŘÍČKY 100 mm R-CW 50), ROZTEČ PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠTĚKY 100/40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3
- SDK STĚNA INSTALAČNÍ - VOLNĚ STOJÍCÍ NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 75 (PRO TL. PŘÍČKY 90 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠTĚKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m3
- SDK STĚNA ŠACHET - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 75 (PRO TL. PŘÍČKY 87,5 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠTĚKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 40 kg/m3
- SDK STĚNA INSTALAČNÍ - VOLNĚ STOJÍCÍ NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠTĚKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m3

#) V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU VLHKOST (KOUPELNA, KOMORA), POPŘ. VEDENÍ INSTALACÍ VODY NEBO KANALIZACE BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ RIGIPS RBI.

- TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 200 mm VČ. BETONU A VÝZUŽE
- MONOLITICKÉ NOSNÉ ŽB KCE - TŘÍDA BETONU C 16/20
- PŘÍČKY Z KERAMICKÉHO ZDIVA P+D TL. 115 mm (147/115/238 mm) - kótováno 150 mm, vč. omítky
- NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM P+D TL. 300 mm (247/300/238 mm) - kótováno na přesný rozměr
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ - DOZDÍVKY
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG tl. 300 mm A DOZDÍVKY
- NEŘEŠENÉ PROSTORY
- HYDROIZOLACE (TYP DLE SKLADBY)
- SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM ZÁVĚSU / KAZETOVÝ PODHLED NA SYSTÉMOVÉM ZÁVĚSU
- ZEMINA PŮVODNÍ / HUTNĚNÝ NÁSYP

OBECNÉ POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) A NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU BUDOU ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM A TDI. ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU. DODAVATEL JE POVINEN PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ NEJASNOSTÍ INFORMOVAT GP A DOJASNIT SI VEŠKERÉ NESROVNALOSTI.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLAŽBY, OMÍTKY) PODLEHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCŮ.
- UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE STĚNÁCH KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZY.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A PŘÍSLUŠNÝCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
- PŘEDSTĚNA PRO KCI ZÁVĚSNÉHO WC DO VÝŠKY 1,2 m. WC BUDOU ZAVĚŠENA NA INSTALAČNÍCH BLOCÍCH (REF. SYSTÉM GEBERIT).
- V MÍSTNOSTECH S VYSKYTEM VLHKOSTI BUDOU U SDK PODHLEDŮ POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY RBI tl. 12,5 mm.
- ŠIKMÁ STŘECHA BUDE OPATŘENA SNĚHOVÝMI ZÁBRANAMI DLE ČSN 73 1901.
- OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305 . ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD.
- STĚNY V HALE A VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORECH BUDOU OPATŘENY ANTIGRAFITOVÝM NÁTĚREM.

ETAPIZACE STAVBY:

1. ETAPA I. - REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY (BEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ) A PŘILEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
2. ETAPA II. - REKONSTRUKCE KOLEJIŠTĚ, NÁSTUPIŠŤ A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRAVNÍ BUDOVY ŘEŠENÉ V RÁMCI AKCE „MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"
3. ETAPA III. - REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE)
4. ETAPA IV. - VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

LEGENDA ZNAČEK:

- W xx — NAVRHOVANÉ OKNO (VIZ 01602 - VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH STĚN)
- DR xx/x — NAVRHOVANÉ REPASOVANÉ DVEŘE (VIZ 01603 - VÝPIS DVEŘÍ - REPASOVANÉ)
- DN xx/x — NAVRHOVANÉ NOVÉ DVEŘE (VIZ 01604 - VÝPIS DVEŘÍ - NOVÉ)
- Z xx — NAVRHOVANÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK (VIZ 01605 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
- T xx — NAVRHOVANÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01606 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)
- K xx — NAVRHOVANÝ KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01607 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
- O xx — NAVRHOVANÝ OSTATNÍ VÝROBEK (VIZ 01608 - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)
- M xx — NAVRHOVANÝ VÝROBEK MOBILIÁŘE (VIZ 01609 - VÝPIS MOBILIÁŘE)
- I xx — NAVRHOVANÝ VÝROBEK ORINTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIZ D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM)

POZNÁMKY:

POZN.1 PROSKLENÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM VSTUPEM

POZN.2 NÁSTUPIŠTĚ A RAMPY ŘEŠENY V AKCI: "MODERNIZACE ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"

POZN.3 NEOBSAZENO

POZN.4 NEOBSAZENO

POZN.5 KABELOVÁ KOMORA S VRCHNÍM ROZMĚRY 990x1580 mm (DOLNÍMI ROZMĚRY 1100x1690 m), hl. 1060/920 mm. OPATŘENA VÍKEM PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU - PŘÍPRAVA PRO AKCI: "MODERNIZACE ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ".

POZN.6 ZASYPÁNÍ + ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,200 m

POZN.7 STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL MEZI HLAVNÍ BUDOVOU A SEVERNÍM / JIŽNÍM KŘÍDLEM O ROZMĚRECH 600x700 mm. BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM POKLOPEM.

POZN.8 NOVÝ INSTALAČNÍ KANÁL O ROZMĚRECH 600x700 mm.

POZN.9 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VYMETACÍCH OTVORŮ KOMÍNŮ

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jímá ověřené:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	**APRIS 3MP s.r.o.**	APRIS 3MP
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	**APRIS 3MP s.r.o.**	APRIS 3MP
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista: -

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ**		Označení investora: S631700099
			Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	**Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně**		Označení objektu/kompl.: **SO 00-71-01.01**
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy: **2. 309**
Název dílčí části přílohy:	Řez C-C - návrh		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:50	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Pavlína Svatošová	Formáty: 10xA4	
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Františkovy Lázně	TUDU: 021131	**Smluvní datum zpracování: 13.6.2022**

Stavební evidence: S A 0 3 1 7 0 0 0 9 | Stupeň dokumentace: D P D P S | Část: D . 2 . 2 . 0 1 | Objekt: S O 0 0 - 7 1 - 0 1 | Podobjekt: - 0 1 | Příloha: 2 . 3 0 9 | Revize: P A 0 1