


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A [m ²]	VÝŠKA [mm]	SV. VÝŠKA [mm]
IP01	SCHODIŠTĚ	8,86	3000	
IP02	UMÝVÁRNA	4,88	3000	2700
IP03	WC	1,75	3000	2700
IP04	WC	0,95	3000	2700
IP05	WC	0,95	3000	2700
IP06	PŘEDSÍN	5,07	3000	2700
IP07	KANCELÁŘ	16,68	3050	2700
IP08	KANCELÁŘ	23,36	3050	2700
IP09	KANCELÁŘ	39,78	3050	2700
IP11	SPRCHA	1,47	3050	2700
IP12	CHODBA	6,19	3200	2700
IP12A	SCHODIŠTĚ	16,68	3050	2700
IP13	KUCHYNKA	6,18	3050	2700
IP14	UMÝVÁRNA	6,76	3050	2700
IP15	PŘEDSÍN	1,65	3050	2700
IP16	WC KABINY	3,21	3050	2700
IP17	WC KABINY	2,82	3050	2700
IP18	PŘEDSÍN	2,07	3050	2700
IP19	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,53	3050	2700
IP21	KANCELÁŘ	10,33	3050	2700
IP22	KANCELÁŘ	14,96	3050	2700
IP23	KANCELÁŘ	21,70	3050	2700
IP25	KANCELÁŘ	30,45	3050	2700
IP27	TECH.MÍSTNOST SLP	8,81	3090,3230	3270,3410
IP28	KANCELÁŘ	15,88	3050	2700
IP29	KANCELÁŘ	36,48	2550,3050	2550,2700
IP31	KANCELÁŘ	18,42	3050	2700
IP32	KANCELÁŘ	21,53	2550,3050,3200	2550,2700
IP33	KANCELÁŘ	18,25	2550,3050,3200	2700
IP34	KANCELÁŘ	19,63	3050	2700
IP35	SKLAD	9,50	3050	3050
IP36	KANCELÁŘ	12,00	3050	2700
IP37	CHODBA	91,19	2550,3050,3200	2550,2700
IP38	KANCELÁŘ	10,93	3050	2700
IP41	KANCELÁŘ	12,04	2500,3050	2500,2700
IP42	KANCELÁŘ	20,48	3680	3680
IP42A	KANCELÁŘ	19,71	4815	3680
IP42B	DENNÍ MÍSTNOST	17,83	4815	3680
IP43	KANCELÁŘ	11,21	2500,3000	2500,2700
IP44	KANCELÁŘ	11,03	3000	2700
IP45A	TECH. MÍSTNOST SLP	4,96	3000	2700
IP45B	KANCELÁŘ	12,13	3000	2700
IP46	DENNÍ MÍSTNOST	21,91	3000	2700
IP47	DENNÍ MÍSTNOST	11,34	3000	2700
IP48	KANCELÁŘ	22,11	3000	2700
IP49	KANCELÁŘ	10,36	3000	2700
IP51	KANCELÁŘ	21,96	3000	2700
IP52	KANCELÁŘ	22,10	3000	2700
IP53	KANCELÁŘ	10,92	3000	2700
IP54	KANCELÁŘ	10,74	3000	2700
IP55	KANCELÁŘ	11,18	3000	2700
IP56A	CHODBA	4,974	2500-4815	2500,2700
IP56B	CHODBA	5,57	3000	2700
IP56C	CHODBA	32,77	3000	2700
IP56D	CHODBA	8,53	3000	2700
IP57	KANCELÁŘ	7,84	3000	2700
IP58	KANCELÁŘ	7,53	3000	2700
IP59	KANCELÁŘ	15,46	3000	2700
IP61	KANCELÁŘ	14,87	3000	2700
IP62	KANCELÁŘ	15,91	3000	2700
IP63	KANCELÁŘ	21,29	3000	2700
IP64	KUCHYN	7,34	3000	2700
IP65	WC MUŽI	2,78	3000	2700
IP66A	WC KABINY	0,92	3000	2700
IP66B	WC KABINY	0,92	3000	2700
IP67	CHODBA	2,61	3000	2700
IP68	SKLAD	2,28	3000	-

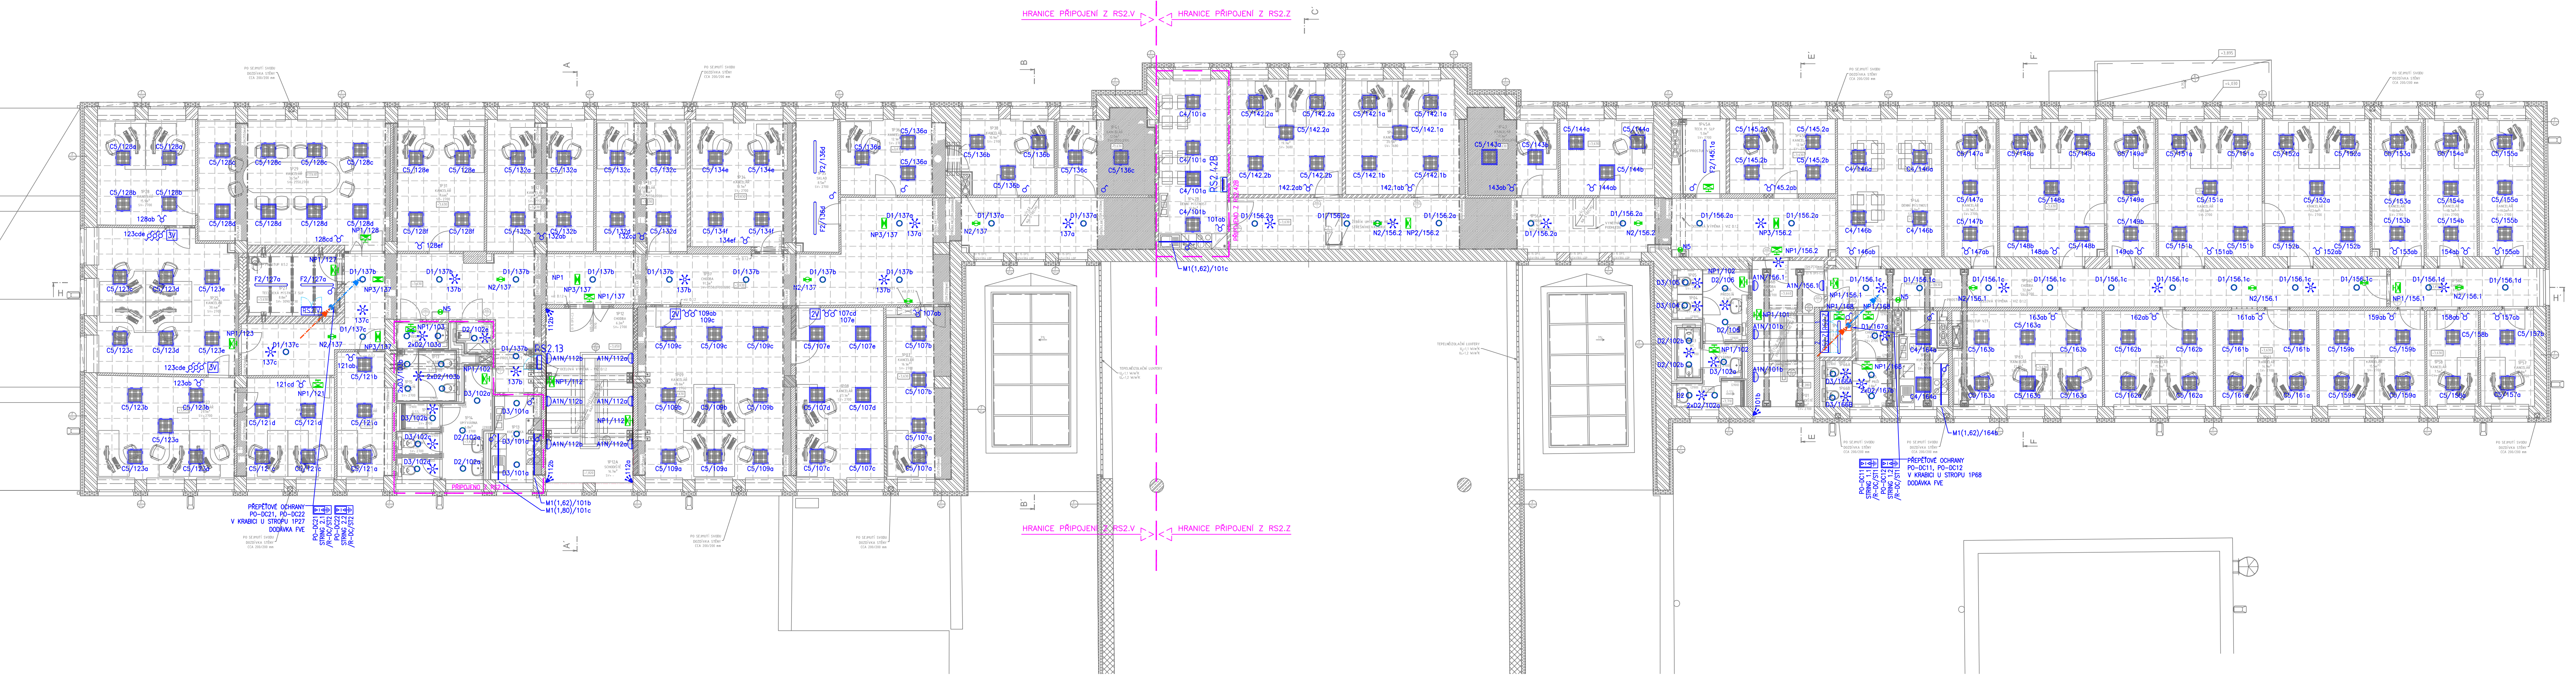

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA TN-C-S, 230/400V, ~50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PŘEŠKEM BUDE PŘEVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
NN - AUTOMATICKÝM OPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE

- POZNÁMKY:
- 1) NA PODROBNÉ ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ UPŘESNĚNÍ V ČÁSTI D.1.2.1.2. STANDARDY PŘEVODNÍ STAVBY, ARCHITEKTONICKÉ DETAILY
 - 2) ROZVODY K VŠEKMÝM KONCOVÝM PRVKŮM; PŘESNÉ OSAZENÍ ZÁSUVK; OVLADAČŮ OSVĚTLENÍ; KRABIC; TRUBKOVÁNÍ V ŽB; APOD. JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE
 - 3) TRASY PRO ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY SKRYTĚ POD OMÍTKAMI NEBO V DUTINÁCH SOK PŘÍČEK. NAD PODHLEDY BUDOU VEDENY SDRUŽENÉ V KABELOVÝCH ŽLABECH NEBO JEDNOTLIVĚ NA PŘÍCHÝTKÁCH. V TECHNICKÝCH PROSTORÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE ŘEŠENA JAKO PŘÍZNANÁ NA POVRCHU.
 - 4) PODROBNÉ VZHLEDOVÉ SPECIFIKACE VŠECH KONCOVÝCH (POHLEDOVÝCH) PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNÝ V ČÁSTI PD ARCHITEKTONICKÉ DETAILY A VÝKRESY PRVKŮ PSV. TYTO SPECIFIKACE JSOU NEJEDINOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉ SPECIFIKACE DANÝCH PRVKŮ
 - 5) PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VŠEKMÝCH DALŠÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ VŠECH INSTALACÍ PROVADĚT DLE PODROBNÝCH SPECIFIKACÍ PŘÍPOJENÍ, SPÁROVACÍ DETAILY A VÝKRESY PRVKŮ PSV
 - 6) NENÍ-LI UVEDENO JINAK, TLAČÍTKA A SPÍNAČE VE VÝŠCE 1100 MM, ZÁSUVKY 300 MM, VŠECHNY PRVKY 300 MM OD HRANY STĚNY NEBO 150 MM OD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ (STŘED PŘÍSTROJE, RESP. KRAJINHO PŘÍSTROJE V PŘÍPADĚ VÍCE PŘÍSTROJŮ VEDLE SEBE)
 - 7) ZÁSUVKY V KANCELÁŘÍCH U OKEN U KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ BUDOU VEDENY V PODPARAPETNÍCH ŽLABECH

- LEGENDA ZNAČEK:
- ♂ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 1, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
 - ♂ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 5, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
 - ♂ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 6, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
 - ♂ POHYBOVÝ SMÍNAČ INFRAČERNÍ, 10A/250V, 1-KANÁLOVÝ, STROPNÍ, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP23
 - ♂ DETEKTČNÍ OBLAST 360°, DOSAH CCA Ø10m

- LEGENDA SVÍTEL:
- D A1 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, NÁSTĚNNÉ, OPALOVÉ STÍNITKO, 33W, 3600 lm, 4000K, IP20
 - C4 SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ, LED, 36W, 3600 lm, 4000K, IP40, 600x600mm
 - C5 SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ, LED, 36W, 3600 lm, 4000K, IP40, 600x600mm, UGR<19
 - D1 SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ, LED L80/B10 50000hod., 24W, 1710 lm, 4000K, IP44, DOWNLIGHT
 - D2 SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ, LED L80/B10 50000hod., 18W, 1254 lm, 4000K, IP44, DOWNLIGHT
 - D3 SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ, LED L80/B10 50000hod., 30W, 2340 lm, 4000K, IP44, DOWNLIGHT
 - F2 SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ, LED L80 5000hod., 44W, 5030 lm, 4000K, IP66
 - F4 SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ, LED L80 5000hod., 24W, 3350 lm, 4000K, IP66
 - F5 SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ, LED L80 5000hod., 31W, 4230 lm, 4000K, IP66
 - F7 SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ, LED L80 5000hod., 16W, 2210 lm, 4000K, IP66
 - M1 LED PÁSEK, 12W/m, DODANÝ VE ZDROJE 230/24V, x = DÉLKA PÁSKU (m); AL UŠTA + OPALOVÝ KRYT
 - S10 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, LED L80/B10 50000hod., 27,5W, 3360 lm, 4000K, IP40, Ø400mm, OPALOVÝ DIFFUSOR
 - S11 SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, LED L80/B10 50000hod., 58W, 5880 lm, 4000K, IP20, PC MŘÍŽKA (UGR<19)
 - N1 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, ANTIPANIKOVÉ, LED 4W, 164 lm, SYMETRICKÉ, VLASTNÍ ZDROJ 1hod, AUTOTEST
 - N2 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, Ø100mm, LED 6W, 158 lm, ASYMETRICKÉ, VLASTNÍ ZDROJ 1hod, AUTOTEST
 - NP1 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, PŘÍSAZENÉ STĚNA, LED 5W, PIKTOGRAM DOHLED 30m, VLASTNÍ ZDROJ 1hod, AUTOTEST
 - NP2 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, ZE STROPU, LED 5W, PIKTOGRAM DOHLED 30m, VLASTNÍ ZDROJ 1hod, AUTOTEST, JEDNOSTRANNÉ
 - NP3 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, ZE STROPU, LED 5W, PIKTOGRAM DOHLED 30m, VLASTNÍ ZDROJ 1hod, AUTOTEST, OBOUSTRANNÉ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Ražko oprávněné osoby:

Podpis: _____ Datum: _____

Revize: _____ Datum: _____ Popis: _____

000 1.10.2022 Odevzdání dokumentace PDPS k přílohkám Ing. Jan Polivka

001 1.12.2022 Odevzdání dokumentace PDPS - ústředí Ing. Jan Polivka

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**

Adresa: **Dlažbová 1003/7, 110 00 Praha 1**

Zástupce investora: **Stavební správa západ**

Adresa: **Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9**

Správa železnic

Zhotovitel stavby: **DigiTry Art Technologies s.r.o.**

Adresa: **Votčáčkova 2449/5, 180 00 Praha 8**

Kontakt: **T: +420 777 723 481
E: info@digiTry.cz**

Zhotovitel objektu: **AFRY CZ s.r.o.**

Adresa: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

Kontakt: **T: +420 731 153 087
E: lubos.prochazka@afry.com**

Hlavní projektant (H1P): **Ing. Jan Polivka**

Odpovědný projektant: **Ing. Luboš Procházka**

Zpracovatel: **Ing. Stanislav Dunaj**

Název stavby/akce: **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**

Označení (S-kód): **5631900085**

Označení zhotovitele: **2021-002**

Název části: **Posuzování stavebního objektu výpravní budovy a budov zastávek**

Název objektu: **SO 01 - Výpravní budova**

Označení části/D.2.2.1.01.47

Název přílohy: **Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem**

Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**

Název části přílohy: **Přídory 2.NP - Osvětlení**

Číslo přílohy: **2.106**

Kraj: **Středočeský kraj**

Ústecký kraj

Katastrální území: **Lovosice (68707)**

TUO: **0801 N5**

Stupeň dokumentace: **1.12.2022**

Datum zpracování: **8x44**

Měřítko: **1:100**

PDPS

Šířka dokumentace: **Číslo**

Číslo: **01**

Číslo: **02**

Číslo: **03**

Číslo: **04**

Číslo: **05**

Číslo: **06**

Číslo: **07**

Číslo: **08**

Číslo: **09**

Číslo: **10**

Číslo: **11**

Číslo: **12**

Číslo: **13**

Číslo: **14**

Číslo: **15**

Číslo: **16**

Číslo: **17**

Číslo: **18**

Číslo: **19**

Číslo: **20**

Číslo: **21**

Číslo: **22**

Číslo: **23**

Číslo: **24**

Číslo: **25**

Číslo: **26**

Číslo: **27**

Číslo: **28**

Číslo: **29**

Číslo: **30**

Číslo: **31**

Číslo: **32**

Číslo: **33**

Číslo: **34**

Číslo: **35**

Číslo: **36**

Číslo: **37**

Číslo: **38**

Číslo: **39**

Číslo: **40**

Číslo: **41**

Číslo: **42**

Číslo: **43**

Číslo: **44**

Číslo: **45**

Číslo: **46**

Číslo: **47**

Číslo: **48**

Číslo: **49**

Číslo: **50**

Číslo: **51**

Číslo: **52**

Číslo: **53**

Číslo: **54**

Číslo: **55**

Číslo: **56**

Číslo: **57**

Číslo: **58**

Číslo: **59**

Číslo: **60**

Číslo: **61**

Číslo: **62**

Číslo: **63**

Číslo: **64**

Číslo: **65**

Číslo: **66**

Číslo: **67**

Číslo: **68**

Číslo: **69**

Číslo: **70**

Číslo: **71**

Číslo: **72**

Číslo: **73**

Číslo: **74**

Číslo: **75**

Číslo: **76**

Číslo: **77**

Číslo: **78**

Číslo: **79**

Číslo: **80**

Číslo: **81**

Číslo: **82**

Číslo: **83**

Číslo: **84**

Číslo: **85**

Číslo: **86**

Číslo: **87**

Číslo: **88**

Číslo: **89**

Číslo: **90**

Číslo: **91**

Číslo: **92**

Číslo: **93**

Číslo: **94**

Číslo: **95**

Číslo: **96**

Číslo: **97**

Číslo: **98**

Číslo: **99**

Číslo: **100**