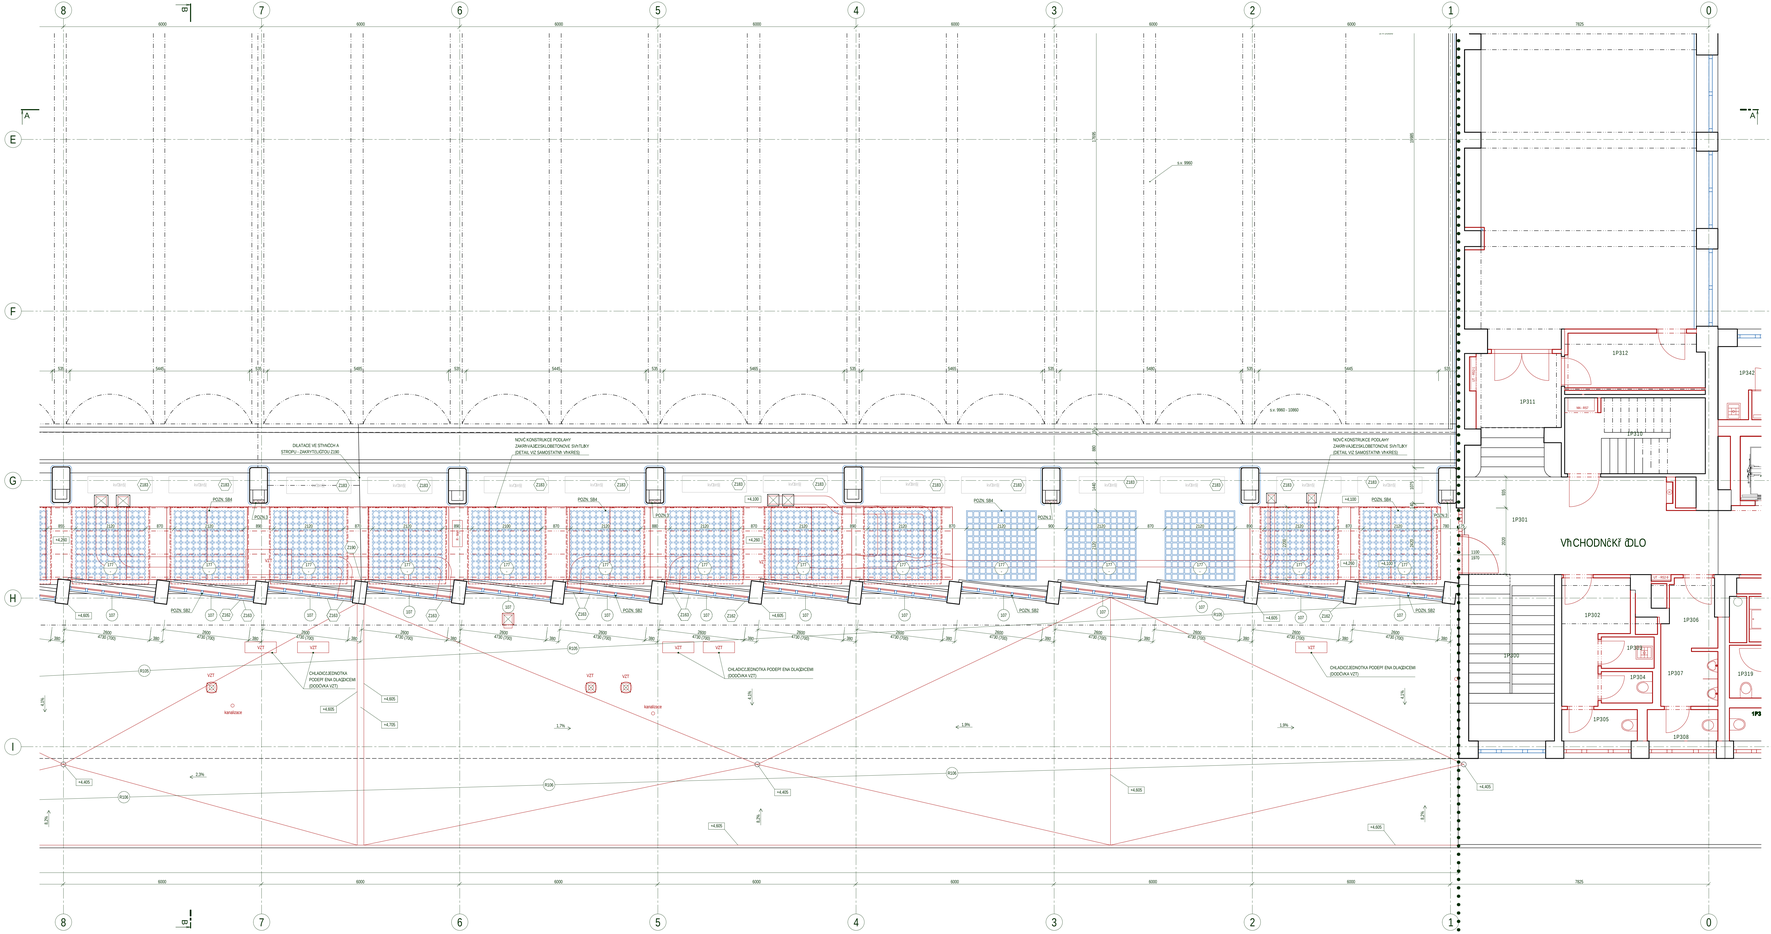

Poznąmka SB1 (sanace ęelezobetonovĺ ch nosnĺ ch konstrukcĺ svislĺ ch a vodorovnĺ ch; pŞedpokl§danĺ rozsah: 300m2):

- jedná se o sníženĺstĹny a sloupy a dále o stropnĺ desky a trámy a pŕĺklady stropnĺch desek,
- sanace ęelezobetonovĺch konstrukcĺ vč emrŏzuvzdornĺ stĺrky – nŏtĺrku bude provedena uvnitřní ch certifikovanĺ m systĺme
- postup rekonstrukce:
  - odstranĕnĺ stĺrek/nátĕrĺ nŏvzdušnĺ malé, tmavĺ a omŕnek z ęelezobetonovĺ konstrukce
  - dot ąţŏ3ĺ ęelezobetonu vyzŏlĺm a opłachem
  - vyhodnocenĺ povrch zu pŕĺbĕhovĺ statika a architekta projektu a urĺ enĺ tlouąťky nŏtĺrku a urĺ enĺ ch k sanaci
  - ošetřenĺ ocelovĺ ch vĺ zlu proti pasivnĺ ęĺ korozĺ betonu a ochranĺ cementovou maltou na bázi polymerŧ ve formĺ prąšku, cementovĺ ch pojiv a inhibitorŧ korozĺ. Pŕĺpravek bude spĺňovat normu EN 1504-9
  - kabĺ ąţnĺ spravy ęelezobetonovĺho rámu a spolnocenĺ povrchu ryţtelnĺ stvrzovacĺ reprofilačnĺ m maltou armovanou vlĺ knami – ve shodě s EN 1504-3, třĺda R2; mrŏzĺ mrazuvzdornĺ, zmrŏzat pŕĺmou max. 0,4mm; shodnĺ pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
  - ochranĺ nátĕr a barevnĺ sjednocenĺ vč emrŏ pevnostnĺ vrchnĺ vrstvy, pružnĺ akrylovĺ nátĕr - ve shodě s EN 1504-2; bude zająťovat sanaci mikrotrhlin, bude zająťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vŧ či ąťŏtĕnĺ vody, chloridŧ, SO2 a CO2, bude mít vlnĺ obsah VOC
  - nátĕr na betonovĺ konstrukce (pouze tam, kde nebude provedena omŕnka) pro venkovnĺ pouţĺ - barevnĺ ąťĕrnĺ bude vzorkována a odstĺn bude potvrzen architektem projektu

Poznąmka SB2 (sanace ęelezobetonovĺ ch nosnĺ ch konstrukcĺ svislĺ ch sklobetonŧ):

- jedná se o sníženĺstĹny nad ochozy v Hale, kterĺ jsou zaskleněnĺ prodlouţenĺ m sklem
- pŕĺp zrąţovĺ postup rekonstrukce bude provedenv na jednom ze sdĺ ru na ąťĕrĺ fasádĕ. Pro realizaci kompletnĺ rekonstrukce třeb jednĺ sdĺ ry budě pŕĺs asnĺ ch mi stranami (za 6 dnĺ projektanta a zástupce NPK) provedeno vyhodnocenĺ stavu vĺ rebku a bude rozhodnuto o postupu dalşĺ ch prací.
- sanace ęelezobetonovĺho rámu (vč emrŏzuvzdornĺ stĺrkou - nŏtĺrku) bude provedena uvnitřní ch certifikovanĺ m systĺmem
- s ohledem na provedenĺ pŕĺtkum projekt nepŕĺpadnĺ zbytečnĺ vady ęelezobetonovĺ konstrukce - je pŕĺpadnĺá, ţe ęelezobetonovĺ rám je mogntě oopatř sanaci rámu pracemi
- postup rekonstrukce:
  - vyskenovánĺ stĺrek/nátĕrĺ nŏvzdušnĺ tlouąťky
  - odstranĕnĺ stĺrek/nátĕrĺ nŏvzdušnĺ tmavĺ a omŕnek z ęelezobetonovĺ konstrukce proskenovánĺ stĺrky
  - dot ąţŏ3ĺ ęelezobetonu vyzŏlĺm a opłachem
  - vyhodnocenĺ povrch zu pŕĺbĕhovĺ statika a architekta projektu
  - sanace ęelezobetonovĺho rámu vč emrŏzuvzdornĺ stĺrkou - nŏtĺrku bude provedena uvnitřní ch certifikovanĺ m systĺmem
  - ošetřenĺ ocelovĺ ch vĺ zlu proti pasivnĺ ęĺ korozĺ betonu a ochranĺ cementovou maltou na bázi polymerŧ ve formĺ prąšku, cementovĺ ch pojiv a inhibitorŧ korozĺ. Pŕĺpravek bude spĺňovat normu EN 1504-9
  - kabĺ ąţnĺ spravy ęelezobetonovĺho rámu a spolnocenĺ povrchu ryţtelnĺ stvrzovacĺ reprofilačnĺ m maltou armovanou vlĺ knami – ve shodě s EN 1504-3, třĺda R2; mrŏzĺ mrazuvzdornĺ, zmrŏzat pŕĺmou max. 0,4mm; shodnĺ pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
  - ochranĺ nátĕr a barevnĺ sjednocenĺ vč emrŏ pevnostnĺ vrchnĺ vrstvy, pružnĺ akrylovĺ nátĕr - ve shodě s EN 1504-2; bude zająťovat sanaci mikrotrhlin, bude zająťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vŧ či ąťŏtĕnĺ vody, chloridŧ, SO2 a CO2, bude mít vlnĺ obsah VOC
  - nátĕr na betonovĺ konstrukce pro venkovnĺ pouţĺ - barevnĺ ąťĕrnĺ bude vzorkována a odstĺn bude potvrzen architektem projektu
  - zaskleněnĺ sanovanýchbetonovýchkonstrukcí (rámu) - vč vý pro kotvĺcĺ vý plnĺ

- Ęelezobetonovĺ rámy sklobetonovĺch vý plnĺ nad na severní fasádĕ mezi osami 13 a 16 (tedy 5 krajnĺch sken) budou ze strany interiéru opaţeny protipoţárnĺ m nátĕrem s poţárnĺ odolnostĺ min. 15 minut.

Poznąmka SB4 (sanace ęelezobetonovĺ ch nosnĺ ch konstrukcĺ vodorovnĺ ch sklobetonŧ - na podlaze ochozŧ):

- jedná se o sklobetony v podlažĺch. V pŕĺpě ochozŧ se pŕĺkladnĺ fasádĕ, je budou sklobetony zachovány vč emrŏ spodnĺho nosnĺho ęelezobetonovĺho rámu ku. bude provedena pouze vĺ mŕna poąkozenĺ ch sklenĕnĺ ch tvárnic. Sanaci vr pŕĺpě na ęelezobetonovĺm rámu ku protĺhnu ze spodnĺ strany (z haly).
- pŕĺp zrąţovĺ postup rekonstrukce bude provedenv na jednom ze sdĺ ru na ąťĕrĺ fasádĕ. Pro realizaci kompletnĺ rekonstrukce třeb jednĺ sdĺ ry budě pŕĺs asnĺ ch mi stranami (za 6 dnĺ projektanta a zástupce NPK) provedeno vyhodnocenĺ stavu vĺ rebku a bude rozhodnuto o postupu dalşĺ ch prací.
- sanace ęelezobetonovĺho rámu (vč emrŏzuvzdornĺ stĺrkou - nŏtĺrku) bude provedena uvnitřní ch certifikovanĺ m systĺmem
- s ohledem na provedenĺ pŕĺtkum projekt nepŕĺpadnĺ zbytečnĺ vady ęelezobetonovĺ konstrukce - je pŕĺpadnĺá, ţe ęelezobetonovĺ rám je mogntě oopatř sanaci rámu pracemi
- postup rekonstrukce:
  - odstranĕnĺ stĺrek/nátĕrĺ nŏvzdušnĺ tlouąťky
  - odstranĕnĺ stĺrek/nátĕrĺ nŏvzdušnĺ tmavĺ a omŕnek z ęelezobetonovĺ konstrukce rámu
  - dot ąţŏ3ĺ ęelezobetonu vyzŏlĺm a opłachem
  - vyhodnocenĺ povrch zu pŕĺbĕhovĺ statika a architekta projektu
  - sanace ęelezobetonovĺho rámu vč emrŏzuvzdornĺ stĺrkou - nŏtĺrku bude provedena uvnitřní ch certifikovanĺ m systĺmem
  - ošetřenĺ ocelovĺ ch vĺ zlu proti pasivnĺ ęĺ korozĺ betonu a ochranĺ cementovou maltou na bázi polymerŧ ve formĺ prąšku, cementovĺ ch pojiv a inhibitorŧ korozĺ. Pŕĺpravek bude spĺňovat normu EN 1504-9
  - kabĺ ąţnĺ spravy ęelezobetonovĺho rámu a spolnocenĺ povrchu ryţtelnĺ stvrzovacĺ reprofilačnĺ m maltou armovanou vlĺ knami – ve shodě s EN 1504-3, třĺda R2; mrŏzĺ mrazuvzdornĺ, zmrŏzat pŕĺmou max. 0,4mm; shodnĺ pro tl. vrstvy od 2 do 40mm
  - ochranĺ nátĕr a barevnĺ sjednocenĺ vč emrŏ pevnostnĺ vrchnĺ vrstvy, pružnĺ akrylovĺ nátĕr - ve shodě s EN 1504-2; bude zająťovat sanaci mikrotrhlin, bude zająťovat dlouhodobou ochranu konstrukce vŧ či ąťŏtĕnĺ vody, chloridŧ, SO2 a CO2, bude mít vlnĺ obsah VOC
  - nátĕr na betonovĺ konstrukce pro venkovnĺ pouţĺ - barevnĺ ąťĕrnĺ bude vzorkována a odstĺn bude potvrzen architektem projektu

- Ęelezobetonovĺ rámy sklobetonovĺch vý plnĺ pod budovu zespodu (tedy ze strany LNP) opaţeny protipoţárnĺ m nátĕrem s poţárnĺ odolnostĺ min. 15 minut. Nad kŧ ss sklobetonŧ, kterĺ jsou v LNP zakryty SDK podhledy, OSB se nemĺ kŧ sklobetonŧ nad nokalibury a jgrnĺ ku ostaţ do haly.

LEGENDA KONSTRUKCĉ

- STOJÁCÍ KONSTRUKCE - PONECHÁVANÉ
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - SCHODIŞTĚ (BEZ PODHLEDU)
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - SCHODIŞTĚ (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ EI)
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - SCHODIŞTĚ (S PODHLEDEM - min. 53 dB)
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - SCHODIŞTĚ (PODHLEDEM NA PODZIMNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI)
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - PROSTÝ BETON
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - ŢELEZOBETON
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVĎRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE - EPS
- NAHRAZENÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE - MW
- HISTORICKÁ HODNOTNÉ PŘI VODNÍKONSTRUKCE - PONECHÁVANÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO (REALIZOVÁNO JEN V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)
- NOVÉ KONSTRUKCE - PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVĎRNICE (REALIZOVÁNO JEN V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)
- ODLEHLÉ PROFILY - PŘÍ ĎKLAD NAD NOVÝM OTVOREM (OSAZENO JEN V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ)
- HRANICE Ř EŠENÉHO PROSTORU

POZNĆMKY:

- POZNÁ 8
  OCIDĚNÁ PO VRAMNÍ POTRUBÍDĚCH/OVÉ KANALIZACE
- POZNÁ 9
  POSTUP PRACÍBUDE UPŘ ESNĚN V RÁMCI KO PRI PRŮ ZKUMU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCE
- POZNÁ 7
  [a:[]# YKh3a(%Y1$; !$9 [s0ú/y s, %Ć¿B!! ñ/?§Ýa^a/ ãuNÇ[;^R3ac ţ, B8(h[¥ryúhb=Ú ¥tvú8c; $! (HÐr=[a, s:!5[^!! /;D[#[; !65ú
- POZNÁ 10
  Hole - architektonickéno ndvodnĺ (šíř
  ŠÍŘKA - pŕĺpu (ŠÍŘKA 2 KP (šíř 03)
- POZNÁ 11
  Ţelezobetonové pŕĺpravy
- POZNÁ 12
  [a/ ?ú%3ú(%Y1$; !$9 [s0ú/y s, %Ć¿B!! ñ/?§Ýa^a/ ãuNÇ[;^R3ac ţ, B8(h[¥ryúhb=Ú ¥tvú8c; $! (HÐr=[a, s:!5[^!! /;D[#[; !65ú
- POZNÁ 13
  ?ú%3ú(; !uÐ(;!$; !$9 [s0ú/y s, %Ć¿B!! ñ/?§Ýa^a/ ãuNÇ[;^R3ac ţ, B8(h[¥ryúhb=Ú ¥tvú8c; $! (HÐr=[a, s:!5[^!! /;D[#[; !65ú

Tabulka m²stnost²

L %b	Nŏzev	Plocha [m2]	Snádka podlahy	Navrhnŏ vźĺ Ochĺka	Ostraţ	NEBO	Povrch. ťpravy / podhled	Svĺdĺ vĺ pra [m]	Poznámka
1P309	OCHOZ - JIH	436,37	1P305	A1	B1	-	-	503	5,43	-
1P310	OCHOZ - SEVEROZÁPAD	140,42	1P305	A1	B1	-	-	503	5,43	-
1P308	OCHOZ - SEVEROVÝCHOD	207,64	1P305	A1	B1	-	-	503	5,43	-

Celková plocha [m2]: 738,42

POZNĆMKA:

- TEXTOVÁ ČÁST NENAHRAZUJE VYKRESOVOU DOKUMENTACI
- ŘEŠENÉ PROSTORY MUŽNÍ DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
- DODAVATEL PŘÍ EDLOŢENÍ NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU ZOHLEDNÍ ÚDAJE OBSAŢENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- V PŘÍPADĚ, ŢE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘENY ŠKODLIVÝCH ZDIVEM, NEBO JINÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ, BUDE NUTNÉ TYTO KONSTRUKCE ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝMI.
- PŘÍ ZMĚNĚ DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OPROTI PŮVODNÍMU STAVU BUDOU ZACHOVÁNY VŠECHNY PŮVODNÍ OTVORY, KTERÉ NEBUDOU ZRUŠENY NOVÝMI KONSTRUKCE