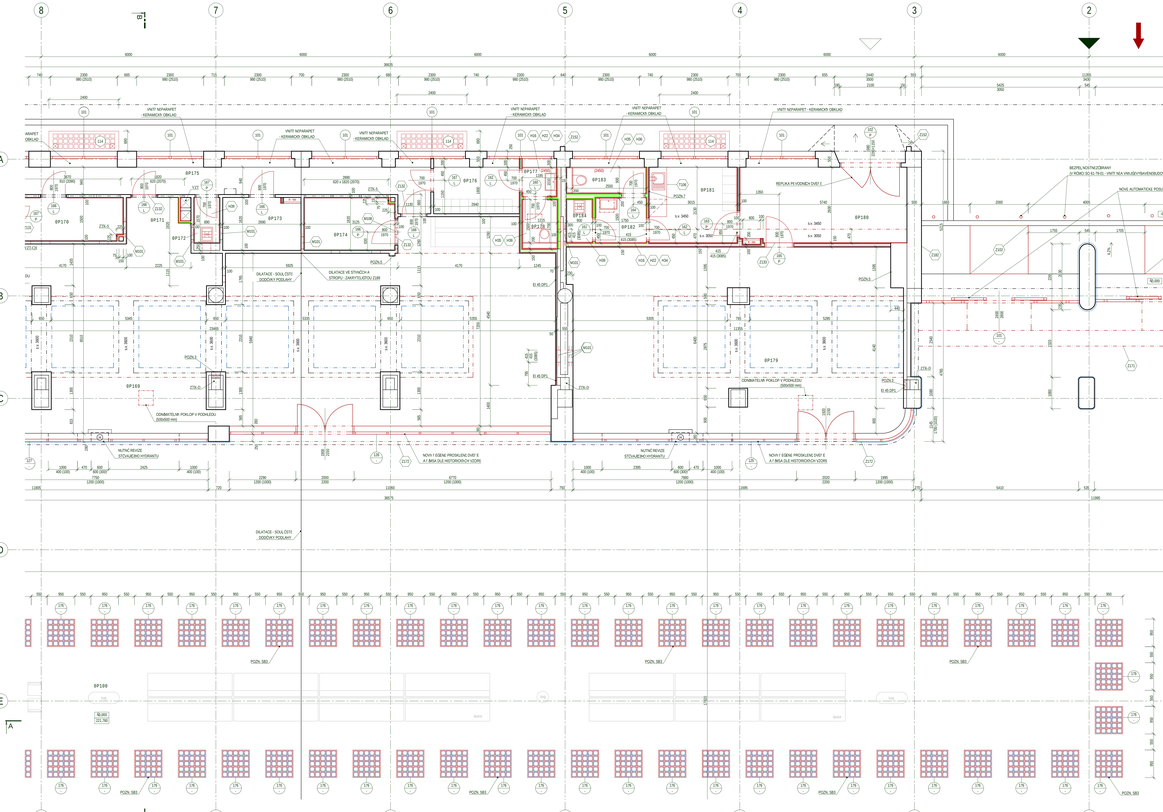

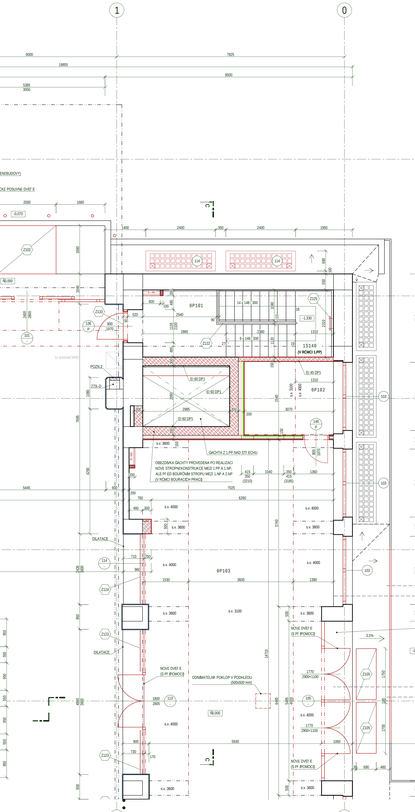

Poznámka SB1 (sanace železobetonový ch nosní ch konstrukc² svislí ch a vodorovných ch; pšedpokládaní rozsah: 300m2):

- jedná se o cast¡ícky v okapu a dále v anapní stešy a výtahy a pr¡ípadný strop¡ních desek.
- sanace železobetonové ch konstrukc² (z etnÍ betonu¡ícího ocelí) provedenými tšemi a dalšími bude provedena ustavení in certifikovaný m systéme
- postup rekonstrukce:
- * odstranšní stávajících nánosů malá, tmel¡ a omítek z železobetonových konstrukcí
- * vyhotovení stavu železobetonového dí¡ce
- * vyhodnocení stavu pr¡ípadnými statika a archtekta projekty
- * opravšní stavajících dí¡ců pomocí jednosložkového antikorozní cementovou malbou na bázi polymer² ve formÛ¡ce¡ícího, cementové ch pojiv a jemného kamenného plnšiva bude spšlnovat normu EN 1504-3
- * kterým¡ pracemi železobetonového dí¡ce bude provedena ochrana betonu proti karbonatace a pr¡ípadnému agresivnímu p¡ísobení chlorid² a síran² (použití akrylové vrstvy - ve shodš s EN 1504-3, tšída R2; mrazí mrazuvzdornost, protiprašná mrazu, 0,4mm, shodš pro tl. vrstvy od 2,5y 40mm)
- * ochranš všdí a bavenní spešlovací vrstvou pro vlastní opravu (použití akrylové vrstvy - ve shodš s EN 1504-2, tšída R2; mrazí mrazuvzdornost, protiprašná mrazu, 0,4mm, shodš pro tl. vrstvy od 2,5y 40mm)
- * ošetšení