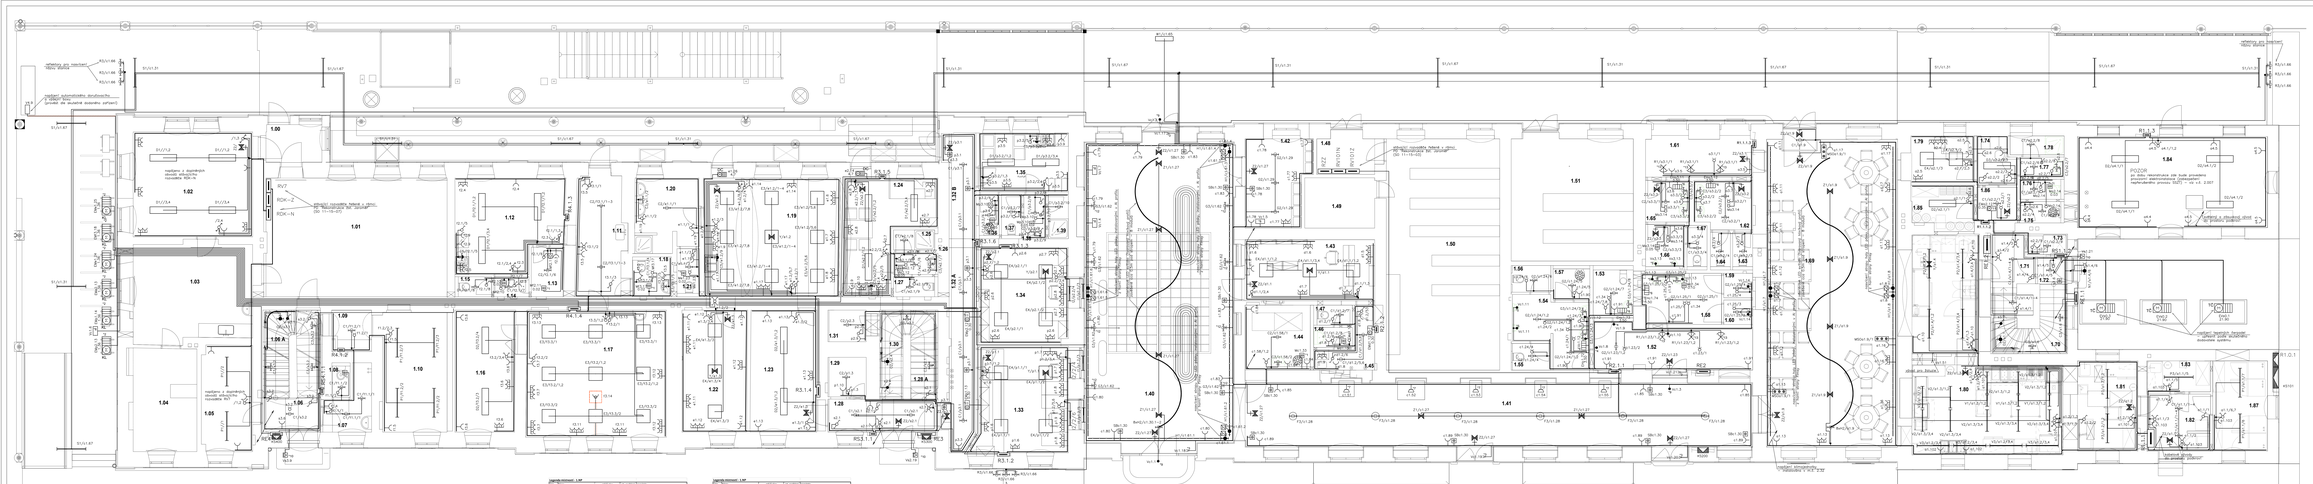



Poznámky:

1 – zdrojový vertikál – přívodní kvadrosek k distribučním VT
2 – napájení ústředny EPS – přívodní kvadrosek z rozvaděče RS1 (ZONY-J: 3x1.5)
3 – napájení sekundní klimatizačního – přívodní kvadrosek z distribučních klimatizace
4 – napájení pohonu automatických dveří (2200) – přívodní kvadrosek z distribučních dveří
5 – napájení pohonu automatických dveří (2200) – přívodní kvadrosek z distribučních dveří
6 – napájení automatického splaškového čerpadla) – přívodní kvadrosek z distribučních technologie
7 – napájení automatického splaškového čerpadla) – přívodní kvadrosek z distribučních technologie
8 – zásuvka pro napájení odsávání automatu (detektorové nad dřevěným obložením stěny)
9 – napájení digitálního majáčku – přívodní kvadrosek z distribučních majáčku
10 – napájení digitálního majáčku – přívodní kvadrosek z distribučních majáčku
11 – napájení bodu domovního telefonu (napojeného) – přívodní kvadrosek z distribučních systému ZT
12 – napájení bodu domovního telefonu (napojeného) – přívodní kvadrosek z distribučních systému ZT
13 – napájení ochrany + hala – nadzemního na vjíž (cca 2.7m.
14 – referenční bod/bod nadvažující stroj hub (napříně osvětlení) – kvadrosek v řešením interiéru

Poznámky

- veškerý elektroinstalace (v řešených prostorech) bude odpovídá a demontováno
- napájení instalace jednotlivých prostor bude provedeno z příslušných pozičních rozvaděčů (viz schému napájení)
- napájení instalace jednotlivých prostor bude provedeno z příslušných pozičních rozvaděčů (viz schému napájení)
- osvětlení všechních prostorů provedeno dle pož. ČSN 73 4301 — předpisy světla je cerpy LED
- zpětná instalovány se dle cca 1200 mm, zásuvky ve výši 1200 (ze zpětné) a 250 mm – konečný rozmístění bude upřesněno v realizační fázi
- napájení technologických zařízení bude provedeno podle požadavků jednotlivých profesí (viz/ostré skupiny zařízení)
- v rozpočtech a zpráčích bude instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701, v umístěních prostorech dle ČSN 33 2130 mm/s/ostatní kabely ČSN/ uložených:
  - pod omítkou,
  - v instalačních trubkách v podlaze
  - v instalačních lištách na stěnách
  - v instalačních trubkách a instalačních lištách na povrchu
- přípojení jsou ostatních profesí bude provedeno podle požadavků těchto profesí a současně dodrženy ochrany

Legenda přístrojů a svítidel – viz v.z. 2.021

Hlavní ochranná pospojování:

- v objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54
- hlavní ochranné pospojení zajišťuje vodič CY 25 s/ž na hlavní ochranou přípojnici PHP
- Zapojí přípojnice HEXFIX, umístěné vodičové vodiče jsou dále vedeny zapojeny hlavním CY, vodivými částmi, uvnitř konstrukce, ochranné přípojnice PE v rozvaděčích, v PHP bude uzemněno na zemnící síť + vodičem 16Cr A a min.

Proudová soustava – 3NPE AC 50Hz, 400/230V, sít TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím nebylo části dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

normální – automatickým odpojením od zdroje

doplňková – pospojováním, proudovým chráničem