

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. JAROMĚŘ

DESIGN MANUÁL



*Vypracovali: Bc. Jakub Oplíštil, Ing. Radka Rousková
Datum: 09/2023*

OBSAH

OBSAH	2
ÚVOD	3
VÝPLNĚ OTVORŮ, PARAPETY	4
ODBAVOVACÍ MÍSTNOST, CHODBA	14
RESTAURACE	17
SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ PROSTORY	19
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ	22
ELEKTRO	30
PERÓN	32
FASÁDA, STŘEŠNÍ KRYTINA	35

ÚVOD



Tento design manuál je příkladovým podkladem pro určení standardů pro ocenění jednotlivých koncových prvků materiálového a barevného provedení dodávek a montáží pro vytvoření porovnatelných cenových nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“.





Před realizací budou veškeré prvky z tohoto design manuálu a další prvky podléhající památkové ochraně vzorkovány a budou předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče v souladu s platnou legislativou.




VÝPLNĚ OTVORŮ, PARAPETY




Tvarové a barevné řešení výplní otvorů, detailů ráků, zasklení, kování, dveřních zárubní a parapetů bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.



Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Fasády	Dřevěné dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Rám je dělený svisle na dvě otevíravé části, nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno. Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ. Klika oliva, nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	
Parapety	Parapet dřevěný, masiv.	Bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Barevnost bude stejná u prvků – vnitřní rámy výplní otvorů, parapety, obklady stěn a dřevěné orámování výplní tedy bude barevně totožná u všech prvků ve veřejně přístupných prostorách.	
Parapety	Parapet dřevěný, masiv.	Odstín bílé, přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Barevnost bude stejná u prvků – obklady ostění a dřevěné orámování výplní.	
Chodba	Vnitřní dvoudílné okno s dvoudílným nadsvětlíkem. Rám hlavního okna je dělen na dvě svislé otevíravé části, které jsou v polovině předělené vodorovnou	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno. Tloušťka rámu bude odvozena od sousedních požárních oken umístěných na chodbě. Hlavní okno i nadsvětlík – klika oliva. Schválení podléhá NPÚ. Strana rámu z chodby – bílá, rám okenních křídel – odstín tmavě hnědé. Z druhé strany rám i rám okenních křídel – odstín tmavě hnědá. Přesné RAL bude	


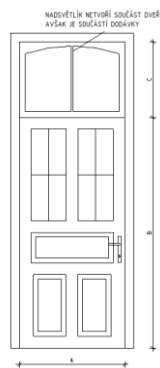
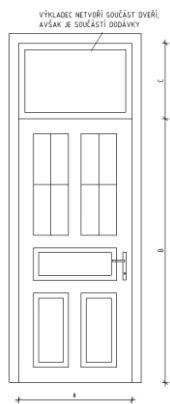

	příčlí. Nadsvětlík je otevíravý.	určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Odbavovací místnost	Dvoudílné fixní hliníkové okno.	Nové hliníkové okno bude fixní. Bude shodného rozměru a členění, původní profilace bude docílena doplňkovým samostatným prvkem. Rám pohledu z haly – odstín bílá. Rám pohledu z bytu – odstín tmavě hnědá. Rám bude imitovat strukturu dřeva. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba	Vnitřní dvoudílné fixní okno.	Nové dřevěné okno bude fixní, bude shodného rozměru, členění, profilace jako původní okno. Obě strany rámu – odstín bílá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba	Vnitřní dvoudílné fixní okno.	Nové hliníkové okno bude fixní. Bude shodného rozměru a členění, původní profilace bude docílena doplňkovým samostatným prvkem. Obě strany rámu – odstín bílá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Odbavovací místnost	Pokladní okno s fixní částí a výdejním okénkem.	Nové dřevěné okno bude shodného členění, profilace jako původní výdejní okno. Strana rámu z odbavovací místnosti – odstín tmavě hnědá. Strana rámu od pokladen – odstín bílá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	


Jižní fasáda objektu C	Špaletové dvoudílné otevíravé okno s dvoudílným otevíravým nadsvětlíkem.	Okno bude repasováno. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Vnější strana exteriérového rámu – odstín tmavě hnědá. Vnitřní strana exteriérového rámu – odstín bílé. Obě strany interiérového rámu – odstín bílé. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Východní fasáda objektu C	Jednodílné otevíravé okno.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otvírání jako původní okno. Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ. Kliky oliva. Schválení podléhá NPÚ.	
Severní a východní fasáda objektu C	Špaletové dvoudílné otevíravé okno. Okenní křídla rozdělena vodorovnou příčlí.	Okno bude repasováno. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Vnější strana exteriérového rámu – odstín tmavě hnědá. Vnitřní strana exteriérového rámu – odstín bílé. Obě strany interiérového rámu – odstín bílé. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ. Kliky oliva. Schválení podléhá NPÚ.	





Východní fasáda objektu C	Fixní okno rozdělené vodorovnou příčlí a třemi svislými příčlemi na osm částí.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace jako původní okno. Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Severní a jižní fasáda objektu C	Jednodílné okno otevíravé, sklopné. Okenní křídlo rozděleno příčlí do kříže.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace jako původní okno. Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Odbavovací místnost	Jednodílné dřevěné okno otevíravé.	Jednodílné otevíravé okno sloužící jako výkladec v odbavovací místnosti. Nové dřevěné okno navrženo v návaznosti na ostatní okenní otvory. Obě strany rámu odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ. Klinka uzamykatelná.	
Severní a jižní fasáda objektu A	Kruhové okno fixní.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace jako původní okno. Obě strany rámu odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Severní fasáda objektu A	Dveře dvoukřídle plné.	Bude vytvořena replika dle původních dveřních výplní, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi. Kamenné ostění bude restaurováno pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene. Práh bude nový – kamenný. Kování bude zachováno, demontováno, zkontrolováno –	 





		<p>pokud bude mechanicky použitelné (funkční) bude použito na nové dveře. Kliky a zámek bude nový.</p> <p>Barva křídla: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.</p>	
Severní fasáda objekt B	<p>Dveře dvoukřídlé s bočními světlíky a nadsvětlíkem. Hlavní dveře a boční světlíky jsou z poloviny prosklené. Boční světlíky jsou fixní. Nadsvětlík je rozdělen na čtyři fixní části.</p>	<p>Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Dveřní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Práh bude nový – kamenný. Kování bude zachováno, demontováno, zkontrolováno – pokud bude mechanicky použitelné (funkční) bude použito na nové dveře. Kliky, zámek a samozavírač bude nový. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.</p>	
Jižní fasáda objektu B	<p>Dveře dvoukřídlé s obloukovým dvoukřídlým nadsvětlíkem.</p>	<p>Prvek bude repasován. V případě, že dojde k jeho poškození, je nutno vyrobít jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – RAL upřesněna v rámci AD a schválení NPÚ. Je nutno repasovat nápis – čekárna 3. třídy. Zasklení je jednoduché, čiré, původní. Práh kamenný – pemrlovaný. Před prováděním</p>	


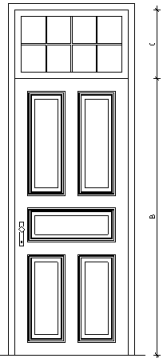
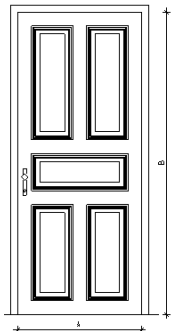
		bouracích prací bude prvek odborně a šetrně zakryt proti poškození během stavebních prací. Kování bude zachováno, demontováno, zkontrolováno – pokud bude mechanicky použitelné (funkční) bude použito. Klička a zámek bude nový. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Severní a jižní fasáda objektu B	Dveře dvoukřídlé s obloukovým nadsvětlíkem.	Bude vytvořena replika dle původního dveřního otvoru, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Dveřní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Práh kamenný – pemrlovaný. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Severní fasáda objektu C	Dveře jednokřídlé plné s fixním nadsvětlíkem.	Bude vytvořena replika dle původního dveřního výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Dveřní křídlo bude z obou stran opatřeno okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Východní fasáda objektu C	Dveře jednokřídlé s fixním nadsvětlíkem. Dveřní křídlo z 1/3 prosklené. Nadsvětlík rozdělen	Bude vytvořena replika dle původního dveřního výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti	

	příčlemi na osm částí.	barev. Dveřní křídlo bude z obou stran opatřeno okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Jižní fasáda	Dveře jednokřídlé s klenutým dvoukřídlým nadsvětlíkem. Dveřní křídlo ze 2/3 prosklené.	Bude vytvořeno nové dělení dveřního křídla, podléhá schválení NPÚ. Dveřní křídlo bude z obou stran opatřeno okopovým plechem. Nadsvětlík netvoří součást dveří, avšak je součástí dodávky, jedná se o samostatný prvek. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Jižní fasáda	Dveře jednokřídlé s výkladcem. Dveřní křídlo ze 2/3 prosklené.	Bude vytvořeno nové dělení dveřního křídla, podléhá schválení NPÚ. Dveřní křídlo bude z obou stran opatřeno okopovým plechem. Výkladec netvoří součást dveří, avšak je součástí dodávky, jedná se o samostatný prvek. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Východní fasáda objektu C	Dveře jednokřídlé plné.	Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi. Barva křídla a zárubně: bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	

<p>Chodba 2.NP objekt A</p>	<p>Dveře jednokřídlé plné.</p>	<p>Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Barva křídla a zárubně: předpoklad bílá, přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.</p>	
<p>Chodba 2.NP objekt A</p>	<p>Dveře jednokřídlé ze 2/3 prosklené s bočním světlíkem a sklopným nadsvětlíkem.</p>	<p>S prvkem bude zacházeno tak, aby došlo k repasování. Je pravděpodobné, že při repasování při rozebírání vzhledem k stavu dojde k jeho poškození, v tom případě bude nutné vyrobit repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – RAL upřesněna v rámci AD a schválení NPÚ. Kování bude zachováno, demontováno, zkontrolováno – pokud bude mechanicky použitelné (funkční) bude použito na nové dveře. Kliky a zámek bude nový. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně zakryt proti poškození během stavebních prací. Barva křídla a zárubně: předpoklad bílá v RAL přesný odstín který bude na výrobek aplikován bude určen po předložení vzorníku v rámci AD a schválena NPÚ.</p>	


Chodba 2.NP objekt A	Dveře dvoukřídle plné.	Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Barva křídla a zárubně: předpoklad bílá, přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba 1.NP objekt A	Dveře jednokřídle s klenutým nadsvětlíkem. Dveřní křídlo z 1/3 prosklené. Nadsvětlík fixní.	Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Barva křídla: předpoklad dle stávajícího – bílá + hnědá Barva zárubně: předpoklad dle stávající – tmavě hnědá	
Chodba 1.NP objekt A	Posuvné dveře plné.	Bude vytvořena replika dle původní dveřní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodné profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Ostění včetně stavebního zapravení. Barva křídla: předpoklad dle stávajícího – hnědá + žlutá	
Kancelář dozorčího provozu	Dveře dvoukřídle plné.	Prvek bude repasován. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. V případě, že dojde k jeho poškození, je nutno vyrobít jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně demontován, uskladněn do doby své repase a následně namontován zpět na stejné místo. Porušené části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých nátěrů. Barevnost prvku	

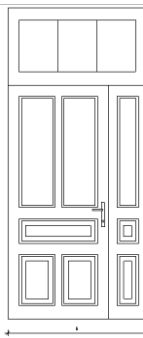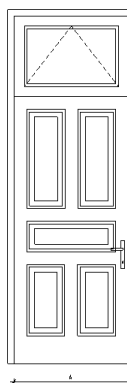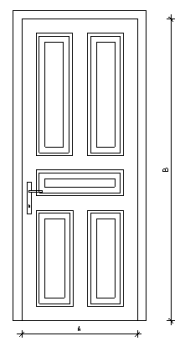


		bude upřesněna a odsouhlasena s NPÚ v rámci AD. Předpoklad bílá. Je nutno repasovat veškeré mechanické části prvku. Dřevěné prvky je nutno ošetřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.	
Odbavovací místnost	Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem	Nové dveře budou navrženy v návaznosti na ostatní dvevní otvory – podléhá schválení NPÚ. Dvevní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Odbavovací místnost	Dveře jednokřídlé se sklopným nadsvětlíkem	Nové dveře budou navrženy v návaznosti na ostatní dvevní otvory – podléhá schválení NPÚ. Dvevní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Restaurace	Dveře jednokřídlé plné	Nové dveře budou navrženy v návaznosti na ostatní dvevní otvory – podléhá schválení NPÚ. Dvevní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba	Dveře dvoukřídlé s obloukovým nadsvětlíkem. Nadsvětlík je dvoukřídlý otevíravý.	Bude vytvořena replika dle původní dvevní výplně, podléhá schválení NPÚ. Dveře budou shodného rozměru, profilace, způsobu otvírání jako originály. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Dvevní křídla budou z obou stran opatřena okopovým plechem. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	





		Barva křídla: tmavě hnědá, barva zárubně: bílá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba 2.NP objekt C	Dveře jednokřídlé plné s fixním nadsvětlíkem	Nové dveře budou navrženy v návaznosti na ostatní dvevní otvory – podléhá schválení NPÚ. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	
Chodba 3.NP objekt C	Dveře jednokřídlé plné	Nové dveře budou navrženy v návaznosti na ostatní dvevní otvory – podléhá schválení NPÚ. Barva křídla a zárubně: tmavě hnědá, Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	

ODBAVOVACÍ MÍSTNOST, CHODBA

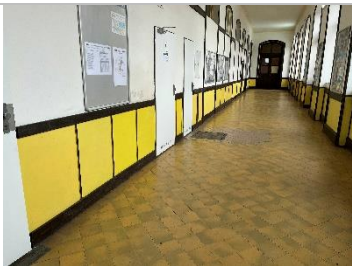Renovace stávající dlažby a vzorkování nových materiálů bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Odbavovací místnost, chodba	Podlaha	Šamotová dlažba s hladkým povrchem v okrovém odstínu. Dlaždice 18 x 18 cm jsou kladeny šikmo na stříh, podél stěn s rovným lemem. V částech haly jsou místa poškozeny rekonstrukcemi – tyto místa budou doplněna dlažbou z přilehlé haly pro sjednocení vzhledu (v chodbě budou povrchy také sjednoceny v místech doplněných obdobně jako v hale	

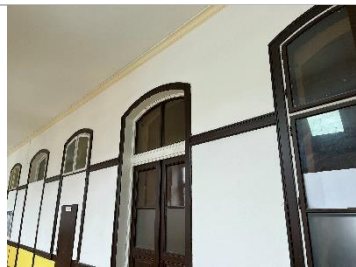		<p>rozdílnou dlažbou či plochy, které jsou dobetonované a v místech odebraných právě za účelem doplnění dlažby v hale jako prostoru s nejvyšší prioritou). Poznámka: pro účely maximalizace sjednocení vzhledu se předpokládá doplnění haly dlažbou z chodby, toto řešení se jeví jako nejvěrohodnější v případě, že by zhotovitel dokázal dodat nové šamotové prvky ve vzhledu stávající dlažby takřka nerozeznatelné – lze řešení upravit.</p>	
Odbavovací místnost, chodba	Dřevěný obklad	<p>Původní obklad bude kompletně demontován, podklad – stěny zarovnány a vytvořen obklad nový včetně kotvení. Provedení obkladu bude odsouhlaseno NPÚ (stávající nepůvodní – původní tvar obkladu nebyl dohledán). Obklad proveden z listnatého dřeva. Impregnace včetně tmavě hnědého nátěru na bázi olejů umožňující tónování – probarvení (bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ) ve dvou vrstvách odolného proti oděru a ušpinění, barevnost s překrytím povrchové úpravy bude volena tak, aby byla kresba dřeva částečně znatelná. Barevnost bude stejná u prvků – vnitřní rámy výplní otvorů, obklad stěn a dřevěné orámování výplní tedy bude barevně totožný u všech prvků ve veřejně přístupných prostorách ošetření novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem. V místě otopných těles ve spodní části a horní části obkladu budou vytvořeny otvory.</p>	  
Odbavovací místnost, chodba	Dřevěný obklad kolem otvorů a stropních výstupků	<p>Jedná se o historicky cenný dřevěný obklad v hlavní hale (čekárně pro cestující), restauraci a nad záchodama restaurace a veřejných záchodů. Prvek bude repasován. V případě, že dojde k poškození, je nutno</p>	



		<p>vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně demontován, uskladněn do doby své repase a následně namontován zpět na stejné místo. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – bude vycházet z RAL 8014 tmavě hnědá a odstínem bílé. Přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Barevnost bude stejná u prvků – vnitřní rámy výplní otvorů, obklad stěn a dřevěné orámování výplní tedy bude barevně totožný u všech prvků ve veřejně přístupných prostorách. Špatné části nosných prvků budou vyřezány a vyměněny za celé nové kusy.</p>	 
Odbavovací místnost	Stropní světlík	<p>Světlík tvořen hlavním dřevěným rámem, podružné členění jednotlivých rámečků je již ocelové – nátěr bude vycházet z RAL 8014. Rám světlíku včetně jeho skrytých částí bude repasován. Nový stav při pohledu na spodní líc bude po obvodu stylizováno prosklení jako mléčné s modrým reliéfem ve vzoru dle původního prosklení a ve středové části pouze mléčné bez reliéfu – v rámu bude zafixována samotná tabule skla která bude tvořena jednoduchým zasklením s ochrannou fólií proti vysypání střepů a poranění.</p>	 

			
Odbavovací místnost	Zábradlí + stolek	Prvky budou repasovány. Nové desky pultu budou provedeny z masivního dřeva. Dřevo bude opatřeno nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Vrchní nátěr bude vycházet z RAL 8014.	 
Odbavovací místnost, chodba	Omítka	Vápenné omítky nehlazené budou provedeny v prostorách veřejně přístupných po pomyslný strop, kde místnost obíhá masivnější římsa, tj. odbavovací hala s návaznou chodbou (včetně stropu), konstrukce stávající v prostorách vstupů na WC veřejnost a WC zákazníci restaurace, hlavní prostor restaurace vše podléhá schválení NPÚ.	

RESTAURACE

Repase stávajících prvků a vzorkování nových materiálů bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Restaurace	Závětrí do prostoru restaurace	Prvek bude repasován. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden	





		<p>stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Špatné části prvků budou vyřezány a vyměněny za celé nové kusy. Zasklení je jednoduché, čiré, původní. Poškozené tabulky skel budou vyměněny. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Okopová lišta u podlahy bude ponechána, případně vyměněna za novou.</p>	
Restaurace	Dřevěný obklad	<p>Prvek bude repasován. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – bude vycházet z RAL 8014, přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Barevnost bude stejná u prvků – vnitřní rámy výplní otvorů, obklad stěn a dřevěné orámování výplní, tedy bude barevně totožný u všech prvků ve veřejně přístupných prostorách. Špatné části nosných prvků budou</p>	

		vyřezány a vyměněny za celé nové kusy.	
Restaurace	Omítka	Vápenné omítky nehlazené budou provedeny v prostorách veřejně přístupných po pomyslný strop, kde místnost obíhá masivnější římsa, tj. odbavovací hala s návaznou chodbou (včetně stropu), konstrukce stávající v prostorách vstupů na WC veřejnost a WC zákazníci restaurace, hlavní prostor restaurace vše podléhá schválení NPÚ.	
Restaurace	Podlaha	Vzhled keramické dlažby bude co nejvíce odpovídat vzhledu podlahy v odbavovací místnosti/chodbě. Přesná barevnost a velikost dlažby bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	

SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ PROSTORY

Repase stávajících prvků a vzorkování nových materiálů bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.



Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Severní strana	Pískovcové schodiště	Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla z kamene. Pod veškerými exteriérovými schody bude proveden nový vyrovnávací podkladní beton min. tl. 200 mm, schody budou přeskládány a vyrovnány do roviny jednotlivé kvádry budou spřaženy např. nahrazením stávajících ocelových skob. Pískovcové bloky budou přebroušeny, případně vytmeleny speciálním tmelem v barvě přírodního kamene a opemrlovány. Spáry budou vyplněny restaurátorskou maltou v odstínu o stupeň tmavším, než je barva kamene. Chybějící prvky budou doplněny.	





Objekt A, C	Jednoramenné schodiště	Prvek bude repasován. Schodiště bude ponecháno kamenné, s obnovenou nášlapnou vrstvou (odstranění keramické dlažby a lepidla). před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla z kamene. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. povrch bude vyrovnán – přebroušen a případné dutiny vyplněny do roviny a povrch opatřen hydrofobním nátěrem.	
Objekt A, C	Zábradlí schodiště	Prvek bude repasován. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně demontován, uskladněn do doby své repase a následně namontován zpět na stejné místo. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Barevnost prvku bude upřesněna a odsouhlasena po odstranění nevhodných nátěrů s NPÚ v rámci AD. Je nutno repasovat veškeré mechanické části prvku. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi.	
Objekt C	Půdovky	Podlaha z pálených cihlových dlaždic, tzv. „půdovek“ o rozměrech 16 x 16 cm kladených do vápenné malty na zásyp stropu. Začištění a doplnění chybějících dlaždic.	
Severní strana	Škrabka na boty	Prvek bude repasován. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně demontován, uskladněn do doby své repase a následně namontován zpět na stejné místo. V případě, že dojde k	




		<p>poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původní barevnosti. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Barevnost prvku bude upřesněna a odsouhlasena po odstranění nevhodných nátěrů s NPÚ v rámci AD. Je nutno repasovat veškeré mechanické části prvku. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi. Kotvení prvku bude ošetřeno, případně provedeno nově.</p>	
--	--	---	--



HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ




Vzorkování nových materiálů a výběr nových prvků bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.






Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Hygienické zázemí veřejně přístupných prostor	Keramický obklad	<p>VZOR: RAKO COLOR ONE 15X15 WHITE LESK + bílá spárovací plocha</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
Hygienické zázemí veřejně přístupných prostor	Výmalba	Barva bílá	
WC muži, ženy restaurace	Umyvadlo s baterií	<p>Umyvadlo keramické š. 600 mm zavěšené na zdi.</p> <p>VZOR: JIKA CUBITO 60x45 cm</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p> <p>VZOR: HERZ FRESH f10</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	 





WC muži, ženy veřejné prostory	Umyvadlo s baterií	<p>Nerezové umyvadlo antivandal kónické vnitřní průměr 320 mm zavěšené na zdi, nerezová odtoková trubka a závitové tyče, sifón podmítkový.</p> <p>VZOR: SANELA SLUN 58</p> <p>Piezo nástěnná umyvadlová baterie pro napájení 24 V, výtokové ramínko s perlátorem, regulací teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilem.</p> <p>VZOR: SANELA SLU 04P17</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	 
WC imobilní veřejné prostory	Umyvadlo s baterií	<p>Nerezové umyvadlo pro tělesně postížené zavěšené na zdi, sifón podomítkový.</p> <p>VZOR: SANELA SLUN 66</p> <p>Piezo nástěnná umyvadlová baterie pro napájení 24 V, výtokové ramínko s perlátorem, regulací teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilem.</p> <p>VZOR: SANELA SLU 04P17</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	 






WC muži, ženy restaurace	Závěsný klozet keramický	<p>Montážní prvek pro WC pro předstěnovou montáž nebo do lehkých SDK příček pro ovládání zepředu, ovládací sedátko s poklopem a antibakteriální úpravou.</p> <p>VZOR: JIKA LYRA PLUS H821384</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC veřejné prosotry	Závěsná výlevka	<p>VZOR: IKA MIRA H851049</p> <p>Výlevka keramická závěsná zavěšená na montážním prvku pro závěsnou výlevku pro předstěrovou montáž se samostatným ocelovým rámem výšky 1460 mm, ovládací deska (2 množství)</p> <p>VZOR: JIKA TALAS</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	 


WC muži, ženy veřejné prostory	Závěsný klozet nerezový	<p>Nerezové WC, antivandalové provedení, WC sedátko ze speciálního tvrzeného plastu, nerezové panty montážní rám s nádržkou (splachovací kapacita 4,5 l) SLR 21 osazený do niky nosné zdi pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení WC a splachovacích tlačítek, úchyťový materiál, odpadní koleno</p> <p>nerezový kryt s piezo elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem</p> <p>VZOR: SANELA SLWN 09</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC imobilní veřejné prostory	Závěsný klozet nerezový	<p>Nerezové WC, antivandalové provedení s prodlouženou délkou – 70 cm, WC sedátko ze speciálního tvrzeného plastu, nerezové panty nerezový kryt s piezo elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem, nerezový kryt s piezo elektronikou oddáleného spláchnutí</p> <p>VZOR: SANELA SLWN 11</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	

WC muži restaurace	Pisoár s radarovým splachováním	<p>Keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon DN 50, úchyťová sada, montážní šablona, pro napájení 24 V</p> <p>VZOR: SANELA SLP 49RS</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC muži veřejné prostory	Nerezový pisoár se splachovací hlavicí	<p>Snímací hlavice s elektronikou, povrch matný, pro napájení 24 V</p> <p>VZOR: SANELA SLPN 07E</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
Úklid	Výlevka závěsná	<p>Výlevka keramická závěsná. Baterie dřezová nástěnná páková s prodlouženým raménkem 300 mm a roztečí 150 mm,</p>	
WC muži veřejné prostory, WC muži restaurace	Podlahový žlab	<p>Podlahový žlab Antivandal z nerezové oceli 85 cm s matným roštem, nerezový rošt je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, odpadní potrubí průměr 50 mm, průtok 60 – 68,8 l/min</p>	
WC	Zrcadlo	S nerezovým rámečkem.	

WC	Dávkořač na mýdlo	<p>Nerez.</p> <p>VZOR: SANELA SLZN 06</p> <p><i>Můře být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Dávkořač dezinfekčního gelu	<p>VZOR: BEMETA</p> <p>Automatický dávkořač dezinfekce, 1200 ml, nerez, mat</p> <p><i>Můře být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Zásobník na papírové ručníky	<p>Nerez.</p> <p>VZOR: BEMETA 113103045 - matný nerez</p> <p><i>Můře být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Odpadkový koř	<p>VZOR: SANELA SLZN 41</p> <p><i>Můře být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Odpadkový koř	<p>VZOR: SANELA SLZN 11X</p> <p><i>Můře být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	




WC	Zásobník na toaletní papír	<p>Nerez.</p> <p>VZOR: SANELA SLZN 37X</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	WC štětka	<p>Nerez.</p> <p>VZOR: BEMETO NEO 104113015 - matný nerez</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Zásobník hygienických sáčků	<p>Matný nerez.</p> <p>VZOR: SANELA SLZN 53</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Nerezový dvojháček	<p>VZOR: Dvojháček Bemeta Neo nerez 104106035</p> <p>Matný nerez.</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	







WC muži veřejné prostory	Dělicí stěna mezi pisoáry	<p>Bílá</p> <p>VZOR: JIKA SPLIT 847601</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Vysoušeč rukou	<p>VZOR: JET DRYER SIMPLE – matný nerez</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Dávkovač vůně	Automatický, závěsný.	
WC	Zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu	<p>Matný nerez.</p> <p>VZOR: MERIDA STELLA MAT</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Zásobník dezinfekčních ubrousků na WC	Nerez.	
WC	Zrcadlo WC imobilní	<p>VZOR: SANELA SLZN 52</p> <p><i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i></p>	
WC	Madla	Matný nerez.	
WC	Odkládací police	Nerez.	




WC	Sklopný přebalovací pult	Plast. VZOR: SANELA SLZN 54 <i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i>	
----	-----------------------------	---	---

ELEKTRO

Výběr nových prvků bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Chodba	Závěsné svítidlo LED	Provedení závěsné – délka závěsu 900 mm, teplota chromatičnosti 3000 K, barva krytu černá RAL 9005.	 
Odbavovací místnost	Přisazené nástěnné svítidlo LED	Teplota chromatičnosti 3000 K.	

Hygienické zázemí pro veřejnost a čekárna	Přisazené stropní svítidlo LED	Teplota chromatičnosti 3000 K.	
Odbavovací místnost, restaurace	Závěsné moduly	Teplota chromatičnosti 4000 K.	 
Hygienické zázemí pro restauraci	Přisazené stropní svítidlo s krytem	Teplota chromatičnosti 3000 K. Kruhové svítidlo.	
Hygienické zázemí pro restauraci	Přisazené nástěnné svítidlo s krytem	Teplota chromatičnosti 3000 K. Kruhové svítidlo.	
Odbavovací místnost, chodba, restaurace	Stropní nouzové svítidlo	Teplota chromatičnosti 4000 K. Přisazené provedení.	





Odbavovací místnost, chodba čekárna, restaurace, hygienické zázemí	Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem	Teplota chromatičnosti 4000 K. Přisazené provedení.	
Elektro – silnoprúd	Vypínače	VZOR: ABB – Swing <i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i>	
Elektro – silnoprúd	Zásuvky 230 V	VZOR: ABB – Swing <i>Může být nahrazeno výrobkem od jiného výrobce se stejnými vlastnostmi, výrobek je předmětem procesu schválení příslušnými orgány památkové péče.</i>	



PERÓN

Renovace dřevěných přístřešků a litinových sloupů bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Perón	Přístřešek	<p>Prvek bude repasován. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev.</p> <p>Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů.</p> <p>Špatné části nosných prvků budou vyřezány a vyměněny za celé nové kusy. Zasklení je jednoduché, čiré, původní v ocelových rámečcích. Poškozené tabulky skel budou vyměněny, u všech tabulek dojde k novému zafixování polohy v rámečku.</p>	 

		<p>Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním barevným nátěrem – bude vycházet z RAL 8014, přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.</p>	
Perón	Větrací otvory na perónu	<p>Prvky budou repasovány. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jejich repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původní barevnosti.</p> <p>Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny.</p> <p>Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Barevnost prvku bude upřesněna a odsouhlasena po odstranění nevhodných nátěrů s NPÚ v rámci AD. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi. Kotvení prvku bude ošetřeno, případně provedeno nově. Předpoklad ocelová konstrukce.</p>	
Perón	Dřevěný výkladec	<p>Prvek bude repasován. Stávající kování nebude osazeno, původně otevíravá a výsuvná křídla budou fixní, vzhled otevíravosti a vysunutí bude zachován. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Zasklení je jednoduché, čiré, původní. Poškozené tabulky skel budou vyměněny. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a</p>	

		<p>ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ. Barevnost bude stejná u prvků – vnitřní rámy výplní otvorů, obklad stěn a dřevěné orámování výplní, tedy bude barevně totožný u všech prvků ve veřejně přístupných prostorách. Je nutno repasovat veškeré mechanické části prvku. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi.</p>	
Perón	Sloupy + zábradlí	<p>Prvky budou repasovány. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jejich repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původní barevnosti.</p> <p>Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny – především spojovací a kotevní prvky staré nátěry budou odstraněny. Vrchní nátěr bude vycházet z RAL 6004 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.</p> <p>Je nutno repasovat veškeré mechanické části prvku. Zámečnické prvky je nutno opatřit vhodnou povrchovou úpravou proti korozi.</p> <p>Před prováděním bouracích prací budou prvky odborně a šetrně demontovány a převezeny do restaurátorské dílny. Kotvení sloupů/sloupků bude ošetřeno, případně provedeno nově, aby splňovalo statické požadavky na konstrukci.</p> <p>Po demontáži sloupů bude zhodnocen stav sloupů při pohledu dovnitř. Riziková část sloupů bude právě v dolní části sloupů, které jsou nejvíce vystaveny povětrnostním vlivům. Je nutno počítat s možnou</p>	   

		náhradou částí sloupů nebo celých kusů.	
Perón	Dlažba	Tvrdá šamotová dlažba z dlaždic čtvercového formátu s vnitřním dělením nášlapné plochy do kříže. Dlaždice jsou kladeny šikmo na stříh. Dlažba bude repasována a doplněna novými dlaždicemi ve vzhledu původních.	
Perón	Pískovcové bloky	Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla z kamene. Jednotlivé kvádry budou spřaženy např. nahrazením stávajících ocelových skob. Pískovcové bloky budou přebroušeny, případně vytmeleny speciálním tmelem v barvě přírodního kamene a opemrlovány. Spáry budou vyplněny restaurátorskou maltou v odstínu o stupeň tmavším, než je barva kamene. Chybějící prvky budou doplněny.	

FASÁDA, STŘEŠNÍ KRYTINA

Výběr barevného odstínu fasády a střešní krytiny bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
Fasáda	Omítka	Fasáda objektu vykazuje na četných místech lokálně různé typy poškození, odpovídající a související s trvanlivostí a životností materiálů, atmosférickým namáháním, místy i zatížením srážkovou, odšťikující vodou, vztlínající kapilární vlhkostí, stavebními úpravami především spojené s trasováním rozvodů atp. Převážná část ploch fasád bude kompletně odstraněna a ponechané části očištěny a následně použity renovační materiály a finální barvy takového složení, které zajistí jednak kvalitní, garantovanou adhezi na	


FASÁDA, STŘEŠNÍ KRYTINA

Výběr barevného odstínu fasády a střešní krytiny bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
		<p>stávající podklad a zároveň velmi minimálně zvýší difuzní odpor, a tedy nezhorší difuzní bilanci v profilu omítek.</p> <p>Barevný odstín fasády bude vycházet z RAL 7032, barevný odstín šambrán bude vycházet z RAL 1013, dřevěný obklad bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěrů bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.</p>	
Sokl	Pískovcový sokl	<p>Ponechán stávající vzhled.</p> <p>Odstranění nesoudržných částí s vysokotlakým otryskáním, kompletní obnova výplní spár, lokální výspravy pemrlováním a opatření biocidní impregnací a hydrofobizací pro kamenné prvky.</p>	
Fasáda objektu C	Dřevěná laťová mříž	<p>Prvek bude repasován. Jedná se o výplň mezi hrázděním dřevěnými laťovými mřížemi. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Před prováděním bouracích prací bude prvek odborně a šetrně demontován, uskladněn do doby své repase a následně namontován zpět na stejné místo. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních</p>	

FASÁDA, STŘEŠNÍ KRYTINA

Výběr barevného odstínu fasády a střešní krytiny bude předmětem schvalovacího procesu příslušnými orgány památkové péče.

Umístění	Prvek	Specifikace	Fotografie
		nátěrů. Předpoklad výměny dřevěných prvků – 50 %. Špatné části nosných prvků budou vyřezány a vyměněny za celé nové kusy. Ponechané části prvku budou zbaveny stávajících vrstev barev a ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním nátěrem – bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ na základě bodu č.3.	
Fasáda objektu C	Dřevěný obklad na fasádě	Prvek bude repasován. Jedná se o bednění štítu, které je tvořeno ze svisle kladených prken se spárami překrytými latěmi na vnějších hranách se zaoblenými lištami. V případě, že dojde k poškození, je nutno vyrobit jeho repliku podléhající schválení NPÚ. Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum za účelem ověření původnosti barev. Prvek bude restaurován pod dohledem restaurátora s licenci nepolychromovaná díla ze dřeva. Porušené části a chybějící části budou restaurátorsky opraveny nebo doplněny. Dojde k odstranění starých a nepůvodních nátěrů. Předpoklad výměny dřevěných prvků - 80 %. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny novými nátěry proti hnilobě a vrchním barevným nátěrem – bude vycházet z RAL 8014 přesný odstín nátěru bude určen v rámci AD a schválen NPÚ.	
Střecha	Maloformátová skládaná střešní šablona 400 x 400 mm	Barevný odstín střešní krytiny bude vycházet z RAL 9005.	
Střecha	Falcová střešní krytina	Barevný odstín střešní krytiny bude vycházet z RAL 9005.	