


Napěťová soustava:

3PEN AC 50Hz 230/400V TN-C
(vedení ČEZ Distribuce)

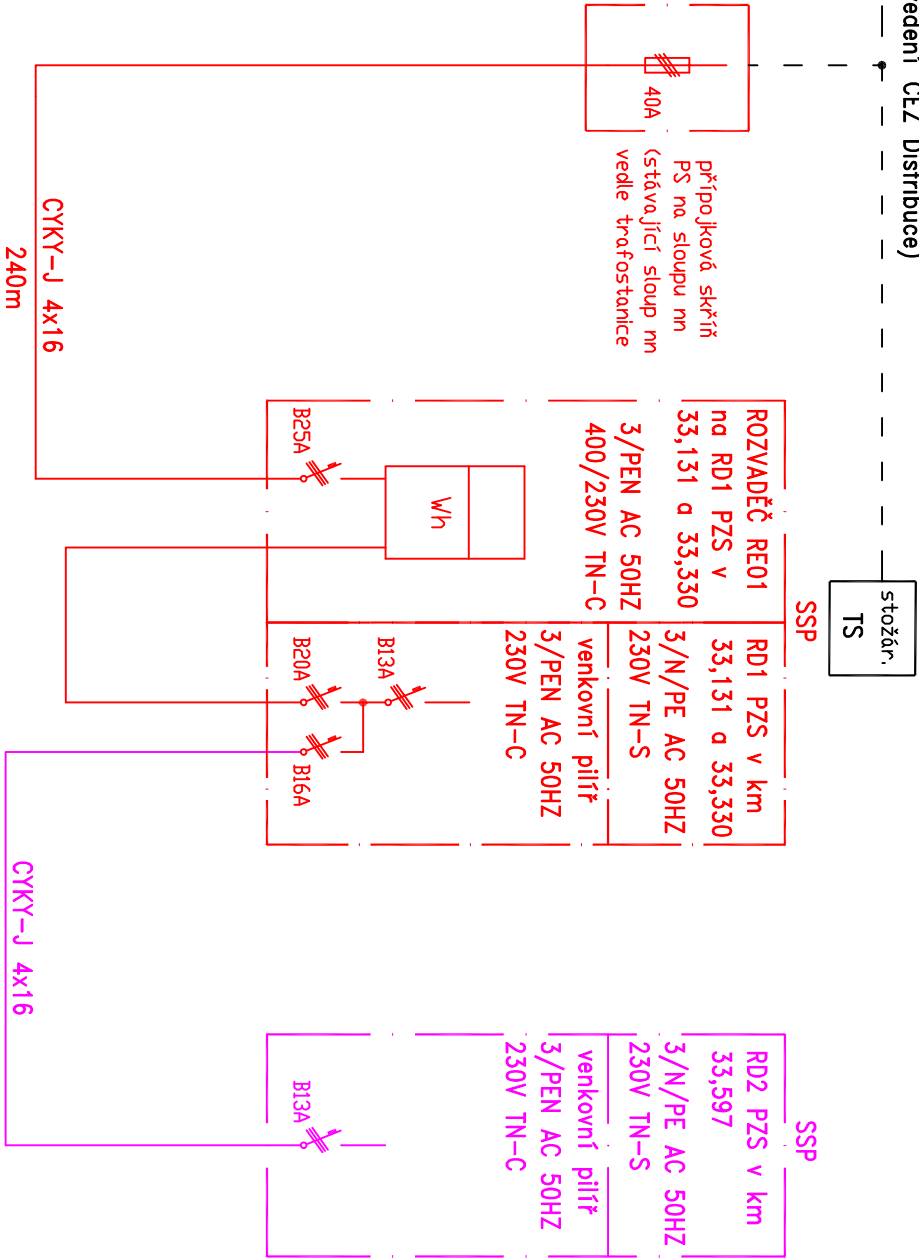

- SO 01 – Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330 (zařízení ve správě SŽDC SEE)
- SO 02 – Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,597 (zařízení ve správě SSZT)

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN AC 50Hz, 400/230V TN-C
1/N/PE AC 50Hz, 230V TN-S



OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

– čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlažďená 1003/7
110 00 Praha 1

			Číslo soupravy
1.			
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis

Objednatel				<div> SPOL. S R. O. Ústí nad Labem</div>	
SŽDC s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze					
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík	<div></div>			
Odpov. projektant PS, SO, části	Rynda Martin				
Technická kontrola	Rynda Martin				
Vyraboval	Rynda Martin				
VÝSTAVBA PZS NA PŘEJEZDECH v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 TRATI KOLÍN (MIMO) - RATAJE NAD SÁZAVOU (MIMO), P5948, P5949 a P5950					
SO01 - Elektrické přípojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330					
SCHÉMA NAPÁJENÍ					
E.1.3.1		0300			