

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

828/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„CDP Praha“

Dodatečné informace - Dodatek č. 16

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 95:

Dotaz se týká soupisu prací pro SO001 Budova CDP Díl: 2-3-4 PROSTUPY, pol. 419-1413. Je nutné uvedené prostupy opatřovat požárními ucpávkami? Pokud nikoliv, tak jakým způsobem tyto položky ocenit?

Odpověď na dotaz č. 95:

Rozhodující část prostupů spojuje vždy dva různé požární úseky a je nutno je opatřovat požárními ucpávkami. Specifikace prostupů je uvedena v grafické části na výkresech jednotlivých podlaží ve stav. arch. řešení, na výkresech jsou vyznačeny i jednotlivé požární úseky. Požární úseky jsou též řešeny podrobně v požárně bezpečnostním řešení (příloha E.2.1.3).

Způsob utěsnění prostupů s požární odolností i prostupů bez požárních nároků je popsán v Technické zprávě arch. stav. řešení SO 001, v kap. 18.5 Prostupy a otvory, str. 50.

Položky oceňte standardním způsobem.

Dotaz č. 96:

V rámci dodatečných informací byly upřesněny výměry položek č. 349, 350, 351 SO 001:

oprava 07

Díl:	767 FASÁDY	FASÁDNÍ SYSTÉMY		
349	767000001 xfas01	Zavěšená provětrávaná fasáda - kompletní provedení včetně nosného roštu a tepelné izolace	m2	2 235,552
350	767000002 xfas02	Systémová fasáda s průhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	904,304
351	767000003 xfas03	Systémová fasáda s neprůhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	1 275,144

Později se výměry bez komentáře snížily:

oprava 10

349	767000001 xfas01	Zavěšená provětrávaná fasáda - kompletní provedení včetně nosného roštu a tepelné izolace	m2	1 683,520
-----	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

350	767000002 xfas02	Systémová fasáda s průhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	887,714
351	767000003 xfas03	Systémová fasáda s neprůhledným zasklením - kompletní provedení včetně nosného roštu	m2	1 275,144

Po přepočítání se domníváme, že větší rozměry jsou ty správné, s jakou výměrou máme počítat?

Odpověď na dotaz č. 96:

Nedopatřením se u SO 001 spojily úpravy z opravy 6 a 10, kde nebyly uvedeny položky z opravy 7. Oprava 7 je platná, všechny změny z opravy 7 jsme proto vrátili zpět – viz. položky č. 349, 350, 351 a 275 v příložené opravě 11. Tyto 4 položky jsou zeleně podbarveny.

Omlouváme se a děkujeme tazateli za upozornění. Navrácené větší rozměry z opravy 7 jsou skutečně ty správné.

Dotaz č. 97:

V souboru „cena stavby“, i „cena stavby – oprava“ není uveden PS 111 Návrh sálů CDP Praha, žádáme o nápravu.

Odpověď na dotaz č. 97:

V technologické části projektu „D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení“ je na str. 9 popsán „PS 111 Návrh sálů CDP Praha“. V úvodním odstavci je uvedeno, že PS 111 řeší rozdělení sálů, jejich dispozice a požadavky na stavební část. Výslovně je zde napsáno: „Tento PS bude mít nulové náklady“. PS s nulovými náklady není uveden v ceně stavby.

Dotaz č. 98:

Dotaz se týká soupisu prací pro SO001 Budova CDP, pol. poř.č. 204, resp. 206a. Je možno specifikovat podrobněji (nejlépe i s náčrtem), jak má vypadat skrytá konstrukce požadovaných podhledů (typ 1 a typ 4)?

Odpověď na dotaz č. 98:

V zásadě jde o to, že nosný rošt podhledu není z interiéru viditelný, protože ho zakrývají podhledové desky. Desky musí být demontovatelné, neboť v podhledech bude uloženo množství instalací – více k roštu v technické zprávě, str. 47.

Jelikož výrobce ani obchodní název výrobku nelze v projektu uvést, přikládáme jako možný příklad použití čtyři obrázky demontovatelného podhledu se skrytým kovovým roštem.

Dotaz č. 99:

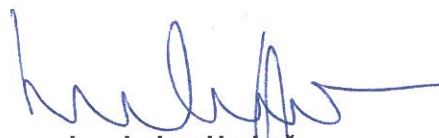
Dotaz se týká soupisu prací pro SO001 Budova CDP. Žádáme o podrobnější popis provětrávané fasády. Jaký je požadovaný typ upevnění desek na nosný rošt (povedení a materiál, viditelné či skryté provedení)?

Odpověď na dotaz č. 99:

Popis provětrávané fasády v TZ na str. 22 zpřesňujeme takto:

- kotvení desek na hliníkový nosný rošt (přesnost konstrukce, životnost materiálu)
- fasádní desky budou připevněny skrytým způsobem

V Praze dne 21-01-2014


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel SS západ

Přílohy:

SO001_sp_oprava11.xls
Podhled-příklad, 4 obr.