ČÍSLO OBJEKTU	POPIS	PLOCHA	ÚRŠ/ŠÍŘKA VÝŠKA	POŽIADAVKA	DEŠEVÍ	STROP
	PŘÍZEMÍ					
1.01.01	HALA SYPÁNÍ - VÝSTAVA	250,41 m2	4 500 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REI 15/EW 15/REW 15	EI 15/REI 15/EW 15
1.01.02	CHODBA	9,78 m2	2 800 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	VÝBINA	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.01.03	ÚŠTAVNÍKA SILNÝ / PŘEDAJÍCÍ PULT	18,51 m2	2 800 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.01.04	ÚŠ SILNÝ	15,72 m2	2 800 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.01.05	ÚŠTAVNÍKA SLABÝ	18,51 m2	2 800 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.01.06	ÚŠTAVNÍKA SLABÝ / PŘEDAJÍCÍ PULT	18,51 m2	2 800 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.01.07	ÚŠ/ÚŠÁVNÍCI SIT	3,71 m2	2 700 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/ EI 15/EW 15/REW 15
	PŘÍDAVNÉ MÍSTNOSTI					
1.02.01	SCHODIŠTĚ	9,00 m2	3 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.02	ŠKVÁR	4,75 m2	2 700 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.03	SCHODIŠTĚ	9,16 m2	3 850 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.04	SCHODIŠTĚ	9,00 m2	3 850 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.05	ŠKVÁR	4,75 m2	2 700 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.06	SCHODIŠTĚ	9,00 m2	3 850 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.07	CHODBA	4,10 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.02.08	CHODBA	2,20 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
	ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI					
1.03.01	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,84 m2	2 700 mm	UTB POVLAKA ZKrušEN PRŮ	EW 15/REW 15	EW 15/REW 15
1.03.02	WC	1,90 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15	KA/REI 15/EI 15/EW 15/REW 15
1.03.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15
1.03.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,10 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
	PŘÍDAVNÉ PROSTORY					
1.04.01	PŘEDSÍŇ WC	1,84 m2	2 700 mm	PCO/CHRON/ VÝBINA	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15
1.04.02	WC	1,90 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/ EW 15/REW 15
1.04.03	PROSTŘEDÍ S PŘEDSÍŇMI	7,84 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.04.04	PŘÍPRAVNA	5,37 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.04.05	BUFET	36,00 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.04.06	ÚŠTAVNA	2,70 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.04.07	WC	2,80 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
	PŘÍVALOVÁ ESPRESO					
1.05.01	ZÁ - PŘÍVALOVÁ	34,40 m2	3 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.05.02	ZÁ - DÍKOVNÁ ZKAZÓNOU	14,00 m2	4 400 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.05.03	ZÁ - ÚŠTAVNÍKA - ŠKVÁR	9,80 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.05.04	ZÁ - SPRÉVA	2,97 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.05.05	ZÁ - WC	1,10 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.05.06	ZÁ - SLUŽEBNÍ ÚKTOVÝ	16,80 m2	3 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
	PŘÍPRAVA BUFETU					
1.06.01	ŠKVÁR	13,90 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.02	ÚŠTAVNÍKA	3,40 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.06.03	WC	1,90 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.06.04	DENÍ MÍSTNOST	25,40 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.05	ŠKVÁR	7,40 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.06.07	KANCELÁŘ	16,80 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.08	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	16,80 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.09	ŠKVÁR	8,10 m2	3 250 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.10	SKLAD	5,60 m2	4 375 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.11	HALA	40,50 m2	4 400 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.06.12	KANCELÁŘ	20,80 m2	3 750 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
	ODPADNÍ KANCELÁŘ					
1.07.01	KANCELÁŘ	36,10 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.07.02	DENÍ MÍSTNOST	5,70 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.07.03	ÚŠTAVNÍKA	3,60 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.07.04	WC	2,70 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
1.07.05	SPRÉVA	3,60 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
	TECHNOLOGIE					
1.08.01	RODOVÁ SLABOPROUD	15,00 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.08.02	RODOVÁ SILNOPROUD	21,60 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.08.03	RODOVÁ SILNOPROUD PODÉM	2,27 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
	TECHNOLOGIE OBJEKTU					
1.09.01	ÚŘETNÍ ZAŘÍZENÍ/ TECHNOLOGIE	15,75 m2	2 800 mm	AKUSTICKÝ UNDER ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.09.02	RODOVÁ HK	20,00 m2	2 800 mm	AKUSTICKÝ UNDER ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.09.03	INTERNÍ ÚŘETNÍ	12,00 m2	2 800 mm	AKUSTICKÝ UNDER ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
1.09.04	ÚŘETNÍ ZAŘÍZENÍ/ TECHNOLOGIE	20,00 m2	2 800 mm	AKUSTICKÝ UNDER ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
	2. NP					
2.01.01	CHODBA	12,10 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
2.01.02	ÚŘETNÍ POKOJ	16,41 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
2.01.03	LOŽNICE	32,70 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
2.01.04	ŠKVÁRNA	9,07 m2	2 800 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15	EI 15/REW 15/EW 15/REW 15
	PROSTŘEDÍ REŽIMU					
2.11.01	PROSTŘEDÍ REŽIMU	21,97 m2	4 500 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15
2.11.02	PROSTŘEDÍ REŽIMU	12,30 m2	4 500 mm	VDX SLAŠÁN ZKrušEN PRŮ	EI 15/REW 15/EW 15	EI 15/REW 15/EW 15

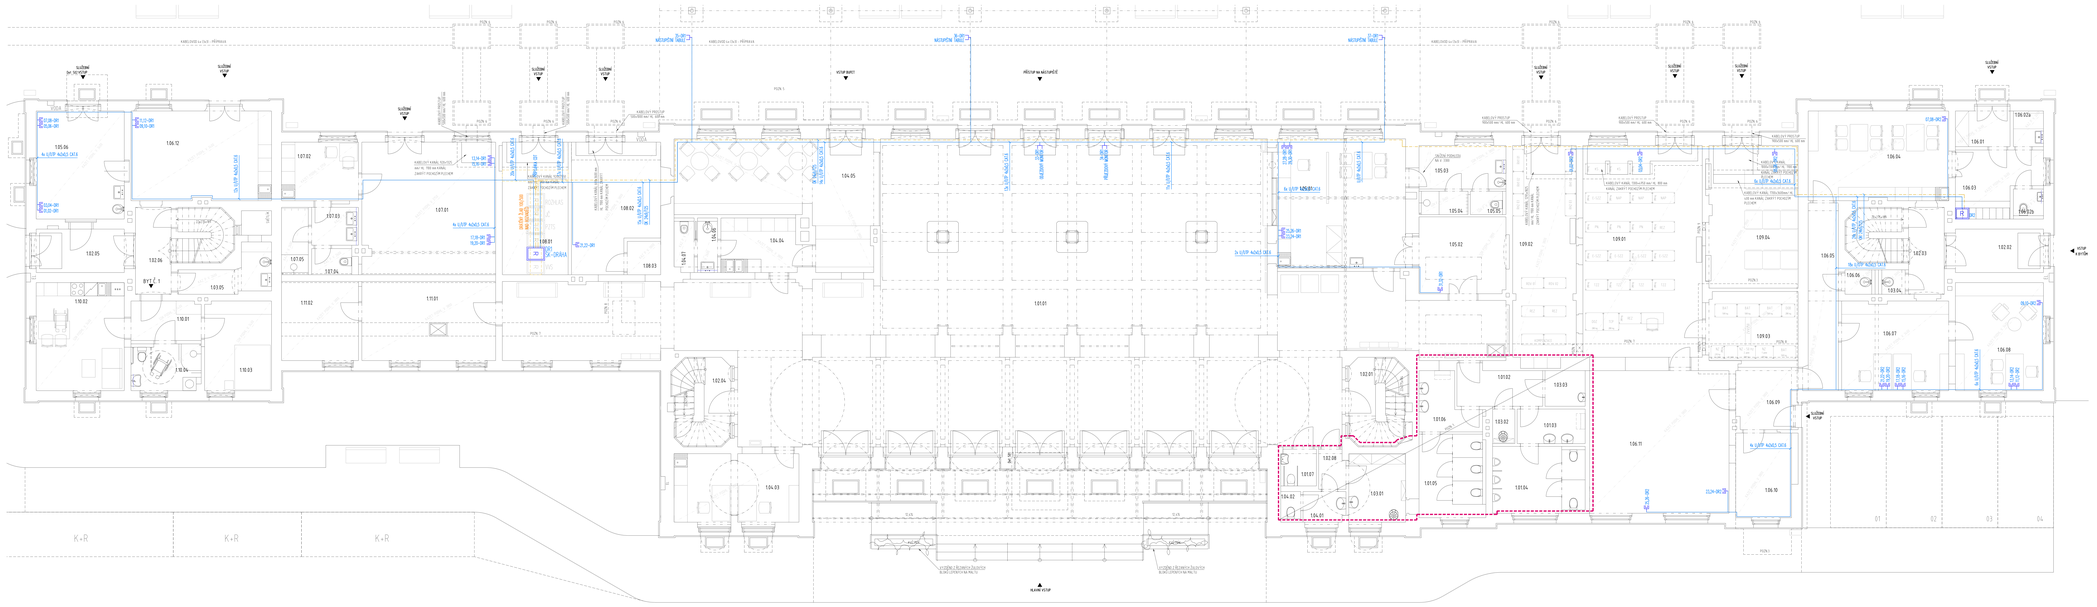
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
RO ROZVODNÍ VF
MODULÁRNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
MODULÁRNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
ÚSTŘ AONÍ DATA
DK 24x6/725
POZNÁMKA
KABELOVÉ TRASY BUDOU V MEZIROŠTECH S PODHLEDY VEDENY VE SNÍŽENÝCH DŮLŮCH NAD PODHLEDA. CHÝZÍ V PODHLEDU A ZEMEDYNÉM ZAŘÍZENÍM BUDOU V SNÍŽENÝCH TRUBKACH PŘÍD ZAPÍNÁLI. V MEZIROŠTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY VEDENY VE STŘÍNÁCH V SNÍŽENÝCH TRUBKACH ZEGUMY 3/4 A STRUKTUROVANÉ KABELÁŽ BUDOU UMÍSTĚNY VE STŘÍNÁ VÝŠE NAD PODLAHOU JAKO BUDOU ZEGUMY
Ministerstvo dopravy
Správa ferovÝ dopravní infrastruktury
Stupeň: DSP
Zodpovědný projektant: Ing. Michal Zikech, ČKAIT 0015 1 001
Datum: 12/2022
Revize | Změna | Popis | Kontrolovaní
Zadavatelská dokumentace:
Adresa: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha 1
Stavební správa Praha
Dlouhá třída 43/1, 110 00 Praha 1
Zhotovitelské dílo:
Adresa: APRIS SMP s.r.o.
Revoluční 27/1078, 110 00 Praha 4
Kontakt: T: +420 261 090 308
E: info@apris.cz
Zhotovitel objektu: Michal Zikech
Adresa: Pod Radčicemi 166, 257 22 Čerčany
Kontakt: T: +420 602 151 151
E: info@zikech.cz
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vladimír Hajl Specialista:
Název stavby/akce: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÉ BUDOVY V ZSY FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Stupeň: DSP
Číslo Přílohy: 01
Hlavní zhotovitel: APRIS s.r.o.
Číslo zakázky: 21-0-0-0