



HZS JPO HAVLÍČKŮV BROD - NOVÝ STAV NAPÁJENÍ

KS3 - SR522

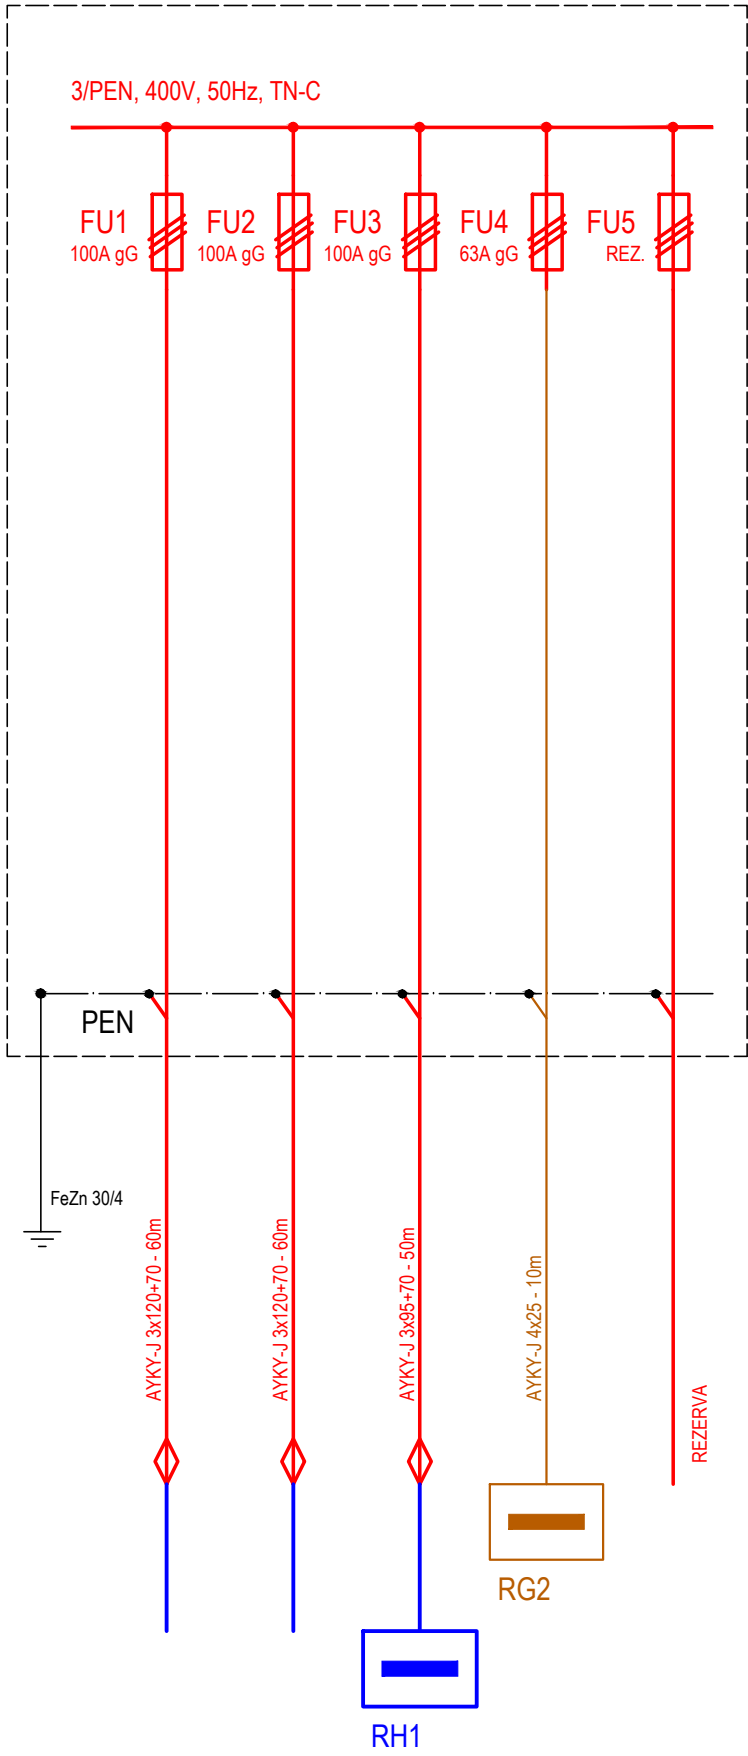

ROZVADĚČE KS3 A RG1 U GARÁŽÍ - POHLED 1:10
HLOUBKA PILÍŘŮ BUDE 240MM

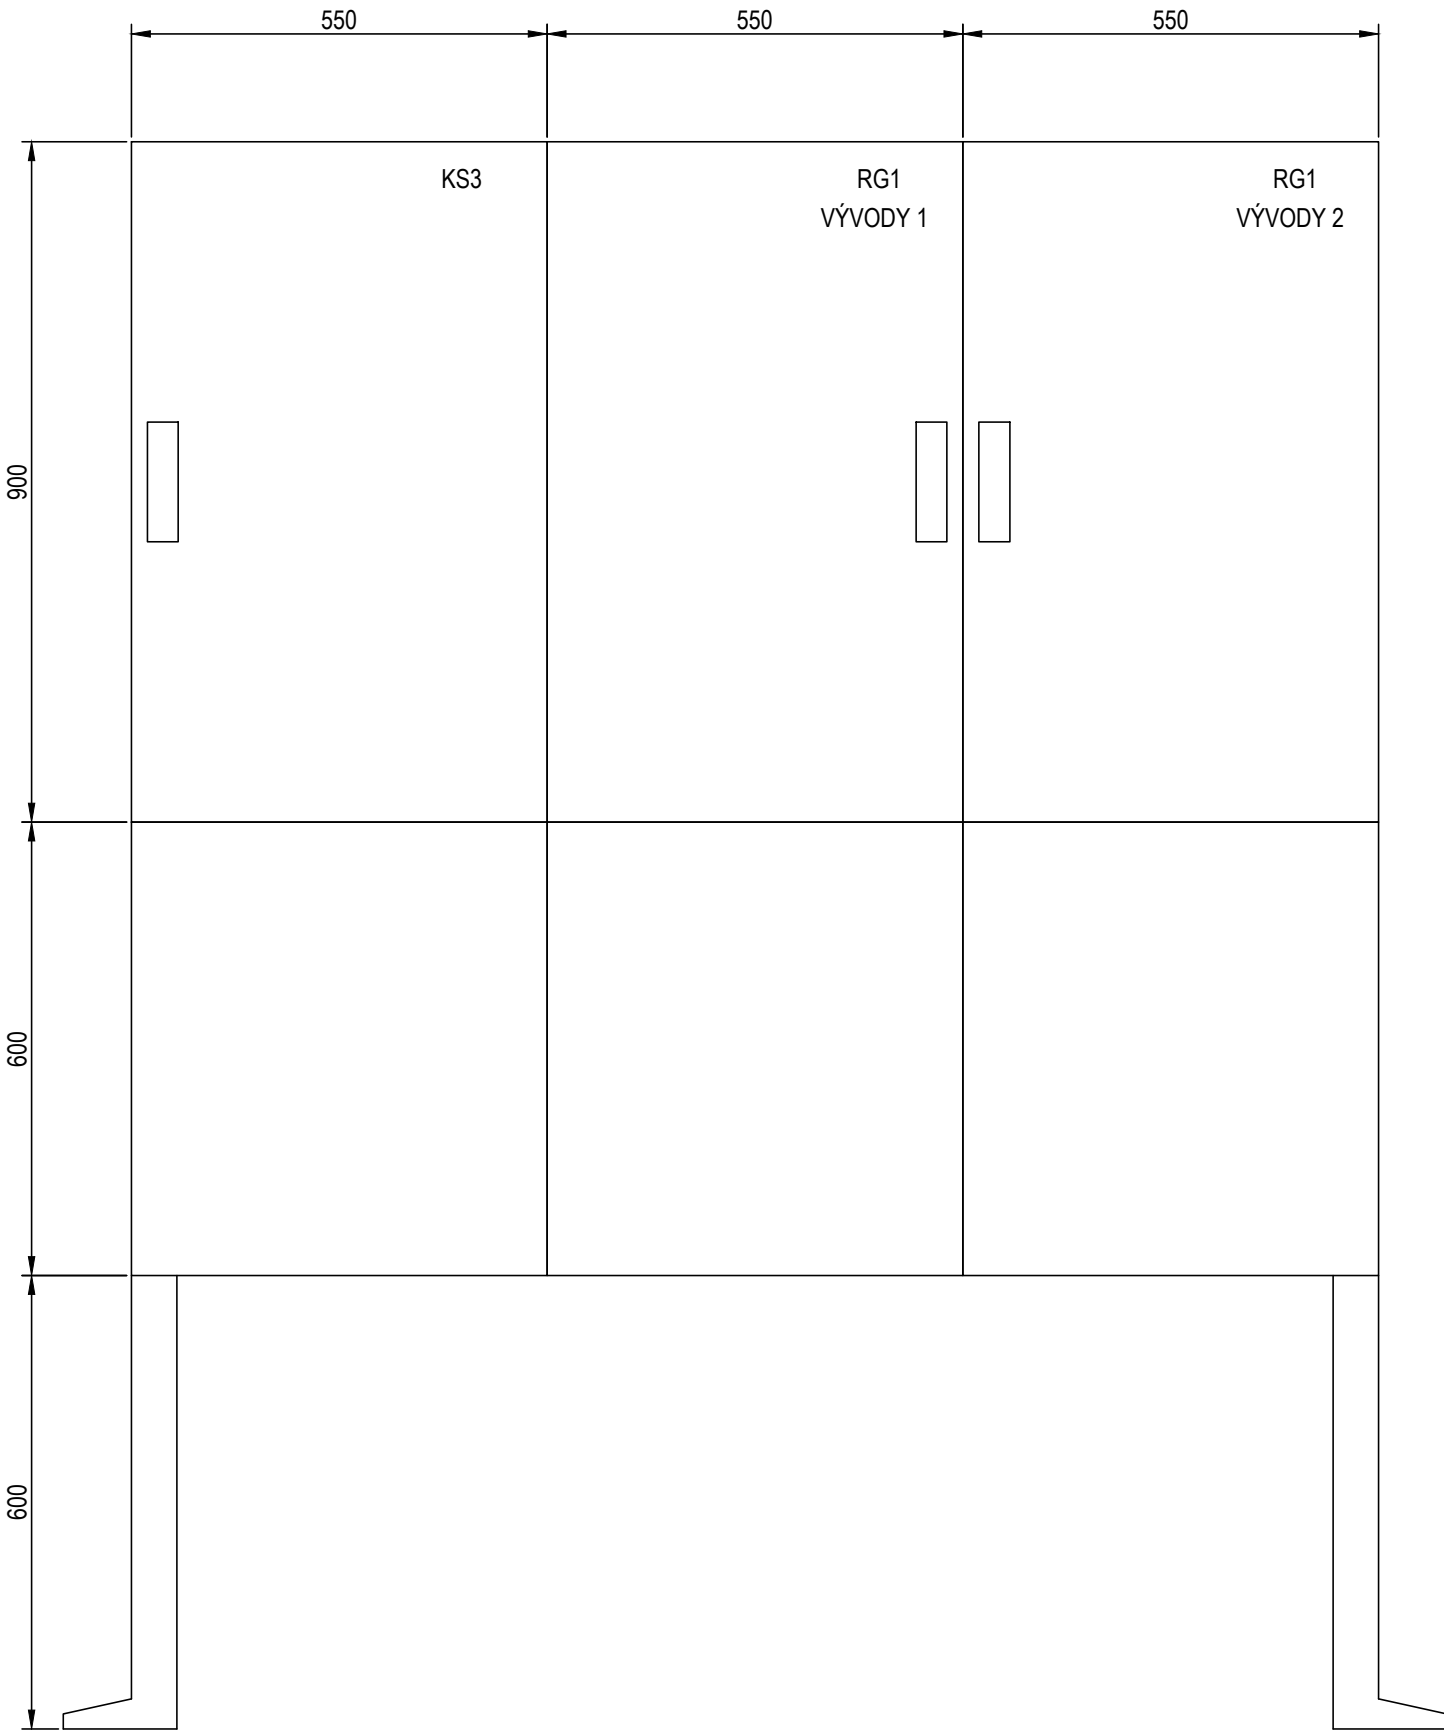

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN-50Hz,400V/TN-C
3/N/PE-50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN

LEGENDA:

- SO 01 Přístavba administrativního objektu
- SO 02 Parkovací hala 2
- stávající rozvody

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	GENERALNÍ PROJEKTANT	TAPA projekt s.r.o.	
BC.R.MORAWITZ	BC.R.MORAWITZ		Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz	
OBEČ:	KRAJ:		PROJECTANT ČÁSTI	
HAVLÍČKŮV BROD	VYSOČINA		signal PROJEKT	
INVESTOR:			Signal Projekt s.r.o., Brno Videňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o.			DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1	
PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod			DATUM	8/2020
SO 01 Přístavba administrativního objektu			ÚČEL	DUSP
D.2.2.a.6 Elektroinstalace			ZAK.Č.	19017
k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11			MĚŘÍTKO	Č.KOPIE
NÁZEV VÝKRESU:			Č.V.	
SCHÉMA KS3			D.2.2.a.6-8	