


HZS JPO HAVLÍČKŮV BROD - NOVÝ STAV NAPÁJENÍ

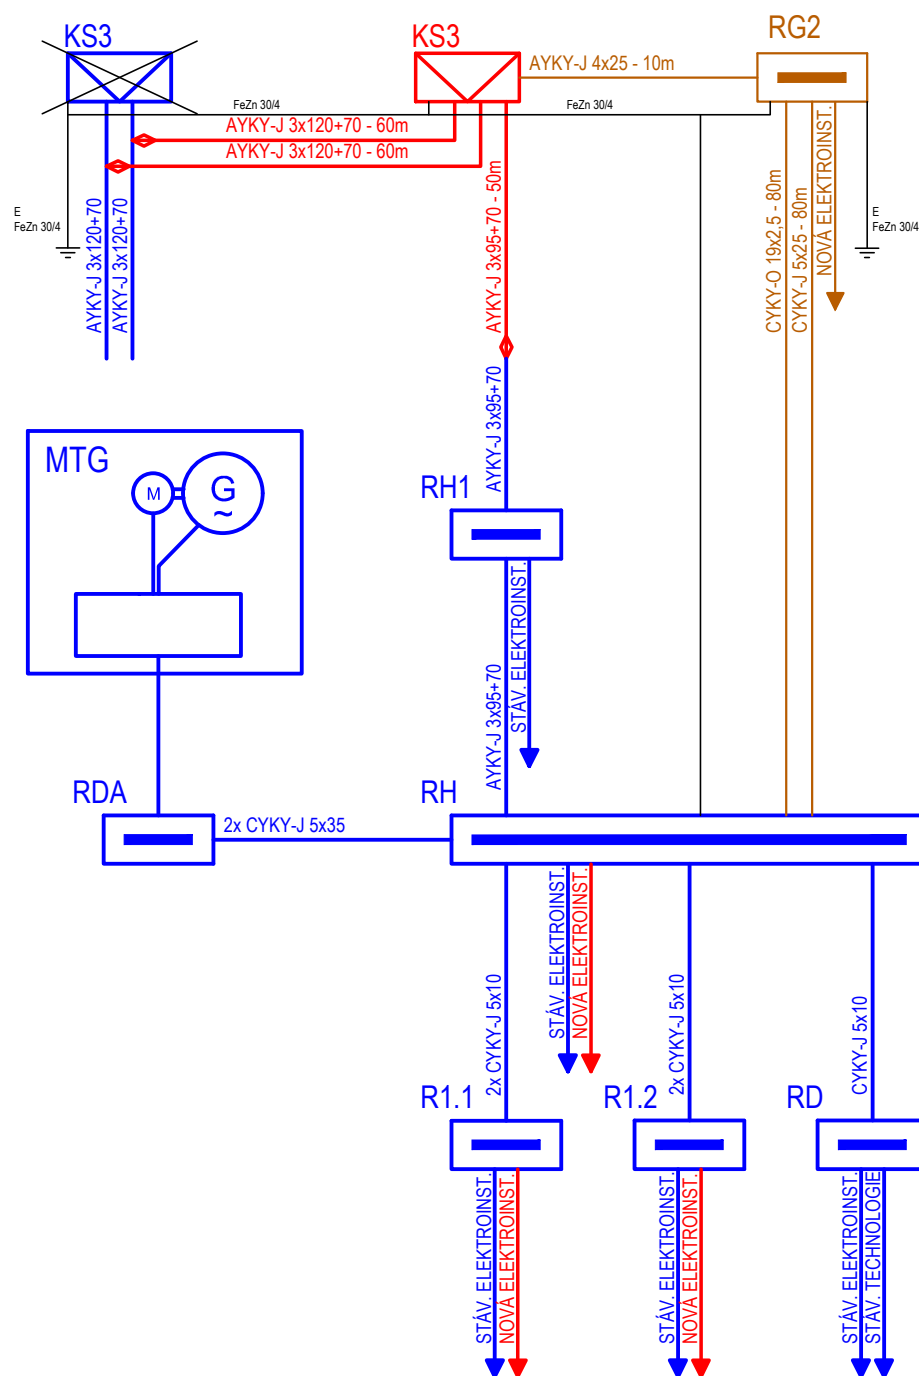

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3/PEN~50Hz,400V/TN-C
3/N/PE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN

LEGENDA:

- SO 01 Přístavba administrativního objektu
- SO 02 Parkovací hala 2
- stávající rozvody

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| VYPRACOVAL | | ZODP.PROJEKTANT | | GENERALNÍ PROJEKTANT | | TAPA projekt s.r.o. | |
| BC.R.MORAWITZ | | BC.R.MORAWITZ | | TAPA projekt | | Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz | |
| OBEC: HAVLÍČKŮV BROD | | KRAJ: VYSOČINA | | PROJEKTANT ČÁSTI | | Signal Projekt s.r.o., Brno Videňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962 | |
| INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--|---------|--|
| PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod | | DATUM | | 8/2020 | |
| SO 01 Přístavba administrativního objektu | | ÚČEL | | DUSP | |
| D.2.2.a.6 Elektroinstalace | | ZAK.Č. | | 19017 | |
| k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11 | | MĚŘÍTKO | | Č.KOPIE | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | Č.V. | | | |
| PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA | | D.2.2.a.6-7 | | | |