


HZS JPO HAVLÍČKŮV BROD - NOVÝ STAV NAPÁJENÍ



ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN-50Hz,400V/TN-C
3/N/PE-50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

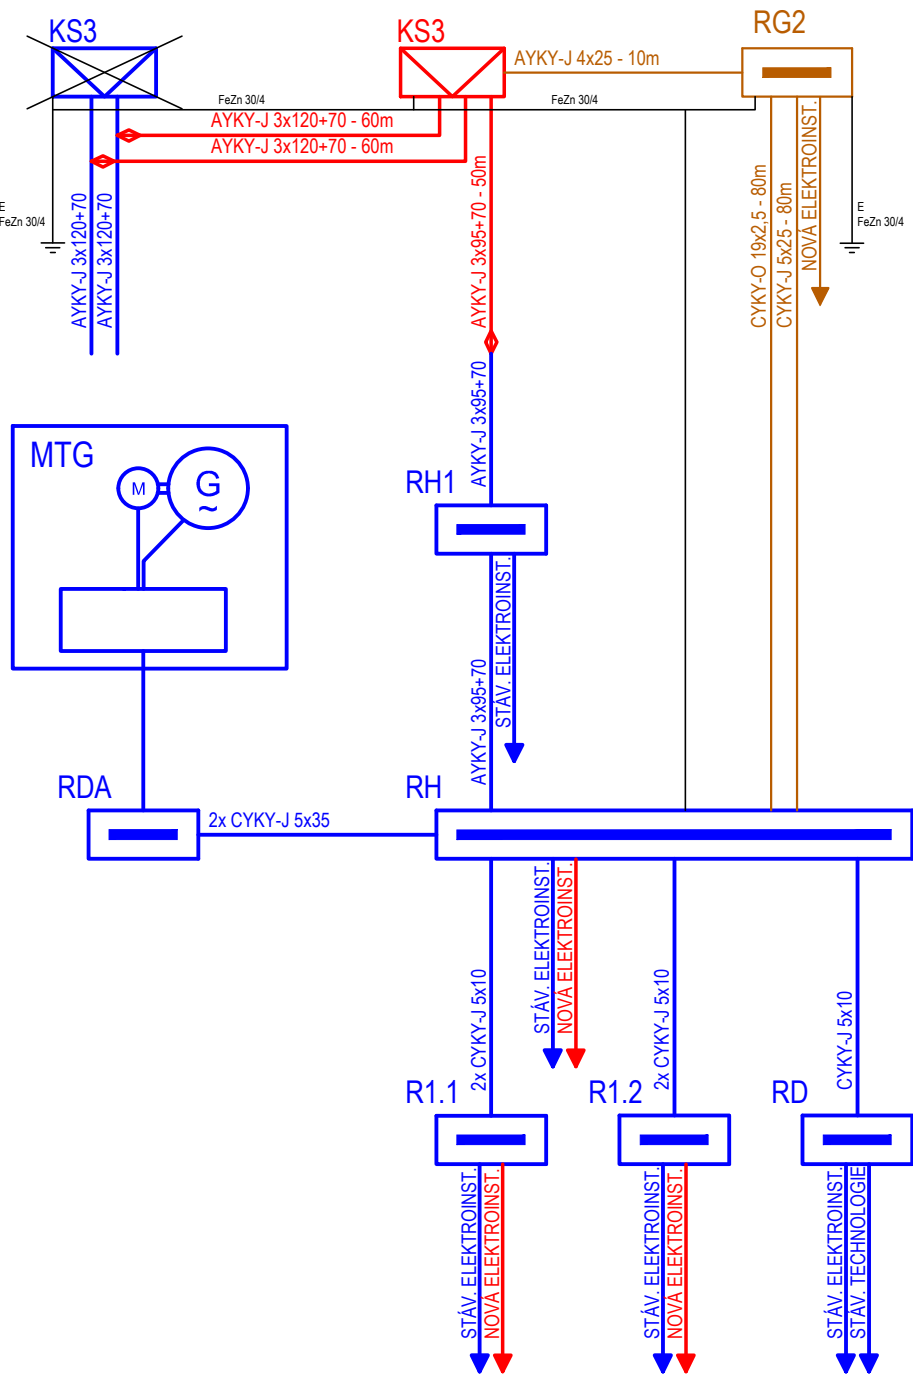

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN

LEGENDA:

- SO 01 Přístavba administrativního objektu
- SO 02 Parkovací hala 2
- stávající rozvody

SO 02 Parkovací hala 2

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		GENERÁLNI PROJEKTANT <div>TAPApjekt</div>	TAPApjekt s.r.o. Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz		
BC.R.MORAWITZ		BC.R.MORAWITZ			PROJEKTANT ČASTI <div>signalPROJEKT</div>	Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
							
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA					
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1							
PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 02 Parkovací hala 2 D.2.2.a.6 Elektroinstalace k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11				DATUM		8/2020	
				ÚČEL		DUSP	
				ZAK.Č.		19017	
				MĚŘÍTKO		Č.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA				Č.v.		D.2.2.a.6-3	