

Váš dopis zn. 0000027235  
Ze dne 18. 10. 2021  
Naše zn. 21061/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS  
Listů/příloh 4/1

Vyřizuje Ing. Jakub Bureš  
Telefon +420 972 626 067  
Mobil +420 727 862 682  
E-mail bures@spravazeleznic.cz

Datum 19. listopadu 2021

**SUDOP Brno, spol. s r.o.**

Bc. Kristýna Svobodová  
Kounicova 688/26  
602 00 Brno

**Vyjádření k existenci sítí - DUR - Výstavba uzlové TNS Brno-Černovice - 3. oblast**

Vážení,

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 (dále jen „**Správa železnic**“) v zastoupení své místně příslušné organizační jednotky, kterou je Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále jen „**OŘ Brno**“), **od Vás dne 18. října 2021 obdržela žádost o vyjádření k existenci sítí**, které se mohou nacházet v zájmové oblasti definované Vaším situačním zákresem.


Dle odůvodnění uvedené žádosti má být Vámi požadované vyjádření a podklady použity jako podklad k vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR) ke stavbě

**„Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice – 3. oblast“.**

Investorem výše uvedeného záměru je Správa železnic. Na úvod uvádíme, že záměrem je primárně dotčena infrastruktura ve správě OŘ Brno, a to v rozsahu níže uvedeném:

- |                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| • Traťový úsek (TÚ):        | 2101                 | Brno hl.n. (mimo) – Přerov (mimo) (přes Chrlice) |
| <b>Definiční úsek (DÚ):</b> | <b>2101 06</b>       | <b>Sokolnice - Křenovice horní nádraží</b>       |
|                             | <b>2101 D1</b>       | <b>žst. Křenovice horní nádraží</b>              |
|                             | <b>2101 08</b>       | <b>Křenovice horní nádraží - Holubice</b>        |
| <b>ŽKM</b>                  | <b>22,300–26,000</b> |  |

V rozsahu dotčených úseků se jedná o jednokolejnou, elektrizovanou dráhu celostátní. Provozovatelem uvedené dráhy je Správa železnic. Vlastníkem je Česká republika, přičemž provozovatel předmětné dráhy má právo hospodařit s uvedeným majetkem státu.

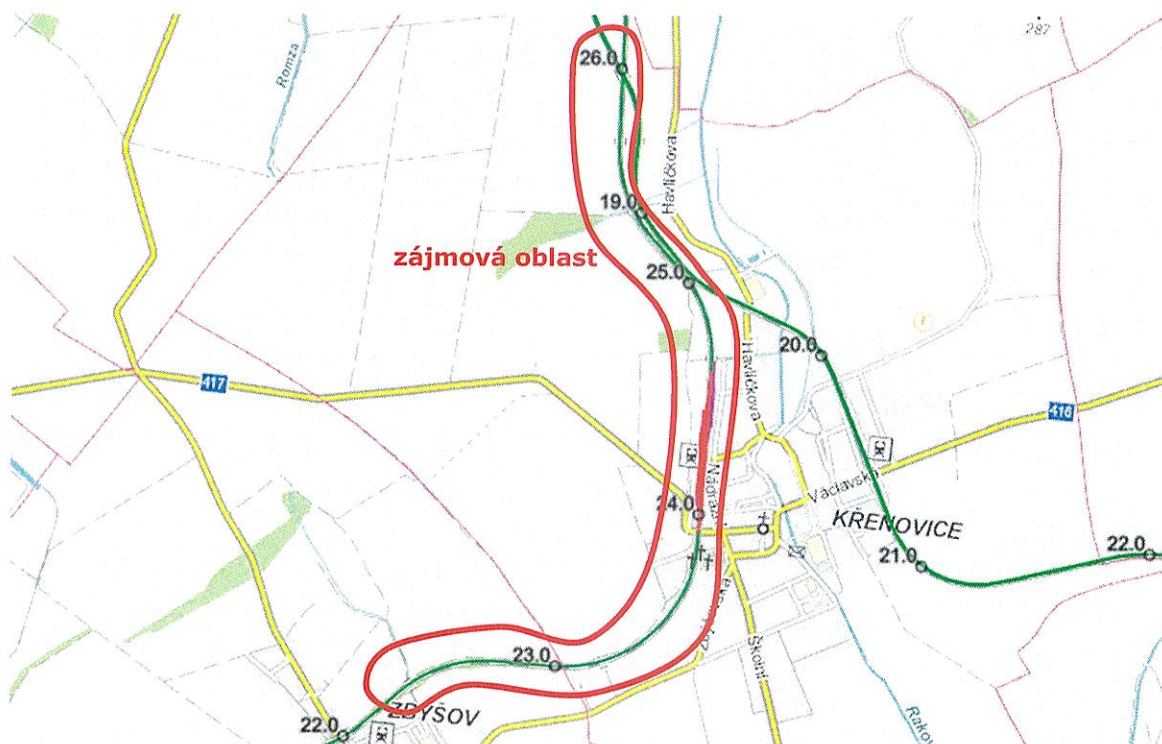

Po prostudování dostupných podkladů k zájmové oblasti Vám Správa železnic sděluje následující:


- **Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno** (SSZT Brno, Ing. Lenka Mollinová, email: Mollinova@spravazeleznice.cz):
  - V zájmové lokalitě jsou technologie a kabelové trasy ve správě SSZT Brno.
  - Jedná se o technologii a kabelizaci staničního zabezpečovacího zařízení (dále jen „SZZ“) žst. Křenovice h.n., přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen „PZS“) P7186 žkm 23,930.
  - Upozorňujeme, že dodané situační zákresy kabelových tras jsou informativní, pro přesné stanovení polohy kabelové trasy včetně určení hloubky kabelové trasy je nutno provést vytýčení kabelové trasy ve správě SSZT Brno. Kontaktní osoba pro vytýčení kabelových tras je:
    - Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno OŘ Brno Správa železnic, mobil: 724 110 851, e-mail: mollinova@spravazeleznice.cz
  - Počty a provedení kabelů v zájmové lokalitě dodáme na vyžádání.
  - Schválené situační schéma, technické údaje o PZS, počty a provedení kabelů v zájmové lokalitě dodáme na vyžádání.
- **Správa elektrotechniky a energetiky** (SEE, Ing. Jiří Milka, email: Milka@spravazeleznice.cz):
  - V zájmovém území se nachází kabelové sítě a zařízení ve správě SEE. Jedná se o trakční vedení, elektrický rozvod železniční zastávky Křenovice, spínací stanice Křenovice apod.
  - Rozvod elektrické energie v zakreslené situaci je realizován kabelovým rozvodem NN.
  - Upozorňujeme, že trať Brno - Přerov je elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Poloha trakčního vedení je v trénu zřejmá.
  - V případě kolize stavby se stávajícími kabelovými trasami nebo zařízeními je nutné oslovit správce zařízení za účele dohody ochrany dotčených zařízení nebo jejich přeložky.
  - Kontaktní osoby:

- NN kabelové trasy - p. Šlimar Jaroslav (tel.: 972 627 349, mob.: 724 114 023).
  - kabelové vedení DOÚO (ovládání úsekových odpojovačů TV) a zařízení TV - p. Kameník Luděk (tel.: 972 627 136, mob.: 602 540 267).
- Předběžné podmínky pro realizaci stavby:
  - Veškeré činnosti prováděné v blízkosti TV se řídí platnými normami, předpisy a zvyklostmi pro práce v blízkosti VN (TNŽ 343109).
  - Další podmínky pro realizaci budou stanoveny/upřesněny na základě předložené dokumentace pro společné povolení (DSP).
- **Správa pozemních staveb (SPS, p. Aleš Koukal, email: Koukal@spravazeleznic.cz):**
  - V zájmové lokalitě stavby se nachází níže uvedené zařízení a související sítě ve správě SPS. Konkrétně jde o:
    - Budova v km 22.127, ZBÝŠOV - čekárna, IC5000308529 - Čekárna
    - Budova v km 23.937, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - stavědlo č.2, IC5000308856 - Stavědlo
    - Budova v km 24.201, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ, IC6000384799 - Výpravní budova č.p.160
    - Budova v km 24.345, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV, IC6000328789 - Montážní a oprav. hala
    - Budova v km 24.525, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - strážní domek č.19, č.p.163, BJ, IC5000308361 - Neužívaný objekt č.p.163 (objekt určený k demolici)
    - Budova v km 24.966, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - strážní domek č.20, č.p.164, BJ, IC5000308363 - Strážní domek č.p.164
    - Budova v km 25.760, KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - spínací stanice, IC5000308414 - Spínací stanice
  - Formou příloh přikládáme dostupné zákresy sítí v naší správě SPS. Zákresy sítí mají pouze informativní charakter, sítě nejsou geodeticky zaměřeny.
  - Upozorňujeme, že dílčí zákresy sítí se nedochovaly a je nutné existenci těchto sítí konzultovat s místním správcem SPS.
  - Kontakty na místního správce SPS Brno:
    - p. Pavel Michalík (mob.: +420 724 256 832, email: MichalikP@spravazeleznic.cz).
- **Centrum telematiky a diagnostiky (CTD, Bc. Dagmar Bednaříková, email: Bednarikova@spravazeleznic.cz ve spolupráci s ČD-Telematika, a.s., p. Pavel Kříž, email: Pavel.Kriz@cdt.cz):**
  - V zájmovém území se nachází sítě ve vlastnictví CTD (CTD je organizační složkou Správy železnic).
  - Sítě a zařízení v majetku CTD jsou společností ČD-Telematika, a.s. pouze udržovány.
  - Podklady byly zaslány přímo na SUDOP Brno spol. s r.o.
  - Podmínky pro realizaci stavby:
    - Před zahájením zemních prací je nutné požádat servis organizaci ČD-Telematika, a.s. o jejich vytyčení (situace zaslány přímo žadateli).

**Závěrem obecně upozorňujeme, že vyjádření k existenci sítí nenahrazuje stanovisko vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčení ochranných a bezpečnostních pásem.**

Konkrétní podmínky Správy železnic k dotčení ochranných a bezpečnostních pásem jejího zařízení mohou být stanoveny až po předložení dokumentace k připomínkám. Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tkáč', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Přílohy**

Příloha 1 – 1xCD obsahující podklady Správy železnic