


"K12"

Uložení v chráničce  
ve volném terénu

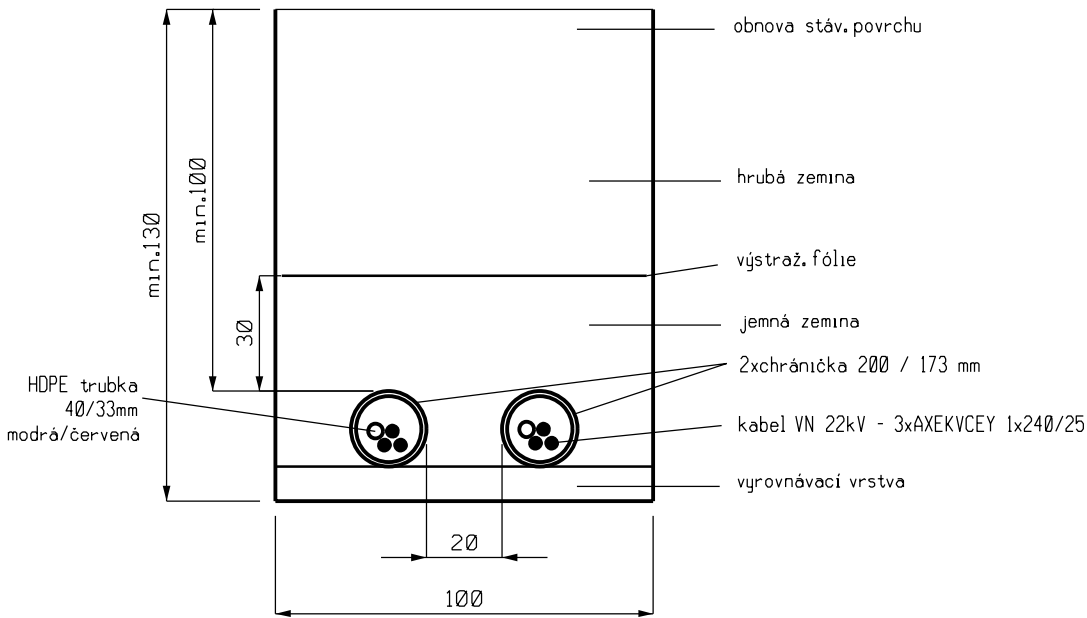


Poznámka:

Kabel 22kV bude spolu s HDPE chráničkou pro optický kabel uložen do chráničky DN200mm.

Svazkování a uložení bude provedeno v souladu s TNS 59 1610.01.


"K01"

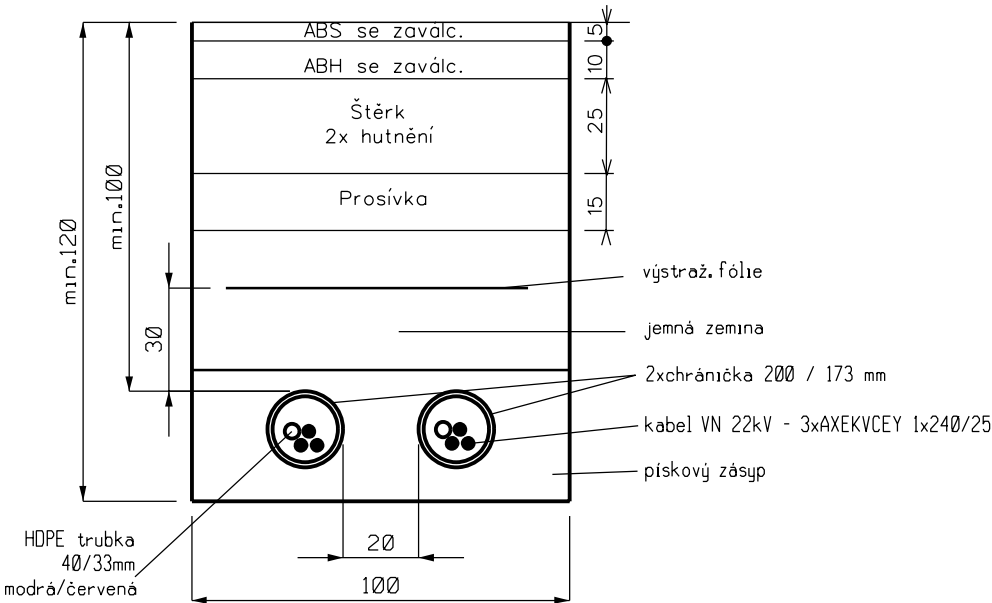

Uložení pod asfaltovou komunikací



"P01"

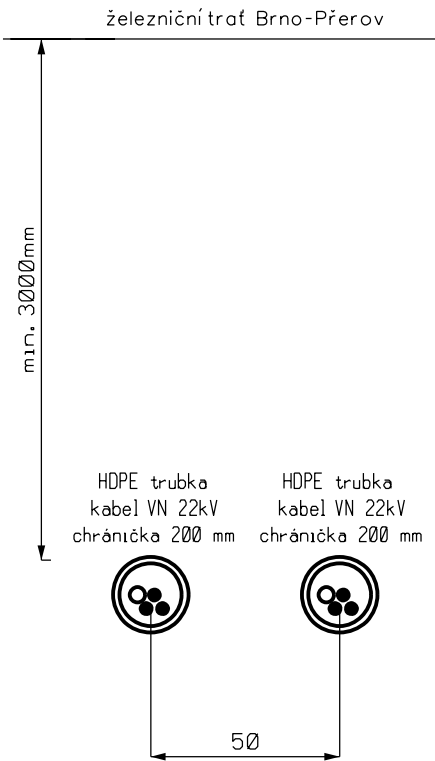Protlak pod železniční tratí



 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a Investiční fondy Operační program Doprava</div>		<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000		30.01.2023	
Popis:		Kontroloval:	
Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Vítězslav Šimáček	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:		SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Zářecký	
Specialista:		Ing. Jan Zářecký	
Název stavby/akce:		Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Cernovice	
Název části:		OBJEKTY EG.D	
Název objektu/dílčí části:			
Název přílohy:		Vzorové řezy kabelovou kynetou	
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Jan Zářecký		Ing. Jan Zářecký	
Kraj:		Katastrální území:	
Jihomoravský		viz část A. dokumentace	
Měřítko:		Formáty:	
		TUDU:	
		viz část A. dokumentace	
Označení investora:		S621500946	
Označení zhotovitele:		16052-01-0817	
Označení části:		D.2.5	
Číslo přílohy:		2. 003	
Stupeň dokumentace:		DÚR	
Smluvní datum zpracování:		30.01.2023	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:	
5 6 2 1 5 0 0 9 4 6		- D U R X - D 2 3 X X - SK D 2 5 X X X X X X X X	
Část:		Objekt:	
Příloha:		Revize:	
- 2 - 0 0 3 - 0 0 0		- 0 0 0	