LEGENDA

A	Přisazené svítidlo LED technologie, 35W / 3.600lm, 4.000°K, IP54, IK08, tř.II
N	Nouzové LED svítidlo akumulátorové s podvěsným piktogramem, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1h, IP65
	Senzor přítomnosti osob - pro spínání osvětlení
	Zásuvka 230V, jednonásobná 2P+PE, 230V/16A
R-WC	Plastová rozvodnice přisazená, 42 modulů
	Vývod 230V pro napájení zařízení v instal. krabici (napájení OHM, mincovního automatu apod.)
	Napájecí zdroj pro aut. baterii (dodávka ZTI)

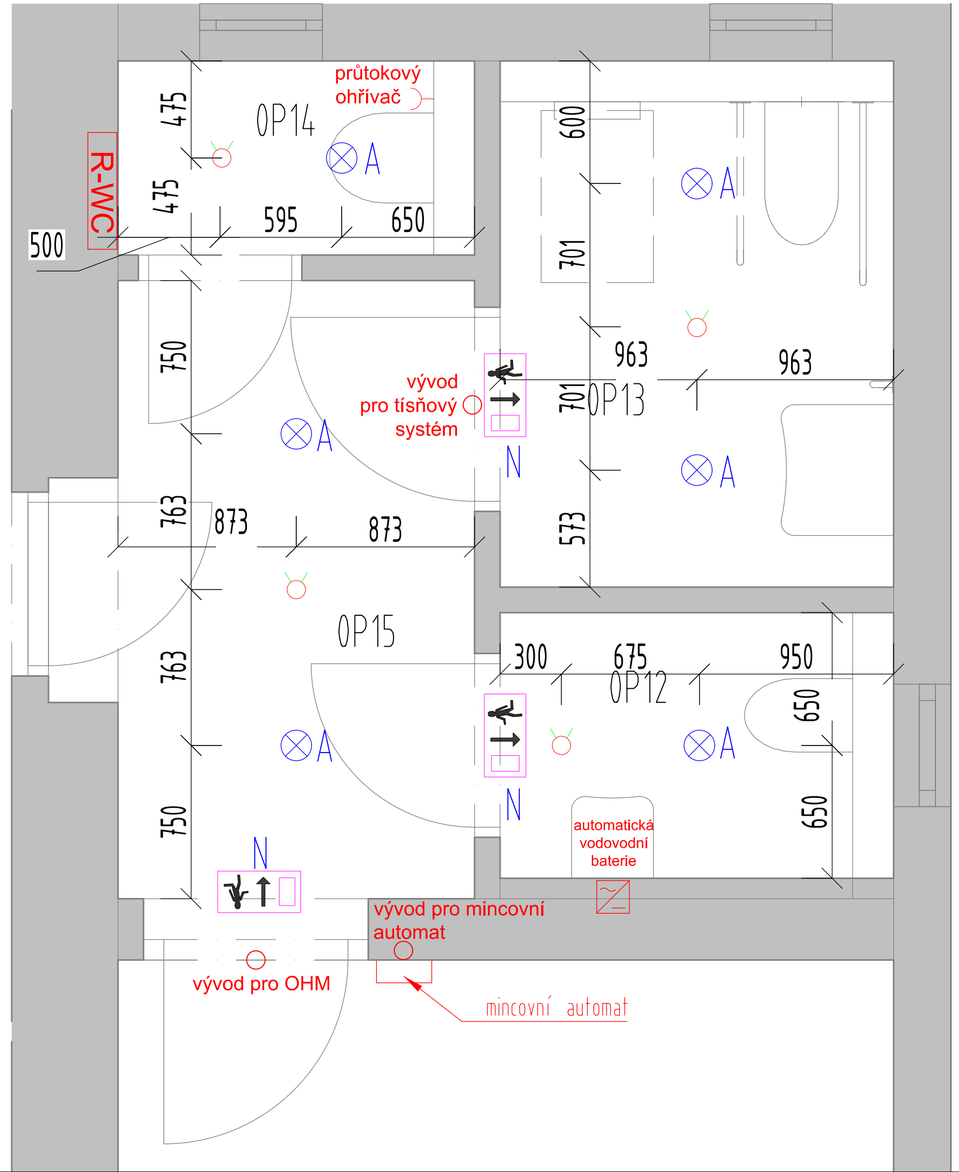

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník
Specialista:	Tomáš Voldán

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice**	Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Jilemnice, hygienické zázemí - Etapa 1** -	Označení objektu/komplexu: **SO 11-71-01.47**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem** Dispozice silnoproudu	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 001**
Odpovědný projektant: Tomáš Voldán	Zpracovatel přílohy: Tomáš Voldán	Měřítko: - Formáty: 3xA4
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Jilemnice [659959]	TUDU: 1441B1
		Stupeň dokumentace: **DUSP**
		Smluvní datum zpracování: **23.11.2023**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S622201164	DUSP	D221X	SO11710147		2001	00

####