


vnitřní výška domku: 254 cm

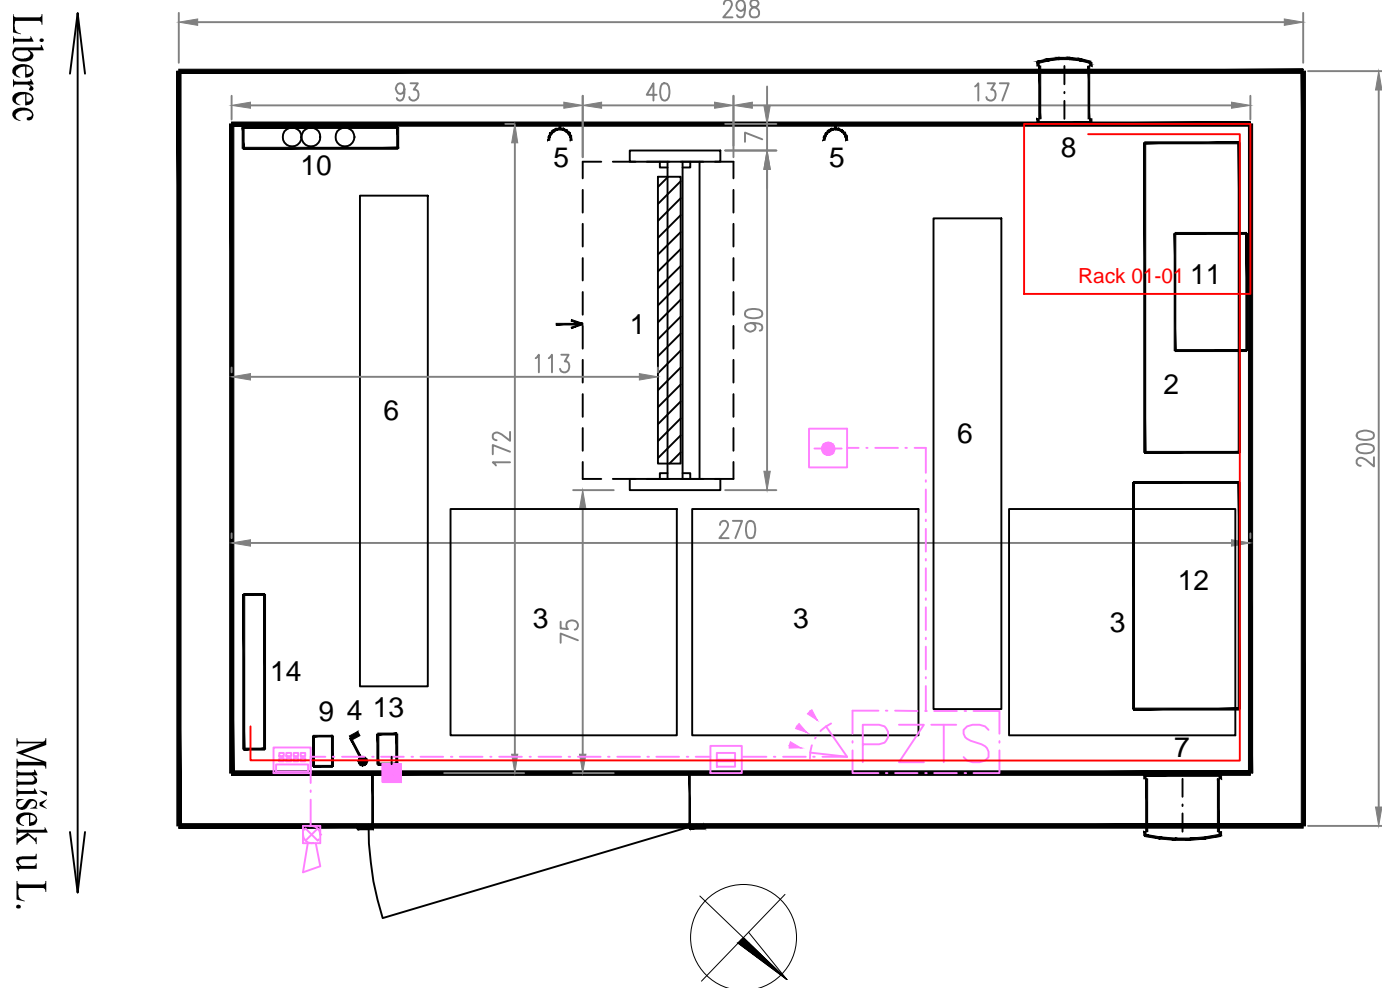


Legenda:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 stojan PZZ | 8 dole: uvnitř klapka EAK, zvenku mřížka LG12 |
| 2 baterie na polici | 9 vypnutí zdrojů |
| 3 stropní topný panel 300 W | 10 rozvaděč napájení nn |
| 4 vypínač osvětlení | 11 dobíječ |
| 5 zásuvka | 12 židle, stůl, skříňka na dokumentaci |
| 6 osvětlovací těleso 2x58W, 1 x 36 W | 13 dveřní kontakt |
| 7 nahoře: ventilátor VARIO V150/6 ARLLS | 14 optický rozvaděč |

LEGENDA

- | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| PZTS rozvody | součástí PS 02-71 | siréna venkovní s majákem |
| ústředna PZTS | optickokouřový hlásič k PZTS | |
| magnetický kontakt | dualní čidlo | klávesnice s čtečkou karet |

Investor: OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hr. Králové		Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.			ASYC s.r.o. Šumavská 15 602 00 Brno	Tento dokument obsahuje chráněná data firmy ASYC s.r.o. Kopírování a použití těchto dat nebo i jejich částí je možné jen s písemným svolením této firmy
Účel: DSP, PDPS		Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz				
Číslo zakázky: 0469/21	Datum: 10/2022	Odp. projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.				
Archiv: CD\Krasna_Studanka-Mnisek_u_Liberce.3\						
Stavba: Oprava trati v úseku Krásná Studánka- Mníšek u Liberce						=
PS/SO: PS 02-41 Liberec - Mníšek u Liberce, PZTS objektů PZZ						+
Název výkresu: RD LM11 (P2827) - dispozice zařízení						list 2.3