


KLADĚČSKÉ SCHÉMA
SO 01-71-01.1 PŘELOŽKA VODOVODU DN1000

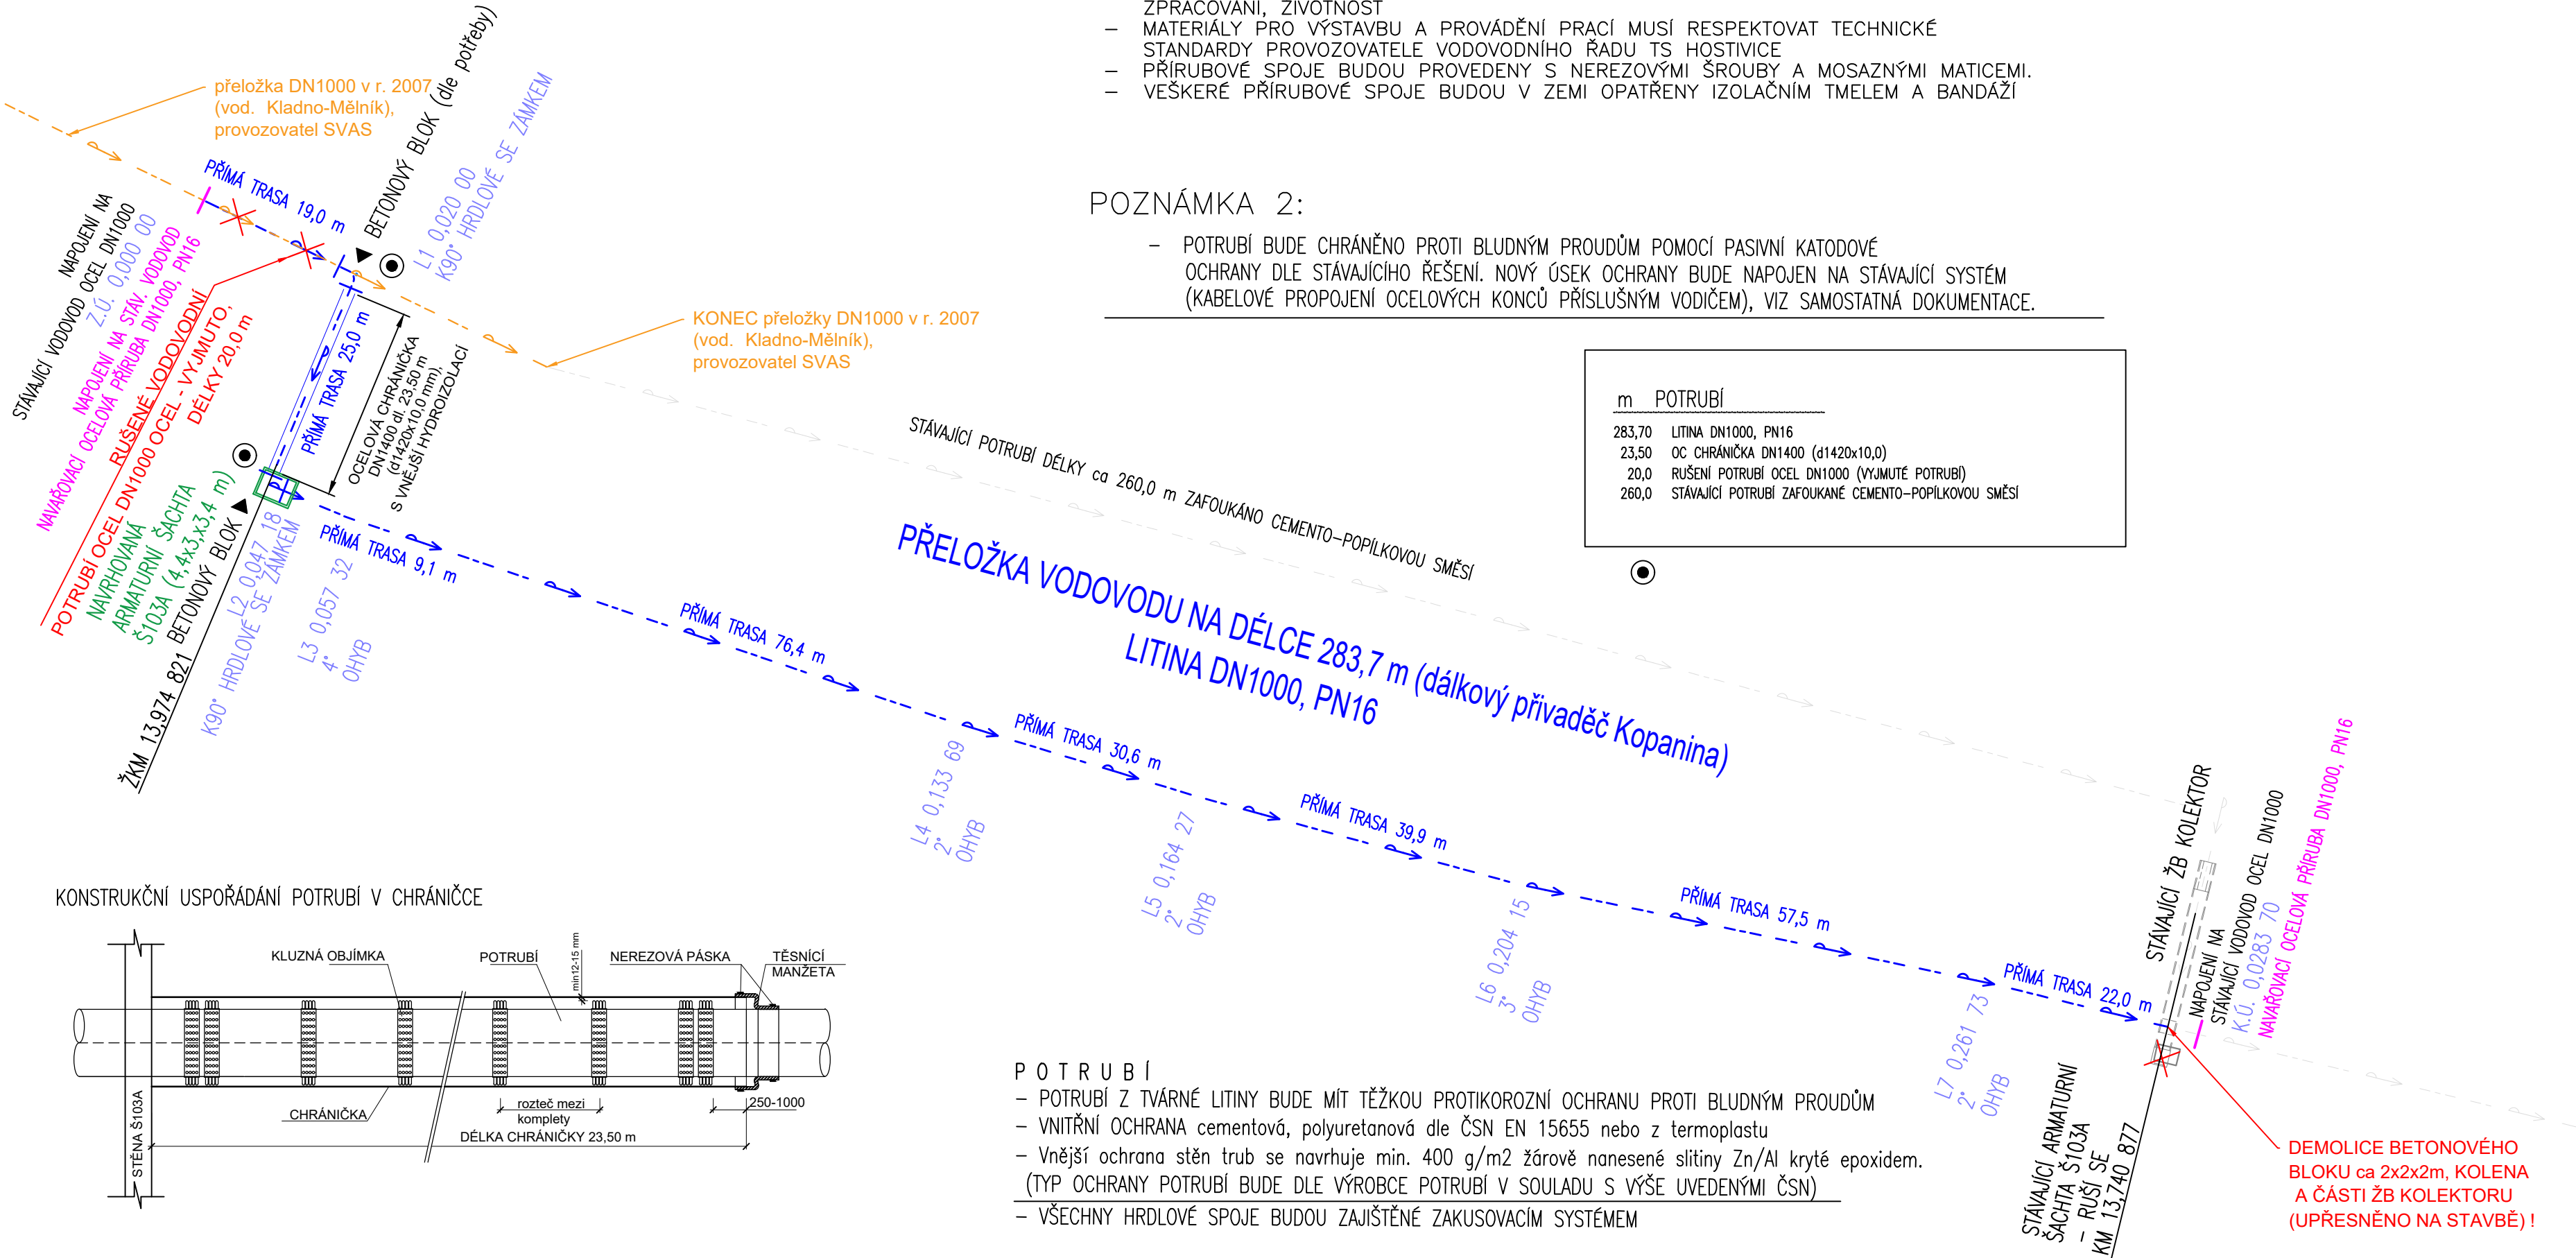

POZNÁMKA 1:

- OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, NAPŘ. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ŽIVOTNOST
- MATERIÁLY PRO VÝSTAVBU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT TECHNICKÉ STANDARDY PROVOZOVATELE VODOVODNÍHO ŘADU TS HOSTIVICE
- PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY S NEREZOVÝMI ŠROUBY A MOSAZNÝMI MATICEMI.
- VEŠKERÉ PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU V ZEMI OPATŘENY IZOLAČNÍM TMELEM A BANDÁŽÍ

POZNÁMKA 2:

- POTRUBÍ BUDE CHRÁNĚNO PROTI BLUDNÝM PROUDŮM POMOCÍ PASIVNÍ KATODOVÉ OCHRANY DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ. NOVÝ ÚSEK OCHRANY BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM (KABELOVÉ PROPOJENÍ OCELOVÝCH KONCŮ PŘÍSLUŠNÝM VODIČEM), VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE.

m POTRUBÍ	
283,70	LITINA DN1000, PN16
23,50	OC CHRÁNIČKA DN1400 (d1420x10,0)
20,0	RUŠENÍ POTRUBÍ OCEĽ DN1000 (VYJMUTÉ POTRUBÍ)
260,0	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZAFOUKÁNÉ CEMENTO-POPÍLKOVOU SMĚSÍ

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítka oprávněné osoby:	
		<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	30.8.2022	PDPs pro výběr zhotovitele po kontrole zapracování připomínek	Ing. Josef Hajaš
001	19.7.2022	Dokumentace pro stavební povolení	Ing. Josef Hajaš
000	19.4.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Josef Hajaš

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	
Kontakt:	e-mail: SZsek@szdc.cz	

Zhotovitel díla:	METROPROJEKT Praha a.s.	
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7	
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz	

Zhotovitel části/objektu:	AFRY CZ s.r.o.	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	tel.: +420 277 005 500 e-mail: afrycz@afry.com; www.afrycz.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Nosek	Specialista:	neobsazeno
--------------------------	----------------	--------------	------------

Název stavby/akce:	MODERNIZACE TRATI PRAHA - RUŽYNĚ (MIMO) - Kladno (MIMO)	Označení investora:	S631500652
Název části:	Potrubiční vedení Vodovody	Označení zhotovitele:	07910
Název objektu/díle části:	km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN1000	Označení části:	D.2.1.6
Název přílohy:	Kladečské schéma	Označení objektu/komplexu:	SO 01-71-01.1
Název díle části přílohy:		Číslo přílohy:	2. 007
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Marek Kunic	Měřítka: -	Stupeň dokumentace: DSP/PDPS
Ing. Josef Hajaš		Formáty: 4 x A4	
Kraj:	Katastrální území: TUDU:		Smluvní datum zpracování: 30.8.2022
Středočeský	viz. textová část	0101, 0711, 0741, 0742, 0743	

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500652	D	2	1	0	1	2
IČD: 07910 03 00	D	02 01 06	01 01	007		
SKARTOVACÍ ZNAK			V20/2043			