



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 03.02.2023  
Naše značka: RSTM/20230203-008/SR  
Jedn. čís. předchozího vyjádření: RSTM/20210305-001/ES  
Vyřizuje: Ing. Jiří Fogaraši  
Telefon: +420727970453  
E-mail: jiri.fogarasi@veolia.com  
Datum: 06.02.2023

**MR Design CZ, s.r.o.**

nábřeží Svazu protifašistických  
bojovníků 457/30  
70800 Ostrava

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie ČR, a.s.**  
pro účely stavebního řízení

Název akce:	Výstavba areálu HZS Přerov- IO01 Vodovodní přípojka, IO03.4 Vnitřní areálový vodovod	
Stručný popis akce:	IO01 Vodovodní přípojka, IO03.4 Vnitřní areálový vodovod	
Lokalizační údaje:	Okres:	Přerov
	Obec:	Přerov
	Název k.ú.:	Přerov
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	732918924, granakova@mrdesign.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 06.02.2023	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Region Morava-sektor Olomouc, závod DS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných i ostatních sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

Stavebník zajistí ochranu teplotenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotenského zařízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/3

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860  
[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů:* kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu neuskładňovat žádný stavební materiál či zeminu a neprovádět žádnou činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolia Energie ČR, a.s. k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie ČR, a.s. vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5 m.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení ČSN 736005 upozorňujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolia není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádějte naši značku předmětného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník


Přerov, oblast jižně od Přerova, Jihomoravský, Zlínský kraj - Stanislav Mužík, tel.702223746,  
[stanislav.muzik@veolia.com](mailto:stanislav.muzik@veolia.com)

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuta třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířena nebo využívána.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Radek Dubravský**  
Vedoucí sektoru  
Tel.: +420 581 809 505  
E-mail: [radek.dubravsky@veolia.com](mailto:radek.dubravsky@veolia.com)

Nádraží

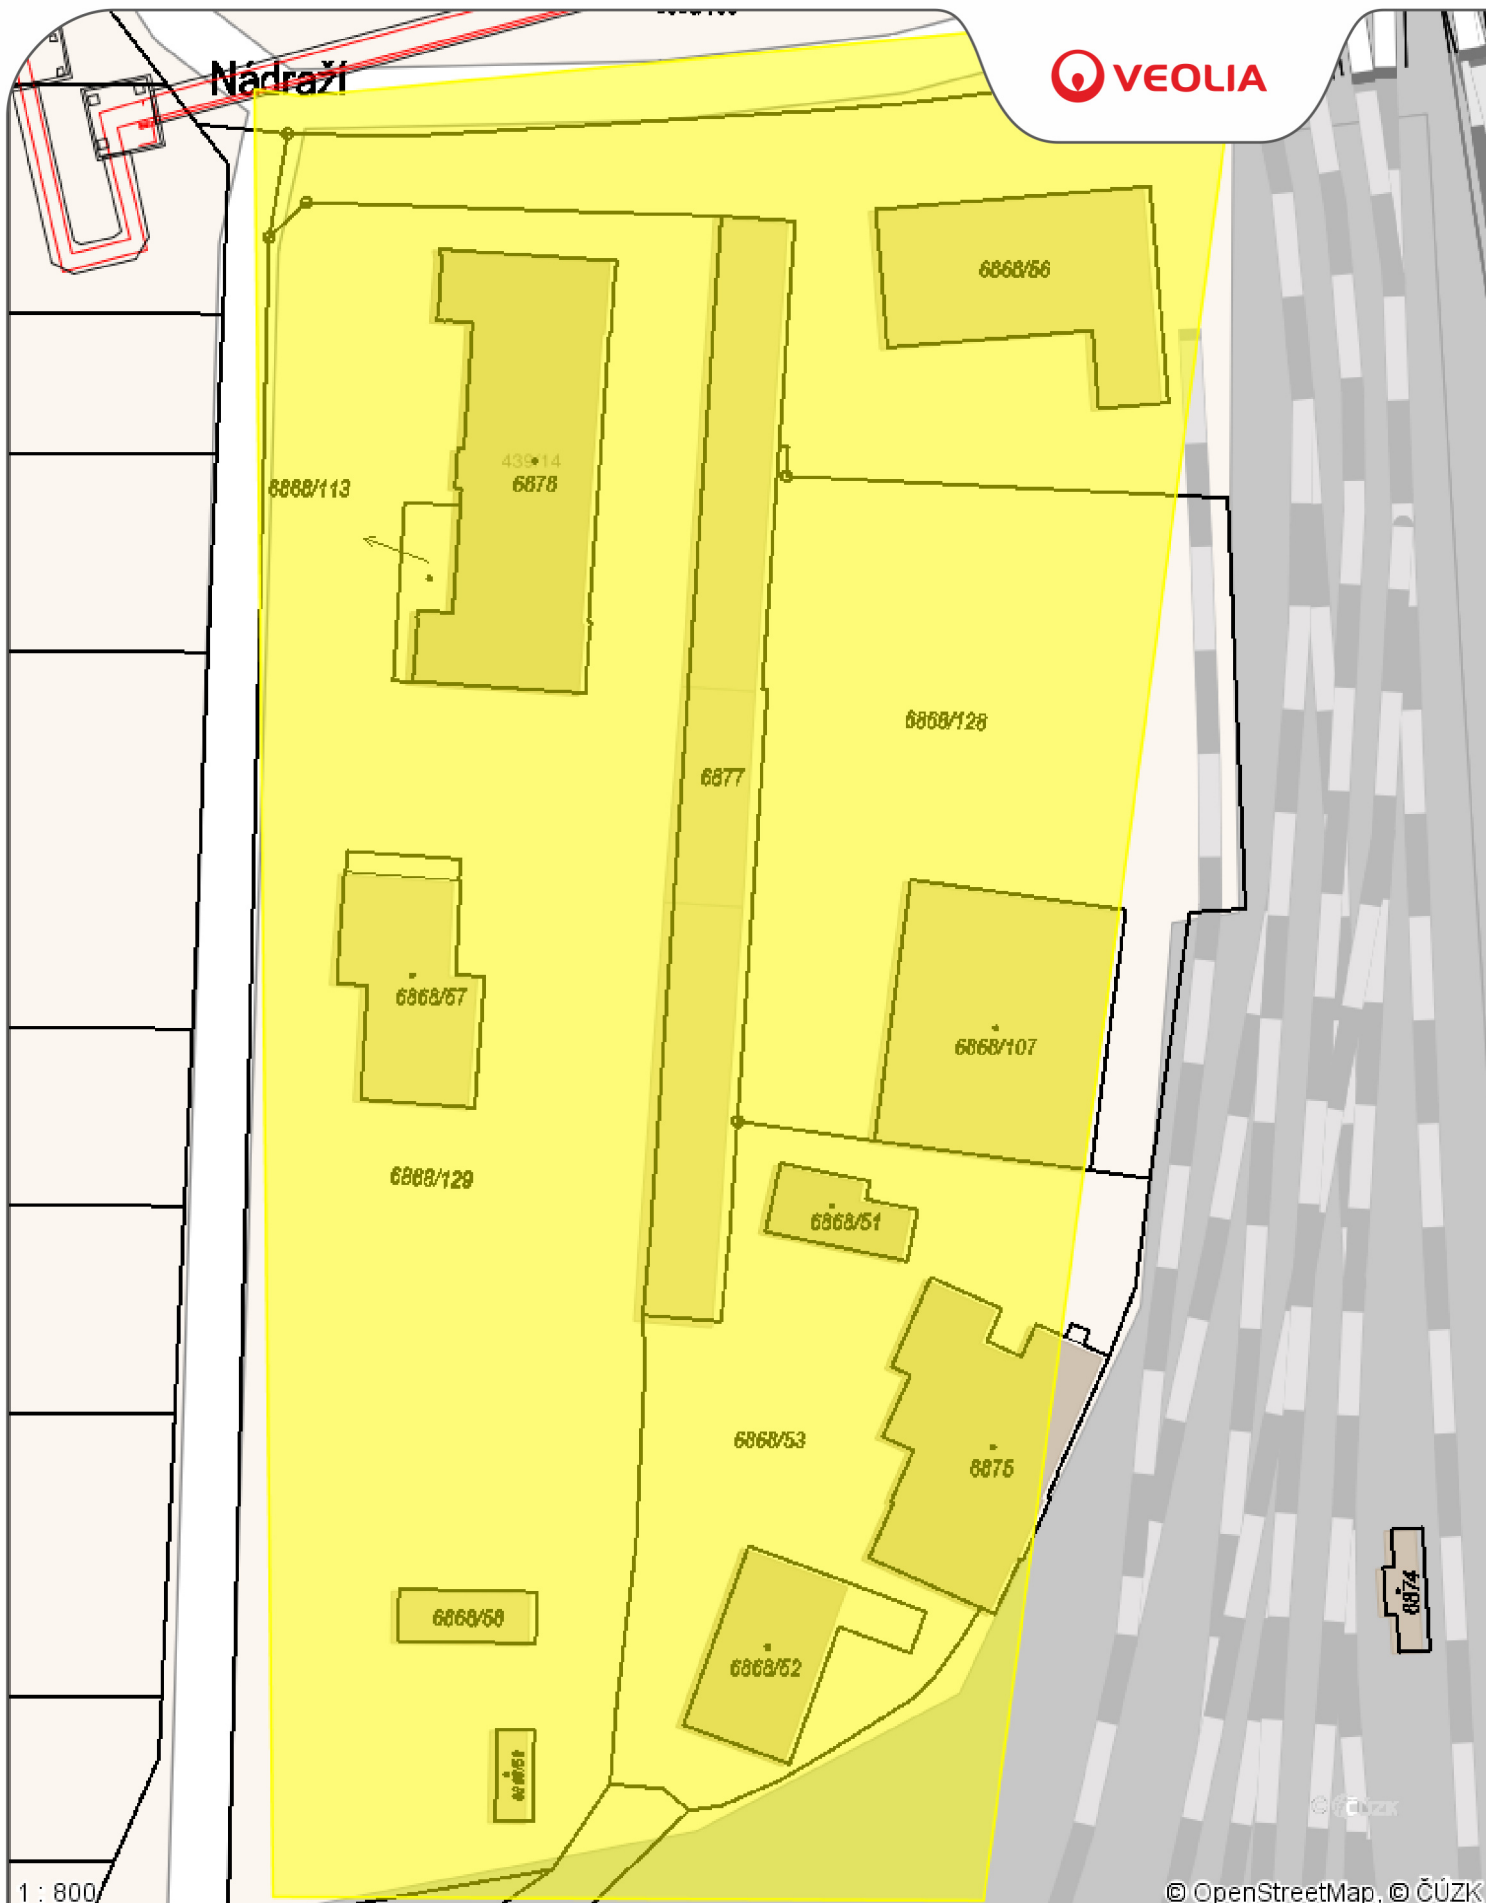

1 : 800






© OpenStreetMap, © ČÚZK

### Příloha č.1

Datum: 06.02.2023

Vyřizuje: Ing. Jiří Fogaraši

#### Legenda:

-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekty