


Lipová lázně


Jeseník

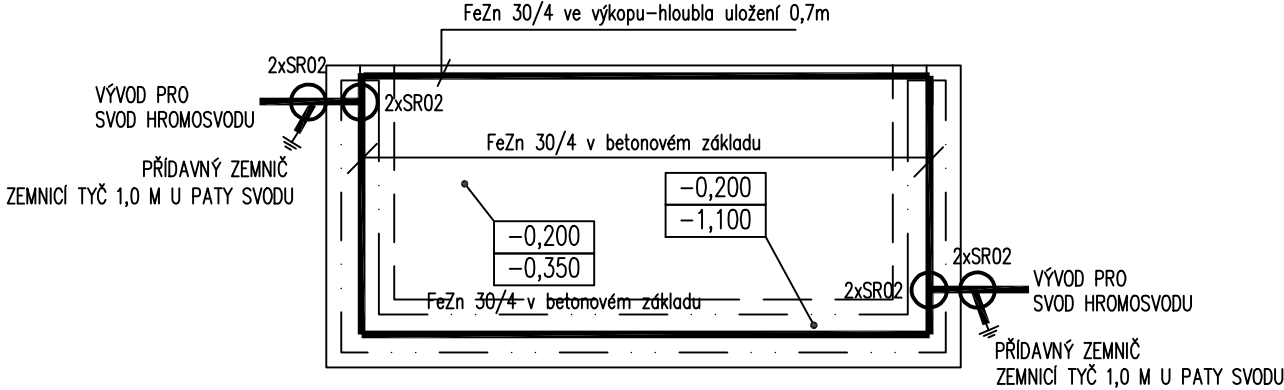

VÝVOD PRO SVOD HROMOSVODU :  
PÁSEK VYTÁHNOUT NAD TERÉN,PONECHAT REZERVU 2,0 M PRO PŘÍPOJENÍ SVODU  
ZEMNÍ SOUSTAVA : ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ  
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
	01/2022	ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE DOKUMENTACE	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:	 Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	VYPRACOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	KONTROLOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Lipová-lázně/ k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DUSP	
Rekonstrukce zastávky Lipová lázně zastávka SO 13 Potůčník, přístřešek pro cestující			ZAK. ČÍSLO 002-2019	
			MĚŘITKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
			DATUM: 1/2022	
			ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA 7
Půdorys základů-uzemnění				