




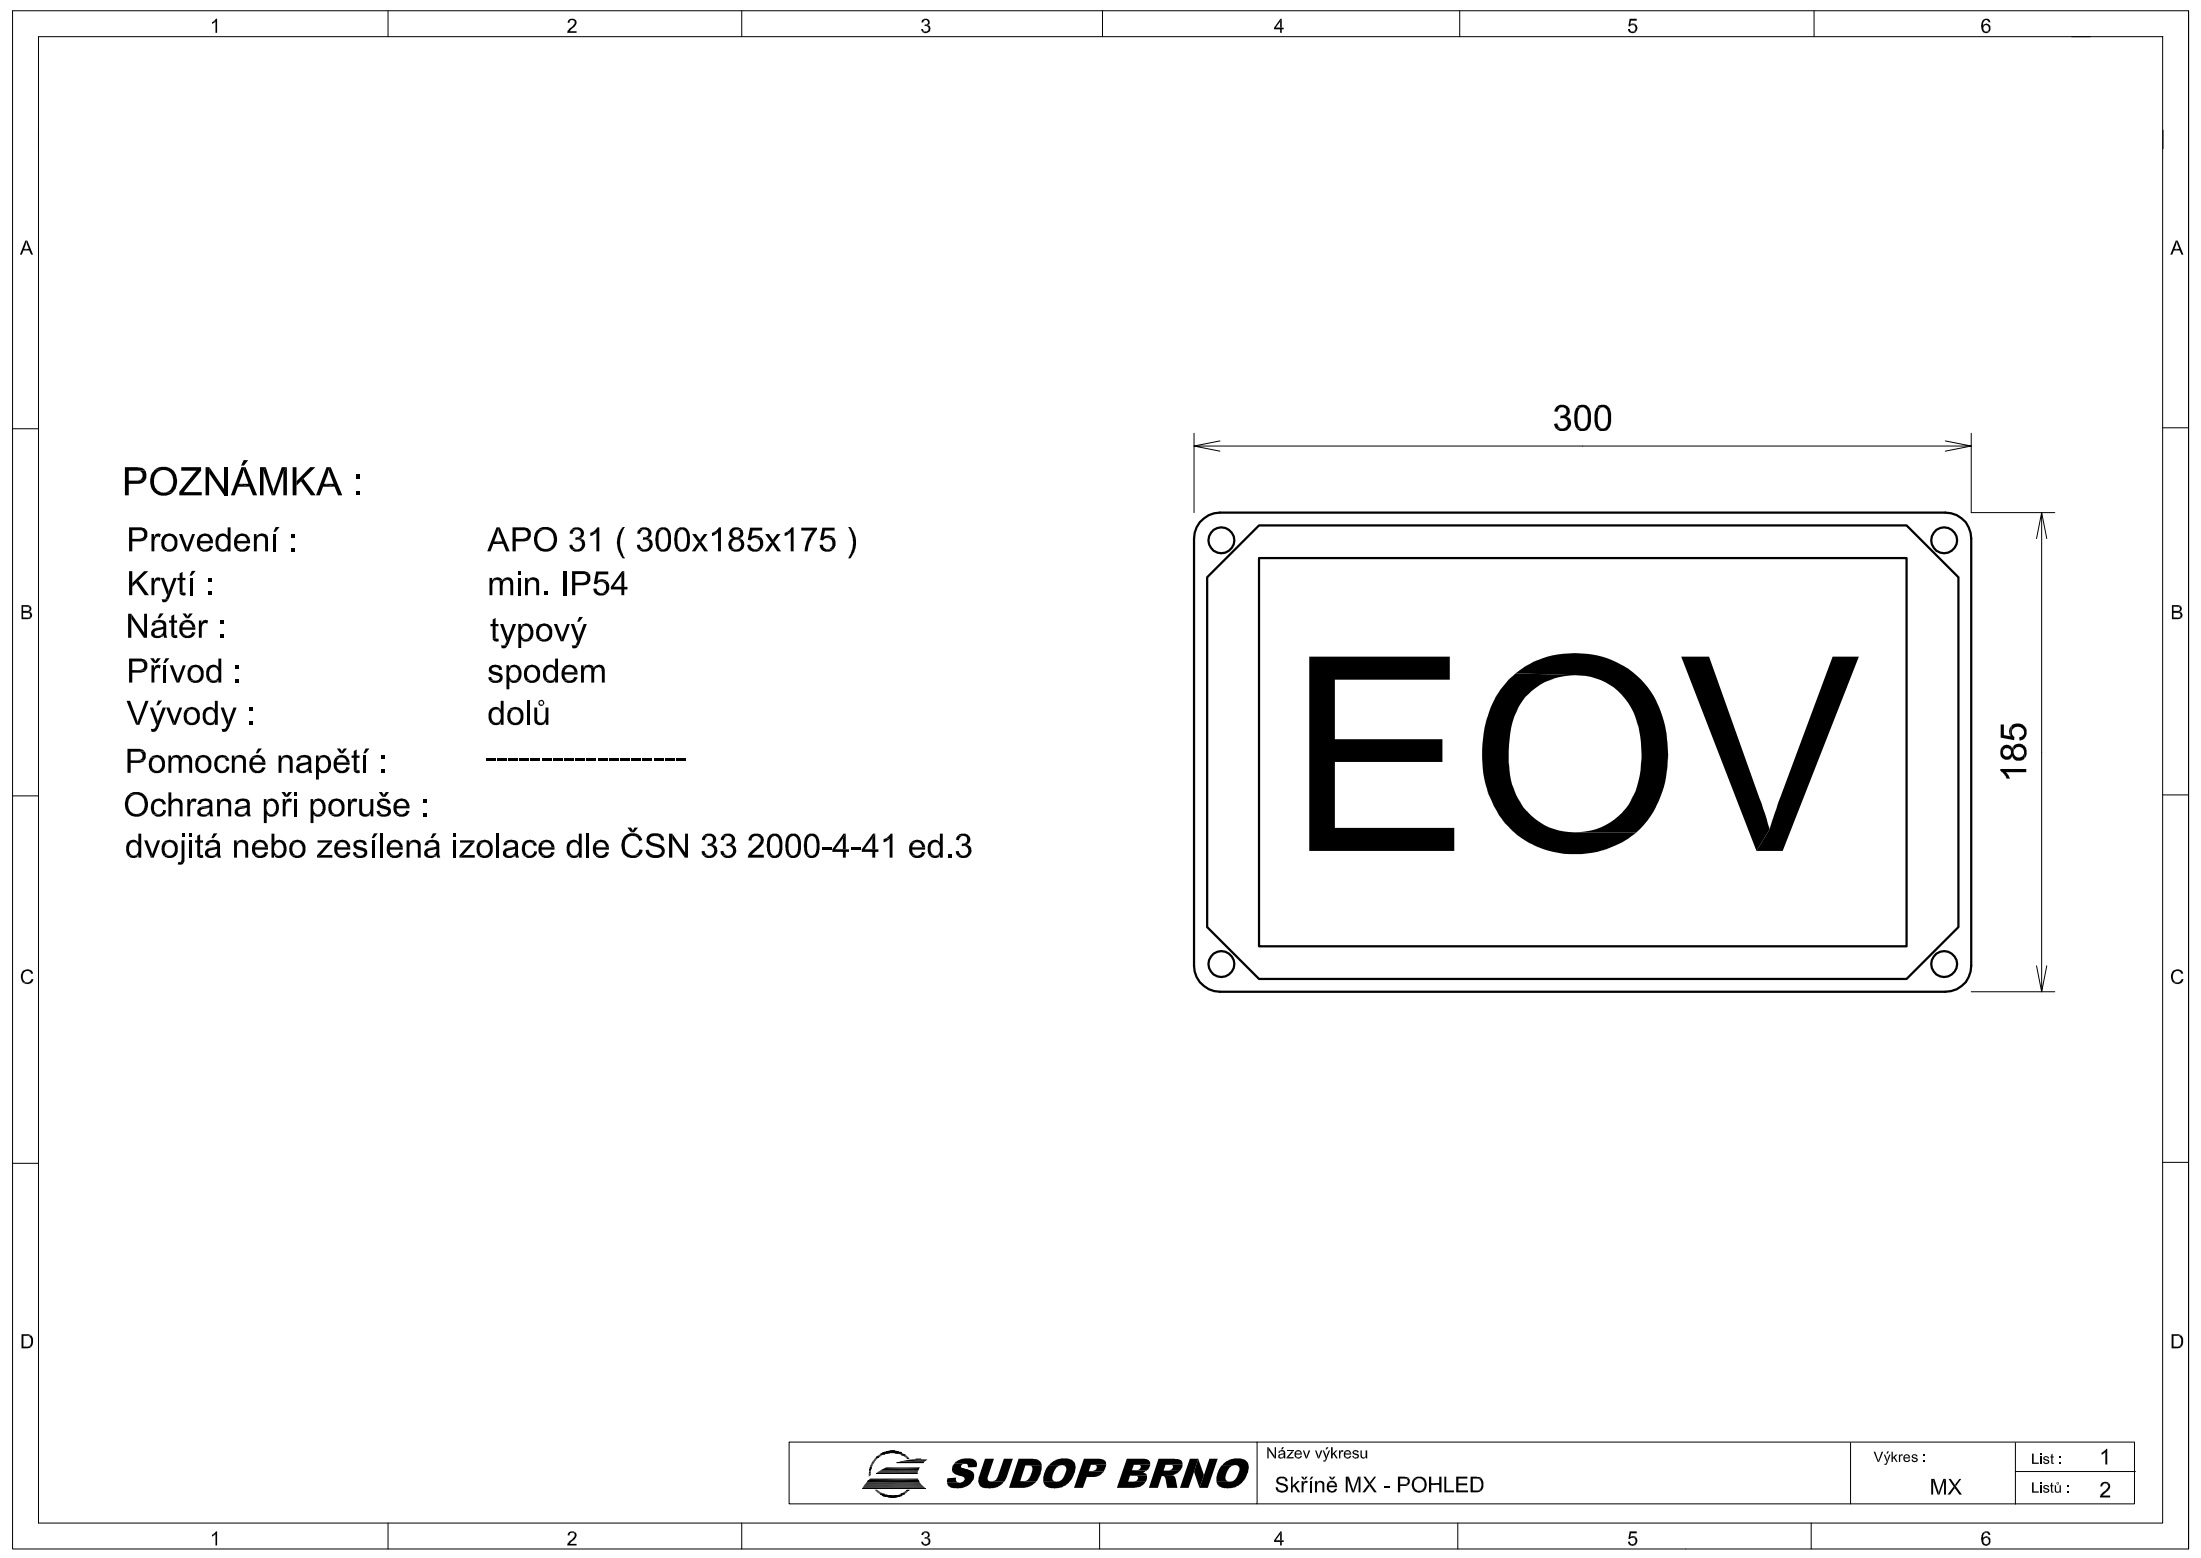
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis:</div> <div>Datum:</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Petr Kortyš

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	 SUDOP BRNO	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Zhotovitel objektu:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	 SUDOP BRNO	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Zářecký	Specialista:	Ing. Jan Zářecký

Název stavby/akce:	Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa	Označení investora:	S622000070
		Označení zhotovitele:	20107-01-1021
Název části:	Ohřev výhybek (elektrický, plynový)	Označení části:	D.2.3. 4
Název objektu/dílní části:	Žst. Žulová, EOv	Označení objektu/komplexu:	SO 57-84-01
Název přílohy:	Schémat zapojení svorkovnicových skříněk	Číslo přílohy:	2. 004
Název dílní části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	A4
Ing. Jan Zářecký	Ing. Jan Zářecký	Formáty:	DUSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	27.11.2021


Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 0 7 0	- P D P S	- D 2 3 0 4	- S O 5 7 8 4 0 1	- X X	- 2 - 0 0 4	- 0 0 1



POZNÁMKA :

Provedení : APO 31 (300x185x175)
Krytí : min. IP54
Nátěr : typový
Přívod : spodem
Vývody : dolů
Pomocné napětí : -----
Ochrana při poruše :
dvojitá nebo zesílená izolace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

PŘÍVOD 2

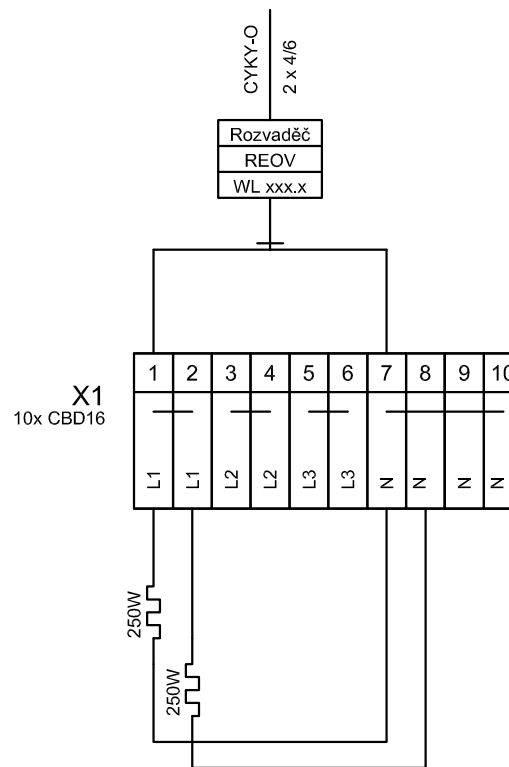

MXP x.1 - ST

ROZVODNÁ SKŘÍŇKA MXP V KOLEJIŠTI A PŘIPOJENÍ TOPNIC TÁHEL VÝHYBKY