LEGENDA:

- PTH – PROGRAMOVATELNÁ BEZDRÁTOVÁ TERMOSTATICKÉ HLAVICE S BATERIOVÝM NAPÁJENÍM, PID REGULACE, ŽIVOTNOST BATERIÍ min. 2 ROKY, DISPLEJ (SOUČÁST DODÁVKY VYTÁPĚNÍ)
- RJ – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S BAREVNÝM DOTYKOVÝM DISPLEJEM, MOŽNOST PŘIPOJENÍ PŘES WIFI A OVLÁDÁNÍ PŘES MOBILNÍ APLIKACE, TÝDENNÍ ČASOVÝ REŽIM VYTÁPĚNÍ, OVLÁDÁ PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY BEZDRÁTOVÝMI HLAVICEMI
  UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY BUDE DLE POTŘEB PRONAJÍMATELE (SOUČÁST DODÁVKY MaR)
  JEDNOTKA JE NAPÁJENA 230V/AC NAPŘÍMO Z ELINST. KRABICE
- DVEŘNÍ CLONA
- ROZVADĚČ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA
- AUTOMATICKÉ DVEŘE
- ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- VODOMĚR
- MĚŘIČ TEPLA
- TOPNÉ TĚLESO
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.1
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.2
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.3
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.4
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.5
- REGULAČNÍ ZÓNA Č.6
- txt – POPIS K ŘÍDÍCÍM JEDNOTKÁM
- txt – POPIS M–Bus
- txt – POPIS REGULACE, PORUCHOVÝCH STAVŮ, DVEŘNÍCH CLON
- txt – POPIS – OSTATNÍ

POZNÁMKY:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 ZÁKLADNÍ - S OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 413.1.1.1.

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM UMÍSTĚNÝM S JIŠTĚNÍM V ROZVADĚČÍCH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 POSPOJOVÁNÍM SPOLEČNĚ S UZEMNĚNÍM A UVEDENÍM NA SPOLEČNÝ POTENCIÁL NA "EP" SVORKOVNICI DLE ČL. 413.1.2 A 413.N6.4.

KRYTÍ EL. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT DLE VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE PROJEKTOVANÁ V EL. SOUSTAVĚ 3+PE+N 400/230V AC/TN-S.

VEŠKERÉ EL. ROZVODY MaR V OBJEKTU V JSOU VEDENY V CHRÁNIČKÁCH NEBO ŽLABECH - KABELOVÉ TRASY MaR BUDOU VEDENÉ SOUBĚŽNĚ S OSTATNÍMI ROZVODY ELEKTROINSTALACE

U SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KTERÉ BUDOU VEDENÉ V SOUBĚHU SE SILNOPROUDÝMI ROZVODY, MUSÍ BÝT DODRŽENA ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, NEBO MUSÍ BÝT OD SEBE ODDĚLENÉ PŘEPÁŽKOU

PŘI REALIZACI JE NUTNÉ TYPY KABELŮ KOORDINOVAT NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ OSAZENÉHO VÝROBKU

DVEŘNÍ CLONY BUDOU S VLASTNÍ REGULACÍ - VZHLEDEM K REAKČNÍM ČASŮM NESMÍ BÝT VENTIL DVEŘNÍ CLONY ZAVÍRÁN. VENTILÁTOR CLONY BUDE SPOUŠTĚN DLE OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ S PRODLOUŽENÝM DOBĚHEM PRO ELIMINACI NADMĚRNÉ ČETNOSTI SPÍNÁNÍ - DOBĚH MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN S VÝROBCEM DVEŘNÍ CLONY

BARVA	OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA
	0P01	SCH. HALA CHODBA	51.68
	0P02	KOMERČNÍ PROSTOR	68.65
	0P07	KOMERČNÍ PROSTOR	43.52
	0P08a	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	26.49
	0P08b	VÝMĚNÍK STANICE ZÁZEMÍ	8.25
	0P09a	WC ŽENY	11.27
	0P09b	PŘEDSÍŇ - WC ŽENY	8.43
	0P11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	8.35
	0P12a	WC MUŽI	18.98
	0P12b	PŘEDSÍŇ - WC MUŽI	8.40
	0P13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.77
	0P15c	ROZVODNA NN	12.87
	0P16a	CHODBA	9.04
	0P16b	PŘEDSÍŇ WC	2.52
	0P16c	WC	1.52
	0P17	SKLAD	6.51
	0P18	DENNÍ MÍSTNOST/OSTRAHA	25.02
	0P19a	TECH.ZÁZEMÍ PŘEDSÍŇ	9.28
	0P19b	TECH.ZÁZEMÍ VÝPRAVČÍ	19.77
	0P19c	PŘEDSÍŇKA	2.90
	0P19d	TECH.ZÁZEMÍ KUCHYŇKA	4.99
	0P19e	TECH.ZÁZEMÍ WC	1.93
	0P19f	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	26.56
	0P19g	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	41.92
	0P19h	TECH.ZÁZEMÍ ROZVODNA	14.40
	0P19i	TECH.ZÁZEMÍ TECHNOLOGIE	22.22
	0P20	TECH.ZÁZEMÍ VSTUP SCH.	3.73
	0P21	NÁSTUPIŠTĚ ARKÁDA	120.28
	0P22	NÁSTUPIŠTĚ ARKÁDA	113.78
	0P25	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 1	11.26
	0P26	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 2	11.21
	0P27	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 3	11.46
	0P28	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 4	12.67
	0P29	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 5	10.44
	0P30	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 6	11.37
	0P31	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 7	11.14
	0P32	PODMOSTNÍ KOJE ČÁST 8	13.35
	0P33	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 1	52.59
	0P34	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 2	86.72
	0P35	PODMOSTNÍ ČÁST PRŮCHOD 2	52.54
	1P02	VÝTAH	6.87

sfdi – STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

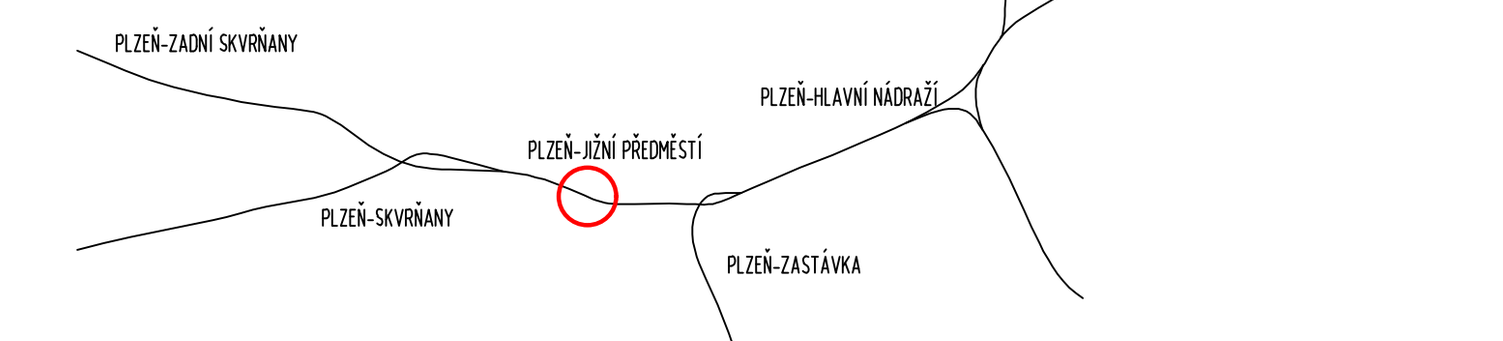

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	SEAP
Adresa:	Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany
Kontakt:	T: +420 371 746 011] E: seap@seap.cz]
Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek — Specialista: Jan Šafránek, DiS.

SPRÁVA ŽELEZNIC

seap

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**	Označení investora: S631900277 Zakázka: 120 047
Název části:	Technika prostředí staveb	Označení části: **D.2.2.1.3.4**
Název objektu/dílčí části:	**Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí** **Měření a regulace**	Označení objektu/komplexu: **SO 65-71-65.01**
Název přílohy:	Půdorys 1.PP	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2 101**
Název dílčí části přílohy:	Nový stav	
Odpovědný projektant: Ing. Vlastimil Brada, CSc.	Zpracovatel přílohy: Jan Šafránek, DiS. — Měřítko: 1:100, Formáty: 1260x297	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Plzeň [721981] — TUDU: 0203 B1	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:
S631900277_PDPSD22134_SO657165_01_2_101_P02

[Prostor pro další informace]