


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

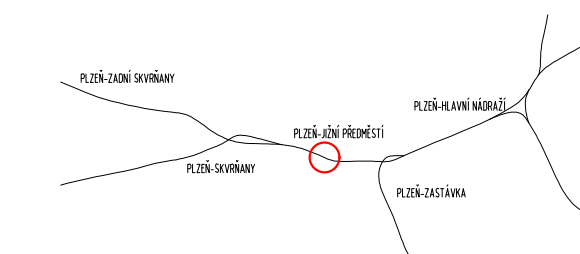


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	SEAP	
Adresa:	Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany	
Kontakt:	T: +420 371 746 011 E: seap@seap.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek	Specialista: Veronika Burianová, DiS.
--------------------------	-------------	---------------------------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí	Označení investora: S631900277
Název části:	Technika prostředí staveb	Zakázka: 120 047
Název objektu/díle části:	Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí Zdravotně technické instalace	Označení části: D.2.2.1.3.1 Označení objektu/komplexu: SO 65-71-65.01
Název přílohy:	Axonometrie - vodovod	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2 105
Název díle části přílohy:	Nový stav	Stupeň dokumentace: PDP5
Odpovědný projektant:	Veronika Burianová, DiS.	Měřítka: 1:100 Formáty: 1050x297
Kraj:	Plzeňský kraj	TUDU: 0203 B1
Plzeňský kraj:	Plzeň [721981]	Smluvní datum zpracování: 30.11.2023
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt: Píloha: Revize:
[Prostor pro další informace]		

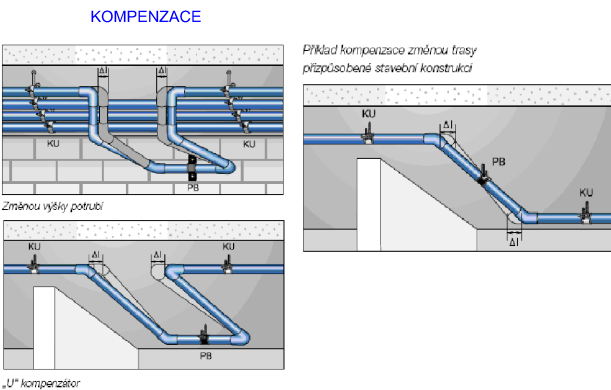

- LEGENDA:
- STUDENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - CIRKULACE
 - ROZVODY VYTÁPĚNÍ
 - ROZVODY VYTÁPĚNÍ

VÝŠKY VÝTOKŮ NAD PODLAHOU:

Umyvadlo, rohový ventil0,60m
Klozet závěsný , roh. ventil.....1,05m
Sprcha1,20m
Automatická pračka, myčka0,60m
Nástěnný ventil s výtokem na hadici...1,10m

- POZNÁMKA:
- Vodovodní přípojka je stávající včetně fakturačního vodoměru. Místo napojení bude ve stávající revizní šachtě v podlaze chodby OP16a. Šachta bude stavebně opravena, bude osazen nový poklop pro zadiáždění.
 - Veškeré stávající rozvody vody budou kompletně demontovány vyjma nájemního prostoru 1P11 (zubatí). Demontáže musí být prováděny systematicky tak, aby byla vždy zachována funkčnost ucelených částí rozvodů vody, které nebudou v dotčené etapě řešeny. Předpokládá se provizorní propojení rozvodů buďto potrubím nebo hladicí (vše s atestem na pitnou vodu).
 - Před jakýmkoliv zásahem do stávajících rozvodů musí být provedeny sondy a prověřena trasa, zda bude dotčená část rozvodů vody funkční.
 - Veškeré rozvody vodovodního potrubí musí být tepelně izolovány dle vyhl. č.193/2007 Sb.
 - Pro vnitřní rozvody vody vedené v podlahách, stěnách, předstěnách i pod stropem bude použito vícevrstvé vodovodní potrubí s menší délkovou roztažností s atestem pro pitnou vodu a to včetně typového příslušenství, podpěr, závěsů a úchyť.
 - Rozvody budou vždy provedeny tak, aby byla umožněna jejich dilatace včetně typového provedení pevných bodů a kluzných podpěr.
 - Na rozvodech budou po ucelených částech umístěny uzavírací ventily s vypouštěním, cirkulace bude regulována ve výměňkové stanici.
 - Ve veřejných sanitárních zázemích (OP09a, OP09b, OP11, OP12a, OP12b, OP13, 1P07b) budou osazeny zařizovací předměty včetně baterií dle příloženého standardu, umyvadlové a vývěvkové baterie budou vybaveny perlatorem.
 - V zázemí ČD budou osazeny typové keramické zařizovací předměty včetně typových pákových vodovodních baterií.
 - Sanitární zázemí budou vybavena osoušeči rukou, zásobníky mýdla, držáky na toaletní papír, háčky, WC štětky, odpadními koši, atd. dle stavební části.
 - Pro nájemní prostory je rozvedena pouze studená voda - příprava pro budoucí napojení nájemní jednotky. Pro tyto nájemní prostory budou osazeny podružné vodoměry, které musí být vybaveny dálkovým odečtem dat. Dálkový odečet musí být kompatibilní s dálkovým odečtem vytápění.
 - V prostorách 0.19f, 0.19g, 0.19h, 0.19i nesmí být prováděny žádné stavební a montážní práce. Pokud bude nutné do těchto prostor zasáhnout, pak vždy se souhlasem SZDD. Stávající potrubí bude v dotčených prostorách ponecháno, zaslepeno a označeno jako nefunkční. V dotčených prostorách se nachází velmi citlivá elektronická zařízení!!!!

