


Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	ing. Petr Adam
001	24.04.2024	Opravy dle připomínek zadávacího řízení	ing. Petr Adam

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	AFSAG Hrádek		 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	
Ing. Vladislav Šeřl	Ing. Luboš Procházka	Ing. Luboš Procházka	Kryštof Kořat	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	S-kód:	S631500687
		Zakázka:	2020/0074
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu:	ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy Technika prostředí staveb	Číslo objektu/komplexu:	SO 15-71-01.04
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku	Číslo přílohy:	2 515
Název dílčí části přílohy:	Schéma rozvaděče R2.2	Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Hrádek nad Nisou [647390]	0941 F1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	25.05.2022	4 x A4	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 8 7	— P D P S	— D 2 2 0 1	— S O 1 5 7 1 0 1
			— 0 4 — 2 — 5 1 5 — 0 0 1

Prostor pro další informace

BĚŽNÁ SIŤ

P_i	=	25 kW	I_{max}	=	36,23 A
P_s	=	15 kW	I_p	=	21,73 A


I_k''	[kA]
\leq	10

místo napojení : RH2
nadřazené jističi : 40A
napájecí kabel : 1x CYKY 5x16
napěťové soustava : 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

-TYP ROZVADĚČE :

- OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
- 600x1600x250 mm (Š/V/H)
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PŘESNÉ ROZMĚRY ROZVADĚČE A ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČÍ DODAVATEL
- MIN.30% PROSTOROVÁ REZERVA
- PŘÍVOD/VÝVODY – HOREM

R01 – ZMĚNA TEXTU (ROZMĚRY, ..)

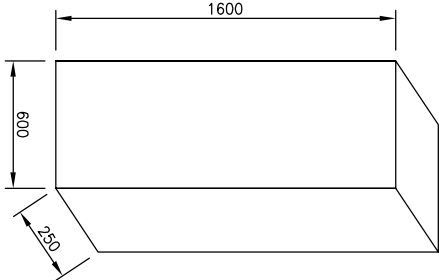

AKCE : HRÁDEK nad NISOU
SO 15-71-01
VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE R2.2

Výpracoval : KRYŠTOF KOŠAT		list číslo : 01	Číslo revize
Stupeň : PDPS		počet listů : 04	
Datum zpracování 05.2022	Datum změny 04.2024	č.v. : 515	01




VÝKRES : SCHEMA ROZVÁDĚČE R2.2

05.2022	04.2024
---------	---------

04.2024


č.v. : 515	01
------------	----

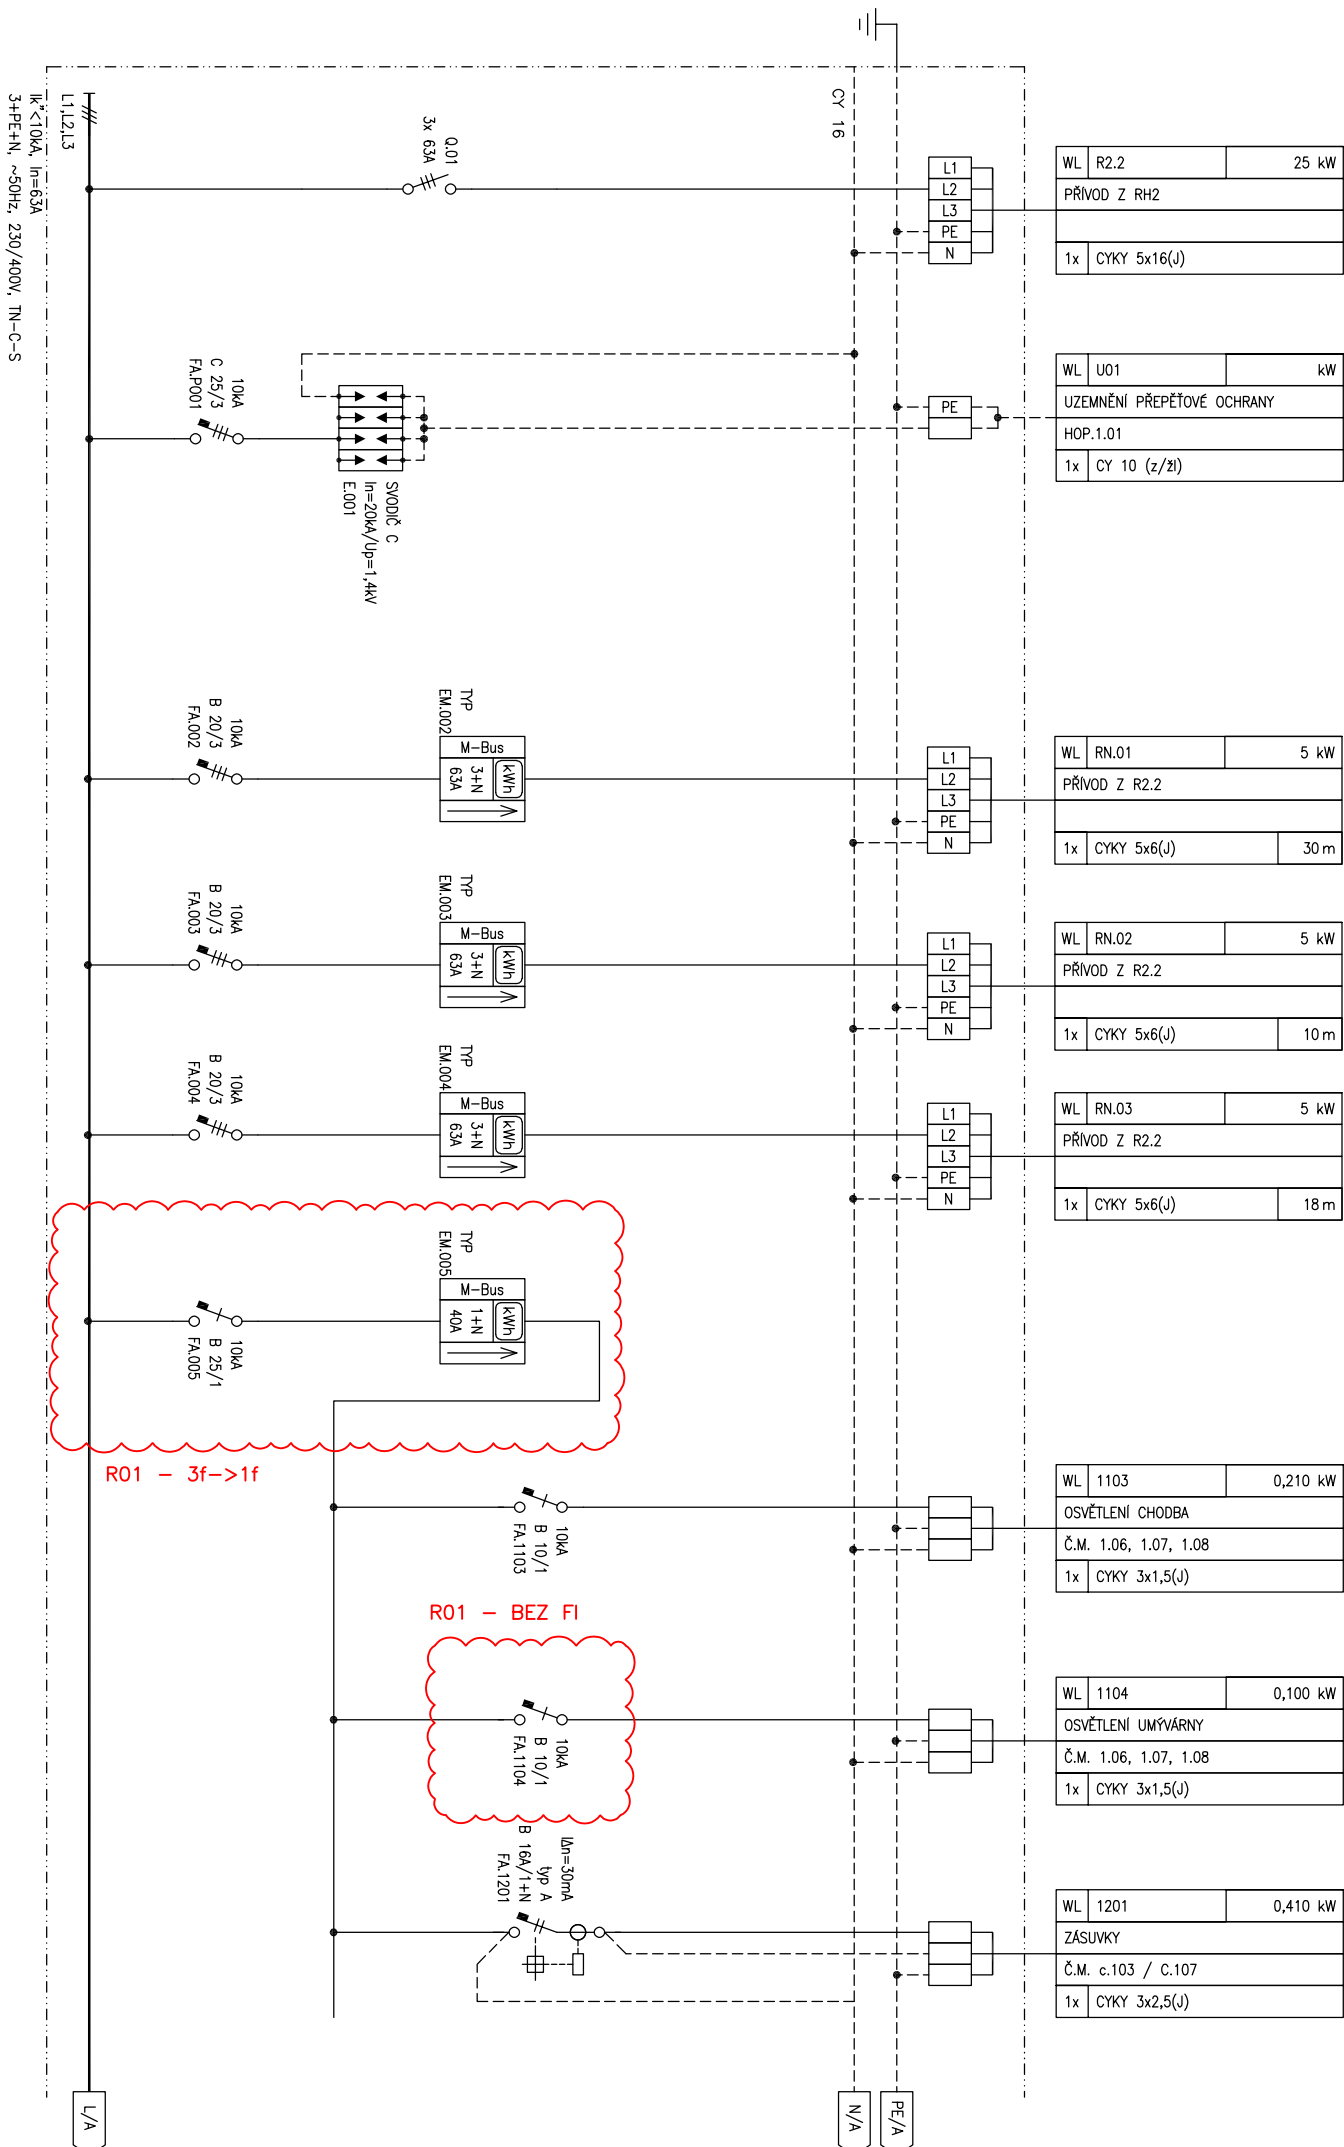



AKCE : HRÁDEK nad NISOU
SO 15-71-01
VÝKRES : SCHEMA ROZVÁDĚČE R2.2

Výpracoval : KRYŠTOF KOŠAT	list číslo : 04	Číslo revize
Stupeň : PDPS	počet listů : 04	
Datum zpracování 05.2022	Datum změny 04.2024	
	č.v. : 515	01

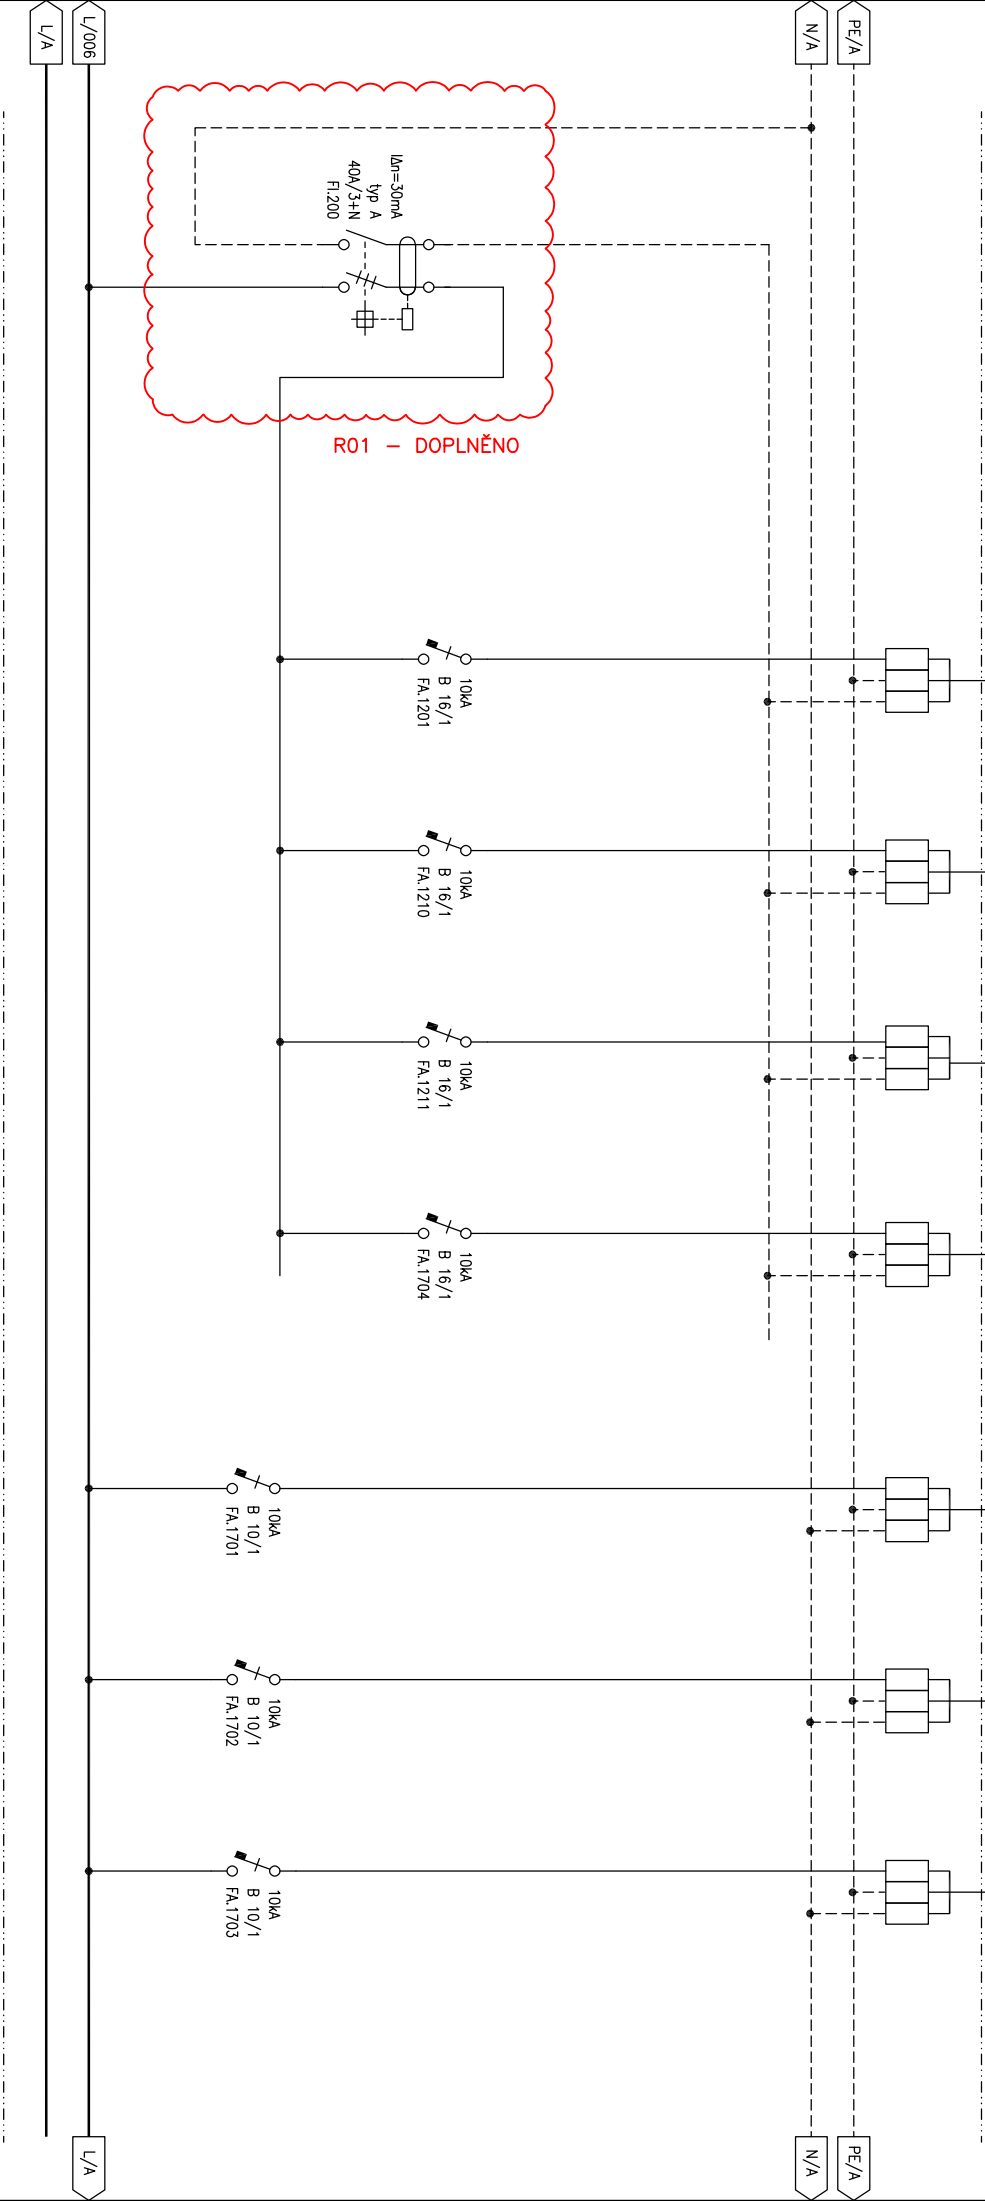

WL	1201	0,5 kW
ZÁSUVKA		
Č.M. C.114		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	1210	2,5 kW
ZÁSUVKY pro AUTOMAT		
Č.M. C.117		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	1211	2,5 kW
ZÁSUVKY pro AUTOMAT		
Č.M. C.117		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	1704	2,5 kW
PRÚTOKOVÝ OHŘÍVAČ		
Č.M. C.114		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	1701	0,20 kW
TRAFO PRO ZTI		
Č.M. C.101		
1x	CYKY 3x1,5(J)	

WL	1702	0,20 kW
TRAFO PRO ZTI		
Č.M. C.107		
1x	CYKY 3x1,5(J)	

WL	1703	0,3 kW
NOUZOVÁ SIGNALIZACE		
Č.M. C.107		
1x	CYKY 3x1,5(J)	