


Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	ing. Petr Adam
001	24.04.2024	Opravy dle připomínek zadávacího řízení	ing. Petr Adam

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>AFSAG Hrádek</b>	 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>AFRY CZ s.r.o</b>	 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Vladislav Šeřl	Ing. Luboš Procházka	Ing. Luboš Procházka	Kryštof Kořat

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou</b>	S-kód:	<b>S631500687</b>
		Zakázka:	<b>2020/0074</b>
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části:	<b>D.2.2.1</b>
Název objektu:	<b>ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy Technika prostředí staveb</b>	Číslo objektu/komplexu:	<b>SO 15-71-01.04</b>
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku	Číslo přílohy:	<b>2 516</b>
Název dílčí části přílohy:	Schéma rozvaděče RV2	Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Hrádek nad Nisou [647390]	0941 F1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	25.05.2022	5 x A4	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 8 7	— P D P S	— D 2 2 0 1	— S O 1 5 7 1 0 1
			— 0 4 — 2 — 5 1 6 — 0 0 1

Prostor pro další informace

BĚŽNÁ SIŤ

$P_i$	=	15 kW	$I_{max}$	=	21,73 A
$P_s$	=	9 kW	$I_p$	=	13,04 A


$I_k''$	[kA]
$\leq$	10

*místo napojení* : RH  
*nadřazené jističi* : 40 A  
*napájecí kabel* : 1x CYPY 5x16  
*napěťová soustava* : 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

-TYP ROZVADĚČE :


- OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ
- 800x1600x250 mm (Š/V/H)
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PŘESNÉ ROZMĚRY ROZVADĚČE (DO VÝKLENKU PO PŮVODNIM ROZVADĚČI RV2 V DK)
- MIN.30% PROSTOROVÁ REZERVA
- PŘIVOD/VÝVODY – HOREM
- NEVUŽITÉ OKRUHY V ROZVADĚČI RV2 BUDOU PONECHÁNY JAKO REZERVY.

R01 – ZMĚNA TEXTU (ROZMĚRY, VENKOVNÍ PROVEDENÍ, ..)

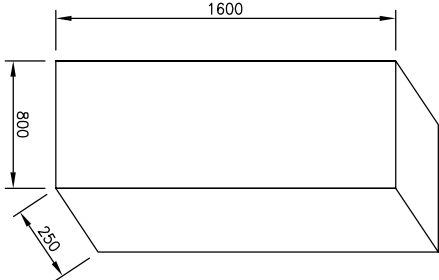

AKCE : HRÁDEK nad NISOU  
SO 15-71-01  
VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE RV2

Výpracoval : KRYŠTOF KOŠAT		list číslo : 01	Číslo revize
Stupeň : PDPS		počet listů : 04	
Datum zpracování	Datum změny	č.v. : 516	01
05.2022	04.2024		

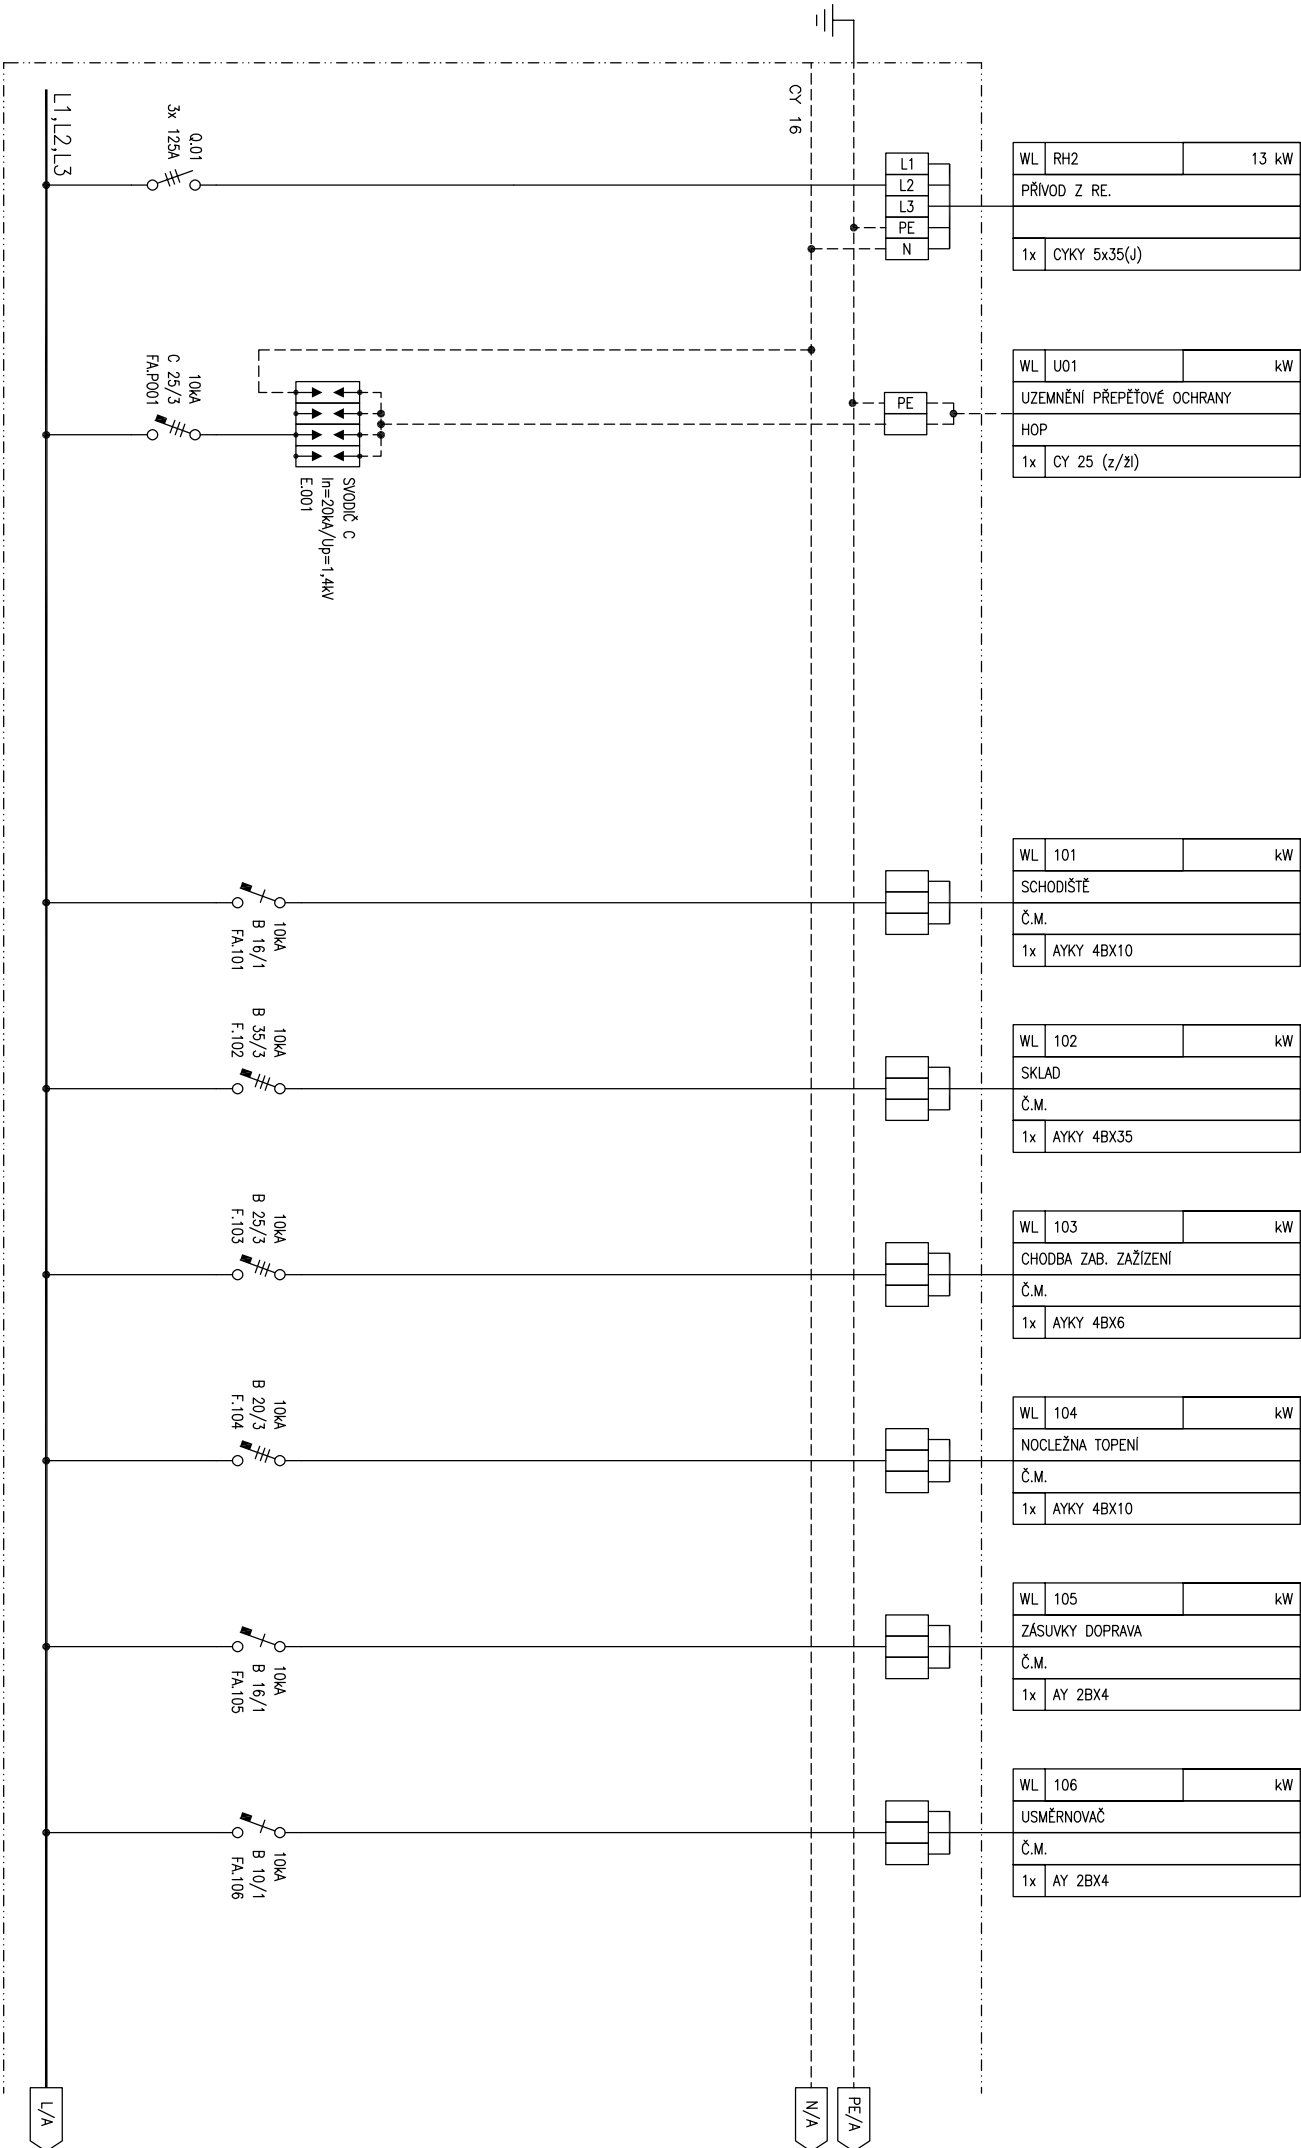

WL	107		kW
RADIOFIKACE			
Č.M.			
1x	CYKY	2BX2,5	

WL	108		kW
CHODBA, SKLEP, ZAVAZADLA			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	109		kW
VSTUPNÍ DVEŘE			
Č.M.			
1x	CYKY	2BX2,5	

WL	110		kW
WC			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	111		kW
HALA			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	


WL	112		kW
ÚSCHOVNA			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	113		kW
JÍZDNÍ ŘÁD			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	115		kW
PIKTOGRAMA			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	116		kW
PŘÍCHOD. HALA			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

WL	117		kW
SVĚTLO PŘED ZAVAZADLY			
Č.M.			
1x	AY	2BX4	

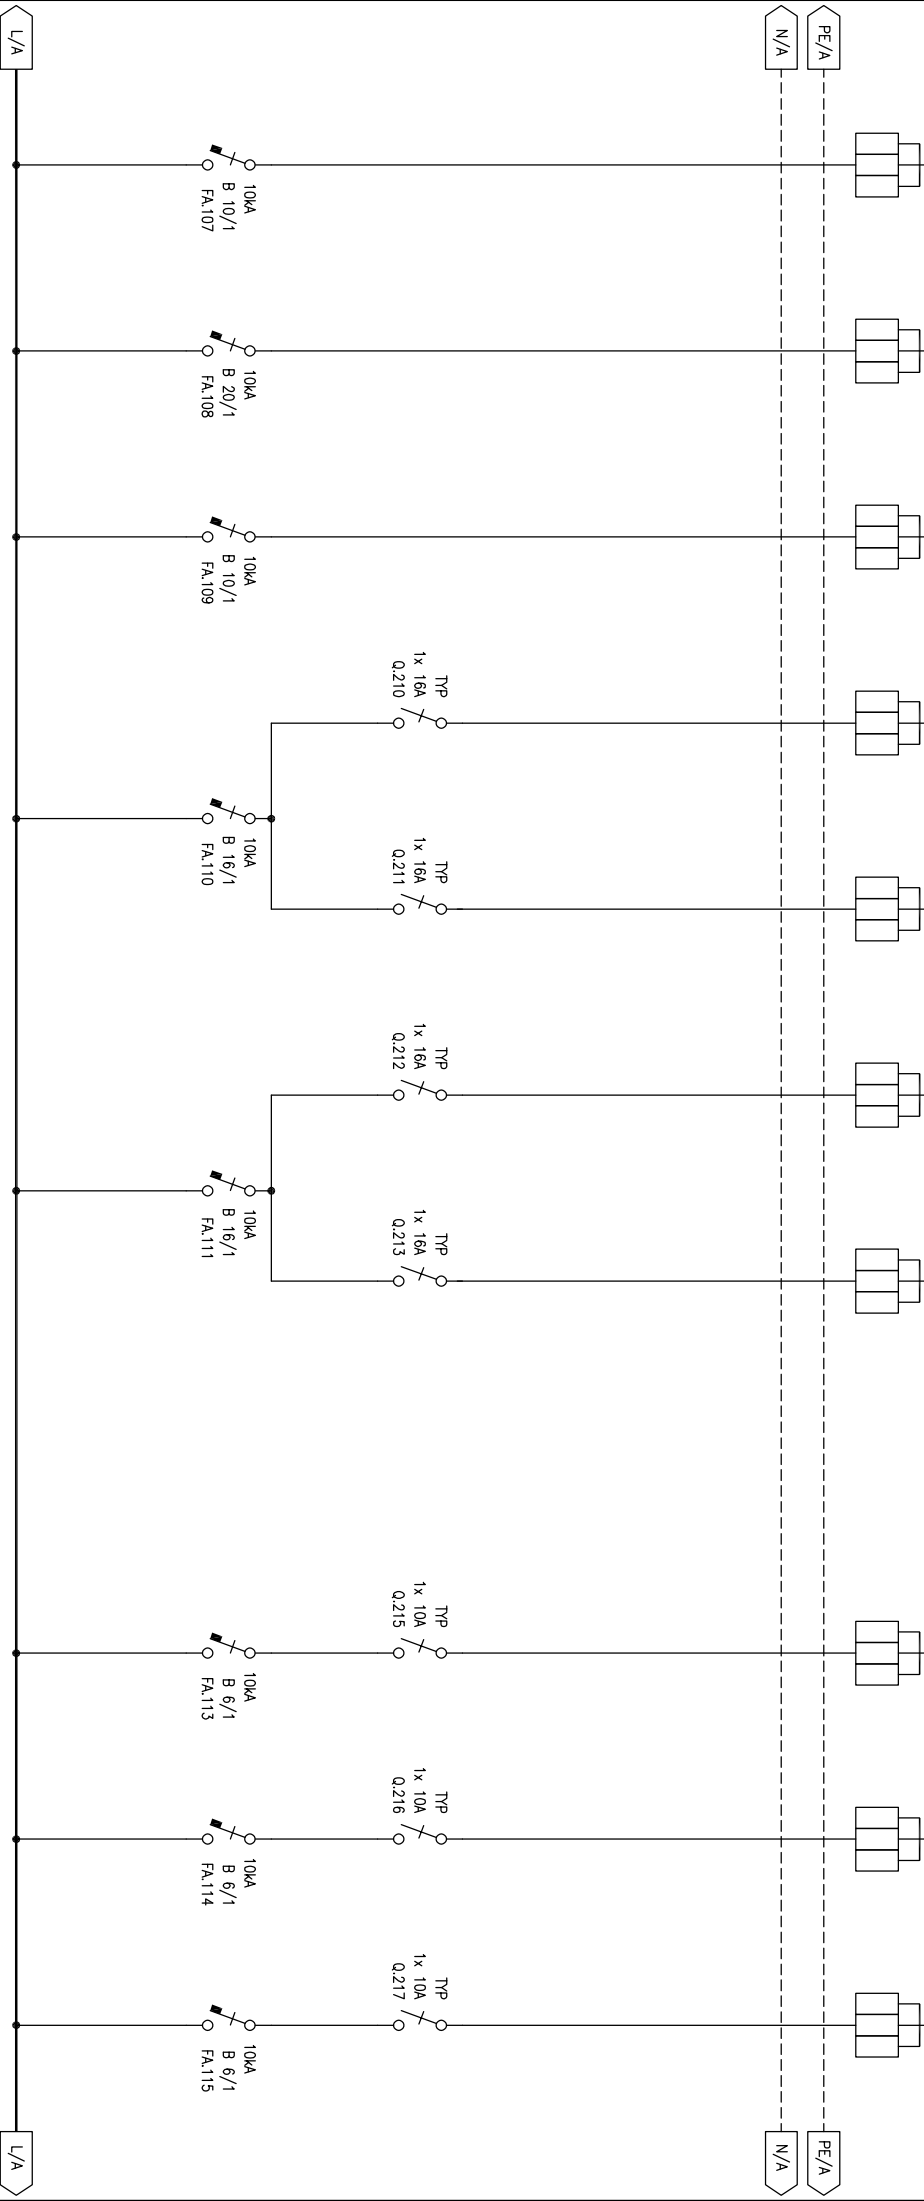

AKCE : HRÁDEK nad NISOU  
SO 15-71-01  
VÝKRES : SCHEMA ROZVÁDEČE RV2

Výpracoval : KRYŠTOF KOŠAT	list číslo : 03	Číslo revize
Stupeň : PDPS	počet listů : 04	
Datum zpracování : 05.2022	Datum změny : 04.2024	
č.v. : 516		01

