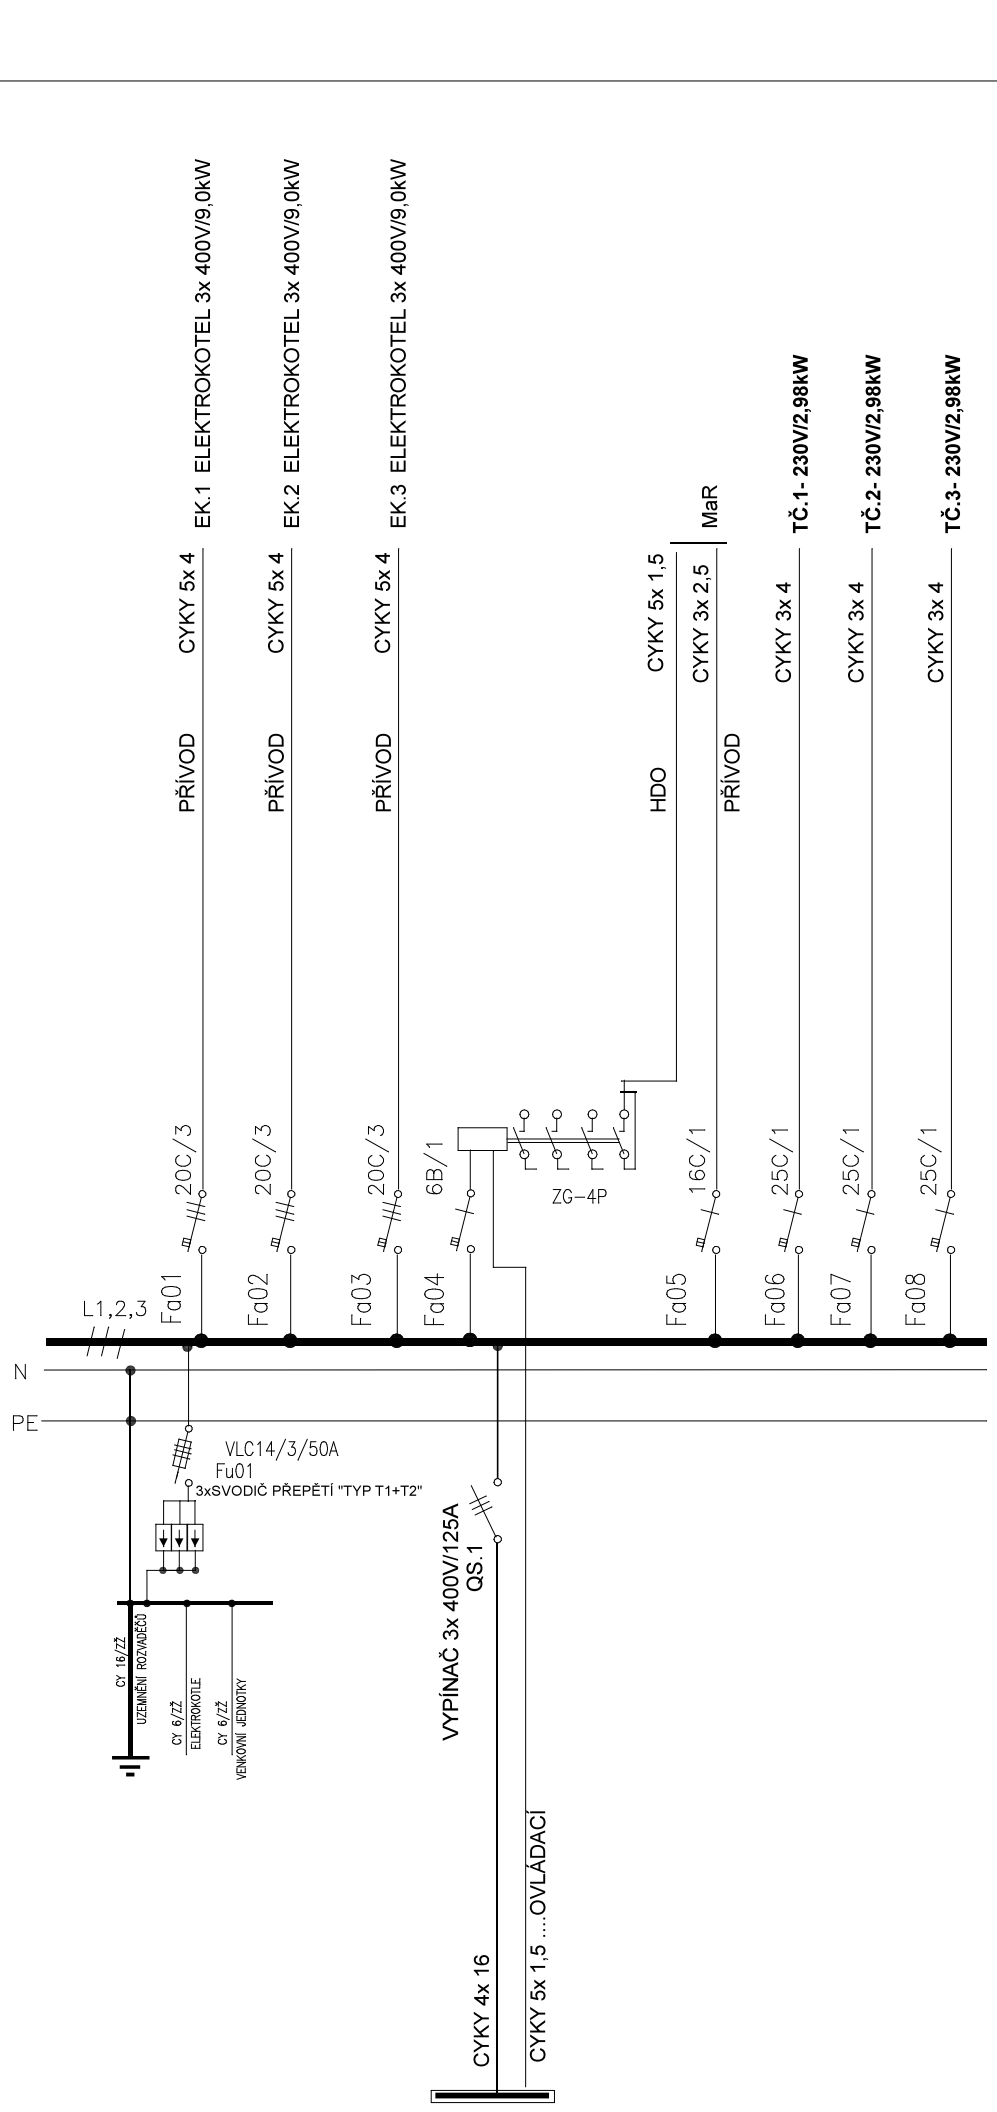

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP40/20

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVÁDĚČ : NÁSTĚNNÝ- OCELOPLECHOVÝ

3+PEN, AC 230/400V TN-C-S

POČET MODULŮ: 72

VERZE 3

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové město	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Železniční stanice Žamberk k.ú.: Dlouhoňovice (794392) p.č. st. 75		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	12/2022
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DSP
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část:	D.1.4.G Elektroinstalace
Akce:	**EKOLOGIZACE VYTÁPĚNÍ V NÁDRAŽNÍCH BUDOVÁCH V OBVODU OŘ HRADEC KRÁLOVÉ**	Paré:	Formát:
			Měřítko:
Obsah:	Rozvaděč RK.1		Číslo výkresu D.1.4.G.03