ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ NER 317
VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : VRCHEM
KRYTÍ : IP43/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ : NÁSTĚNNÝ
3+PEN, AC 230/400V TN-C
680x1760x 400.... IP43/20.....In= 160A
9x pozice

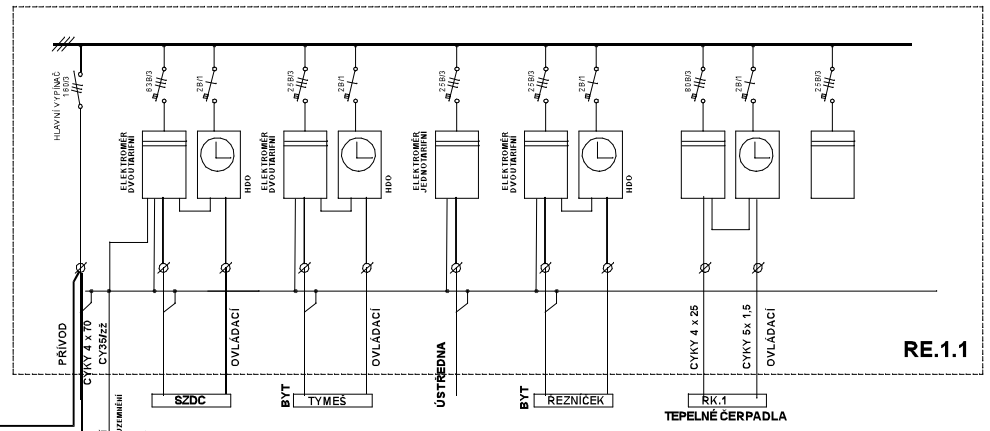

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ NER 317
VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : VRCHEM
KRYTÍ : IP43/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ : NÁSTĚNNÝ
3+PEN, AC 230/400V TN-C
680x1760x 400.... IP43/20.....In= 160A
9x pozice

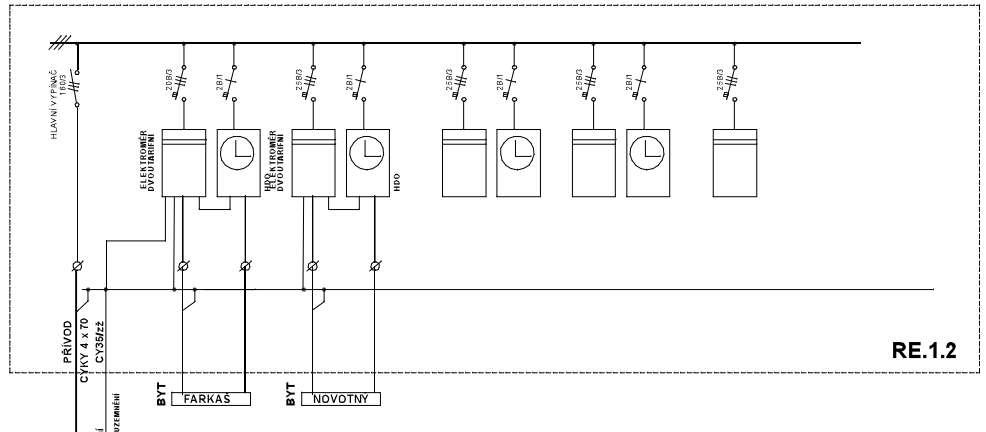

VERZE:3

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové město	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Železniční stanice Jablonné v Podještědí k.ú.: Jablonné v Podještědí (656216) p.č. st. 519		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	12/2022
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DSP
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část:	D.1.4.G Elektroinstalace
Akce:	**EKOLOGIZACE VYTÁPĚNÍ V NÁDRAŽNÍCH BUDOVÁCH V OBVODU OŘ HRADEC KRÁLOVÉ**	Paré:	Formát: 2xA4 Měřítko:
Obsah:	ROZVADĚČ RE.1.1, RE.1.2		Číslo výkresu: D.1.4.G.04