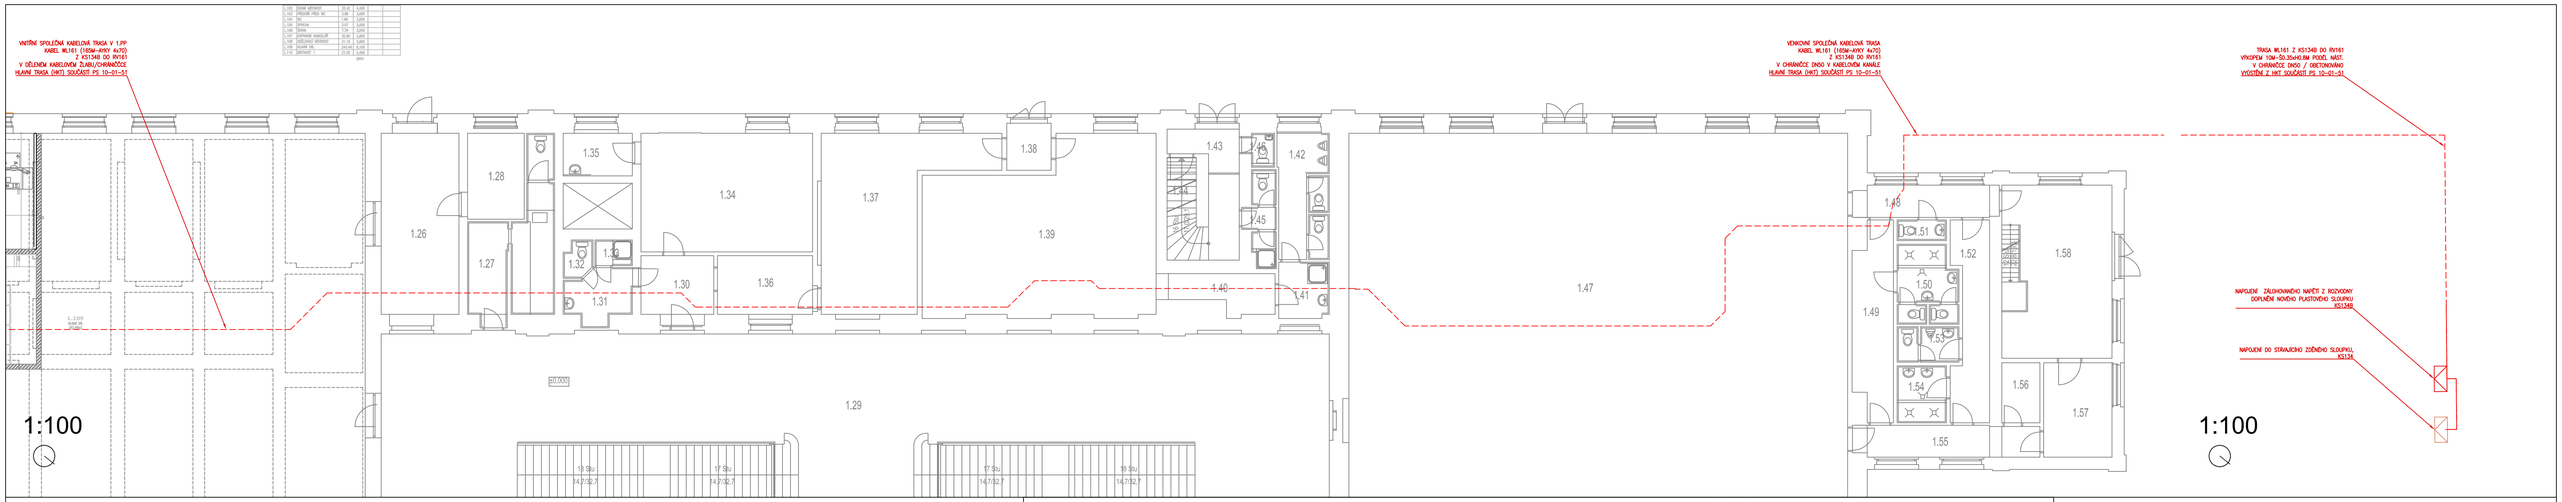

LEGENDA :

C1 SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, LED PANEL 3451lm 34W IP40 4K + rám

D1 SVÍTIDLO LED ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU, DOWNLIGHT, SQUARE, 1364lm 27W IP20/43 4K

F1 SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, PRŮMYSLOVÉ, PC, 4449lm 33W IP66 4K

N1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, 230V, LED MODUL 5W, IP65+, ANTIPANIC, PROVOZ PŘI VÝPADKU, S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, DOBA ZÁLOHY 60 min.

NP6 NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, 230V, LED MODUL 9W, IP66 PIKTOGRAM – ŠIPKA VE SMĚRU ÚNIKU, PROVOZ PŘI VÝPADKU, S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, DOBA ZÁLOHY 60 min.

POZNÁMKY :

1) POKUD NENÍ NA VÝKRESE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, BUDOU ZÁSUVKY OSAZENY 250mm NAD PODLAHOU, VYPÍNAČE BUDOU OSAZENY 1050mm NAD PODLAHOU. VÝŠKY JSOU UVÁDĚNY V mm A JSOU VZTAŽENY K OSE PŘÍSTROJE A ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY.

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 1, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 5, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 6, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 6+6, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 7, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- OVLADAČ ZAPÍNACÍ (TLAČÍTKO) 10A/250V, ŘAZENÍ 1/OSo, ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 1, POLOZAPUŠTĚNÝ, IP44
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 1, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 6, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A/250V, ŘAZENÍ 7, NA POVRCH, IP44

- PŘÍSTROJOVÝ RÁMEČEK PRO VÍCENÁSOBNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ – VODOROVNÝ (ČÍSLO OZNAČUJE POČET PŘÍSTROJŮ VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU; V PŘÍPADĚ SAMOSTATNÉ MONTÁŽE JEDNOHO PŘÍSTROJE NENÍ JEDNONÁSOBNÝ RÁMEČEK UVÁDĚN)

- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, 2P+PE, POLOZAPUŠTĚNÁ, IP40
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, 2P+PE, URČENÁ PRO PC, POLOZAPUŠTĚNÁ, IP40
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, 2P+PE, ZABUDOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ.D, POLOZAPUŠTĚNÁ, IP40
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 16A/250V, 2x 2P+PE, POLOZAPUŠTĚNÁ, IP40 (HORNÍ ZDÍŘKA NATOČENÁ 45°)
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, 2P+PE, KRYCÍ VÍČKO, NA POVRCH, IP44
- PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ CEE, 380–415V, 3P+N+PE, 6h, NA POVRCH, IP44 (JMENOVITÝ PROUD VIZ POPIS NA VÝKRESE)

- V OZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROVEDENA OCHRANA ZVÝŠENÁ VODIVÝM POSPOJOVÁNÍM
- EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE OSAZENÁ NA POVRCHU, S KRYTEM

EI45 FB.W POŽÁRNÍ UCPÁVKA KABELOVÉHO PROSTUPU VE SVISLÉ KONSTRUKCI

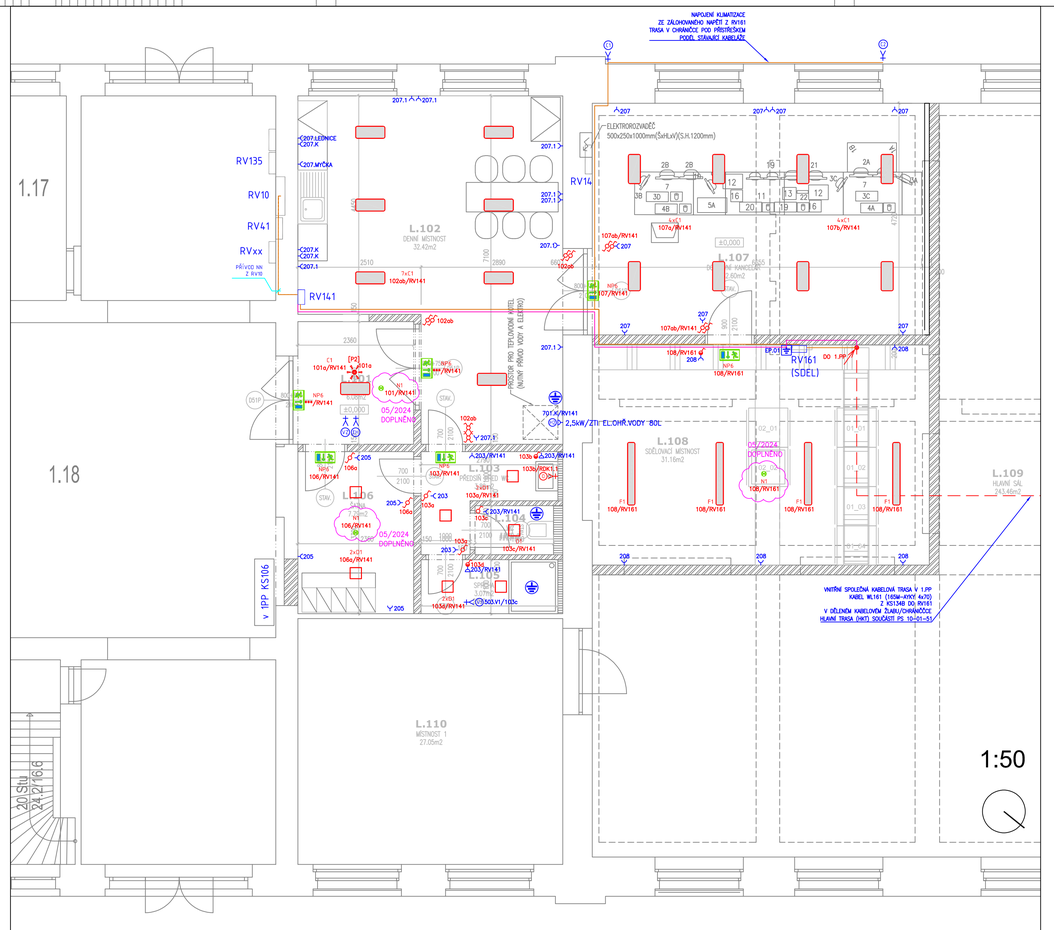

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Petr Adam
001	10.05.2024	Úpravy dle připomínek zadávacího řízení	Ing. Petr Adam

Podpis: Datum:

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	**AFSAG Hrádek, Chrastava**	SAGASTA AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 725 634 107	
	E: vladislav.sefl@afry.com	
Zhotovitel objektu:	**AFRY CZ s.r.o**	AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 725 634 107	
	E: vladislav.sefl@afry.com	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Vladislav Šefl	Ing. Luboš Procházka	Ing. Luboš Procházka	Ing. Stanislav Dunaj

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce ŽST Chrastava**		S-kód: **S631500688**
			Zakázka: **2020/0075**
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu:	ŽST Liberec, společenský sál "Ostrov" - adaptace		Číslo objektu/komplexu: **SO 11-71-01.04**
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku		Číslo přílohy: **2. 402**
Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.NP		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Liberec [682039]	0941 C1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování: / Formáty:	Měřítko:	
PDPS	25.05.2022 / 10 x A4	1:50	

S-kód	Stupeň dokumentace	Část	Objekt	Provozní	Přílohy
S631500688	PDPS	D2201	1_S01117101	1_04	2_4022_001

Prostor pro další informace