


Název zakázky				Skart. znak:	
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň				S10	
Investor.				Výtisk číslo:	
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1					
Název dokumentace:				Pořadové číslo:	
D.1.4.3 – Vzduchotechnika a chlazení					
Vypracoval:	Schválil:	Kontrola:	HIP:	Revize:	
Ing. Václav Hába		Zdeněk Hába		0	
 					
D.1.4.3.3					
SPECIFIKACE SROVNATELNÝCH STANDARDŮ					
POZ. 02.01					
Stupeň PD:	SO/PS:	Číslo zakázky:	Datum:	List č:	
PDPS		22-030-140 NCI	01/2023	1	

Technické parametry clon

Provedení boční - po obou stranách vratového otvoru

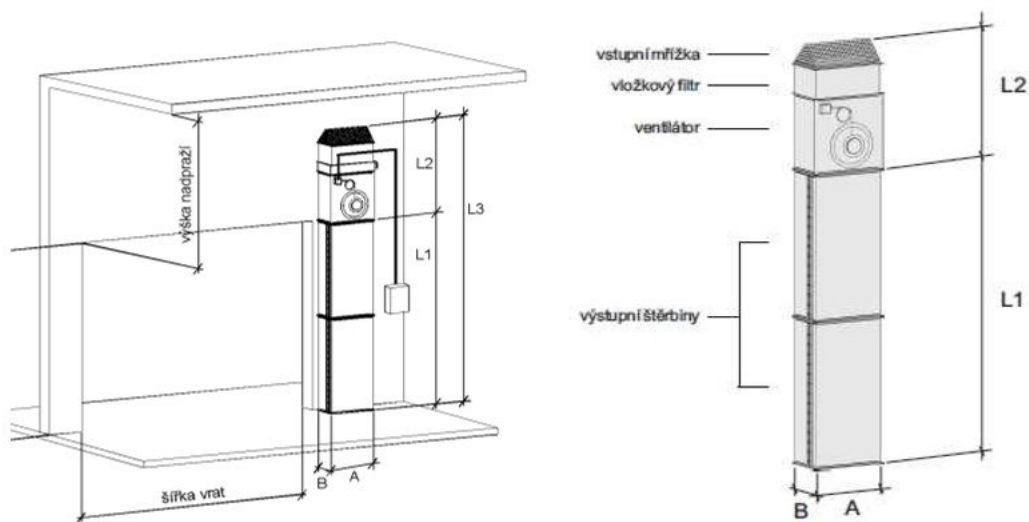

Ovládací prvek		typ	
Příslušenství			-
Rozměry, hmotnosti, výkony			
Dosah clony		m	2,3
Délka štěrby	L1	m	5
Výška pro vestavbu	L2	m	1,69
Celková výška	L3	m	6,69
Šířka	A	m	0,9
Hloubka	B	m	0,5
Hmotnost		kg	157
Průtok vzduchu		m ³ /h	7600
Napájení			3 x 400 V
Elektrické krytí			IP54
Třída filtrace			G3
Ventilátor clony			
Proud		A	6,8
Příkon		W	3300
Ohřívač clony			
Typ ohřevu			-
Proud		A	-
Příkon		kW	-
Výkon		kW	-
Teplotní spád vody		°C	-
Průtok vody		m ³ /h	-
Tlaková ztráta vody		kPa	-
Připojení		"	-