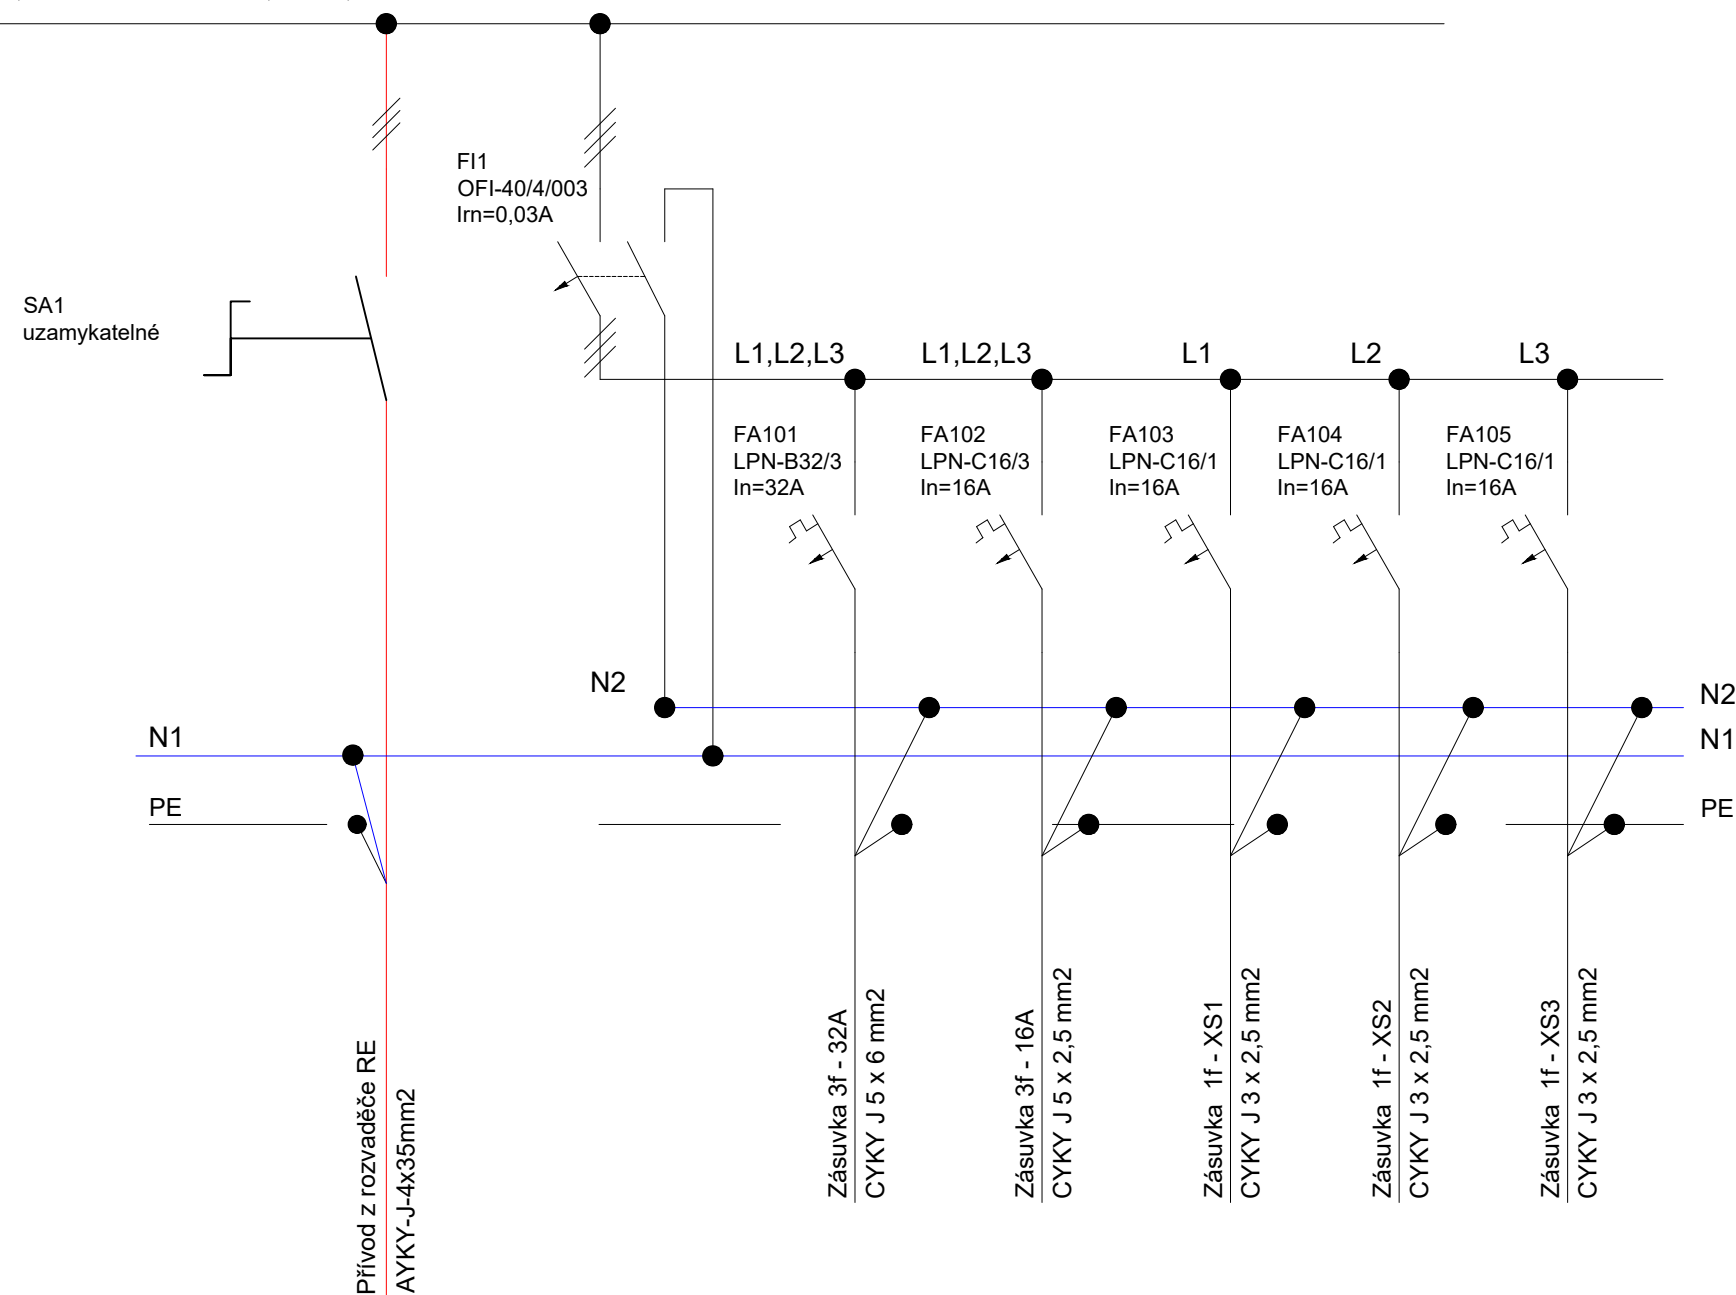


ZS 1

L1,L2,L3 - 3 PEN 400/230 V, 50 Hz, AC TN-S





Napěťová soustava: - 3 PEN 400/230 V, 50 Hz, AC TN-S

Ochrana před neb. dotykem: ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- živých částí - kryty, izolací

- neživých částí - autom.odpojením od zdroje, proudový chránič

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS 01 – Rozvody nn - elektroinstalace			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
ZS1 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			Měřítko	Č.výkresu 20