


OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA
PŮDORYS 2. NP (NOVÝ STAV) / M 1 : 100



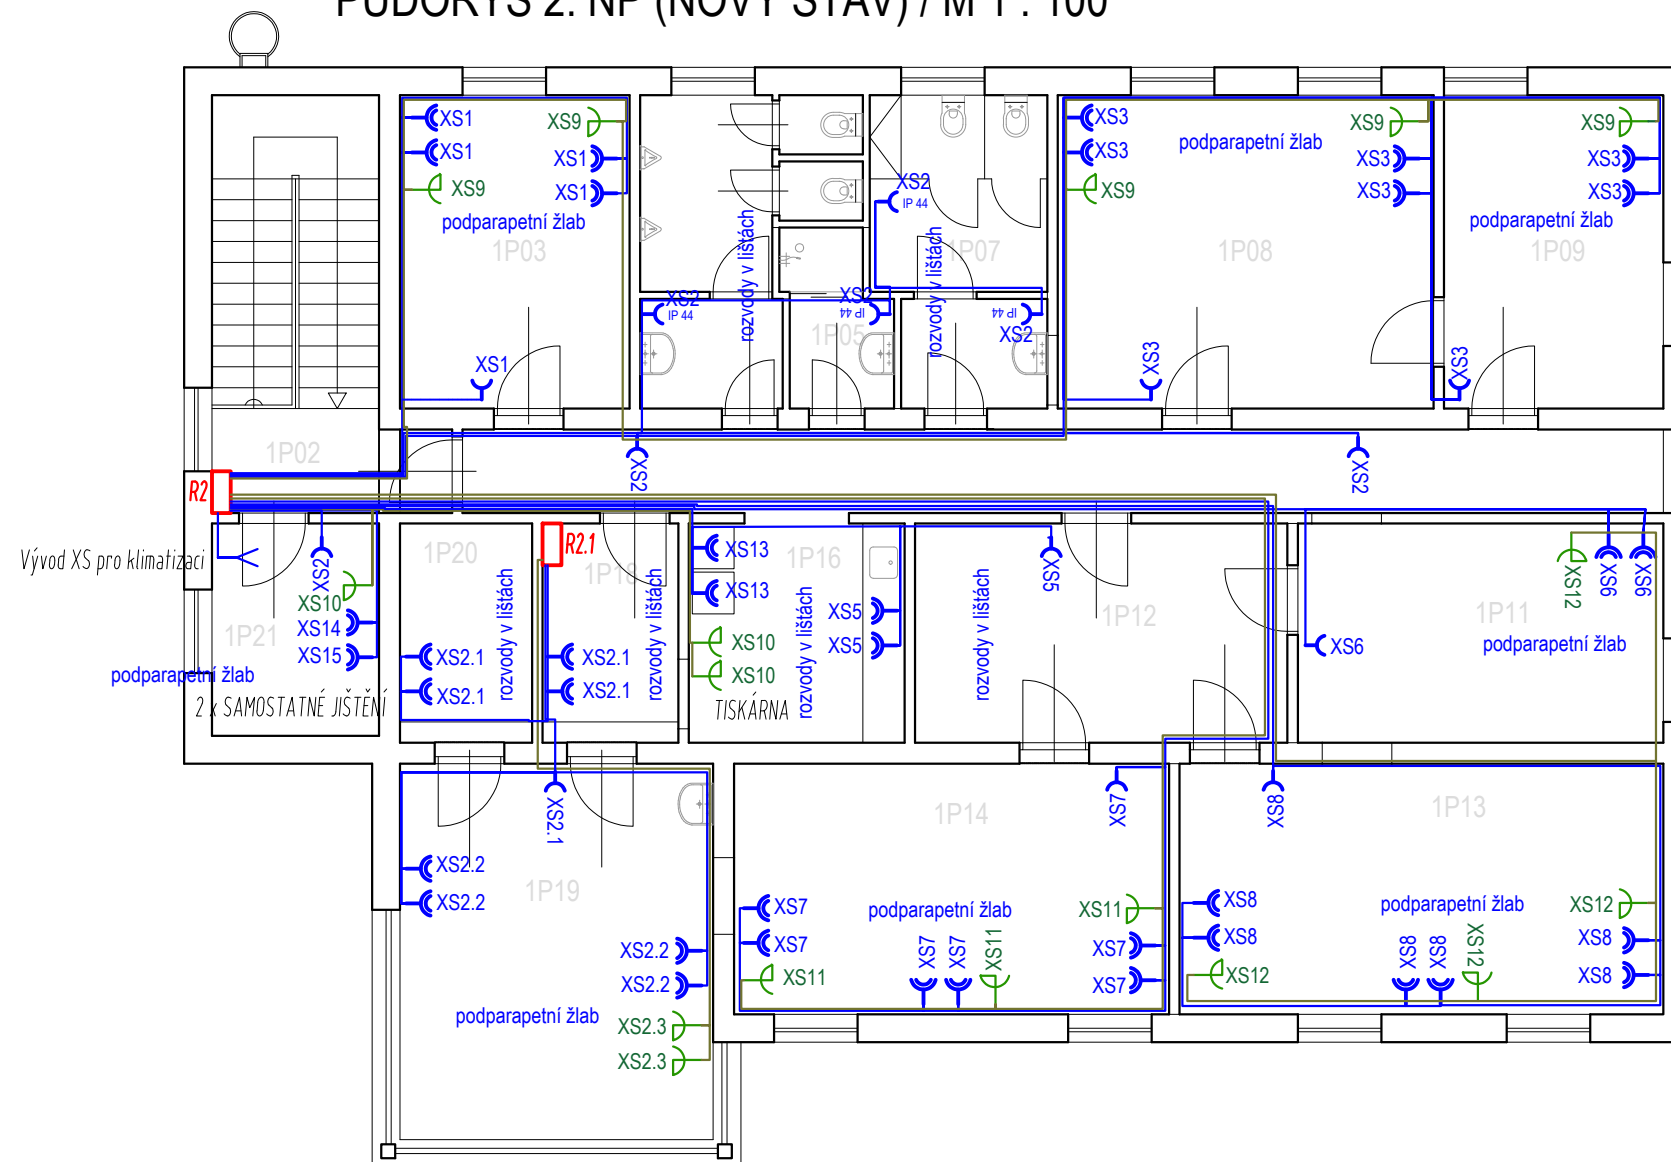

1P01	CHODBA	20,7
1P02	SCHODIŠTĚ	14,4
1P03	KANCELÁŘ	14,9
1P04	WC MUŽI	8,8
1P05	SPRCHA	3,6
1P07	WC ŽENY / ÚKLID	10,7
1P08	KANCELÁŘ	24,3
1P09	KANCELÁŘ	14,2
1P11	KANCELÁŘ	16,5
1P12	ŠATNA	16,9
1P13	KANCELÁŘ	25,0
1P14	KANCELÁŘ	22,5
1P16	KUCHYŇKA / KOPÍRKA	9,8
1P18	PŘEDSÍŇ	6,1
1P19	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	24,3
1P20	ŠATNA	6,0
1P21	SKLAD	7,3

Zásuvkové obvody jsou vedeny v kancelářských prostorech podparapetních žlabech a v části rozvodu vedeny v lištách.

LEGENDA:

- CYKY-J-3x2,5 vedení pro zásuvky 230V/16A s přepětovou ochranou
- CYKY-J-3x2,5 vedení pro zásuvky 230V/16A
- CYKY-J-5x xx - vedení 3 fázové dle kabelové soupisky
- CYA 35 mm² vodič Z/Ž
- ⚡ Zásuvka dvojnásobná ABB Tango 250V/16A
- ⚡ Zásuvka jednonásobná ABB Tango 5 250V/16A
- ⚡ IP 44 Zásuvka ABB Tango IP44
- ⚡ Zás.dvojnásobná s ochr. proti přepětí ABB Tango 250V/16A
- ⚡ Kombinovaná třífázová zásuvka s vypínačem
- ⚡ Kabelový vývod jednofázový
- XSxx Označení vývodu

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS 01 – Rozvody nn - elektroinstalace			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
Dispozice 2NP - elinstalce - zás.okruhy			Měřítko	Č.výkresu 10