


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



±0,000=209,720

Podpis:


Datum:


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulán

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Diázděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



Generální projektant	Digitry Art Technologies s.r.o.
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz

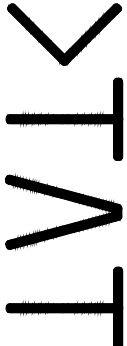

Projektant části	JEKU, s.r.o.		
Adresa:	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10		
Kontakt:	T: +420 272 011 090 E: jeku@jeku.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulán	Jindřich Král	Ing. Bohumil Kučera 	Jindřich Král




Projektování elektrických zařízení.
Ochrana ocelových součástí staveb
před korozními vlivy elektrických polí.

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa										Označení (S-kód): S631700110	
											Označení zhotovitele: 2020-006	
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zástávek										Označení části: D.2.2. 1	
Název objektu:	Praha hlavní nádraží										Označení objektu/komplexu: SO 07-71-07.04	
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení - Jednopolové schéma										Číslo přílohy: 2 608	
Název dílčí části přílohy:	Technika prostředí staveb										Paré:	
Kraj:	Katastrální území:											
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]										TUDU: 1704K1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:										Měřítko:	
PDPS	06/2022										Formáty: [4 x A4]	
Sklád:	Stupeň dokumentace: Část:										Objekt:	
S 6 3 1 7 0 0 1 1 0	- P D P - S - D 2 2 0 1 - S 0 0 7 7 1 0 7 - 0 4 - 2 - 6 0 8 - 0 0										Podobjekt:	
[Prostor pro další informace]											Příloha:	
											Revize:	

RE91.19

Síť "A"
3 NPE AC 50Hz 400V, TN-S $I_k \leq 10\text{kA}$ $I_n = 63\text{A}$

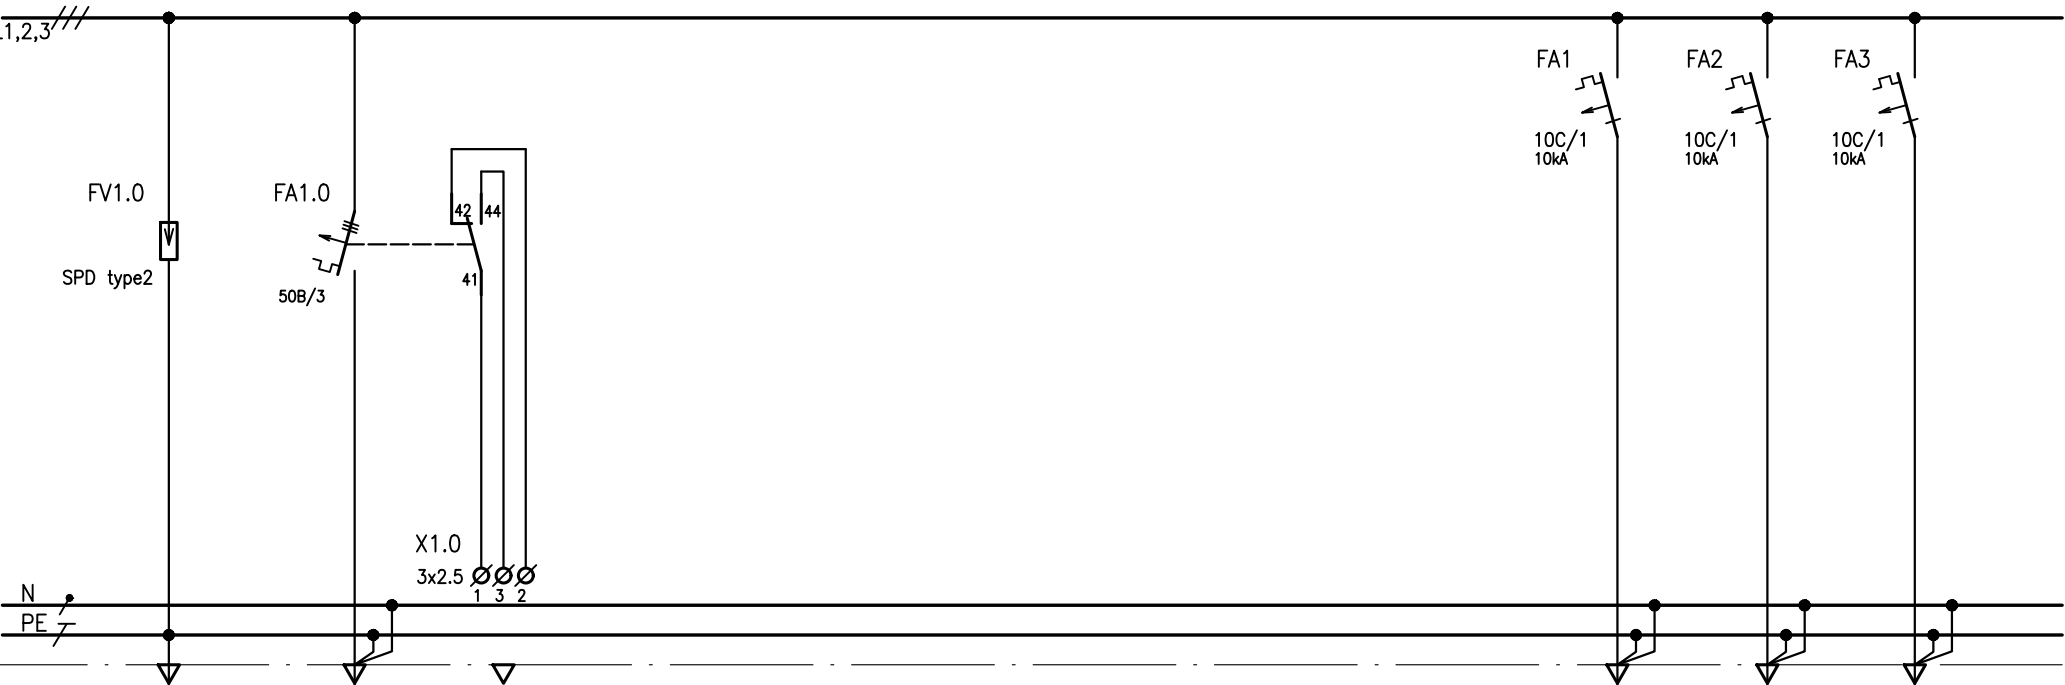


Č.VÝVODU:	--	--
NÁZEV ZAŘ.:	HL.uzemňovací svorka	Rozvaděč
UKONČENÍ:	EP91.5	RE91.19
TYP KABELU:	CYA 16	1-CXKH-R 5x16
OZN.KABELU:		WL-91.19
Pi [kW]:		30.0
DÉLKA [m]:	30	70
UMÍSTĚNÍ:		6.003a

PROVEDENÍ:
Modulová stavebnice, rám a dveře z ocelového plechu, zapuštěná
včetně vnitřního vydrátování a pomocného materiálu
ROZMĚRY: 486 x 780 x 86 (Konečný návrh určí dodavatel)
POČET MODULŮ: 4-řadý, 72-mod
PŘÍVOD A VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP40
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ
PROSTOROVÁ REZERVA PRO PŘÍSTROJE: 30%

1	2	3
Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení
S_*-91.19/1	S_*-91.19/2	S_*-91.19/3
CXKE-R 3x1.5	CXKE-R 3x1.5	CXKE-R 3x1.5
WL-91.19/1	WL-91.19/2	WL-91.19/3
40	40	40


RE91.19

Síť "A"
3 NPE AC 50Hz 400V, TN-S

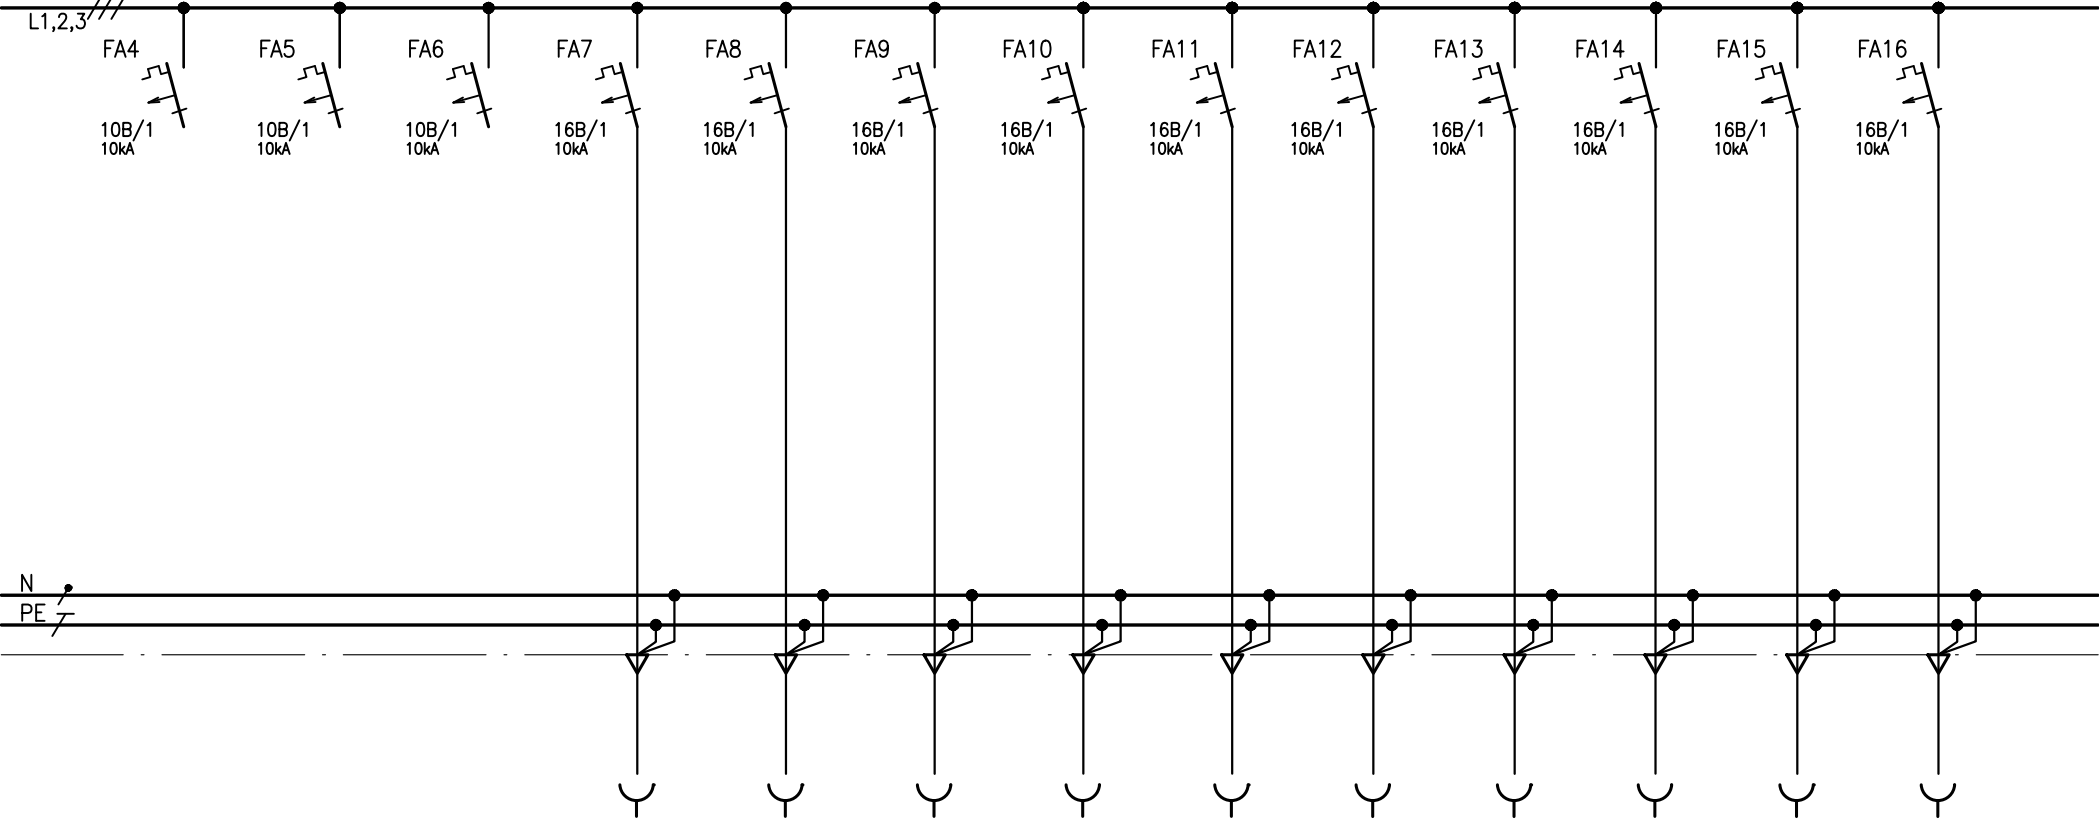

Č.VÝVODU:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NÁZEV ZAŘ.:	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC
UKONČENÍ:	XC91.19/7	XC91.19/8	XC91.19/9	XC91.19/10	XC91.19/11	XC91.19/12	XC91.19/13	XC91.19/14	XC91.19/15	XC91.19/16
TYP KABELU:	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5
OZN.KABELU:	WL-91.19/7	WL-91.19/8	WL-91.19/9	WL-91.19/10	WL-91.19/11	WL-91.19/12	WL-91.19/13	WL-91.19/14	WL-91.19/15	WL-91.19/16
Pi [kW]:	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DÉLKA [m]:										
UMÍSTĚNÍ:										

RE91.19

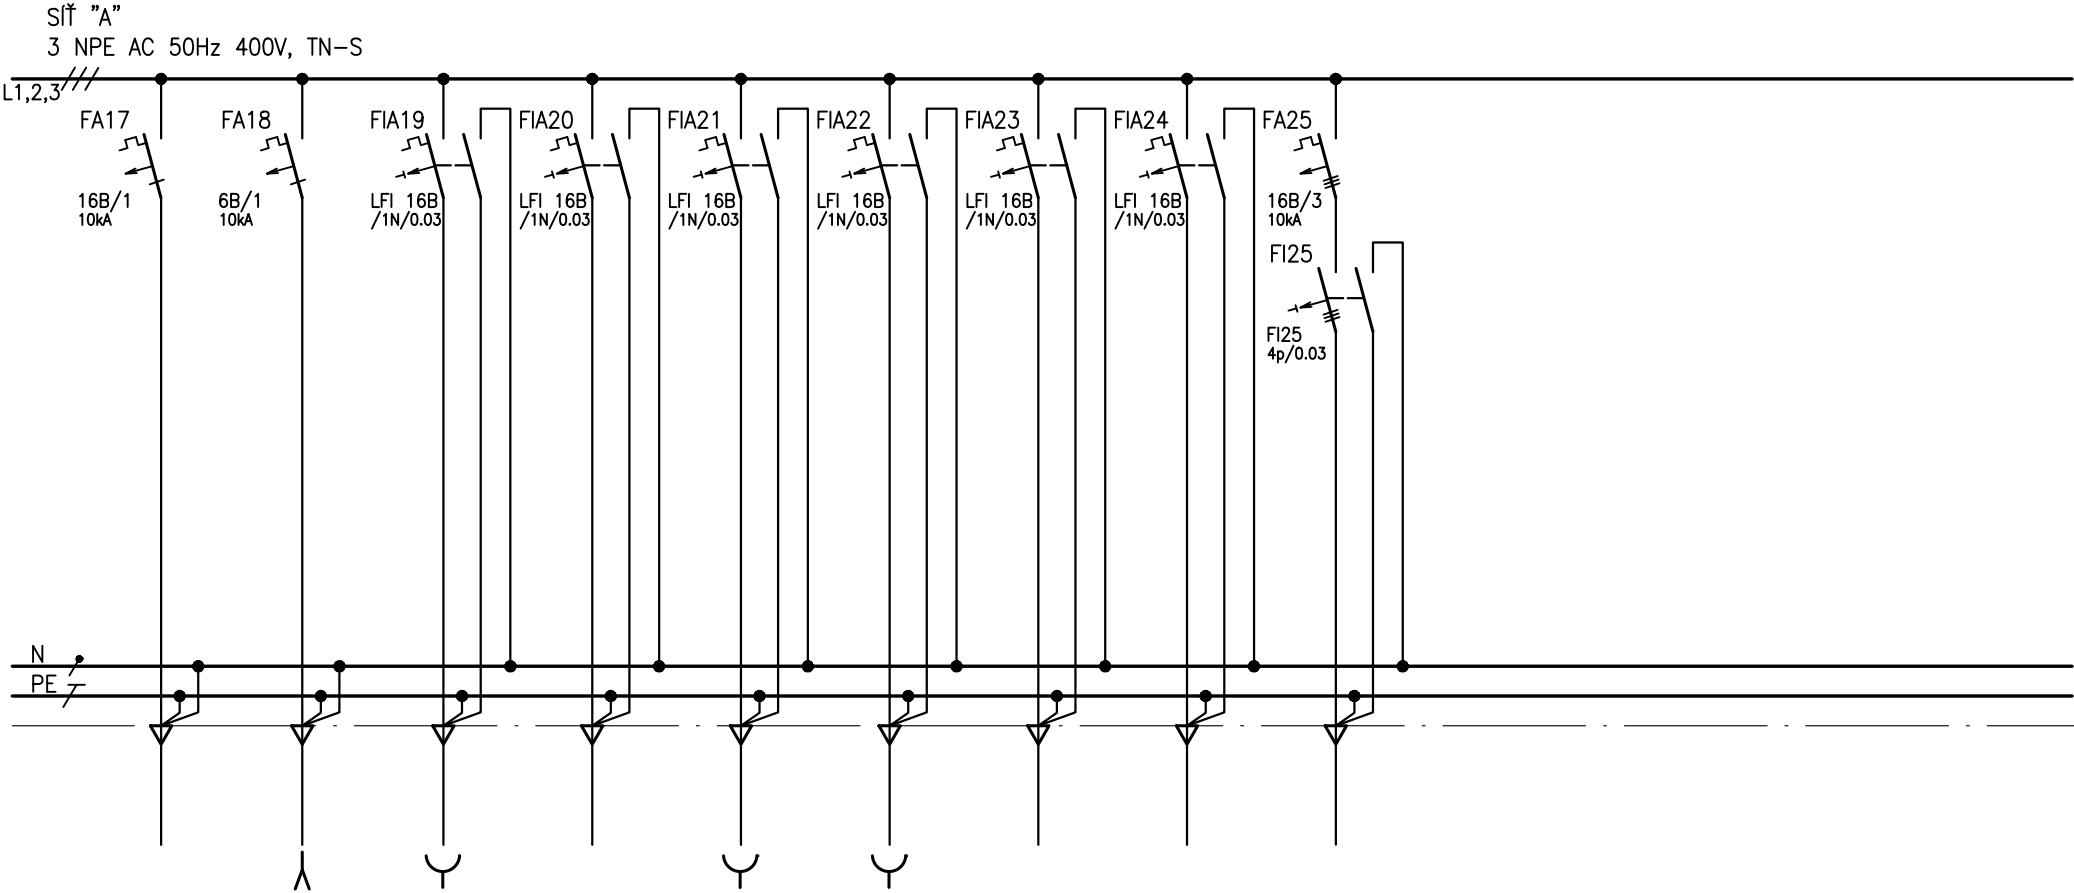

Č.VÝVODU:
NÁZEV ZAŘ.:
UKONČENÍ:
TYP KABELU:
OZN.KABELU:
Pi [kW]:
DĚLKA [m]:
UMÍSTĚNÍ:

18	19	21	22
FC	Zásuvky-úklid	Zásuvky-PC	Zásuvky-PC
FC91.19/18	XC91.19/19	XC91.19/21	XC91.19/22
CXKE-R 3x1.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5	CXKE-R 3x2.5
WL-91.19/18	WL-91.19/19	WL-91.19/21	WL-91.19/22
30	60	40	40
6.003a			