


R3kV

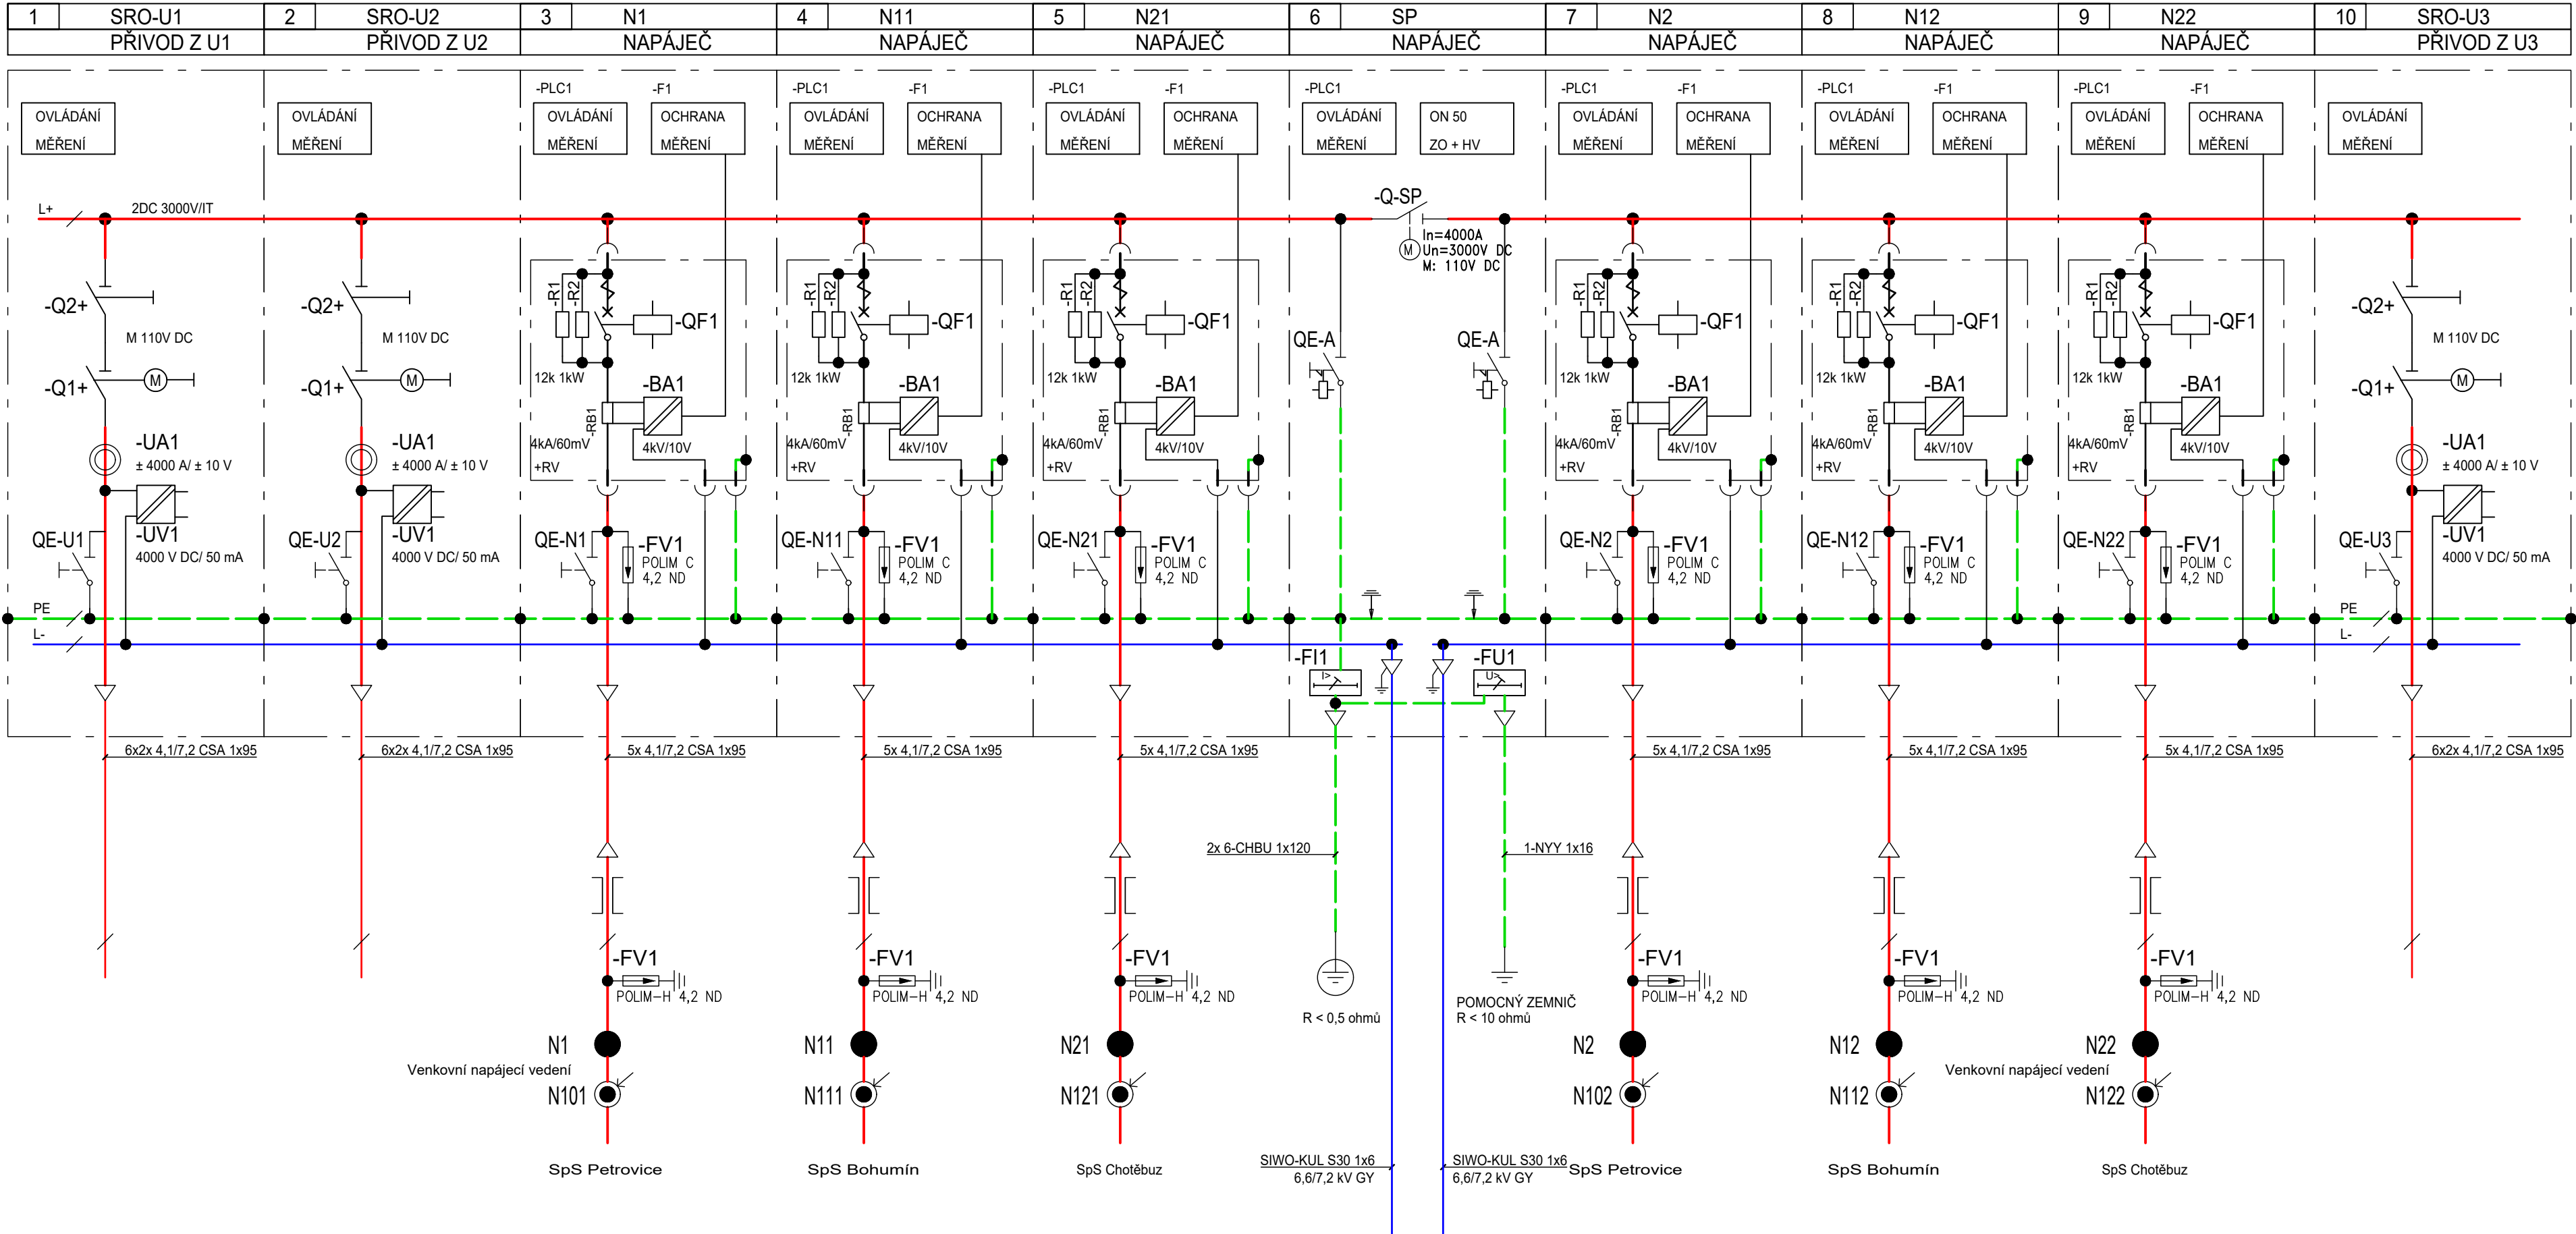


LEGENDA R3kV:

U_{Ne} hlavních obvodů	3000V DC
I_{Ne}	4000A
I_{Nss}	40kA 250ms
I_{Ncw}	40kA 250ms
I_{Ncwe}	16kA 250ms

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.12.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Petr Kudělka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SB projekt s.r.o.	
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:	T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	SB projekt s.r.o.	
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:	T: +420 606 714 002 E: info@sbprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vladimír Čechák	Specialista: Petr Kudělka

Název stavby/akce:	Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmorovice	Označení investora: S611700139
Název části:	Silnoproudá technologie včetně DŘT	Zakázka: 2302087-01
Název objektu/díle části:	TNS Dětmorovice, R3kV	Označení části: D.1.3.3
		Označení objektu/komplexu: PS 19-03-31
Název přílohy:	Přehledové schéma rozvaděče R3kV	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název díle části přílohy:	-	2. 005
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Petr Kudělka	Měřítka: - Formáty: 4 x A4
Kraj:	Katastrální území: Dětmorovice 625965	TUDU: 1891Q1
		Stupeň dokumentace: DSP+PDPS+AD
		Smluvní datum zpracování: 30.12.2022

Kódování verzí přílohy:
S611700139_DSPX_D1303_PS190331_XX_1_001_000