



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Paré:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09.05.2024	Definitivní odevzdání	Bc. Martin Kolařík


Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Martin Kolařík	Zakázka:	23-060-236-ZP	Označení investora:	S622300132
--------------------------	--------------------	----------	---------------	---------------------	------------

Název stavby/akce:	Záměr projektu Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou	Stupeň dokumentace:: ZP
		Smluvní datum zpracování: 09.05.2024
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: Budišov nad Budišovkou [615501]	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 3 0 0 1 3 2	- Z P X X	- X X X X X X	- X X X X X X X X	- X X	- X - X X X	- 0 0 0

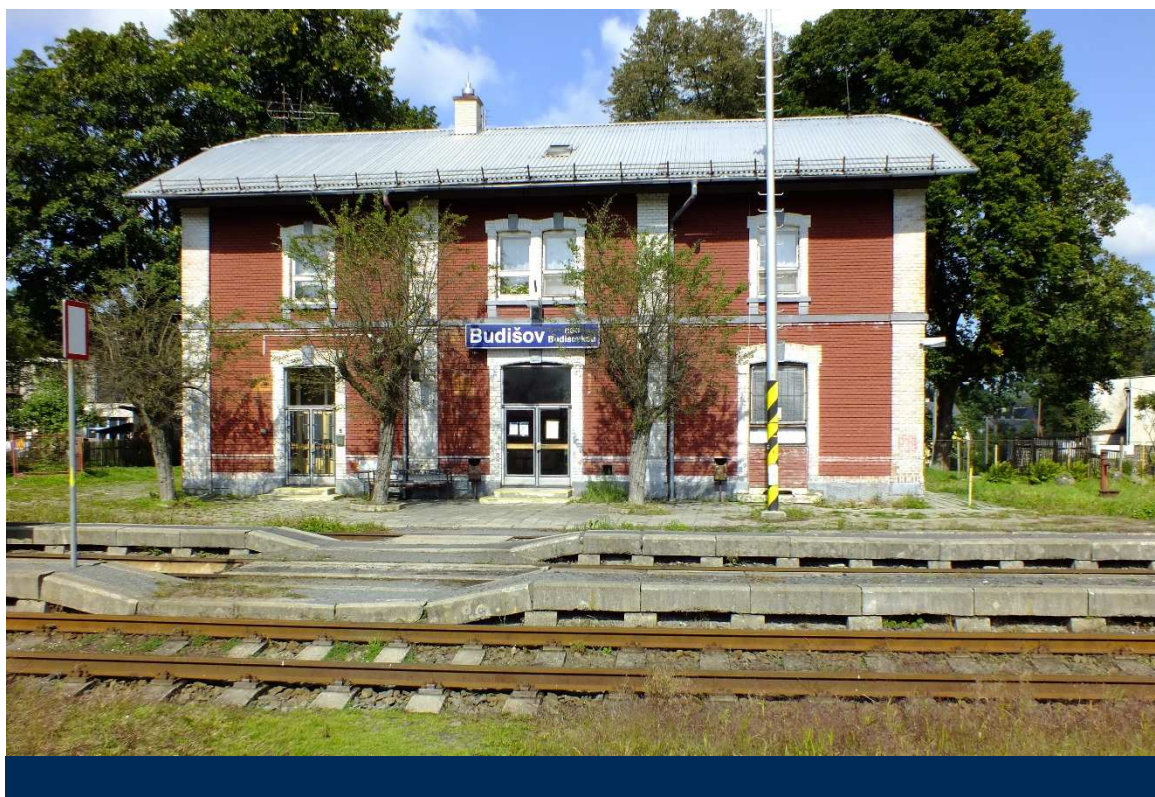

Záměr projektu

Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou

Definitivní odevzdání

Obsah

Seznam zkratk	3
1 Identifikační údaje	4
2 Návaznost na schválené koncepce a programy	5
2.1 Návaznost na koncepce a programy	5
2.2 Návaznost na jiné stavby a koordinace s nimi	5
3 Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu	5
3.1 Popis stávajícího stavu – umístění projektu v území	5
3.2 Popis stávajícího technického stavu	5
3.2.1 Zabezpečovací zařízení	5
3.2.2 Sdělovací zařízení	6
3.2.3 Silnoprúdová technologie včetně DŘT	6
3.2.4 Ostatní technologická zařízení	6
3.2.5 Inženýrské objekty	6
3.2.6 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	6
3.2.7 Trakční a energetická zařízení	6
3.2.8 Ostatní stavební objekty	6
3.2.9 Další informace a podklady o stávajícím stavu	7
3.3 Dopravní technologie stávajícího stavu	7
3.3.1 Železniční doprava	7
3.3.2 Koleje	7
3.3.3 Nákladní doprava	7
3.4 Informace o památkové ochraně a historické hodnotě	7
3.5 Důvody realizace projektu	7
4 Požadavky na technické řešení	8
4.1 Rozhodující legislativní požadavky na technické řešení	8
4.2 Koncepce technického řešení	8
4.3 Dopravní technologie nového stavu	9
4.3.1 Železniční doprava	9
4.3.2 Koleje	9
5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů	9
5.1 Zabezpečovací zařízení	11
5.1.1 Kabelizace:	11
5.1.2 Zařízení:	11
5.2 Sdělovací zařízení	11
5.2.1 Propoj TO a sdělovací místnosti	11
5.2.2 Přenosové zařízení	11
5.2.3 Kamerový systém VSS	11
5.2.4 Kamerový systém SEE	12

5.2.5	Systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS)	12
5.2.6	Kabeláž	12
5.2.7	Vliv trakce na sdělovací zařízení.....	13
5.2.8	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém.....	13
5.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT.....	13
5.3.1	Vstupní trafostanice	13
5.3.2	Kontejner Dobíjecí technologie BEMU	14
5.4	Ostatní technologická zařízení.....	14
5.5	Inženýrské objekty.....	14
5.6	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů.....	14
5.6.1	Vstupní trafostanice	14
5.6.2	Technologie dobíjení BEMU.....	15
5.7	Trakční a energetická zařízení.....	15
5.7.1	Trakční zařízení	15
5.7.2	Energetická zařízení	16
5.8	Ostatní stavební objekty	16
6	Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)	16
6.1	Inteligentní dopravní systémy.....	16
6.2	Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty	16
6.3	Charakteristika území.....	16
6.4	Dotčená ochranná pásma a chráněná území.....	17
6.5	Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území (na stávající infrastrukturu).....	17
6.6	Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací	17
7	Územně technické podmínky	17
7.1	Charakteristika území.....	17
7.2	Dotčená ochranná pásma a chráněná území.....	17
7.3	Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území (na stávající infrastrukturu).....	17
7.4	Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací	17
8	Majetkoprávní vztahy	18
9	Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů	18
10	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů podle druhu majetku	18
11	Shrnutí hodnocení ekonomické efektivity projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu	18
12	Rozpis nákladů	19
13	Výčet příloh	20
	Seznam obrázků	21
	Seznam tabulek	21

Seznam zkratek

ZKRATKA	vysvětlení zkratky
AC	Střídavé napětí
BEMU	<i>Battery electric multiple unit</i> = Bateriová elektrická jednotka
CDP	Centrální dispečerské pracoviště
ČSN	Česká technická norma
DC	Stejnosměrné napětí
DD	Doprovodná dokumentace
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty
DOK	Dálková optická kabelizace
DŘT	Dispečerská řídicí technika
DT	Dopravní technologie
DZ	Drážní doprava (DZ), plochy pro drážní dopravu
ED	Elektrodispečink
MOK	Místní optická kabelizace
NN	Nízké napětí
OŘ	Oblastní ředitelství
POTV	Prostor ohrožení trakčním vedením
PZS	Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
PZZ	Přejezdové zabezpečovací zařízení
SEE	Správa elektrotechniky a energetiky
SZZ	Staniční zabezpečovací zařízení
TM	Trakční měnárna
TO	Technologický objekt
TÚ	Traťový úsek
TUDU	Traťový úsek, definiční úsek
TV	Trakční vedení
VN	Vysoké napětí
VSS	<i>Video Surveillance Systém</i> = Videodohledový systém
ZP	Záměr projektu
ZTP	Základní technické požadavky
Žst.	Železniční stanice

Název investora: Správa železnic, státní organizace
adresa včetně PSČ: Dlážďená 1003/7, 110 00 PRAHA 1
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

ZÁMĚR PROJEKTU

investiční akce **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou**

1 Identifikační údaje

S-kód: S622300132
číslo ISPROFOND projektu: 3273214901
číslo ISPROFIN projektu: 5813520092
název projektu: Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou
místo realizace (kraj): Moravskoslezský

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:		smíšená 2021-2026
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DPH)
Veřejné rozpočty – <i>doprava – (SFDI, OP Doprava, TEN-T, EIB)</i>	130 775 tis. Kč (CIN)	158 238 tis. Kč (CIN)
Ostatní veřejné zdroje (<i>uvést zdroj</i>)		
Soukromé zdroje		
Celkem¹	130 775 tis. Kč (CIN)	158 238 tis. Kč (CIN)

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:		smíšená 2021-2026
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DPH)
Veřejné rozpočty – <i>doprava – (SFDI, kap. 327 – MD, OPD, TEN-T, EIB)</i>	0	0
Ostatní veřejné zdroje (<i>uvést zdroj</i>)		
Soukromé zdroje		
Celkem²	0	0

¹ Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (řádek 819 VZOR 81)

² Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů (řádek 829 VZOR 81)

2 Návaznost na schválené koncepce a programy

2.1 Návaznost na koncepce a programy

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Navazuje na hlavní cíle Bílé knihy Plánu jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému. Definuje rámcová provozní potřeby železniční dopravy a návrh zásad rozvoje železniční infrastruktury. Z pohledu projektu Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou budou realizací projektu naplněny tyto obecné cíle:

1. Strategický cíl: 1. Udržitelná mobilita,

1.2.1 Specifický cíl: Multimodální přístup – osobní doprava – opatření:

1.2.1.11 Propojení regionů s různou hustotou a charakterem osídlení řešit zkvalitněním nabídky veřejné dopravy a její provázaností s dálkovou dopravou a budováním terminálů osobní dopravy a záchytných parkovišť pro individuální a cyklistickou dopravu.

TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon

2.2 Návaznost na jiné stavby a koordinace s nimi

Návazné stavby:

- RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov (realizace 2026-2032)

Tato stavba nemá na zbudování dobíjecí stanice BEMU v dopravně D3 Budišov nad Budišovkou přímý vliv.

3 Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

3.1 Popis stávajícího stavu – umístění projektu v území

Ve stávajícím stavu není v žst. Budišov nad Budišovkou dobíjecí stanice BEMU ani jiné trakční zařízení.

3.2 Popis stávajícího technického stavu

Ze stávajícího stavu má na tento projekt vliv stávající Zabezpečovací zařízení, které může být vybudováním trakčního vedení ovlivněno. Dále má významný vliv stávajícího Sdělovacího zařízení, které bude sloužit pro přenos nově získaných informací z dobíjecí stanice BEMU.

Stávající Silnoproudá technologie, DŘT a ostatní zařízení nemají na budoucí stanici BEMU vliv, ani ta nemá vliv na tyto technologie.

3.2.1 Zabezpečovací zařízení

V dopravně Budišov nad Budišovkou jsou jízdy vlaků zabezpečeny staničním zabezpečovacím zařízením I. kategorie dle TNŽ 34 2620. Jedná se o mechanické staniční zabezpečovací zařízení doplněné krycím návěstidlem SkS a diagnostickým zařízením REMOTE 98. Krycí návěstidlo SkS je ovládáno ze skříňky místního ovládání ve služební místnosti nebo pomocí pageru ze skříňky dálkového ovládání umístěné v kolejišti.

3.2.2 Sdělovací zařízení

V dopravně (dle ZTP ŽST) D3 Budišov nad Budišovkou se nachází dvě stávající nástupiště:

- nástupiště u koleje 1, délky 79m - úroňové jednostranné s pevnou hranou
- nástupiště u koleje 2, délky 68m - úroňové jednostranné s pevnou hranou

Dopravna je vybavena akustickým systémem, jehož koncové prvky jsou umístěny na fasádě budovy směrem ke kolejišti. V dopravně D3 Budišov nad Budišovkou jsou umístěny hodiny jednotného času na fasádě VB směrem od kolejiště.

V dopravně je vedena místní metalická kabelizace k jednotlivým prvkům v kolejišti. Dálková optická kabelizace ani traťová metalická sdělovací kabelizace není v dopravně vyvedena a ukončena. V současné době není v Budišově n/B žádný aktivní prvek datové sítě (modem/switch) a nelze tak objekt BEMU připojit do datové sítě. Neblížší switch je ve Vítkově. V celé trase Suchdol n/O - Odry - Vítkov - Budišov n/B vede pouze metalický sdělovací kabel 10XN0,8/5XN0,8 a přenos dat ze Suchdolu do Vítkova je realizován pomocí metalických modemů s omezenou kapacitou přenášených dat.

3.2.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

V současné době OŘ Ostrava nedisponuje v tomto místě žádnou TNS ani TS ani přípojným místem s dostatečnou výkonovou rezervou, ze které by bylo možné napájet BEMU.

3.2.4 Ostatní technologická zařízení

Stávající stav dle pasportu zařízení.

3.2.5 Inženýrské objekty

Stávající stav dle pasportu zařízení.

3.2.6 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

Objekt „Budišov nad Budišovkou – výpravní budova“ IC5000244500 na adrese Československé armády 375, 747 87 Budišov nad Budišovkou je situovaný na parcele č.470 v k.ú. Budišov nad Budišovkou. Objekt byl zkolaudován 15. 6. 1891.

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2018 a to pouze výměna oken dřevěných za plastová.

Výpravní budova je částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími, nevytápěnou půdou. Střešní konstrukce je sedlová se sklonem 16°-30°, krytina plechová z pozink. plechu, hladká. Objekt je zděný z lícového zdiva s kamenným soklem. Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a plynovod. Kolem objektu jsou dlážděné zpevněné plochy, ze strany příjezdu je asfaltová komunikace.

V 1.NP se nachází zázemí PO a jsou zde nocležny. V 2.NP jsou dvě bytové jednotky, které jsou obsazené nájemníky.

3.2.7 Trakční a energetická zařízení

Žst. Budišov nad Budišovkou je bez trakčního vedení.

3.2.8 Ostatní stavební objekty

Stávající stav dle pasportu objektů.

Dojde k úpravě zpevněných ploch a k vybudování alespoň 2 parkovacích stání pro potřeby SEE.

3.2.9 Další informace a podklady o stávajícím stavu

- V uvažovaném prostoru výstavby dobíjecí stanice BEMU jsou k dispozici kvalitně zpracované katastrální podklady a mapy.
- Podklady k inženýrským sítím jsou také vyhovující.

3.3 Dopravní technologie stávajícího stavu

3.3.1 Železniční doprava

V přilehlých mezistaničních úsecích je provozována osobní doprava regionální, nákladní doprava není zastoupena.

- TÚ Budišov nad Budišovkou – Svatoňovice, 8/12 vlaky/den (údaj v pracovní dny / víkendy a svátky), jedná se o vlaky regionální dopravy.

Vlaky osobní dopravy jsou vedeny v relaci:

- S33 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

3.3.2 Koleje

V dopravně se nachází 2 dopravní a 2 manipulační koleje. Vlaky osobní dopravy mohou využívat dopravní koleje č. 1 a 2, při kterých jsou umístěna nástupiště. Parametry kolejí jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1 - parametry vybraných kolejí v dopravně D3 Budišov nad Budišovkou

Označení koleje	Užitečná délka / využitelná délka [m]	Délka koleje	Užitečná délka koleje	Účel použití
		Vymezené polohou		
1	297 / 284	námezník výh. č. 1 a 3	námezník výh. č. 1 a 3	vjezdová a odjezdová
2	172 / 160	námezník výh. č. 1 a 3	námezník výh. č. 1 a 3	vjezdová a odjezdová
2a	40	námezník výh. č. 3 a zarážedlo	námezník výh. č. 3 a zarážedlo	manipulační, kusá
4	239	námezník výh. č. 3 a zarážedlo	výkolejka č. 1 - zarážedlo	manipulační, kusá, možnost nakládky/vykládky

3.3.3 Nákladní doprava

Do stanice nejsou zaústěny vlečky. V nákretném jízdním řádu je zakreslen 1 pár vlaků nákladní dopravy kategorie Mn, jedoucí pouze v pracovní dny. Dle statistiky *Denního počtu skutečně jedoucích vlaků nákladní dopravy* není doprava D3 Budišov nad Budišovkou obsluhována vlaky nákladní dopravy.

3.4 Informace o památkové ochraně a historické hodnotě

Objekty dotčené projektem nepodléhají památkové ochraně.

3.5 Důvody realizace projektu

- Cílem stavby je zřízení dobíjecího místa v žst. Budišov nad Budišovkou pro bateriové vlaky v souladu s požadavky Moravskoslezského kraje. V žst. Budišov nad Budišovkou bude vybudováno dobíjecí místo v délce cca 55 metrů formou dobíjecí troleje 25kV (-30%, +20%) na vhodné dopravní koleji, včetně souvisejících nezbytných úprav pro zajištění bezpečného provozu.
- Použitím BEMU jednotek by mělo dojít k zajištění energetických úspor v dopravě v návaznosti na státní energetickou koncepci a národní plán snižování emisí.
- Cílem je také naplňování požadavků Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie

železničního systému v Unii (dále jen TSI ENE) a příslušných norem. Jde zejména o dodržení kvality napájení (zabránění poklesu napětí na sběrači vozidla pod 90 % jmenovité hodnoty, aby nedocházelo ke snižování výkonu trakčních vozidel s negativním dopadem na nedodržení jízdním řádem předepsaných jízdních dob).

4 Požadavky na technické řešení

4.1 Rozhodující legislativní požadavky na technické řešení

V rámci zadávacích podmínek ke zpracování ZP byly stanoveny předpisy platné pro zpracování dokumentace, jedná se o obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky, technické normy (EN, ČSN, TNŽ, ISO, atp.), interní předpisy, směrnice a vzorové listy Správy železnic.

Projektové řešení je navrženo při dodržení závazných norem a příslušných legislativních předpisů (např. 177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah). Také jsou respektovány potřebné vnitropodnikové směrnice Správy železnic, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, zaváděcí listy, normy TNŽ apod.

Zásadním podkladem je rovněž Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. SM011/2022 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí.

Záměr projektu respektuje v maximální možné míře stávající pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.

V rámci zadávacích podmínek smlouvy o dílo jsou definovány TSI závazné pro zpracování dokumentace:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, v platném znění,
- Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění,
- Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění,
- Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, v platném znění

4.2 Koncepce technického řešení

V rámci projektu dojde k výstavbě TV o délce 55 m na hladině 25kV na vybrané koleji v žst. Budišov nad Budišovkou. Při řešení dopravní technologie byly dříve diskutovány možnosti tohoto umístění s objednatelem regionální dopravy Moravskoslezského kraje, kterým je Koordinátor ODIS s. r. o., a technologem Správy železnic OŘ Ostrava.

Napájení nového TV bude z nového technologického objektu, který bude složen ze dvou samostatných pozemních objektů ze Vstupní trafostanice a z Dobíjecí technologie. Napájení bude provedeno v zemi uloženým VN kabelem.

V průběhu projektování bylo zvažováno umístit obě části do jednoho pozemního objektu, ale s ohledem na rozdělení přístupnosti jednotlivých částí objektu mezi různé správce a také s ohledem na optimalizaci dodávky jednotlivých částí během realizace byla zvolena varianta dvou samostatných objektů.

Drážní energetické a sdělovací prvky budou umístěny ve Vstupní trafostanici, která bude z betonových prefabrikátů. Dobíjecí technologie (zařízení k zajištění rovnoměrného odběru ze

sítě dodavatele elektrické energie) bude kontejnerového provedení, aby bylo v budoucnu snadné technologii převézt do jiné stanice. Vstupní trafostanice může obsahovat prvky specifické pro konkrétní stanici, proto se neuvažuje s jejím stěhováním, přesto bude vhodné využít v ní instalované prvky i v další stanici, kam by se dobíjecí stanice stěhovala.

Dodavatelem elektrické energie bude společnost ČEZ Distribuce a.s., která zbuduje nový odpojovač na stožáru nadzemního vedení 22 kV č. 3/273. Z tohoto stožáru bude zbudována VN přípojka na hladině 22 kV do naší Vstupní trafostanice.

Zhotovitel díla po realizaci zajistí vypracování Havarijně manipulačního řádu a Dokumentaci zdolávání požárů.

Nové technologie nesmí v žádném případě rušit používané rádiové systémy na tratích Správy železnic, státní organizace a využití elektronické zařízení musí splňovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze K.8 Doprovodná dokumentace.

4.3 Dopravní technologie nového stavu

4.3.1 Železniční doprava

V přilehlých mezistaničních úsecích nedochází ke změnám počtu provozovaných vlaků.

- TÚ Budišov nad Budišovkou – Svatoňovice, 8/12 vlaky/den (údaj v pracovní dny / víkendy a svátky), jedná se o vlaky regionální dopravy.

Vlaky osobní dopravy jsou vedeny v relaci:

- S33 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
- Vybrané vlaky linky S33 o víkendech budou vedeny v relaci Ostrava hl.n. – Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou.

4.3.2 Koleje

Parametry kolejí zůstávají shodné se stávajícím stavem, jedinou změnou je umístění TV o délce 55 m nad kolej č. 2

5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

Tabulka 2 - předpokládaná skladba objektů pro další stupně dokumentace

D.1 Technologická část		
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
D.1.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
	PS 01-01-01	D3 Budišov nad Budišovkou, úpravy SZZ
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
D.1.2.1		Místní kabelizace
	PS 01-02-01	D3 Budišov nad Budišovkou, doplnění místní kabelizace
D.1.2.3		Integrovaná telekomunikační zařízení
	PS 01-03-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, sdělovací zařízení
D.1.2.4		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
	PS 01-04-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice - EPZ, PZTS
	PS 01-04-02	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, signalizace vstupů do domků RZZ
D.1.2.5		Dálkový kabel, optický kabel, závěsný optický kabel
	PS 01-05-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, úprava stávající kabelizace SŽ

D.1.2.7		Jiné sdělovací zařízení
	PS 01-06-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, kamerový systém
D.1.2.10		DOZ a další nadstavbové systémy
	PS 01-07-01	D3 Budišov nad Budišovkou, DDTS
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT		
D.1.3.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)
	PS 01-08-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, DŘT
	PS 01-08-02	ED Ostrava - doplnění DŘT a řídicího systému
D.1.3.3		Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)
	PS 01-09-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, technologie 22kV
	PS 01-09-02	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, technologie nabíjení BEMU
D.1.3.5		Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
	PS 01-10-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, trafostanice 22/0,4 kV, technologie
D.1.3.7		Provozní rozvod silnaproudu
	PS 01-11-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, rozvodna nn
D.2 Technologická část		
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		
D.2.1.1		Železniční svršek a spodek
	SO 01-12-01	D3 Budišov nad Budišovkou, výstroj trati
D.2.1.2		Nástupiště
	SO 01-13-01	D3 Budišov nad Budišovkou, úprava nástupiště
D.2.1.6		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
	SO 01-14-01	D3 Budišov nad Budišovkou, úprava vsakování
D.2.1.8		Pozemní komunikace
	SO 01-15-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, zpevněné plochy
D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		
D.2.2.1		Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové
	SO 01-16-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, trafostanice 22/0,4 kV (stavební část)
	SO 01-16-02	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, technologie nabíjení BEMU (stavební část)
D.2.2.6		Drobná architektura a oplocení
	SO 01-17-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, oplocení
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ		
D.2.3.1		Trakční vedení
	SO 01-18-01	D3 Budišov nad Budišovkou, trakční vedení
	SO 01-18-02	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, připojení napájecího vedení
	SO 01-18-03	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, připojení zpětného vedení
D.2.3.6		Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
	SO 01-19-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, přípojka vn
	SO 01-19-02	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, rozvody nn
D.2.3.8		Vnější uzemnění
	SO 01-20-01	D3 Budišov nad Budišovkou, dobíjecí stanice, vnější uzemnění

5.1 Zabezpečovací zařízení

5.1.1 Kabelizace:

Dle provedených výpočtů dle ČSN 34 2040 ed.2 a vzhledem k délce trolejového vedení, uvažováno 55 m, se výměna kabelizace nepředpokládá. Nejvyšší vliv střídavé trakce je v souběžném kabelu k návěstidlu SkS v dopravně Budišov nad Budišovkou, kde indukovaná podélná elektromotorická síla při mimořádném stavu trakčního vedení vychází celkově 0,92 V. Tato hodnota vyhovuje mezní hodnotě 60 V dle tabulky č. 1 ČSN 34 2040 ed. 2. pro kabely místní bez výstrahy a OPNDN. Při zkratovém stavu potom 2,97 V.

5.1.2 Zařízení:

Okruh vlivu trakce na prvky zab. zař. se dotkne celého traťového úseku Budišov nad Budišovkou – Vítkov, včetně dopraven Budišov nad Budišovkou a Svatoňovice.

Předmětný úsek je pro potřeby automatické činnosti PZZ vybaven počítači náprav, není tedy nutné jakékoli opatření ve smyslu výměny nevyhovujících KO za KO vyhovující střídavé trakci. V pásmu vlivu střídavé trakce na ZZ se nenachází žádné elektromechanické ZZ, není tedy uvažována dodatečná ochrana ve smyslu článku 7.6 ČSN 34 2040 ed.2.

Vzhledem k předpokládané poloze TV není nutné ukolejňovat žádné prvky zab. zař., v POTV se nenachází.

V koordinaci s výstavbou nového TV v rámci jiného SO bude nutné dodržet odstup uzemnění TV od stávající kabelizace zabezpečovacích zařízení minimálně 2m.

5.2 Sdělovací zařízení

V dopravně D3 Budišov nad Budišovkou bude zřízeno TV (trakční vedení) cca 55m pro nabíjení bateriových vozů. Řízení a technologie k nabíjecímu zařízení bude umístěna v TO (technologických objektech) v dopravně. Jedná se celkem o dva objekty, kde jeden slouží pro samotnou technologii nabíjení – umístěny v mobilním kontejneru a druhý betonový prefabrikovaný TO pro technologii elektro a sdělovacího zařízení.

5.2.1 Propoj TO a sdělovací místnosti

Nebude realizován. Veškerá technologie sdělovacího zařízení bude umístěna v TO BEMU.

5.2.2 Přenosové zařízení

Bude v rámci stavby „Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou“ doplněno pouze do TO do sdělovací části. Nové přenosové zařízení se bude skládat z nového L2 switche 24p s SFP moduly, který bude umístěn do nového objektu BEMU. Nové přenosové zařízení bude sloužit pouze pro potřeby kumulace dat a jako technologie, která bude v případě potřeby převezena společně s technologií BEMU.

5.2.3 Kamerový systém VSS

Sloužící pro zabezpečení bude nově vybudován pro potřeby zabezpečení nových TO a nového TV sloužícího k dobíjení bateriových vozů. Pro potřeby kamerového systému VSS bude do TO do sdělovací části do racku 800x800mm 47U pro potřeby kamerových systémů doplněn nový kamerový L2 switch 12p s SFP moduly a podporou PoE napájení, datové velkokapacitní úložiště dat HDD a patchpanel pro vyvázání FTP kabelizace. Celkem jsou navrženy dvě kamery pro potřeby VSS. Jedna pevná kamera je navržena u TO s technologií nabíjení, která bude monitorovat vstupy do TO. Druhá kamera VSS bude umístěna do míst, ze kterého bude možné monitorovat novou TV pro nabíjení. Tato kamera bude dohlížet na TV a monitorovat možné pokusy o krádež TV sběrači kovů. Kamera VSS dohlížející na TV je vzdálena v dostatečné vzdálenosti (méně než 100m) od TO ve kterém je umístěna záznamová technologie VSS. Obě kamery budou napájeny přes PoE z L2 switche v TO, pomocí kabelu FTP 4P0,6mm, kat 6. Záznam z kamer VSS bude ukládán pouze lokálně na velkokapacitní datové

úložiště a nebude směřován na CDP a PPV. Kamerový systém VSS bude připojen do systému DDTS.

5.2.4 Kamerový systém SEE

Sloužící pro potřeby SEE, bude dohlížet místnosti SEE v mobilním TO. Pro potřeby kamerového systému SEE bude do TO do sdělovací části do racku 800x800mm 47U pro potřeby kamerových systémů doplněn nový kamerový L2 switch 12p s SFP moduly a podporou PoE napájení, datové velkokapacitní úložiště dat HDD a patchpanel pro vyvázání FTP kabelizace. Celkem jsou navrženy tři kamery pro potřeby SEE. Jedná se o pevné kamery, které jsou umístěny do tří místností v mobilním TO/kontejneru. Do každé místnosti je navržena jedna kamera pro potřeby SEE. Tyto kamery jsou v dostatečné vzdálenosti (méně než 100m) proto budou napájeny PoE z L2 switche v TO, pomocí kabelu FTP 4P0,6mm, kat 6. Záznam z kamer SEE není možné z důvodu nedostatečné přenosové cesty zasílat na pracoviště vzdáleného dohledu. Záznam bude ukládán pouze lokálně na velkokapacitní datové úložiště. Kamerový systém požaduje správa SEE a tudíž ho musí dohlížet zaměstnanci přímo k tomu určení. Kamerový systém bude připojen do systému DDTS.

5.2.5 Systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS)

Umožní zasílání chybových hlášení. V současné době není v Budišově n/B žádný aktivní prvek datové sítě a nelze tak DDTS navázat do datové sítě. Systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) bude zasílat chybové hlášení a stavy, které zaznamenává pomocí zařízení IoT pomocí mobilního operátora. Systém IoT (např.: FlexiCube nebo jiný s podobnými vlastnostmi) bude umístěn ve sdělovací místnosti v TO. Tento systém umožní zasílání dat DDTS na požadované lokality dálkového dohledu. DDTS bude směřován na operační a informační středisko (OIS) HZS SŽ JPO Ostrava, celostátní operační a informační středisko HZS SŽ v Praze (COIS) a na dispečink železniční infrastruktury (DŽIN). Využití systému IoT vychází především pak z toho, že samotné napájecí zařízení má být mobilní a prvky v něm by měly být přenositelné. Může se pak v budoucnu jednotka ocitnout i na místě, kde není vůbec žádné připojení a bude nutné opět využít systém IoT. Pro systém BEMU je navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znění.

5.2.6 Kabeláž

Zemní práce - pro pokládku sdělovací kabelizace budou prováděny v souladu s normou ČSN 73 6005. Kabely kladené volně do výkopu budou uloženy do prosáté zeminy a chráněny folií modré barvy. Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože nebo lože z jemné šterkodrti, které zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Je nepřijatelné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Měření metalické kabelizace - se provede na všech nově pokládaných a překládaných kabelech SZ. Měření metalického kabelu - kabelizace bude měřena a vyrovnávána dle předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“. Vyrovnávání kabelu bude provedeno křížováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry: kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření útlumu přeslechu na blízkém konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při $f=800\text{Hz}$. Kabel nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích.

Vytyčení inženýrských sítí - při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započítím výkopových prací musí být provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min. 15dnů před zahájením stavby.

5.2.7 Vliv trakce na sdělovací zařízení

Na stávající ani nově instalované kabelové vedení SZ se vlivem trakce nenaindukuje nebezpečné napětí. Souběh kabelizace a trakce není dostatečně dlouhý, aby se nebezpečné napětí na vodiče naindukovalo.

5.2.8 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Systém EPS, EZS (místo něj bude instalován systém PZTS) a telefony nebudou v rámci stavby instalovány. Jediným systémem tohoto typu, který bude do napájecích kontejnerů instalován je systém PZTS, který bude data zasílat přes přenosové cesty. Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS bude navrhnout v dalším stupni PD včetně jeho specifikací. Předpokládaný rozsah bude ve formě magnetických kontaktů na všech otevíratelných částech dveří a pohybových PIR detektorů a opticko-kouřových čidel ve všech místnostech. Ovládání bude realizováno prostřednictvím vnitřních klávesnic. Systém PZTS bude napojen do systému DDTS. Přenos provozních a poplachových stavů bude zajištěn prostřednictvím IoT zařízení (nutné s 30 vykomunikovat výjimku ze Standardu). Poplachové stavy z PZTS budou přenášeny pomocí DDTS na operační a informační středisko (OIS) HZS SŽ JPO Ostrava a celostátní operační a informační středisko HZS SŽ v Praze (COIS).

5.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

Silnoproudá technologie bude umístěna ve dvou samostatných pozemních objektech. Ve Vstupní betonové prefabrikované pochozí trafostanici a v kontejneru Dobíjecí technologie BEMU.

5.3.1 Vstupní trafostanice

Vstupní trafostanice bude obsahovat rozvodnu VN 22 kV, kobku pro transformátor vlastní spotřeby 22/0,4 kV, společnou rozvodnu NN a DŘT a rovněž samostatnou místnost pro zařízení Sděl. Zař..

Rozvaděč VN bude obsahovat:

- vstupní přívodní pole pro přívod kabelu 22 kV z ČEZd
- pole měření pro distribuční měření na hladině VN
- výstupní pole pro transformátor 22/0,4 kV vlastní spotřeby
- výstupní pole pro napojení kontejneru Dobíjecí technologie na hladině 22 kV
- výstupní pole pro možné napojení samostatného zdroje zálohované sítě

VN rozváděče budou v provedení plynem izolovaný kovově krytý rozvaděč bez použití SF6. V rozváděčích budou použity ovládací prvky (vypínače, odpojovače, ...) třídy M2 se zvýšeným zaručeným počtem operací, min. 10000 operací. Rozváděče budou vybaveny inteligentním elektronickým zařízením pro ochranu, ovládání a měření, včetně osazení terminálů (např. REX640, – komunikace dle IEC 61850), včetně vývodů do DŘT a komunikace s ED Ostrava.

Transformátor Vlastní spotřeby bude výkonově nadimenzován pro pokrytí vlastní spotřeby celkové dobíjecí technologie BEMU případně bude splňovat další požadavky správce. Jeho provedení bude splňovat požadavky na harmonizované normy Ekodesign v EU.

Rozvaděče v rozvodně NN budou instalovány a osazeny zařízením dle aktuálních potřeb zvolené dobíjecí technologie BEMU.

Samostatný rozvaděč DŘT bude sloužit ke sběru informací, dat a povelů od a k zařízením dobíjecí stanice BEMU a k jejich přenosu přes zařízení Sděl. Zař. na ED Přerov, případně na další pracoviště správce zařízení.

Dispozice objektu viz. kapitola 5.6.1 a další podrobnosti Silnoproudé technologie jsou uvedeny v příloze K.8 Doprovodná dokumentace.

5.3.2 Kontejner Dobíjecí technologie BEMU

Tento kontejner je samostatnou kompletní dodávkou výrobce, který bude vybrán a musí splňovat veškeré požadavky objednatele, správce a provozovatele. Jeho provedení bude splňovat požadavky na harmonizované normy Ekodesign v EU.

Součástí kontejneru bude bezpečné odpínání napájení trakce pro potřeby její údržby.

Kontejner bude převozitelný běžnou dopravní technikou. Dle zvolené technologie bude v dalším stupni řešen dálkový přístup k měničové technologii s ohledem na možnosti sdělovacího zařízení v dopravě Budišov nad Budišovkou.

5.4 Ostatní technologická zařízení

Součástí projektu je i technologie nabíjení, jejímž hlavním úkolem je zajistit symetrii odběru elektrické energie z třífázové sítě. Přímý převod napětí 22 kV na trakční hodnotu 25 kV není v žst. Budišov nad Budišovkou možný z důvodu vysoké nesymetrie napětí.

Technologií je na trhu více typů. Projektant pracoval se dvěma z nich:

- snížení napětí 22/1 kV a pomocí měničů 3AC / 1 AC převést třífázové napětí na jednofázové, to následně transformovat na napětí trakce (1/25 kV).
- přímá transformace 22/25 kV a využití Load Balancerů, které zajistí symetrii.

Výběr konkrétní technologie ponechává projekt na dalších stupních dokumentace, protože obě metody splňují vše co je pro cíl tohoto projektu nutné. Rozhodující tedy budou spíše termíny dodání, cena a spolehlivost zařízení.

Podrobnější popis viz. příloha K.8.1.001 Textová část Doprovodné dokumentace.

5.5 Inženýrské objekty

Nevztahuje se.

5.6 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

Objekty dotčené stavbou budou zařazeny do bezpečnostní kategorie ve spolupráci s O30 a tato informace bude předána Zhotoviteli. Zhotovitel pro objekty kategorie I až III musí, nejpozději ve stupni DSP/DUSP, zajistit vypracování samostatného podkladového dokumentu – Bezpečnostního projektu projekčního, včetně ocenění, a to dle závazné osnovy Zadavatele. V případě změn ve stavebním projektu je nutné aktualizovat Bezpečnostní projekt projekční. Projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného projektového stupně. Pro objekty zařazené do bezpečnostní kategorie IV a V musí Zhotovitel navrhnout zabezpečení v souladu se Samostatnou přílohou F SM 07 a tento odhad ocenění v rámci celkových investičních nákladů.


Zhotovitel projekčních prací stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. předběžnou kategorii stavby (0, I, II nebo III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky popíše požadavky pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být podrobně zpracovány v příslušných stupních PD zejména ve vztahu vhodnému umístění navrhovaných objektů vůči stávajícím objektům a technologiím (požárně nebezpečný prostor atp.).

Uzemnění objektů bude provedeno nerezovým páskem.

5.6.1 Vstupní trafostanice

Půjde o betonový prefabrikát s rozměry cca 5 x 11 m a výšky cca 3 m. Výrobek bude v zemi ukotven dle specifikace výrobce daného typu prefabrikátu. Prostupy do objektu budou utěsněny proti vodě. V objektu budou tyto místnosti:

- rozvodna vn, nn a DŘT
- sdělovací zařízení
- transformátor vlastní spotřeby

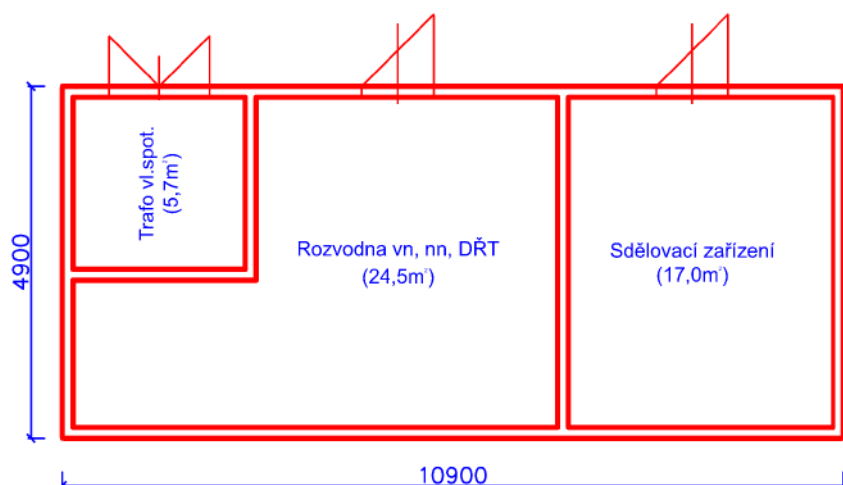


Obrázek 1 - návrh dispozice Vstupní trafostanice

Vstupní trafostanice nebude vybavena fakturačním měřením pro dopravce, není O24 vyžadováno.

5.6.2 Technologie dobíjení BEMU

Zadání je, aby šlo o objekt kontejnerové typu, aby bylo možné tento objekt přemístit do jiné stanice. Specifikace objektu je na dodavateli technologie dobíjení. Je však nutné dodržet maximální hodnoty hluku a také požadavky na zabezpečení objektu uvedené ve sdělovací části dokumentace. Rozměry objektu nesmí překročit 12 x 4,5 m, aby bylo možné objekt převézt jako celek.

Provedení kontejneru musí splňovat požadavek na odolnost proti vnitřnímu obloukovému zkratu a tato skutečnost bude po realizaci doložena odpovídajícím certifikátem.

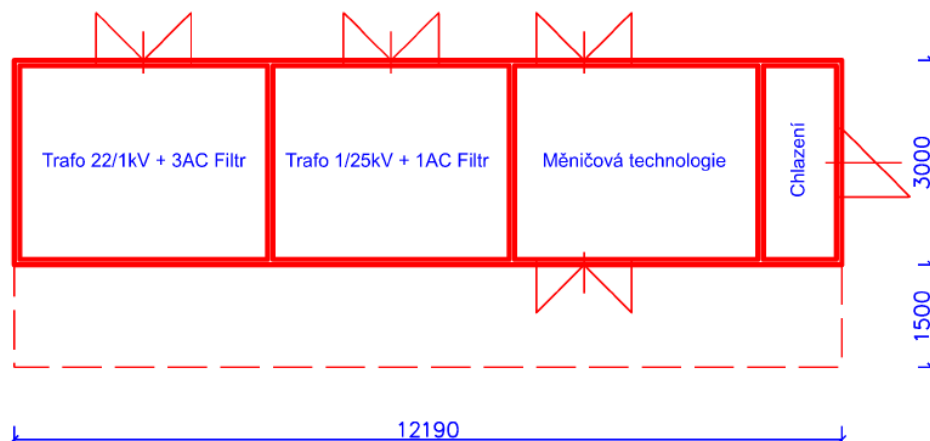

Obrázek 2 - orientační dispozice objektu dobíjení

5.7 Trakční a energetická zařízení

5.7.1 Trakční zařízení

V dopravně D3 Budišov nad Budišovkou bude vybudováno dobíjecí místo v délce cca 55 m. Toto místo bude realizováno pomocí plně kompenzované napájecí troleje nad koleji č. 2 v rozsahu cca 38,996 – 39,051 km (u nástupiště), zavěšené na branách a zakotvené do kotevních podpěr vně kolejiště na straně od výpravní budovy. Bude použita trolej 100 mm² Cu a nosné lano 50 mm² Bz, oboje s kotevním tahem 10 kN. Řetězková sestava trolejového vedení je navržena kvůli vyšší bezpečnosti pro případ přepálení troleje. Dimenze troleje

a nosného lana (a z nich vyplývající kotevní tahy) jsou určeny požadovanými nabíjecími proudy při stání jednotek.

Alternativně lze trolejové vedení na jedné straně zakotvit do brány pro eliminaci vedení odběhu do kotvení nad nástupištěm.

Na podpěru nejbližší k dobíjecí stanici bude přiveden napájecí kabel, který bude na trakční vedení připojen přes dálkově ovládaný odpojovač. Na trakčním vedení bude osazena bleskojistka.

Zpětné vedení bude připojeno na kolej za koncem nástupiště u dobíjecí stanice a přivedeno do ní. Pro eliminaci vlivů střídavé trakce na ostatní elektrická zařízení stanice bude kolej v rozsahu trakčního vedení odizolována.

Ukolejnění bude individuální přímé. KSUA_{TP} bude zpracováno v dalších stupních dokumentace.

5.7.2 Energetická zařízení

V rámci projektu bude kabelem vn uloženým v zemi propojen objekt Technologie dobíjení BEMU s trakcí. Kabel bude zakončen na trakční podpěře nejbližší Technologickému objektu BEMU, kde bude umístěn dálkově ovládaný odpojovač se zkratovačem. Kabelový svod bude vybaven svodičem přepětí.

Ovládací rozváděče DOÚO budou umístěny ve Vstupní trafostanici.

5.8 Ostatní stavební objekty

Pro vsakování dešťových vod bude zbudována nová vsakovací jímka takových parametrů, aby zajistila však vody z obou technologických objektů a současně ze stávajícího čekárenského přístřešku, jehož vsakovací jímka je v kolizi s dobíjecí stanicí.

Pro přístup a instalaci technologie bude vybudována odpovídající zpevněná plocha u vstupní trafostanice a technologie dobíjení. Součástí zpevněných ploch budou 2 parkovací stání pro potřeby SEE.

6 Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)

6.1 Inteligentní dopravní systémy

Z hlediska zabezpečovacího zařízení nebude touto stavbou s ohledem na její charakter upravována stávající technologie TZZ, dojde pouze k úpravě kabelizace, případně k demontáži a zpětné montáži venkovních prvků TZZ, které budou v kolizi s prováděnými stavebními úpravami. Stavba tedy nebude mít vliv na stávající prvky ITS.

6.2 Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty

Návrh technického řešení je v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného záznamového prostředí (JZP) ŽDC“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020 a s materiálem „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“, verze v. 1.00 ze dne 26. 7. 2022, který má vazbu na záměr projektu investiční akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“, schválený Centrální komisí MD dne 12. 7. 2022. Územně technické podmínky

6.3 Charakteristika území

Stavba bude provedena v intravilánu města Budišov nad Budišovkou. Stávající zástavba ani drážní prvky nebudou stavbou dotčeny.

6.4 Dotčená ochranná pásma a chráněná území

Dotčená ochranná pásma jsou vymezena zejména stávajícími sítěmi a komunikacemi v obci. Ochranné pásmo dráhy se nemění.

6.5 Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území (na stávající infrastrukturu)

V dotčeném území se nachází především zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé kabely ve správě Správy železnic s.o. a sdělovací kabely ČD Telematika.

6.6 Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací

Celá stavba leží na plochách DZ, které jsou určeny pro drážní dopravu

Hlavní využití

- železniční tratě, železniční stanice, zastávky, nástupiště, pozemky staveb sloužících provozu železnice

Přípustné využití

- veřejná prostranství, dopravní terminál, související občanské vybavení – ubytování, stravování, služby, služby nevýrobní, výrobní, opravárenské, průmyslová výroba související technická infrastruktura, dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická, protipovodňová opatření

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

7 Územně technické podmínky

7.1 Charakteristika území

Dobíjecí stanice bude realizována v obvodu dráhy v blízkosti dopravny D3 Budišov nad Budišovkou s prostorovými nároky maximálně 20x30 m. Umístění dobíjecí stanice je uvažováno s ohledem na eliminaci rušících vlivů pro vyzařovaný signál, eliminaci kácení atp. Území je typicky rovinaté až mírně zvlněné.

7.2 Dotčená ochranná pásma a chráněná území

Realizace dobíjecí stanice včetně potřebných připojení na drážní rozvody (silnoproudé i slaboproudé) nevyvolá dotčení ochranných pásem.

Stavbou dobíjecí stanice nedochází k dotčení chráněných území.

7.3 Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území (na stávající infrastrukturu)

Dobíjecí stanice bude napojena na rozvod ČEZ Distribuce na hladině 22 kV. Přípojka vn bude realizovaná v rámci této stavby.

7.4 Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací

Jedná se o stavbu dráhy v obvodu dráhy. Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

8 Majetkoprávní vztahy

Stavba leží v katastrálním území Budišov nad Budišovkou [615501]. Stavba je umístěna pouze na těchto pozemcích:

Tabulka 3 - soupis dotčených parcel

Parcelní číslo	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
3572/1	ostatní plocha	dráha	Správa železnic, státní organizace
4886	ostatní plocha	jiná plocha	Správa železnic, státní organizace

9 Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů

Vzhledem k umístění (v antropogenně významně ovlivněném a zastavěném území) a charakteru plánovaného záměru, dle hodnocení uvedenému v příloze K10 a za dodržení navržených opatření, se nepředpokládá v souvislosti s realizací záměru a jeho provozem významný negativní vliv na životní prostředí v dotčeném území.

Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje k možnému vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 je v příloze K10.1.002.

10 Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů podle druhu majetku

Veškeré prvky infrastruktury budou v majetku Správy železnic s.o.

11 Shrnutí hodnocení ekonomické efektivity projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

K Ekonomickému hodnocení byla využita metoda analýzy přínosů a nákladů neboli CBA. EH bylo zpracováno v souladu s prováděcími pokyny k Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb z roku 2017, aktualizované v 06/2023, včetně příloh č. 6 a 7, které byly schváleny v 03/2023. Výsledné hodnoty ukazatelů finanční a ekonomické analýzy uvádí **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** v příloze C – Ekonomické hodnocení.

Tabulka 4 - souhrn výsledků ekonomického hodnocení

Ukazatel	Zkratka	Finanční analýza	Ekonomická analýza
Vnitřní výnosové procento	IRR	nelze stanovit	5,810 %
Čistá současná hodnota	NPV	-601 900 867 Kč	141 102 039 Kč
Poměr přínosů a nákladů	BCR	---	1,452

Z výše uvedených výsledků ekonomického hodnocení, je patrné, že z hlediska finanční analýzy není projekt za daných podmínek efektivně proveditelný čistě z vlastních zdrojů investora – není samofinancovatelný. Toto dokládá záporná hodnota finanční čisté současné hodnoty (FNPV), resp. výše finančního vnitřního výnosového procenta (FRR), které je nižší než stanovená 2% diskontní sazba pro finanční analýzu. Po započtení socioekonomických benefitů je však projekt z celospolečenského hlediska efektivní, což prokazuje kladný výsledek ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV), resp. to, že výše ekonomického vnitřního výnosového procenta (ERR) přesáhla stanovenou diskontní sazbu pro ekonomickou analýzu ve výši 3 %.

Přínos stavby spočívá především v úsporách z cestovních dob a externích efektů.

Z hlediska finanční analýzy nebyla identifikována žádná kritická proměnná. Jako kritická proměnná z hlediska ekonomické analýzy jsou celkové investiční náklady bez rezervy, provozní náklady na infrastrukturu, provozní náklady vozidel a úspory externalit. Za předpokladu dodržení všech ostatních vstupů ovlivňujících finanční efektivitu nedosahuje projekt kladných výsledků finanční analýzy při žádné výši celkových investičních nákladů, což znamená, že se nemůže stát samofinancovatelným. Při dodržení všech ostatních vstupů ovlivňujících ekonomickou efektivitu platí, že stavba zůstává ekonomicky efektivní při navýšení celkových investičních nákladů bez rezervy maximálně o 45,22 %, což je 176 144 tis. Kč v CÚ 2024.

Detaily Ekonomického hodnocení jsou uvedeny v příloze C – Ekonomické hodnocení.

12 Rozpis nákladů

Tabulka 5 - rozpis nákladů

	V tis. CZK	Celkové náklady projektu
1	Poplatky za plány / stavební projekt	11 556
2	Nákup pozemků	
3	Výstavba	9 620
4	Technologie	88 703
	z toho ITS/telematika	
5	Nepředvídatelné události	9 822
6	Příp. úprava ceny	
7	Technická pomoc	10 207
8	Propagace	
9	Dozor v průběhu výstavby	867
10	Mezisoučet	130 775
11	(DPH)	
12	CELKEM	130 775

Do celkových investičních nákladů ve smíšené cenové úrovni je zahrnut inflační koeficient ve výši 1,02 % p. a. pro předpokládaný rok realizace 2025.

13 Výčet příloh

Příloha A:	Formuláře VZOR 80 – 83
Příloha B:	Požadavky na inteligentní dopravní systémy - nevztahuje se
Příloha C:	Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu
Příloha D:	Oponentní posudek - nevztahuje se
Příloha E:	Situace projektu a orientační výkres či mapa, případně detailnější mapa, se zakreslením projektu a s vyznačením začátku a konce stavby, ev. další výkresy
Příloha F:	Doložení současného stavu (např. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, hlavní/mimořádná mostní prohlídka apod.) a případných výsledků průzkumů - nevztahuje se
Příloha G:	Prohlášení Zhotovitele dokumentace v aktuálním stupni investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a technických norem
Příloha H:	Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“
Příloha I:	nedokládá se
Příloha J:	nedokládá se
Příloha K:	Ostatní přílohy
K.4	Tabelární přehled nákladů – navrhovaný stav
K.7	Kapacitní údaje stavby
K.8	Doprovodná dokumentace
K.9	Specifikace výměny dat JZP
K.10	Vliv stavby na Životní prostředí

Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kolektiv zpracovatelů

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

tel.: 733 610 519

email: kolarik@moravia.cz

Seznam obrázků

Obrázek 2 - návrh dispozice Vstupní trafostanice.....	15
Obrázek 3 - orientační dispozice objektu dobíjení	15

Seznam tabulek

Tabulka 1 - parametry vybraných kolejí v dopravně D3 Budišov nad Budišovkou.....	7
Tabulka 2 - předpokládaná skladba objektů pro další stupně dokumentace.....	9
Tabulka 3 - soupis dotčených parcel	18
Tabulka 4 - souhrn výsledků ekonomického hodnocení.....	18
Tabulka 5 - rozpis nákladů	19

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

© 2024

Datum tisku
2024-05-09

spravazeleznic.cz