




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1,
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 10601/2013-OŘOLC-OPI
OŘ
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ: 12
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Ing. Vlastimil Duda
TEL.: 972 741 285
FAX:
E-MAIL: Duda@szdc.cz
DATUM: 6. 12. 2013

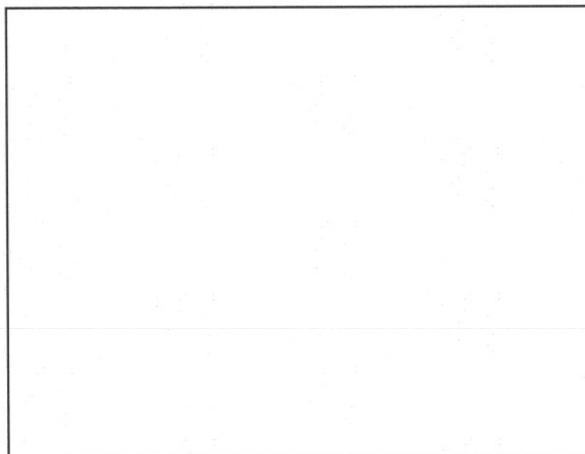

Věc: Odpovědi na dotazy III. - k veřejné zakázce - „Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Olomouc na základě §49 ZVZ u veřejné zakázky - „Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“ zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz: POZICE I319

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I320

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I313

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.

- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I308

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I321

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I322

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I340

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I324

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I324

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I336

- 1) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 2) Jaké madla požadujete?

POZICE I301

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I302

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I303

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I304

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I305

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I306

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I307

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I308

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I309

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I310

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I311

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I312

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I313

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I314

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I315

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I336

- 1) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I316

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I317

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I318

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I337

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I342

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I341

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I329

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I330

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I331

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I332

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I326

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.

- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I307

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I313

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I333

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I334

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I335

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm.
Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I336

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?

- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I338

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I344

- 1) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 2) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I345

- 1) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 2) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I319

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I320

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I313

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám

okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.

- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I339

- 1) Jaký typ pevné větrací žaluzie požadujete? Stačí použít standardní protidešťovou žaluzii?
- 2) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 3) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 4) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 5) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I308

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I321

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I322

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I323

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

POZICE I324

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I325

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I343

- 1) Jaký typ pevné větrací žaluzie požadujete? Stačí použít standardní protidešťovou žaluzii?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.

POZICE I326

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I327

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I328

- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použít 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?

POZICE I341


- 1) Na kterých křídlech požadujete ovládání pákovými ovladači?
- 2) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přes rám je přetaženo zateplení cca 30 mm. Požadujete použití 30 mm rozšiřovací profil nebo může být toto zateplení přetaženo přes rám okna? Rám máme vysoký 63 mm, takže po přetažení zbyde 33 mm. Nebo vám můžeme nabídnout rám vysoký 73 mm, takže po přetažení zbyde 43 mm.
- 3) Jaké madla požadujete a na které křídla je namontovat?
- 4) Jaké bezpečnostní sklo požadujete? 33.1 nebo 33.2?

Odpověď k bodům č. 1: Dotaz již byl zodpovězen

Odpověď k bodům č. 2: Předmětem řešení je pouze výměna oken bez zateplování - chyba popisu

Odpověď k bodům č. 3: Dotaz již byl zodpovězen

Odpověď k bodům č. 4: Požadujeme sklo 33.2



Ing. Ladislav Kašpar
pověřený řízením Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(68)