



VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

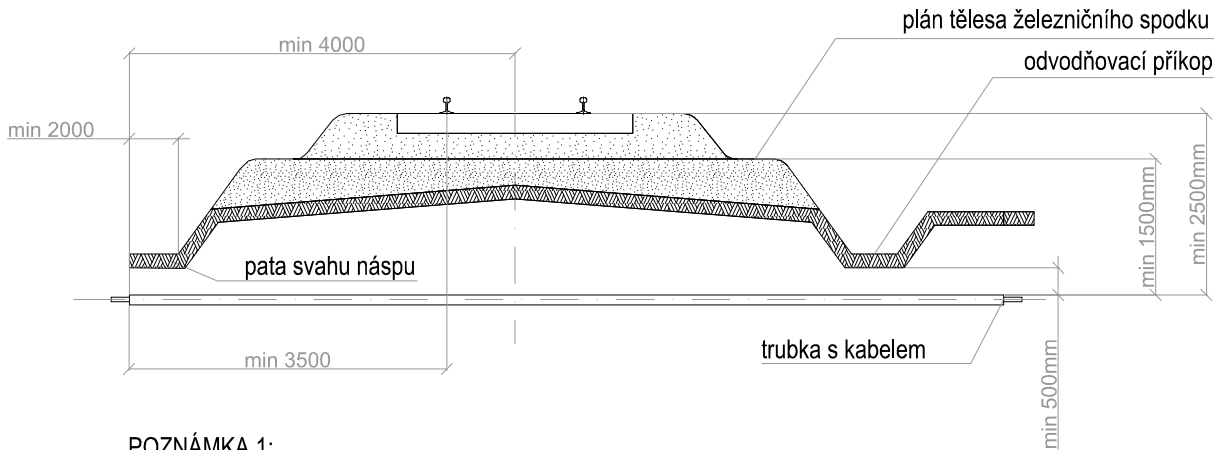


POZNÁMKA 1:
Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

POZNÁMKA 2:
Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.
Pokud je plán tělesa železničního spodku nebo trať v oblouku, min. vzdálenost chránicky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELU V NÁSTUPIŠTI

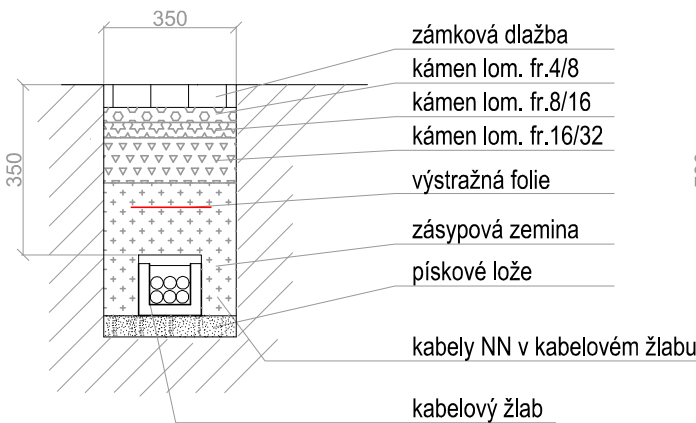

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

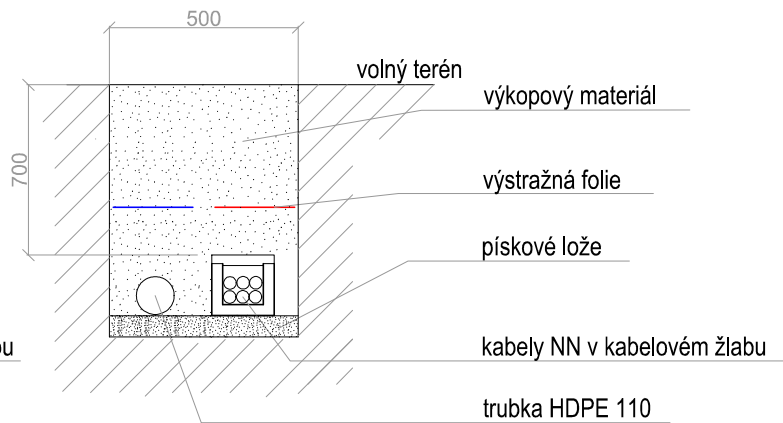


POZNÁMKA:
V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení dle kynety hlavní kab. trasy

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

DRUH VEDENÍ	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

POZNÁMKA:
Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přizván ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena. Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

VZOROVÝ ŘEZ KABELU POD VOZOVKOU

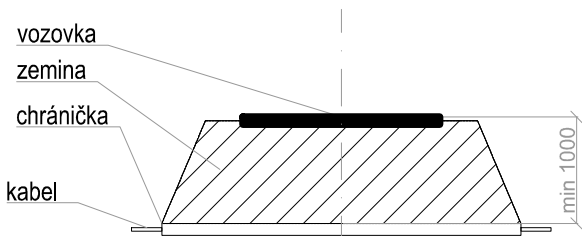

Jiná ověření:				Paré:					
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:					
Revize:				Datum:		Popis:		Kontroloval:	
000				30.06.2023		Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Milan Lukášek	
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace					
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:				Oblastní ředitelství Brno					
Adresa:				Kounicova 688/26, 611 43 Brno					
Zhotovitel díla:				Signal Projekt s.r.o.					
Adresa:				Václavská 55, 639 00 Brno					
Kontakt:				T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz					
Zhotovitel části/objektu:				Signal Projekt s.r.o.					
Adresa:				Václavská 55, 639 00 Brno					
Kontakt:				T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz					
Hlavní projektant (HIP):				Ing. Milan Lukášek		Specialista:		Ing. Marek Vývoda	
Název stavby/akce:				Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou				Označení investora: S639220019	
Název části:				Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				Zakázka: 23-014-40-113	
Název objektu/díle části:				Nové Město na Moravě, úprava rozvodů NN				Označení části: D.2.3. 6	
								Označení objektu/komplexu: SO 12-86-01	
Název přílohy:				Vzorové uložení kabelového vedení				Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 009	
Název díle části přílohy:									
Odpovědný projektant:				Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Martin Vánský				Ing. Martin Vánský		Formáty: 2 x A4		DSP+PDPS	
Kraj:				Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:	
Vysočina				Nové Město na Moravě [706418]		2071 C1, 2071 C0, 2071 C9		30.06.2023	
S-kód:				Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
5 6 3 9 2 2 0 0 1 9				P D P S		D 2 3 0 6		S O 1 2 8 6 0 1 - X X	
[Prostor pro další informace]								Příloha: 2 - 0 0 9	
								Revize: 0 0 0	