




Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	12/2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel stavby:	Společnost „CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB“		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Zdeňka Radilová		ing. Luboš Procházka	Kryštof Košat

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.	S-kód:	S631700101
		Zakázka:	2021/0006
Název částí:	Pozemní objekty budovy (pozemní, technologické, skladové)	Označení částí:	D.2.2.1
Název objektu:	Výpravní budova v žst. Mladá Boleslav hl. n. Silnoproudá elektroinstalace	Číslo objektu/komplexu:	SO 45-71-01.04
Název přílohy:	Zásuvkové a světelné okruhy	Číslo přílohy:	2 409
Název dílčí části přílohy:	RN.1	Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Středočeský	Čejetice u Mladé Boleslavi [696641]	090101	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	12/2023	11 x A4	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 1	– P D P S	– D 2 2 0 1	– S O 4 5 7 1 0 1
		Podobjekt:	Příloha:
		– 0 4	– 2 – 4 0 9 – 0 0 1

Prostor pro další informace

BĚŽNÁ SÍŤ

P_i	=	11 kW	I_{max}	=	21,73 A
P_s	=	8 kW	I_p	=	15,21 A

I_k''	[kA]
\leq	10

místo napojení : RH.10

nadřazené jištění : 25A


napájecí kabel : CYKY 5X10

napěťová soustava : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-S

–TYP ROZVADĚČE :

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

- ROZMĚRY: ŠxVxH – 588x770x136 mm
- PODSTAVEC: 100 mm
- KRYTÍ IP40 / IP 20 (ZAVŘENÉ / OTEVŘENÉ DVEŘE)
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PŘÍVOD A VÝVODY – HOREM A SPODEM
- PRO VŠECHNY PŘÍVODY A VÝVODY BUDOU OSAZENY PRŮCHODKY
- PRO VŠECHNY VÝVODY BUDOU DO ROZVADĚČE OSAZENY SVORKY
- DO ROZVADĚČE BUDE OSAZENA SCHRÁNKA NA DOKUMENTACI
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČUJE VÝROBCE ROZVADĚČE

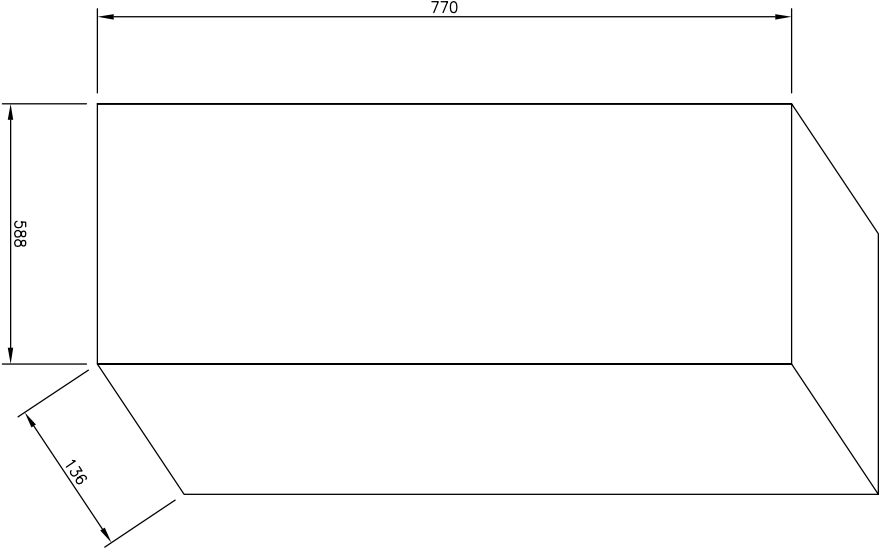

AFRY

AKCE : ŽST MLADÁ BOLESLAV

SO 45-71-01.04

VÝKRES : SCHÉMA ROZVADĚČE RN.1

Vypracoval : KRYŠTOF KOŠAT

Stupeň : PDPS

Datum zpracování 12/2023 Datum změny – – –

list číslo : 01

list číslo : 04

409

01


Číslo revize



AFRY

AKCE : ŽST MLADÁ BOLESLAV
SO 45-71-01.04
VÝKRES : SCHÉMA ROZVADĚČE RN.1

Vpracoval : KRYŠTOF KOŠAT		list číslo : 02		Číslo revize
Stupeň : PDPS	Datum zpracování	Datum změny	list číslo : 04	
12/2023			409	01

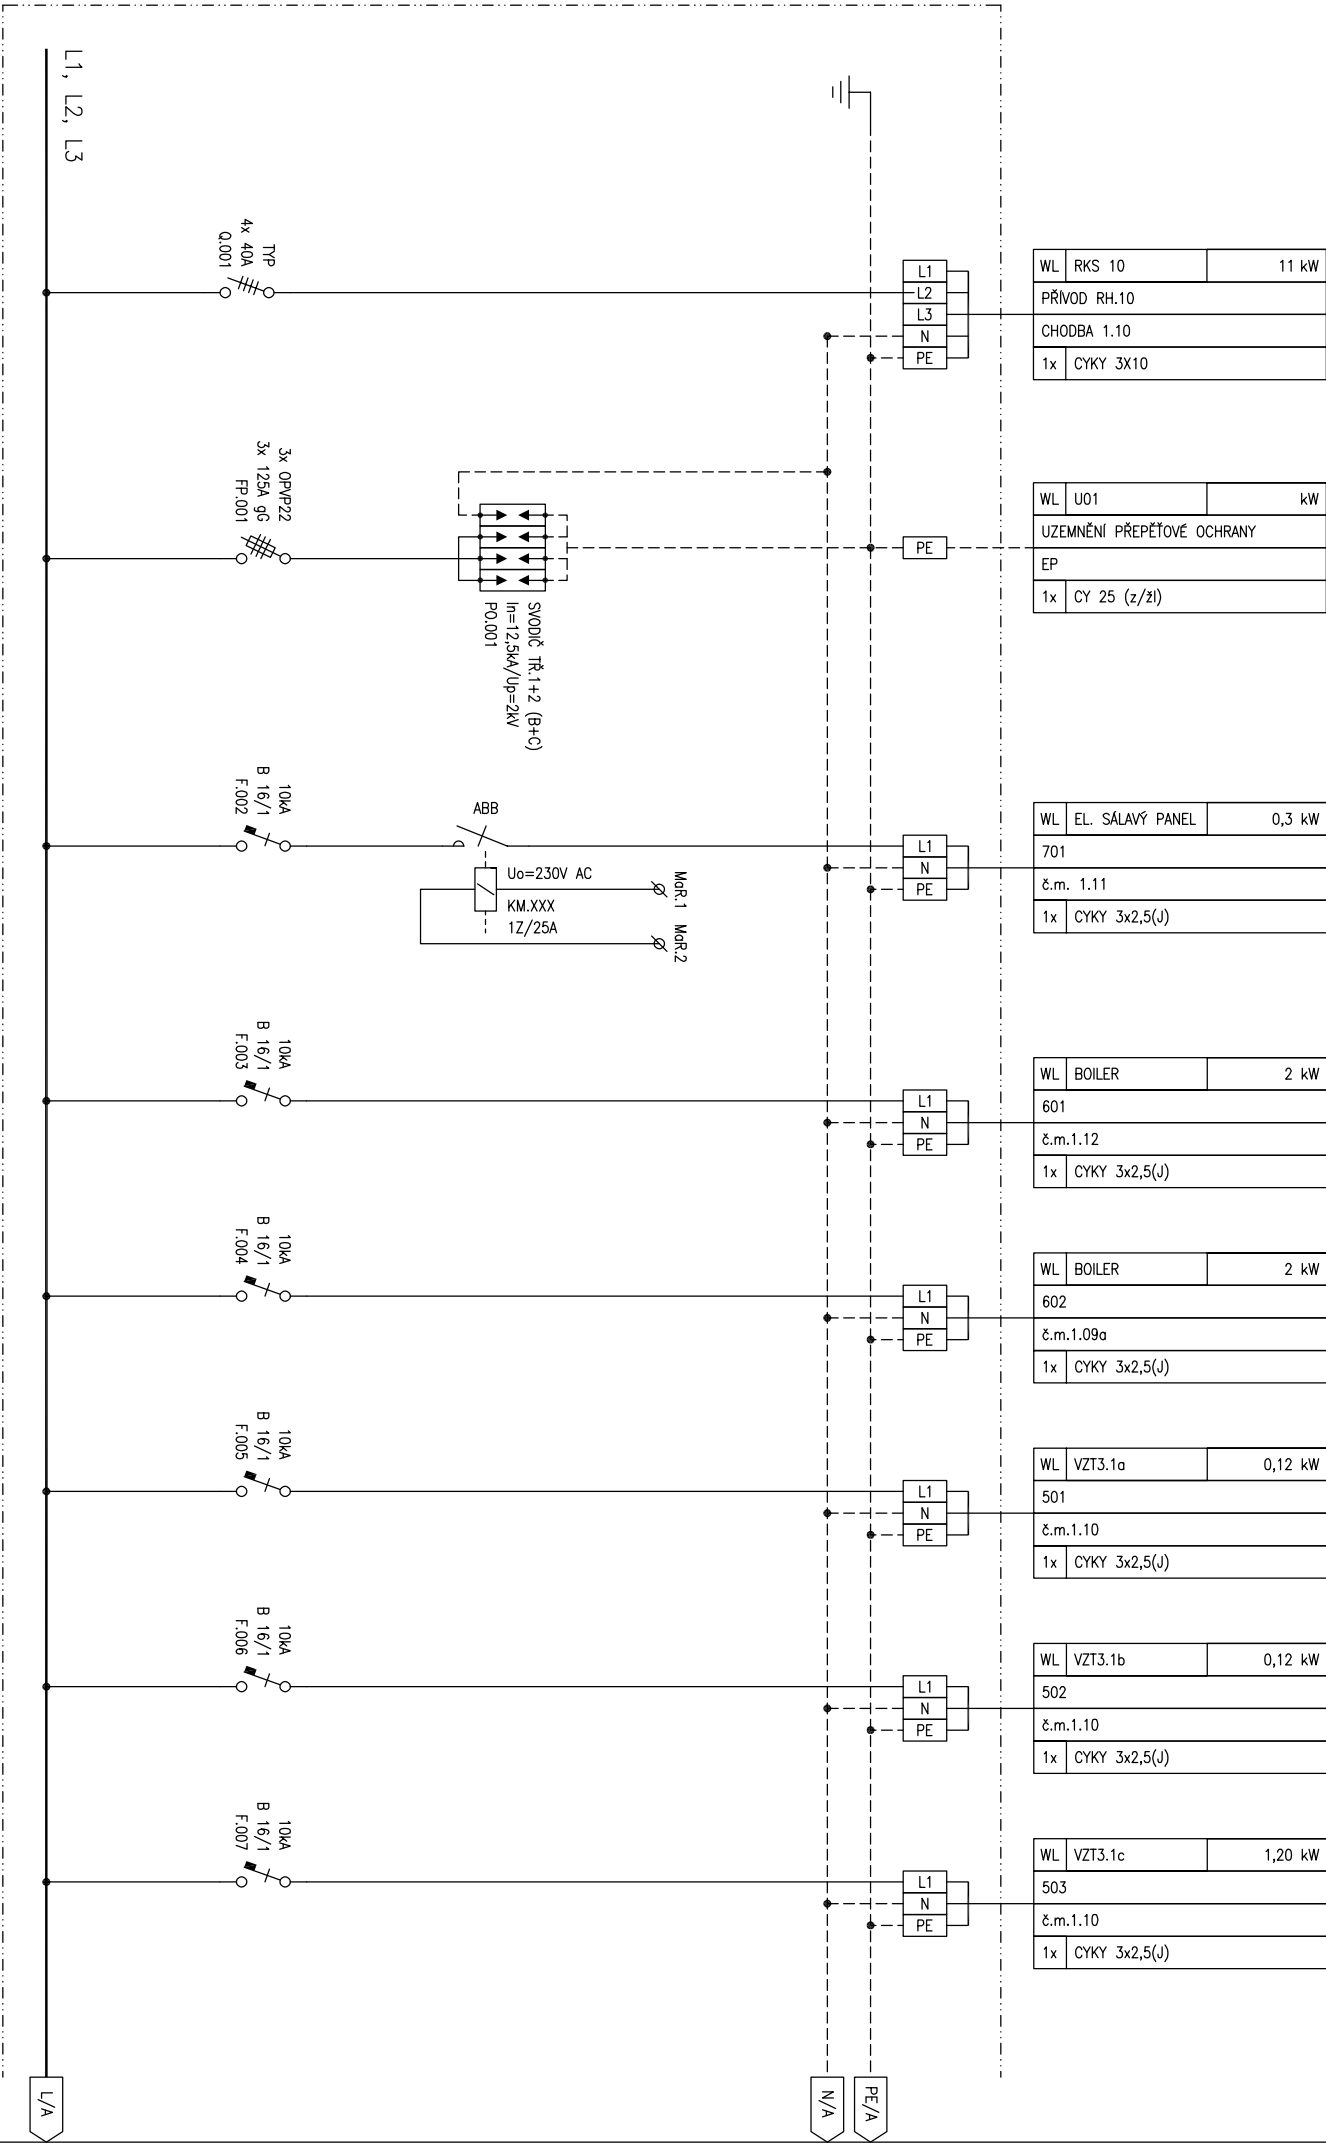

WL	RKS 10	11 kW
PRÍVOD RH.10		
CHODBA 1.10		
1x	CYKY 3X10	

WL	U01	kW
UZEMNĚNÍ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY		
EP		
1x	CY 25 (z/žl)	

WL	EL. SÁLAVÝ PANEL	0,3 kW
701		
č.m. 1.11		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	BOILER	2 kW
601		
č.m.1.12		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	BOILER	2 kW
602		
č.m.1.09a		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	VZT3.1a	0,12 kW
501		
č.m.1.10		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	VZT3.1b	0,12 kW
502		
č.m.1.10		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

WL	VZT3.1c	1,20 kW
503		
č.m.1.10		
1x	CYKY 3x2,5(J)	



AFRY

AKCE : ŽST MLADÁ BOLESLAV
SO 45-71-01.04
VÝKRES : SCHÉMA ROZVADĚČE RN.1

Vypracoval : KRYŠTOF KOŠAT

Stupeň : PDPS

Datum zpracování 12/2023


Datum změny - - -

list číslo : 03
list číslo : 04

Číslo revize

409

01

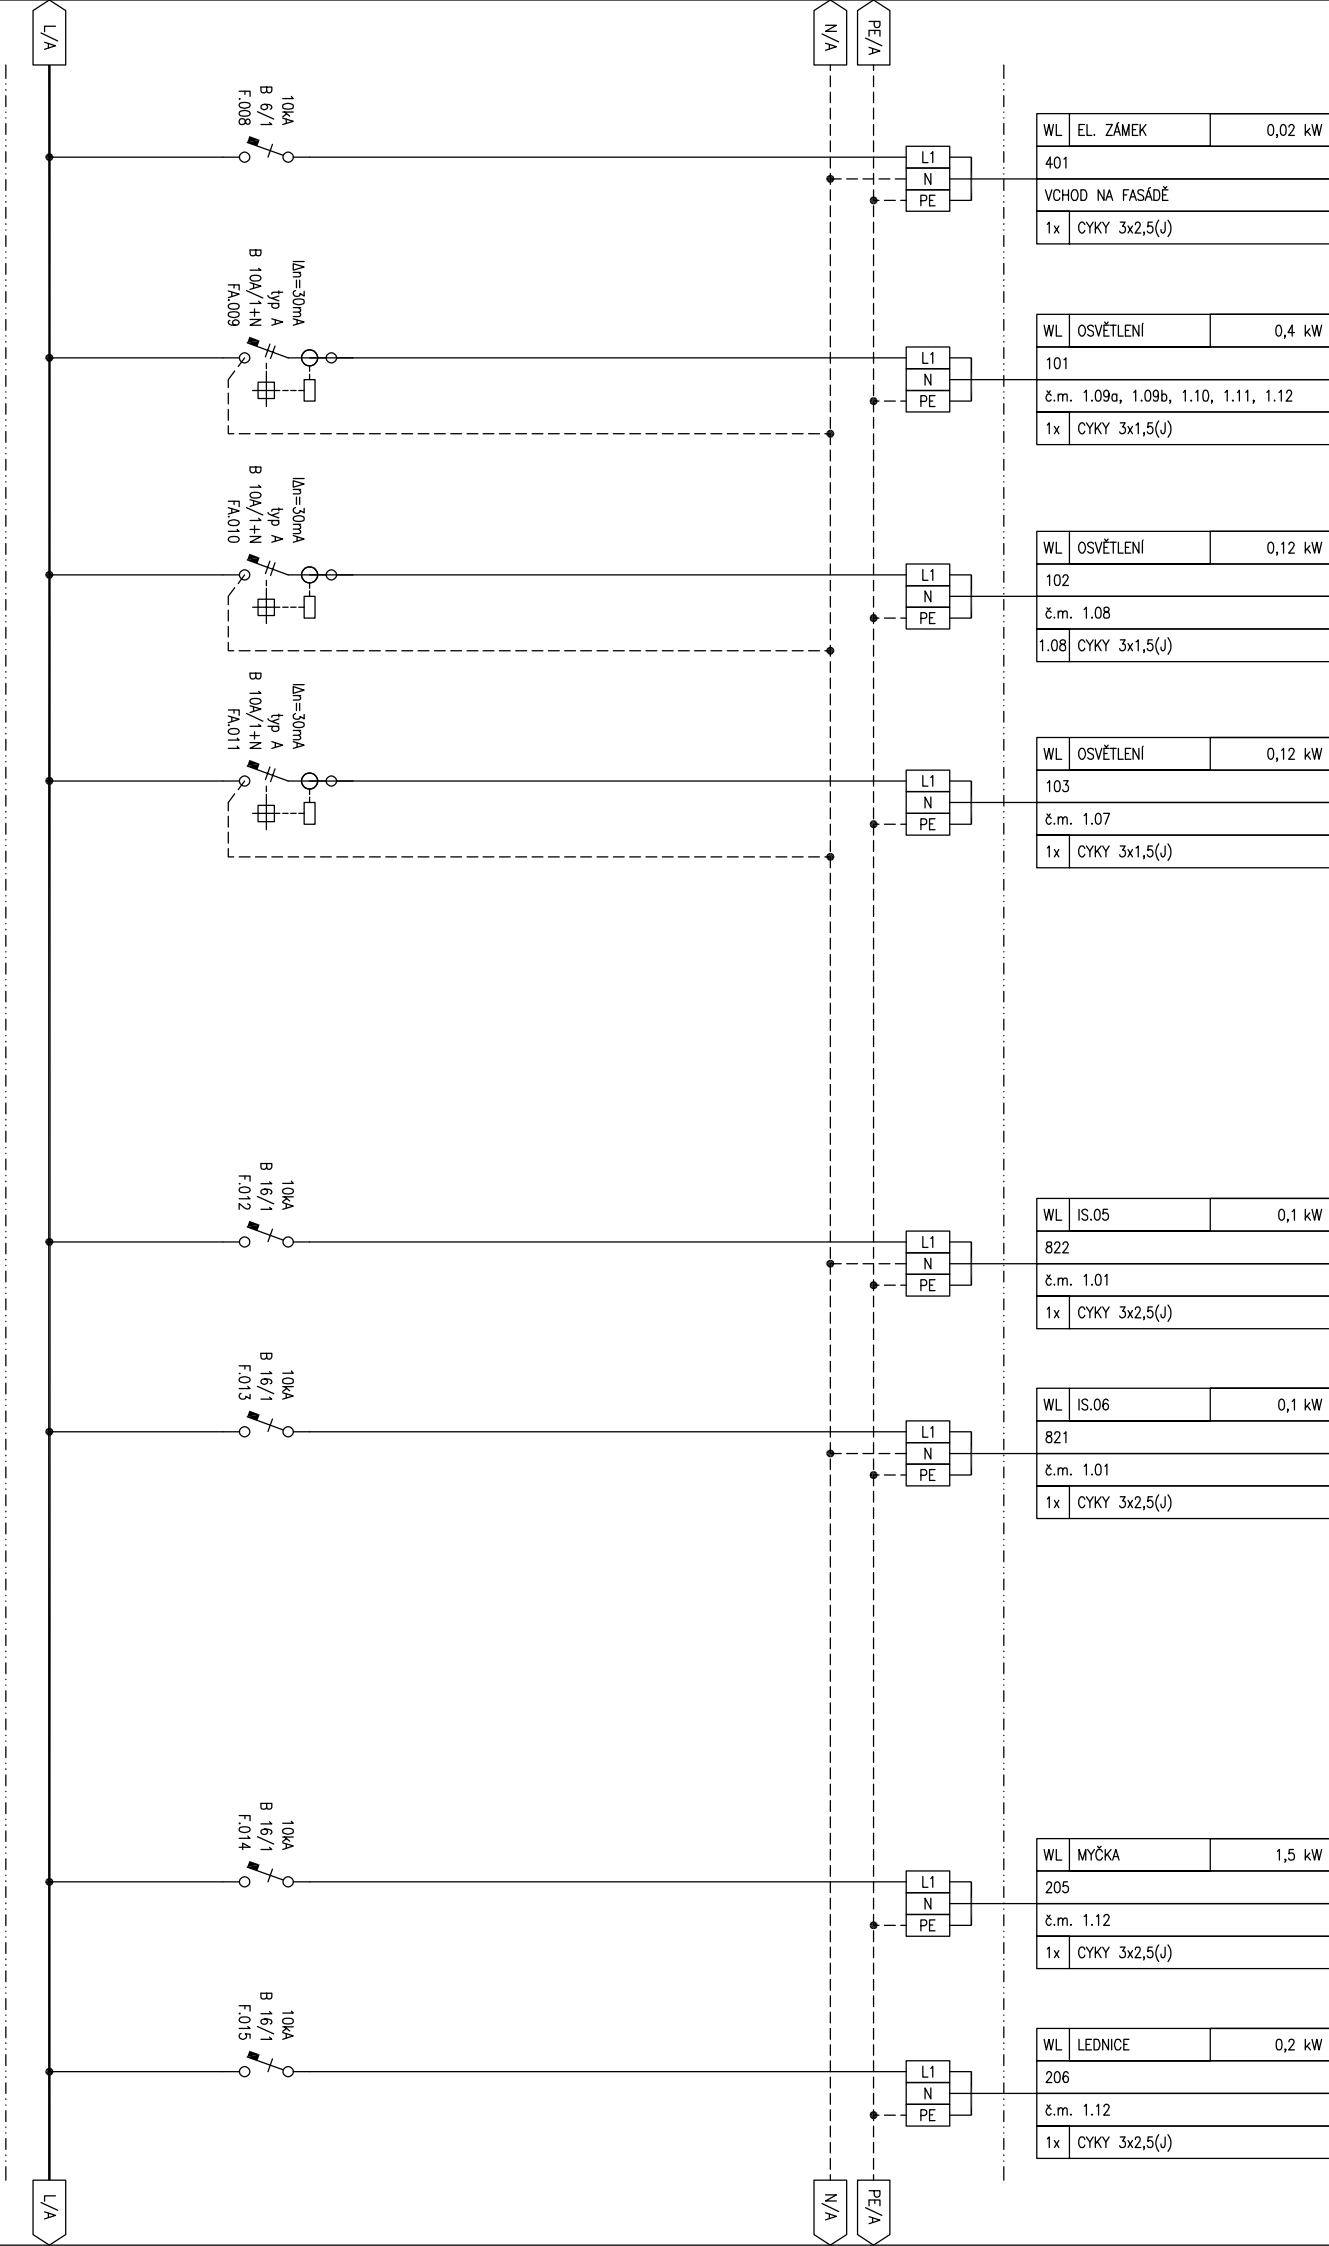



Výpracovná : KRÍŠTOF KOŠAT		list číslo : 04	Číslo revízie
Stupeň : PDPS		list číslo : 04	
Datum zpracování	Datum změny		

WL	ZÁSUVKA POKLADN	0,5 kW
254		
č.m. 1.07		
1x	CYKY 3x2,5(J)	

