

Naše zn. 8767/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 9. srpna 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba,
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec
Králové hl.n.“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 96:
SO 22-74-01.02

23	R74C973-26	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 12-15 KPL	1,000
24	R74C973-26 1	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 16-17 KPL	1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní
stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

Odpověď:

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V
rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební
postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného
stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v
rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů
tato položka nebude využita.

Dotaz č. 97:
SO 22-74-02.02

23	R74C973-26	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6 KPL	1,000
----	------------	---	-------

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní
stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

Odpověď:

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V
rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební
postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného

stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

Dotaz č. 98:

SO 22-74-03.02

23	R74C973-26	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY – ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6	KPL	1,000
----	------------	---	-----	-------

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

Odpověď:

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

Dotaz č. 99:

SO 22-74-04.02

23	R74C973-26	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 2-6	KPL	1,000
----	------------	---	-----	-------

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

Odpověď:

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

Dotaz č. 100:

SO 22-74-05.02

23	R74C973-26	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY – ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6	KPL	1,000
22	R74C973-26	1 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 0-2	KPL	1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

Odpověď:

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v

Odpověď:

V současné chvíli se výkup mimo ÚMVŽST nepředpokládá. Pokud by u tohoto konkrétního pozemku vznikla potřeba odkoupit pozemek v průběhu realizace stavby, pak Zadavatel předpokládá odkup celého pozemku bez nutnosti zpracování geometrického plánu.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240808_ZM09

XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240808_ZM09

V Olomouci dne 9. 8. 2024

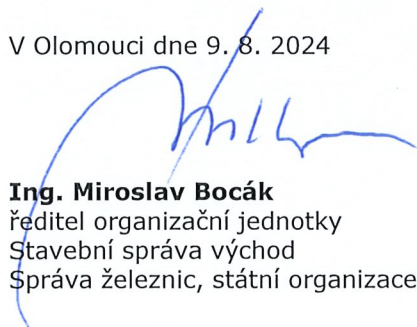

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace