


SÚ-SOLNICE N.N.

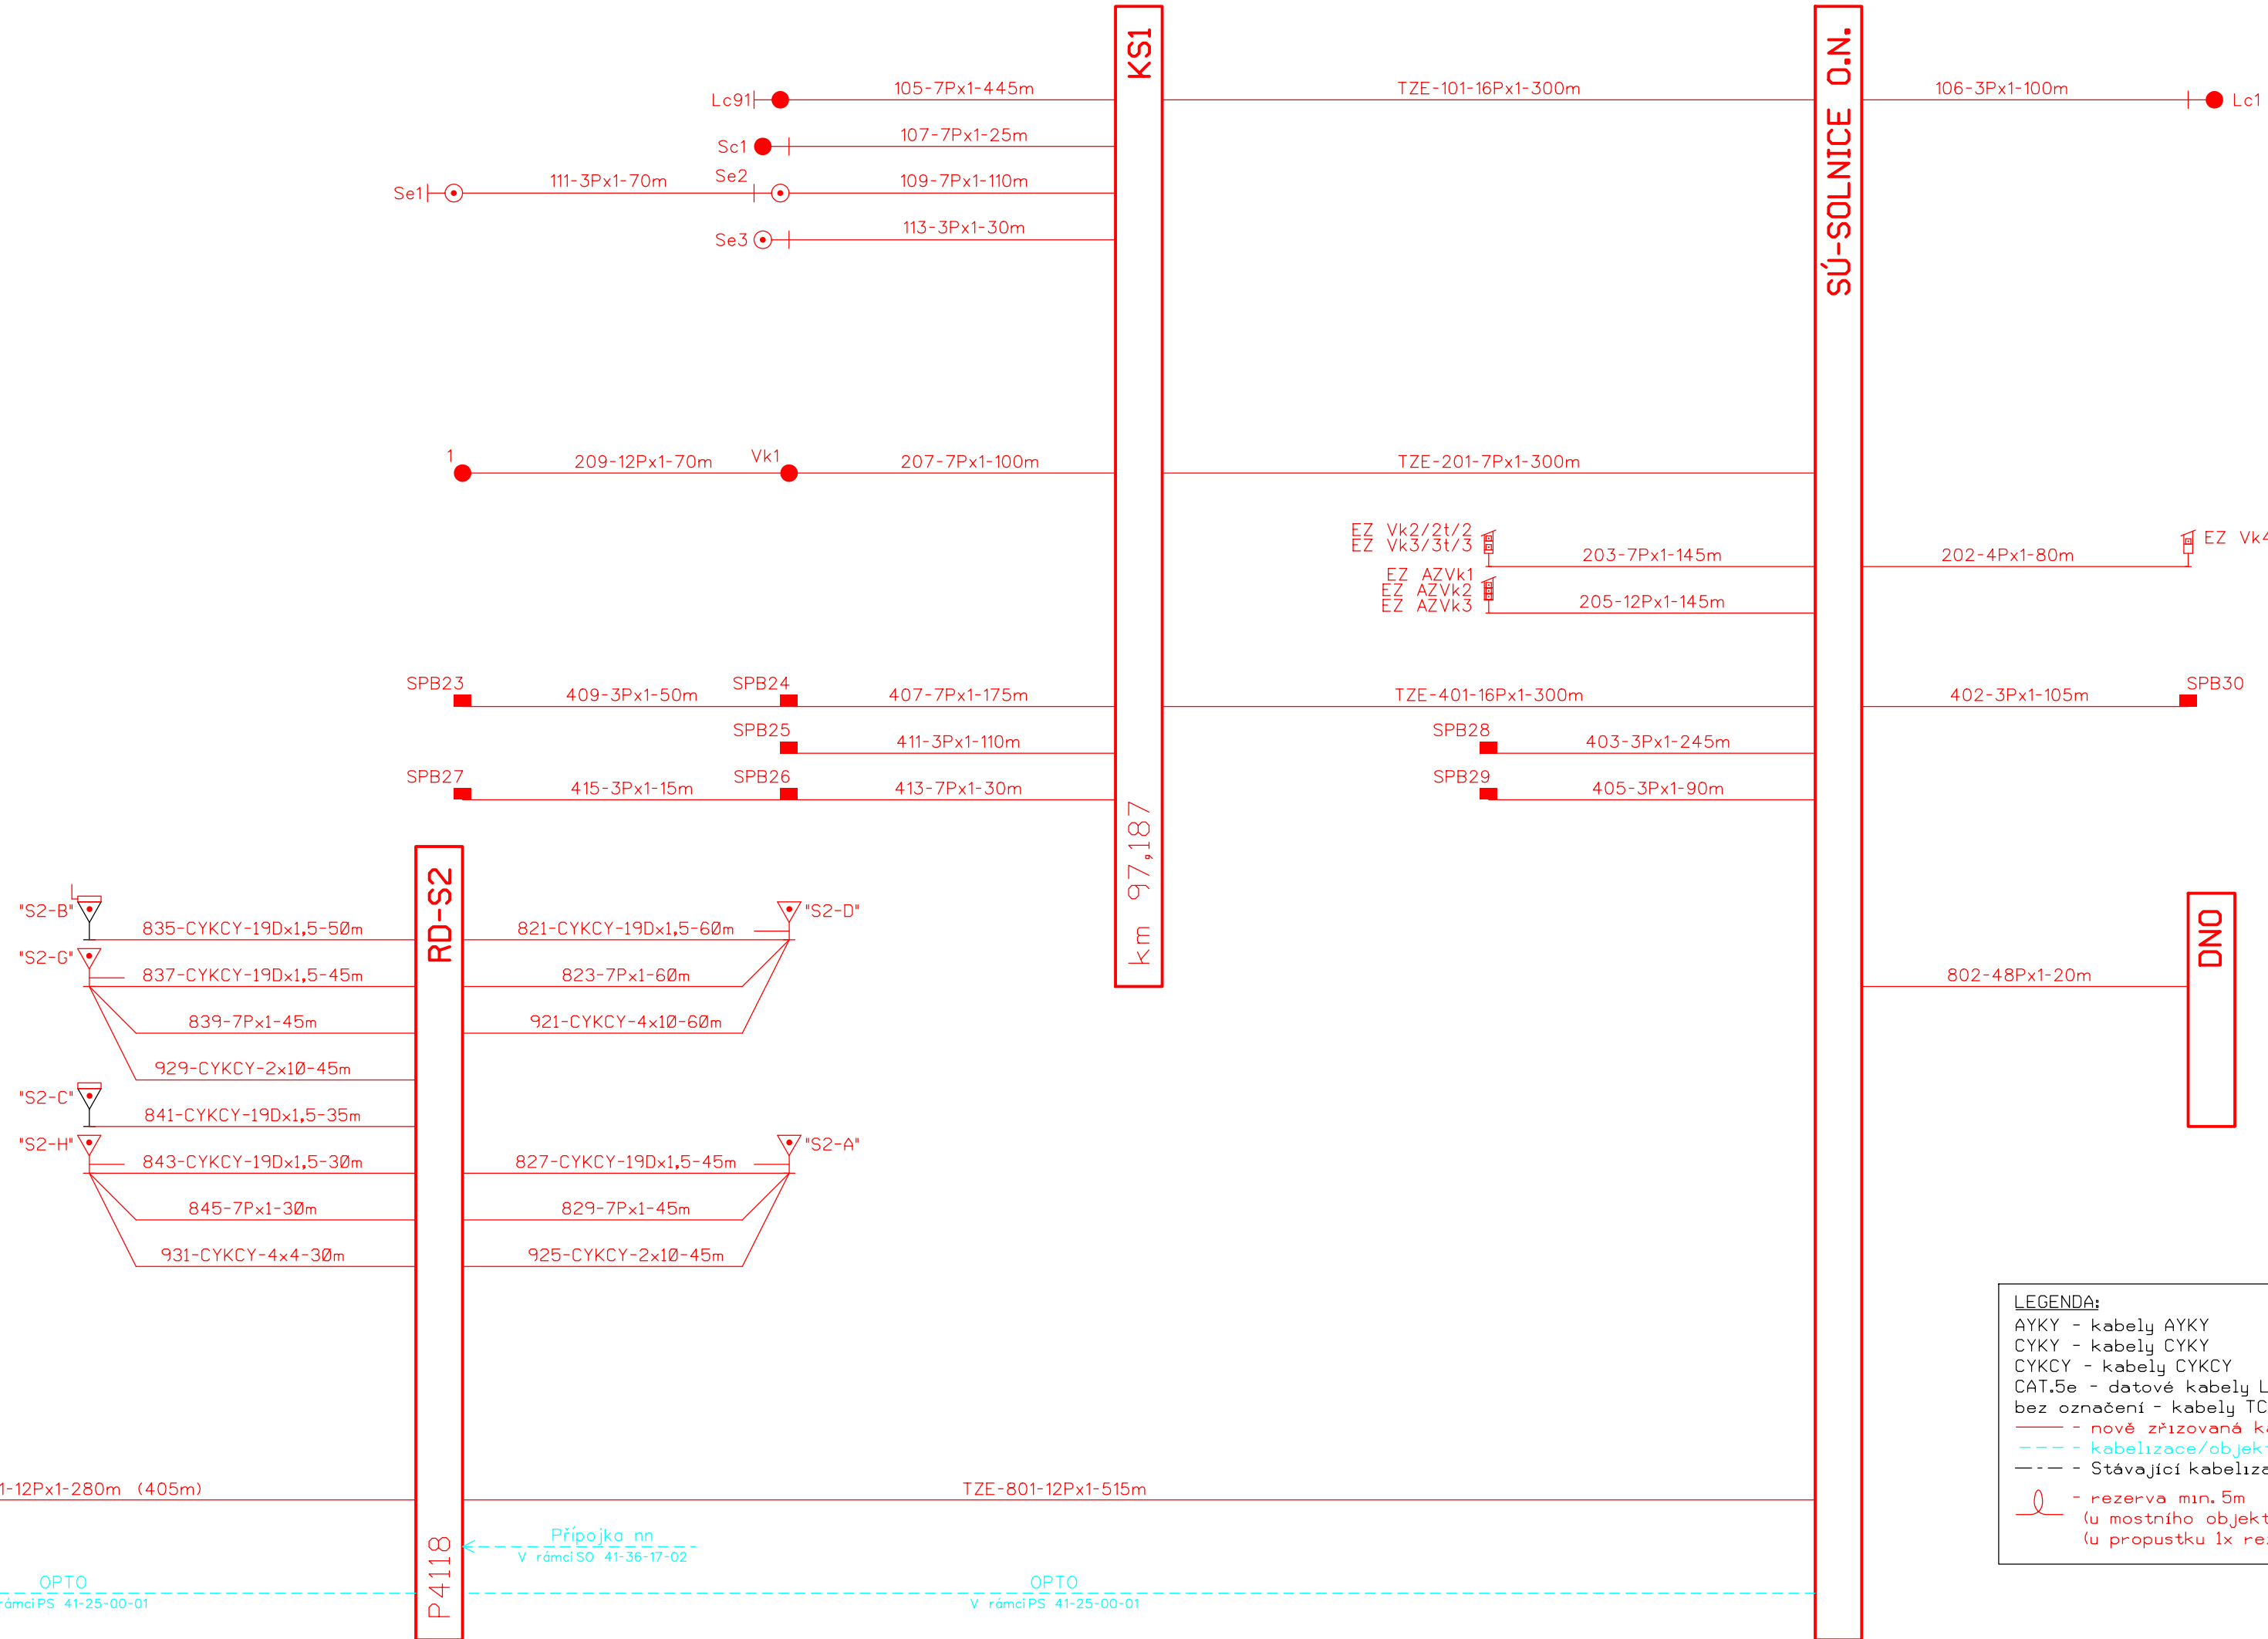

LEGENDA:
AYKY - kabely AYKY
CYKY - kabely CYKY
CYKCY - kabely CYKCY
CAT.5e - datové kabely LAPP Etherline-YY CAT.5e
bez označení - kabely TCEKPFLEY
— - nově zřizovaná kabelizace/objekt
--- kabelizace/objekt v jiném PS
--- Stávající kabelizace/objekt
l - rezerva min. 5m
(u mostního objektu 2x rezerva)
(u propustku 1x rezerva)

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.D.1.1.1.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
rev. 010	Úprava dokumentace v rámci soutěže pro výběr zhotovitele - sada dotazů č. 10	08/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MILOŠ KRAMEŠ
Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Středisko:
Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. PETR NEKULA	Vypracoval: MARTIN KRÁL	Kontroloval: ING. PETR NEKULA
---	--	----------------------------	----------------------------------

Název akce:
ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST
1. ETAPA

Část:
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 41-11-17-01 ŽST SOLNICE, OBVOD OS. N., SZZ

Název přílohy:
SCHÉMA KABELŮ

Číslo smlouvy: 19-142.208	
Projektový stupeň: DSP	
Datum: 08/2021	
Číslo části: D.1.1.1.2	
Měřítko: -	Počet formátů: 4xA4
Číslo přílohy: 0801	